

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 08/04/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 08/04/2022
Verslagnummer: 0662-220408-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0662

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: C.M.
 Adres:
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
 Adres: RODE KRUISPLEIN 12 BUS 1, 3940 HECHTEL-EKSEL
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: C.M.
 Adres:
 BTW-nummer: 0411702543

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: CM
 Adres: RODE KRUISPLEIN 12 BUS 1, 3940 HECHTEL-EKSEL
 EAN- code:
 Nummer teller: 88 794 083
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Handelspand

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A
 Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 11 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie stroombaanschema's en situatieplannen

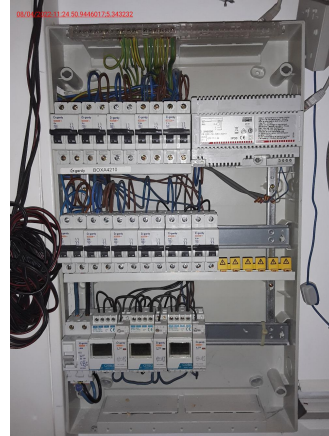

Document met uitwendige invloeden: Zie bijlage
 Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: n.v.t.
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: 82-070915-02
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 4,55 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2,5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 08/04/2027





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0662 i.o. van de technisch directeur

08/04/22 11:43

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0662-220408-04

