

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

|                |                |                           |            |
|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| Verslagnummer: | 0288-170810-07 | Datum van het onderzoek : | 10/08/2017 |
|                |                | Extra controle datums     |            |

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 ALGEMENE DELEN  
2310 RIJKEVORSEL

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : DE ARK  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE


INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

EAN :

Teller nr.

Index :

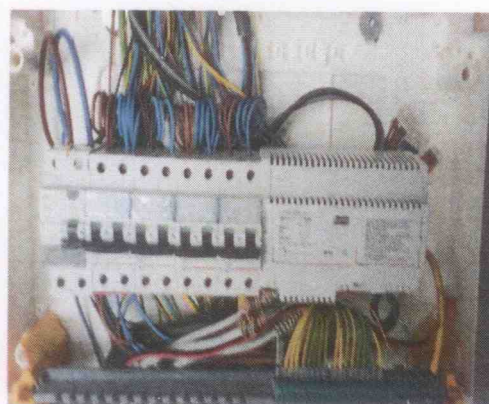

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering: Na 01/10/81  
Aansluiting spanning : Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode: Lus  
Aantal borden : 1  
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : gemeenschappelijke delen  
Elektrische installatie : Na 01/10/81  
AREI art. : 87  
Bescherming van de aansluiting : max 40 A  
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen : 4  
Schema : TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

|     |       |        |         |
|-----|-------|--------|---------|
| RA: | 4 Ohm | RI tot | 10 MOhm |
|-----|-------|--------|---------|

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 indien onderhoud gemeenschappelijke delen uitgevoerd wordt Door "De Ark" of ander personeel is er hiervoor een 5 jaarlijks controle volgens AREI vereist

**Besluit** De installatie is conform.  
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.  
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 08 2042: of zie nota (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,

## UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de Klasse 1
  - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

### STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

### STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

### STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10 08 2042: of zie nota.

### STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

|                |                   |                           |            |
|----------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Verslagnummer: | 0288-170810-02_01 | Datum van het onderzoek : | 10/08/2017 |
|                |                   | Extra controle datums     |            |

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 001 VERDIEP GL  
2310 RIJKEVORSEL

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : DE ARK  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE


INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

EAN :

Teller nr.

Index :

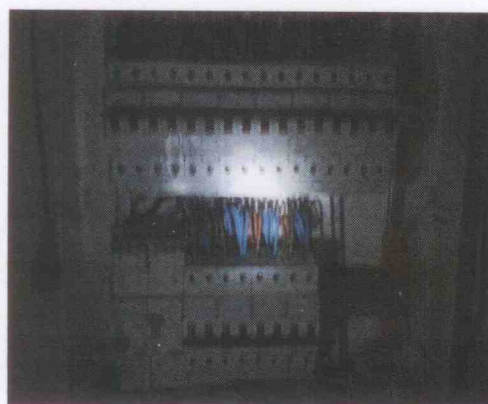

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering: Na 01/10/81  
Aansluiting spanning : Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode: Lus  
Aantal borden : 1  
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement  
Elektrische installatie : Na 01/10/81  
AREI art. : 86  
Bescherming van de aansluiting : max 40 A  
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen : 12  
Schema : TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

|     |       |        |         |
|-----|-------|--------|---------|
| RA: | 4 Ohm | RI tot | 10 MOhm |
|-----|-------|--------|---------|

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 6 berging niet toegankelijk
- 7 Dit verslag vervangt verslag 0288-170810-02. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

### Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.


De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10 08 2042.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0288-170810-03\_01 Datum van het onderzoek : 10/08/2017  
Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 002 GR  
2310 RIJKEVORSEL

Visualisatie van de installatie


EIGENAAR : DE ARK  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

EAN : Teller nr. Index :

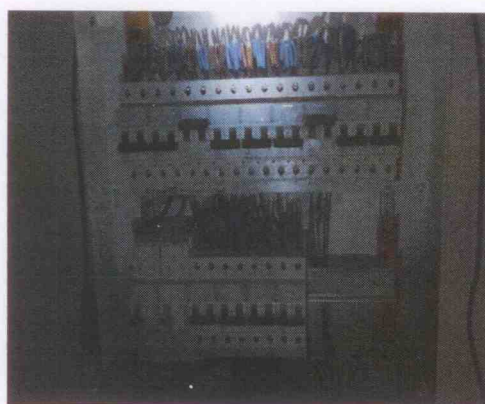

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

|                               |                        |                                  |              |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| Aard installatie :            | Nieuwe Installatie /   | Type der Lokalen :               | Appartement  |
| Begin werken fundering:       | Na 01/10/81            | Elektrische installatie :        | Na 01/10/81  |
| Aansluiting spanning :        | Mono 230V              | AREI art. :                      | 86           |
| Voedingskabel hoofdbord :     | 4 x 10 mm <sup>2</sup> | Bescherming van de aansluiting : | max 40 A     |
| Type van de aardelektrode:    | Lus                    | Alg. schakelaar: type :          | 2p 40A/300mA |
| Aantal borden :               | 1                      | Aantal eindstroombanen :         | 13           |
| Uitwendige invloedsfactoren : |                        | Schema :                         | TT           |

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 4 Ohm RI tot 10 MOhm

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 6 berging niet toegankelijk
- 7 Dit verslag vervangt verslag 0288-170810-03. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

### Besluit

De installatie is conform.


De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

Maatschappelijke zetel/siège social: Neerveldstraat 109 bus 6, B-1200 Brussel - Bruxelles

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

## STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

## STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

## STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10 08 2042.

## STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0288-170810-04\_01 Datum van het onderzoek: 10/08/2017  
Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 0101 VERDIEP 1L  
2310 RIJKEVORSEL

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : DE ARK  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE


INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

EAN :

Teller nr.

Index :

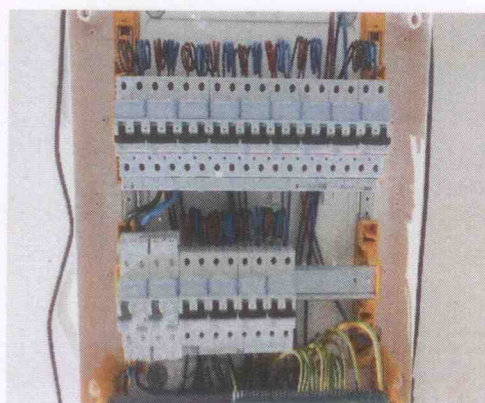

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering : Na 01/10/81  
Aansluiting spanning : Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode : Lus  
Aantal borden : 1  
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement  
Elektrische installatie : Na 01/10/81  
AREI art. : 86  
Bescherming van de aansluiting : max 40 A  
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen : 13  
Schema : TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 4 Ohm RI tot 10 MOhm

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 6 berging niet toegankelijk
- 7 Dit verslag vervangt verslag 0288-170810-04. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

### Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10,08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

## STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

## STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

## STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10,08 2042.

## STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0288-170810-05 Datum van het onderzoek : 10/08/2017  
Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 0102 VERDIEP 1R  
2330 MERKSPLAS


Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : De Ark  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

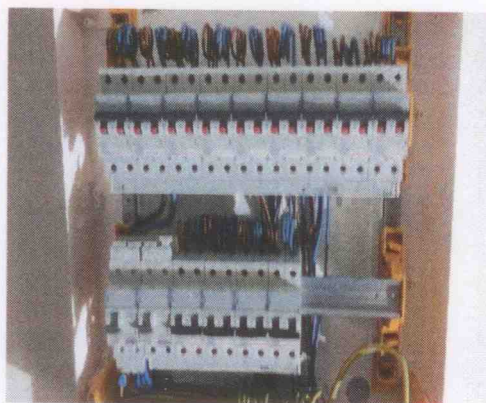

EAN : Teller nr. Index :

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering: Na 01/10/81  
Aansluiting spanning : Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode: Lus  
Aantal borden : 1  
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement  
Elektrische installatie : Na 01/10/81  
AREI art. : 86  
Bescherming van de aansluiting : max 40 A  
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen : 13  
Schema : TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 4 Ohm RI tot 7 MOhm

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 6 berging niet toegankelijk

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besluit | <p>De installatie is conform.</p> <p>De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.</p> <p>De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.</p> <p>De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.</p> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

## STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

## STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

## STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10 08 2042.

## STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0288-170811-10

Datum van het onderzoek : 11/08/2017

Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 0201 VERDIEPING 2L  
2310 RIJKEVORSEL


Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : DE ARK  
Adres : CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO  
Adres : SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

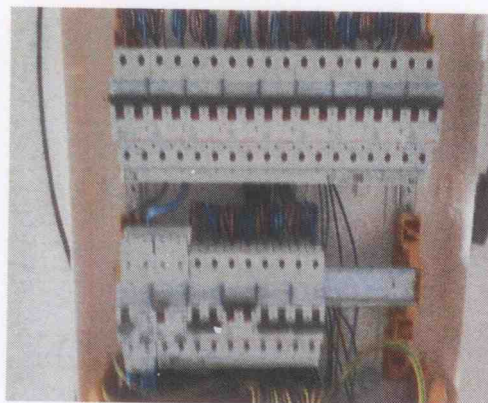

EAN :

Teller nr.

Index :

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering : Na 01/10/81  
Aansluiting spanning : Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode : Lus  
Aantal borden : 1  
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement  
Elektrische installatie : Na 01/10/81  
AREI art. : 86  
Bescherming van de aansluiting : max 40 A  
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen : 13  
Schema : TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 4 Ohm

RI tot

10 MOhm

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 5 berging niet toegankelijk

**Besluit** De installatie is conform.  
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.  
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11 08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.  
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

## STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

## STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

## STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 11 08 2042.

## STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0288-170810-06

Datum van het onderzoek: 10/08/2017

Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: DE ARK  
DIJKBEEMD 14 BUSNR 0202 VERDIEP 2R  
2310 RIJKEVORSEL

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR: DE ARK  
Adres: CAMPUS BLAIRON 599  
2300 TURNHOUT

OPDRACHTGEVER: JACO ELEKTRO  
Adres: SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE


INSTALLATEUR: JACO ELEKTRO  
Adres: SINT JANSTRAAT 4  
2381 WEELDE

BTW of IK: 0832619492

EAN:

Teller nr.

Index:

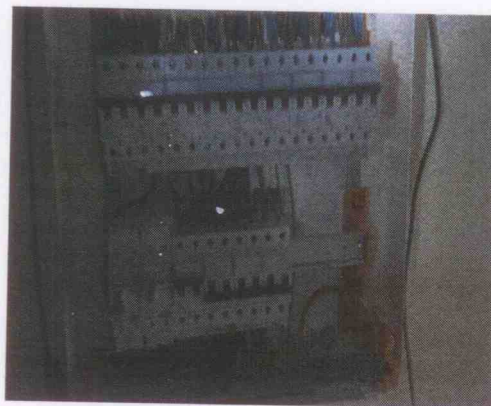

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie: Nieuwe Installatie /  
Begin werken fundering: Na 01/10/81  
Aansluiting spanning: Mono 230V  
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type van de aardelektrode: Lus  
Aantal borden: 1  
Uitwendige invloedsfactoren:

Type der Lokalen: Appartement  
Elektrische installatie: Na 01/10/81  
AREI art.: 86  
Bescherming van de aansluiting: max 40 A  
Alg. schakelaar: type: 2p 40A/300mA  
Aantal eindstroombanen: 13  
Schema: TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens: AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 4 Ohm

RI tot

10 MOhm

## BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

## VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

## NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 4 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 5 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
- 6 berging niet toegankelijk

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besluit | <p>De installatie is conform.</p> <p>De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.</p> <p>De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.</p> <p>De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 08 2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.</p> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De agent-onderzoeker,  
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



## UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
  - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
  - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
  - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

## PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

## WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

## STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

## STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

## STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10 08 2042.

## STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.