

# SMARTVAC B.V.B.A.

Elektrische Installaties  
Bordenbouw - Automatisering  
Centrale stofzuigsystemen

## DOSSIER ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Datum: 19-06-2020 

i.o.v : SMARTVAC BVBA  
SINT ROCHUSSTRAAT 35A  
9320 NIEUWERKERKEN-AALST  
BTW: BE.0.475.289.211  
Registratienummer: 06.28.1.0.  
Tel: 0495/287 651  
e-mail: [info@smartvac.be](mailto:info@smartvac.be)  
website: [www.smartvac.be](http://www.smartvac.be)


Eigenaars van de woning :  
DIERICKX BRAM – VAN WESEMAEL NIKI  
BRUSSELBAAN 58  
B-1761 AFFLIGEM

Adres van het betreffende gebouw :  
BRUSSELBAAN 58  
B-1790 AFFLIGEM

Verantwoordelijke inspecteur voor het keuringsorganisme:

Inspecteur: **VAN LONDERSELE FABIO**

  
Fabio Van Londersele

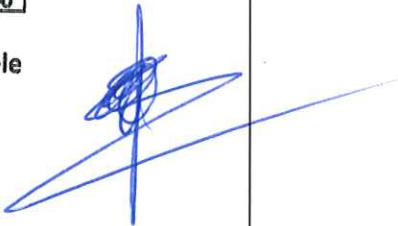  
Stempel van het keuringsorganisme

Verantwoordelijke installateur van de elektrische installatie :  
Voor Smartvac bvba : **De Meyst Fabian**






Δ 300 mA / 2P / 40A

A 301-A / 2P / 40A

4x10#  
NR: 34767120  
4x16#  
VOB 16#

kWh  
kVA/2P

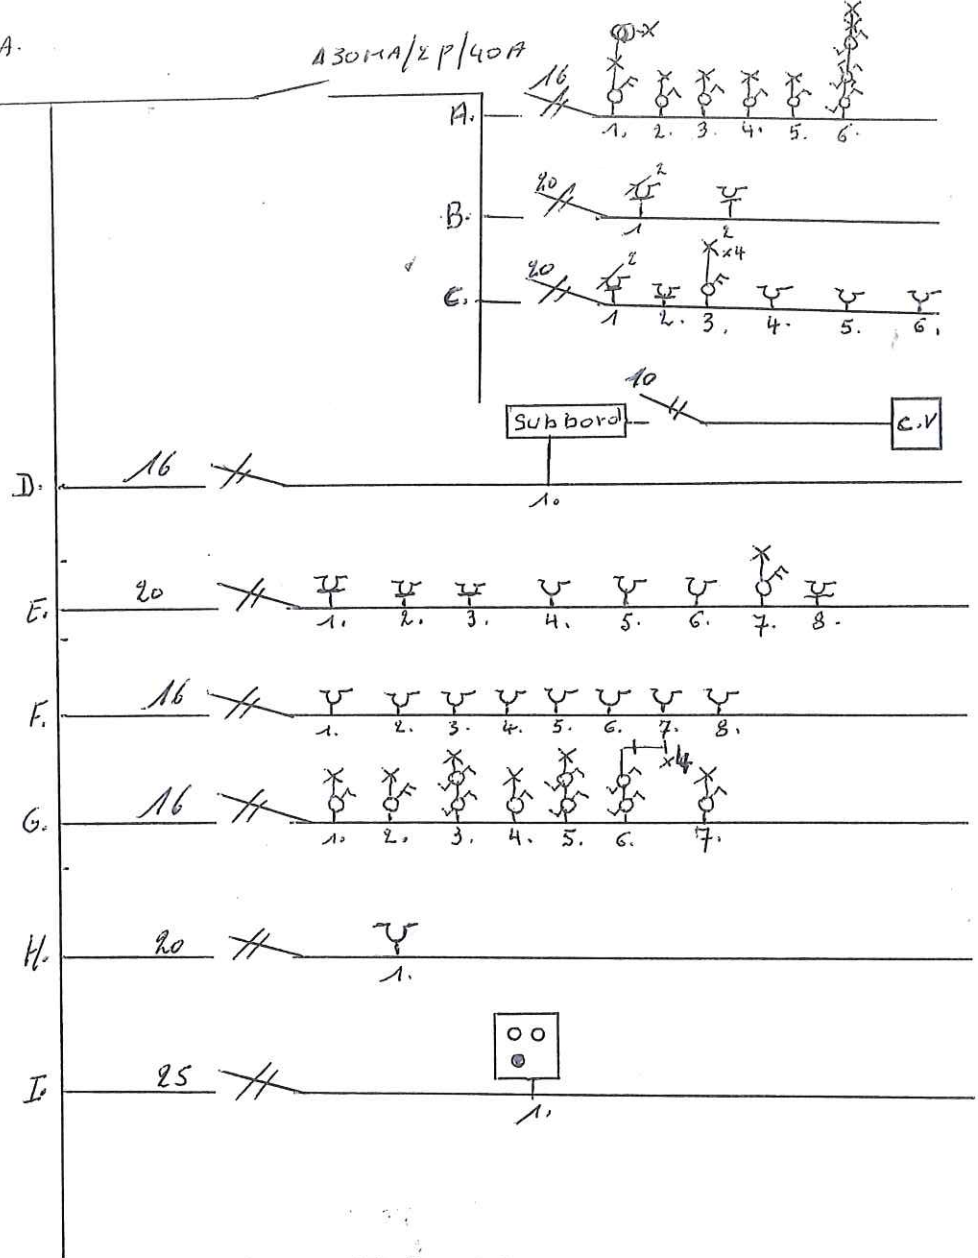

### SPANNING MONOFASIG 230 VOLT- 40A- AC

### Eendraadschema

Dierickx Bram - Van Wesemael Niki

Brusselbaan 58

B-1790 Affligem

Tel : 0471/329272

**Smartvac bvba**  
**Algemene Elektriciteitswerken**  
 Nieuwbouw ,renovatie & bestaande woningen

Plaatsing - onderhoud en herstellingen  
**De Meyst Fabian**  
 Sint Rochusstraat 35-A  
 9320 Nieuwerkerken


Tel: 0495/ 28 76 51  
 info@smartvac.be  
 www.smartvac.be


Fabrikant  
  
 Centrale stofzuigstelsystemen

Vrijblijvend gratis  
 advies en offerte !

  
 Woningventilatie  
 System C+ EVO


  
 ACEG 30  
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé  
 Fabio Van Londersele







**ACEG** www.aceg.nl  
 Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé  
**Fabio Van Londersele**

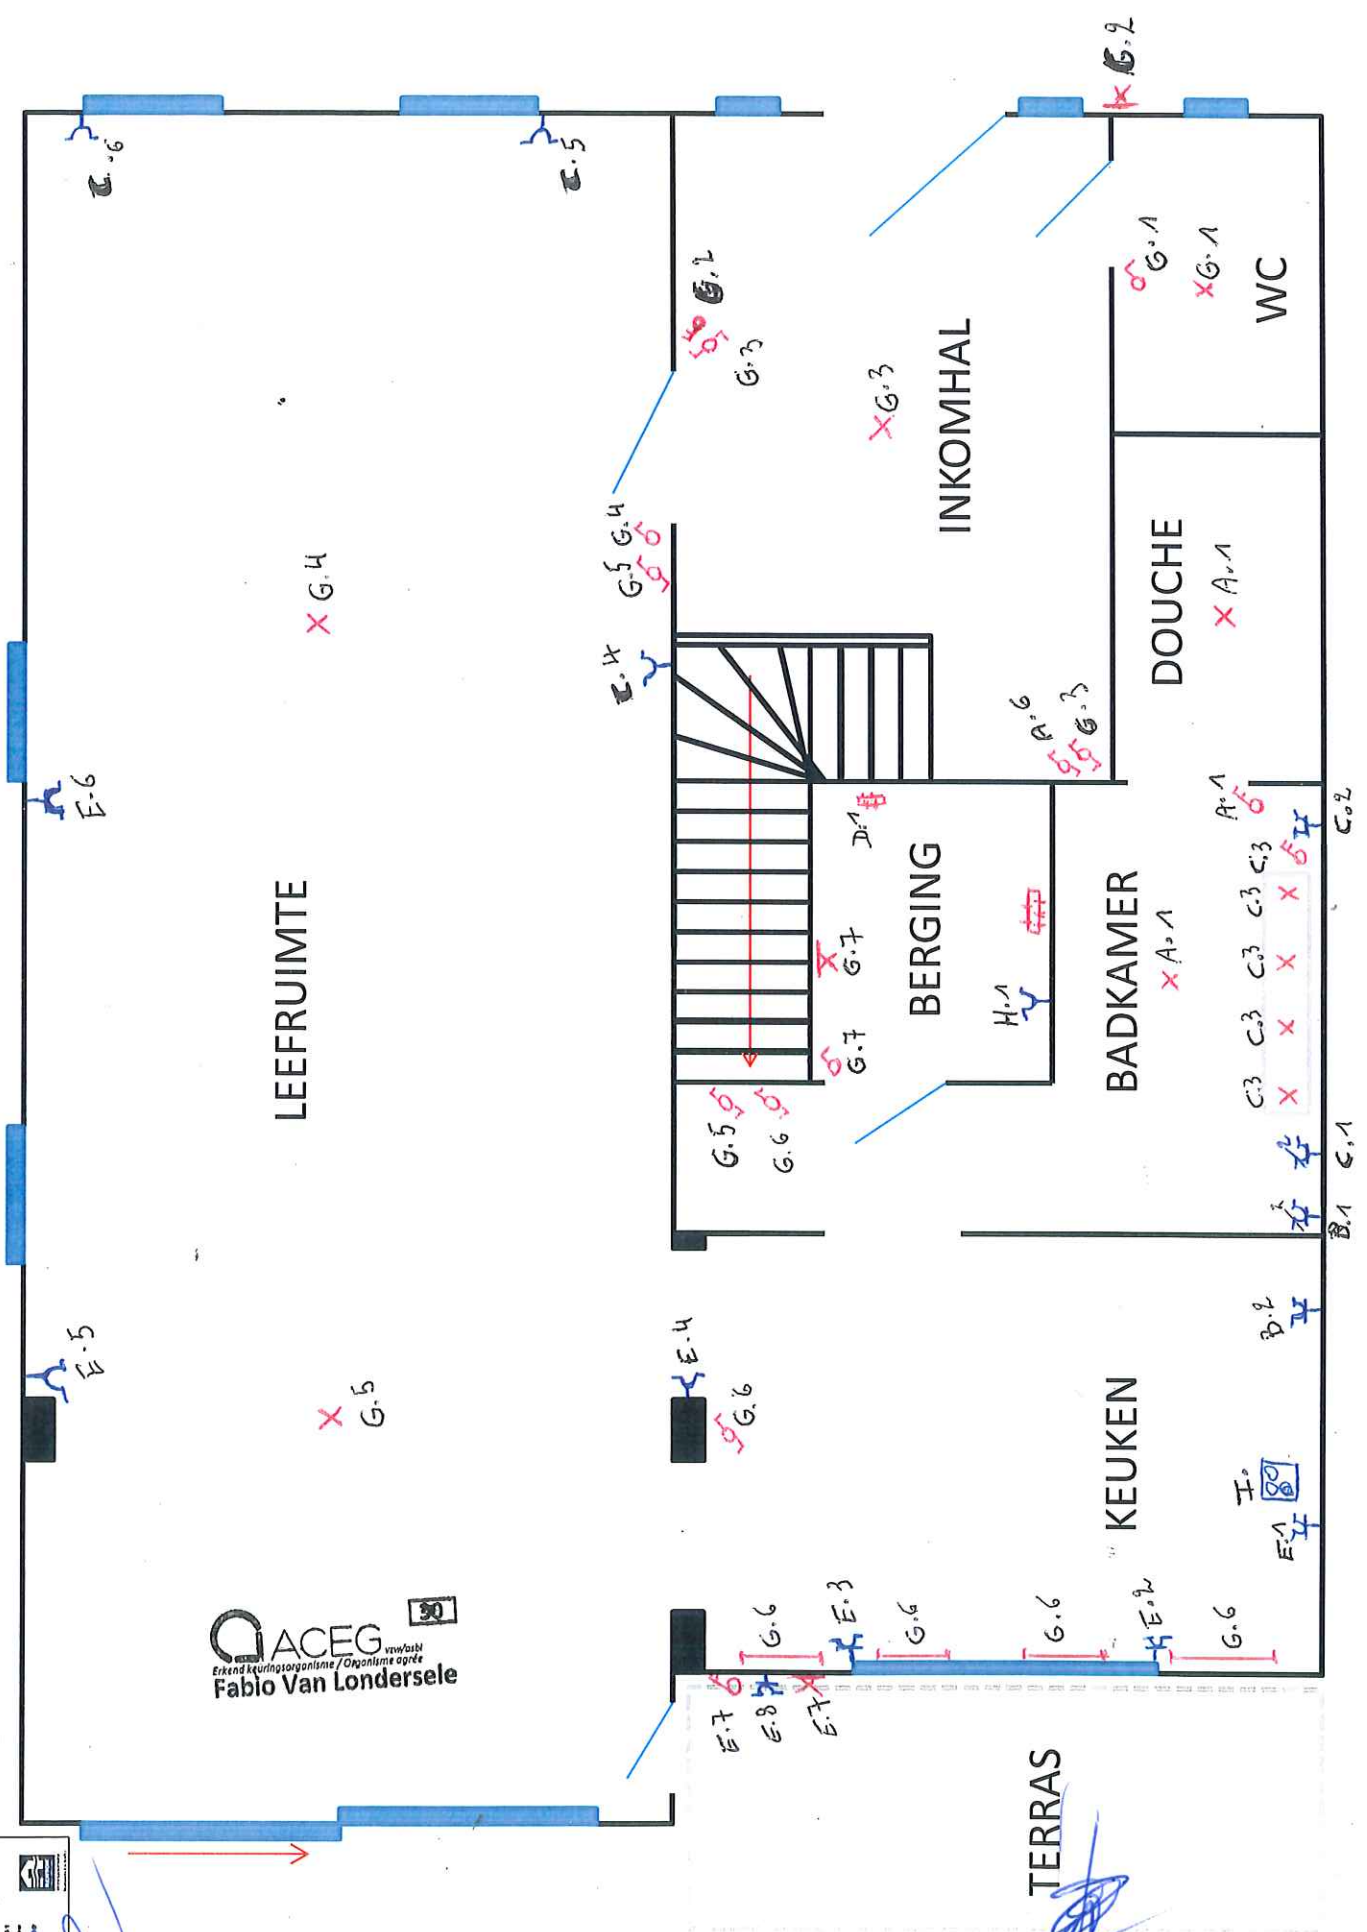




**Smartvac bvba**  
 Algemene Elektricitétswerken  
 Installatie - onderhoud en herstellingen  
 Reparaties - Advies - Technische ondersteuning

**De Meyst Fabian**  
 Sins Rechtersdreef 25-A  
 3000 Leuven, België  
 Tel: 0328 24 74 81  
 info@smartvac.be  
 www.smartvac.be  
 E: info@smartvac.be

**ACEG**    
 Erkend keuringorganisme / Organisme agréé  
**Fabio Van Londersele**

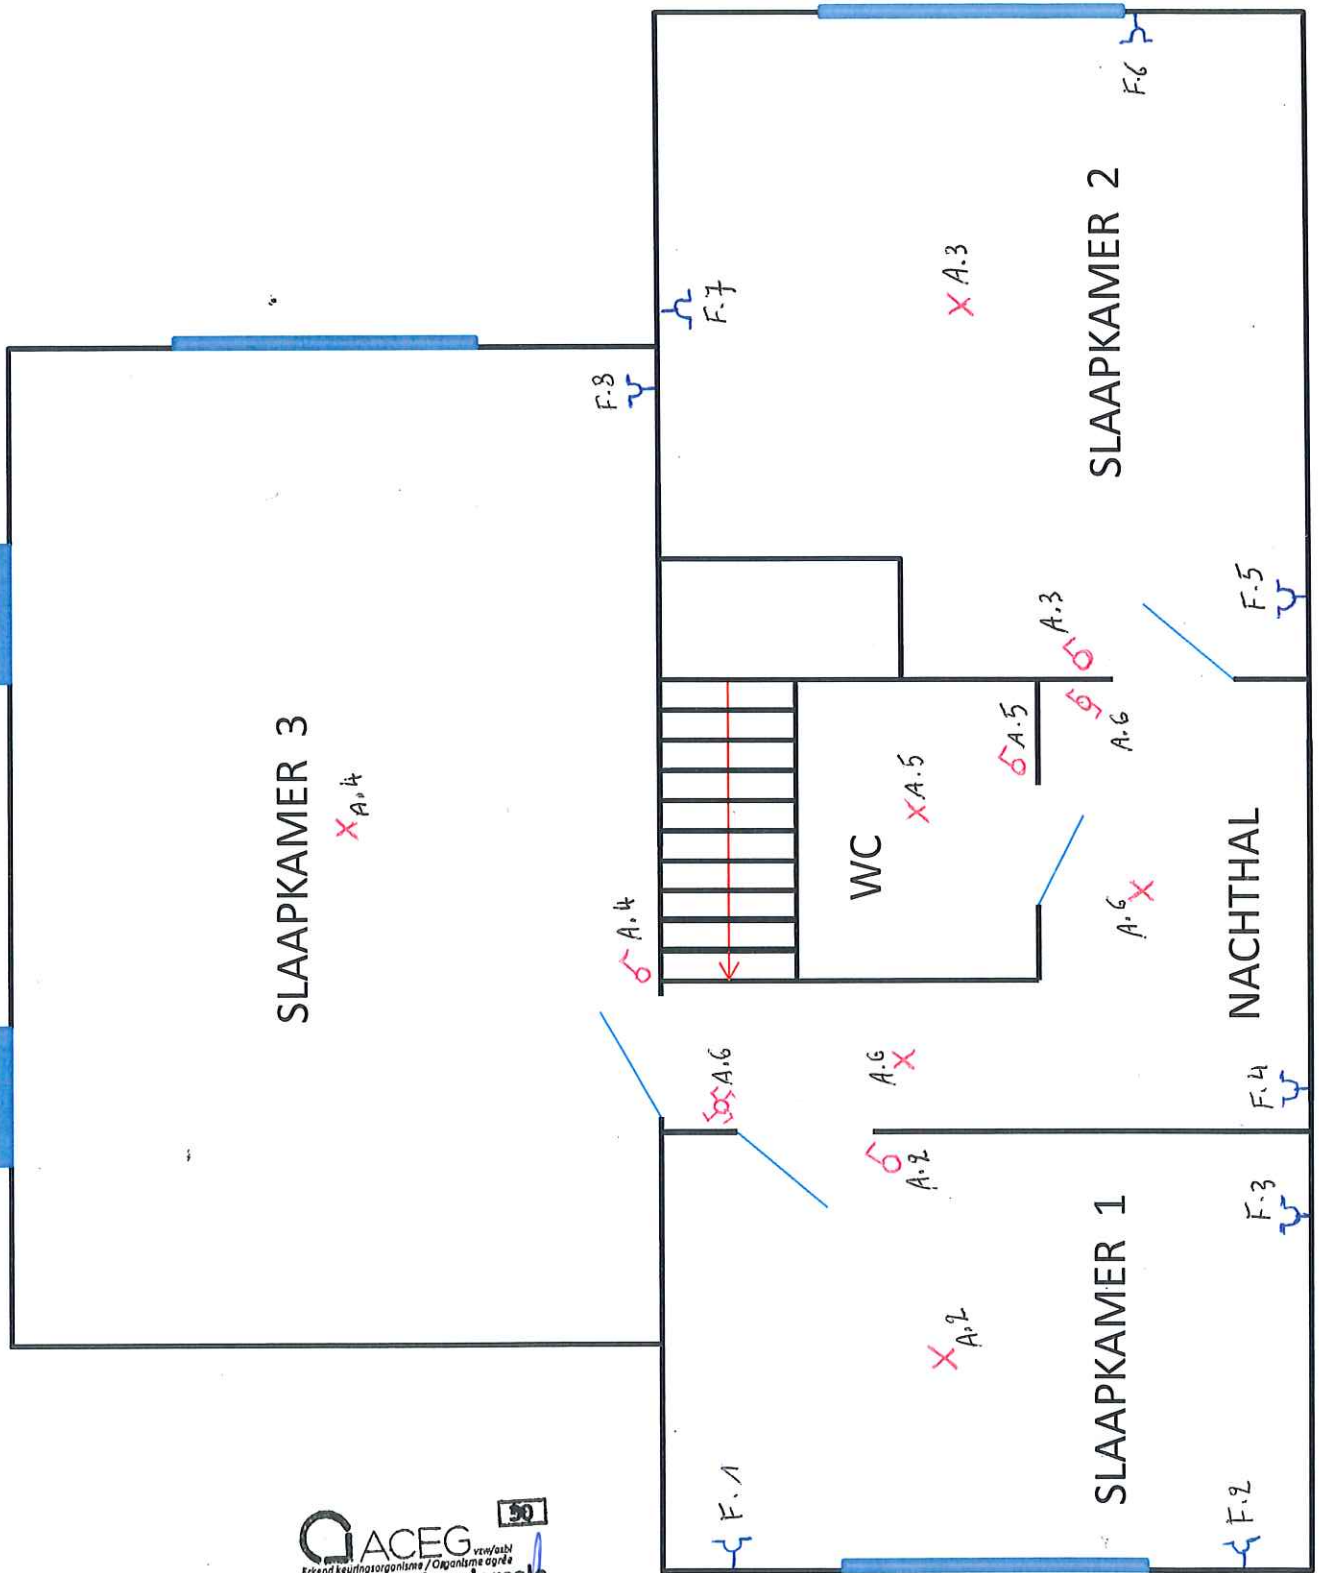

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

**Datum keuring:** 19/06/2020      **Inspecteur:** Fabio Van Londersele      **Mentor:** -      **Installateur:** SMARTVAC BVBA  
**ID-label:** Brusselbaan      **B.T.W. nr.:** BE 475 289 211      **Klantreferentie:**      **IK. nr.:-**  
**Merk en type meettoestel:** Metrel Eurotest ET61557      **Serie Nr.:** 18460133  
**Plaats van het onderzoek**  
**Eigenaar**  
**Naam** Van Wesemael - Dierickx  
**Naam** Brusselbaan  
**Straatnaam** Brusselbaan  
**Huisnummer** 58  
**Huisnummer** 58  
**Busnummer** Busnummer  
**Postcode** 1790  
**Postcode** 1790  
**Gemeente** Affligem  
**Gemeente** Affligem  
**Land** België  
**Land** België  
**Installateur**  
**Naam** SMARTVAC BVBA  
**BTW nr.** BE 475 289 211  
**Telefoonnummer** 0495/28 76 51  
**E-mail** info@smartvac.be  
**Naam contactpersoon** DE MEYST FABIAN  
**Telefoon** 0495/28 76 51  
**Gsm nr. (SMS)**  
**Type : woning**      **EAN : -**      **Teller Nr.:** : 34767120

**Aard onderzoek:** Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

**Netbeheerder:** FLUVIUS      **Spanning:** 1~230V      **Meter / bord verbinding:** 10 mm<sup>2</sup>      **Max beveiliging:** 40 A

**Aantal borden:** 1      **Aantal kringen:** 9      **Isolatie:** 102,3 MΩ

**Aardelektrode:** Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 8,10 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	Ok	Ok

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
4	C	16		2	2,5
4	C	20		2	2,5
1	C	25		2	6


**Visueel nazicht (algemeen)**  OK  NOK      **Directe aanraking**  OK  NOK      **Indirecte aanraking**  OK  NOK  
**Aansluitingen**  OK  NOK      **Correcte schema's**  OK  NOK      **schema in bijlage door Aceg vzw**   
**Equipotentiale verbindingen**  OK  NOK  niet van toepassing  in afwachting  
**Continuïteit**  OK  NOK      **Verlichting / toestellen**  OK  NOK  NVT

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

### BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 19/6/2045
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Fabio Van Londersele

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/6/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.