

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België

BTW BE 0821.076.888 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 - BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.be

Contactpersoon: Herremans Matthias

• Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN / 15 / P050291078 / 00 / NL / 003  
 Klantref.:  
 Contractref.:

• Uw gegevens  
 Ref.:

AEW De Sutter

Naastveldestraat 123  
 9160 Lokeren

• Interventiegegevens  
 Plaats: Twijnderijstraat 9 9100 St-Niklaas -  
 Datum: 02/02/2018  
 Uitgevoerd door: Herremans Matthias (5029)

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: Twijnderijstraat 9/003 Post nr.: 9100 Stad: St-Niklaas  
 Tel:

**- Eigenaar of beheerder**  
**- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: De Sutter Voornaam: Patrick  
 BTW nr.: BE 721.055.141

**- Plaats type**  
 Woonenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

**BESLUIT**

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 02/02/2043.(\*)

(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
 Directeur Generaal

## INHOUD VAN HET ONDERZOEK

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 1.8 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >0.5 MOhm.

## ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### **- Gegevens van de verdeeler**

EAN: EAN niet meegedeeld  
kWh meter nr.: kWh meter niet geplaatst

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: aardingslus

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/300mA  
Aantal borden: 1  
Aantal eindstroombanen: 14

## INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie
- Bestaande installatie

## ANDERE BIJLAGE(N)

15001

ORIGINEEL

8

7

6


5

4

3

2

1

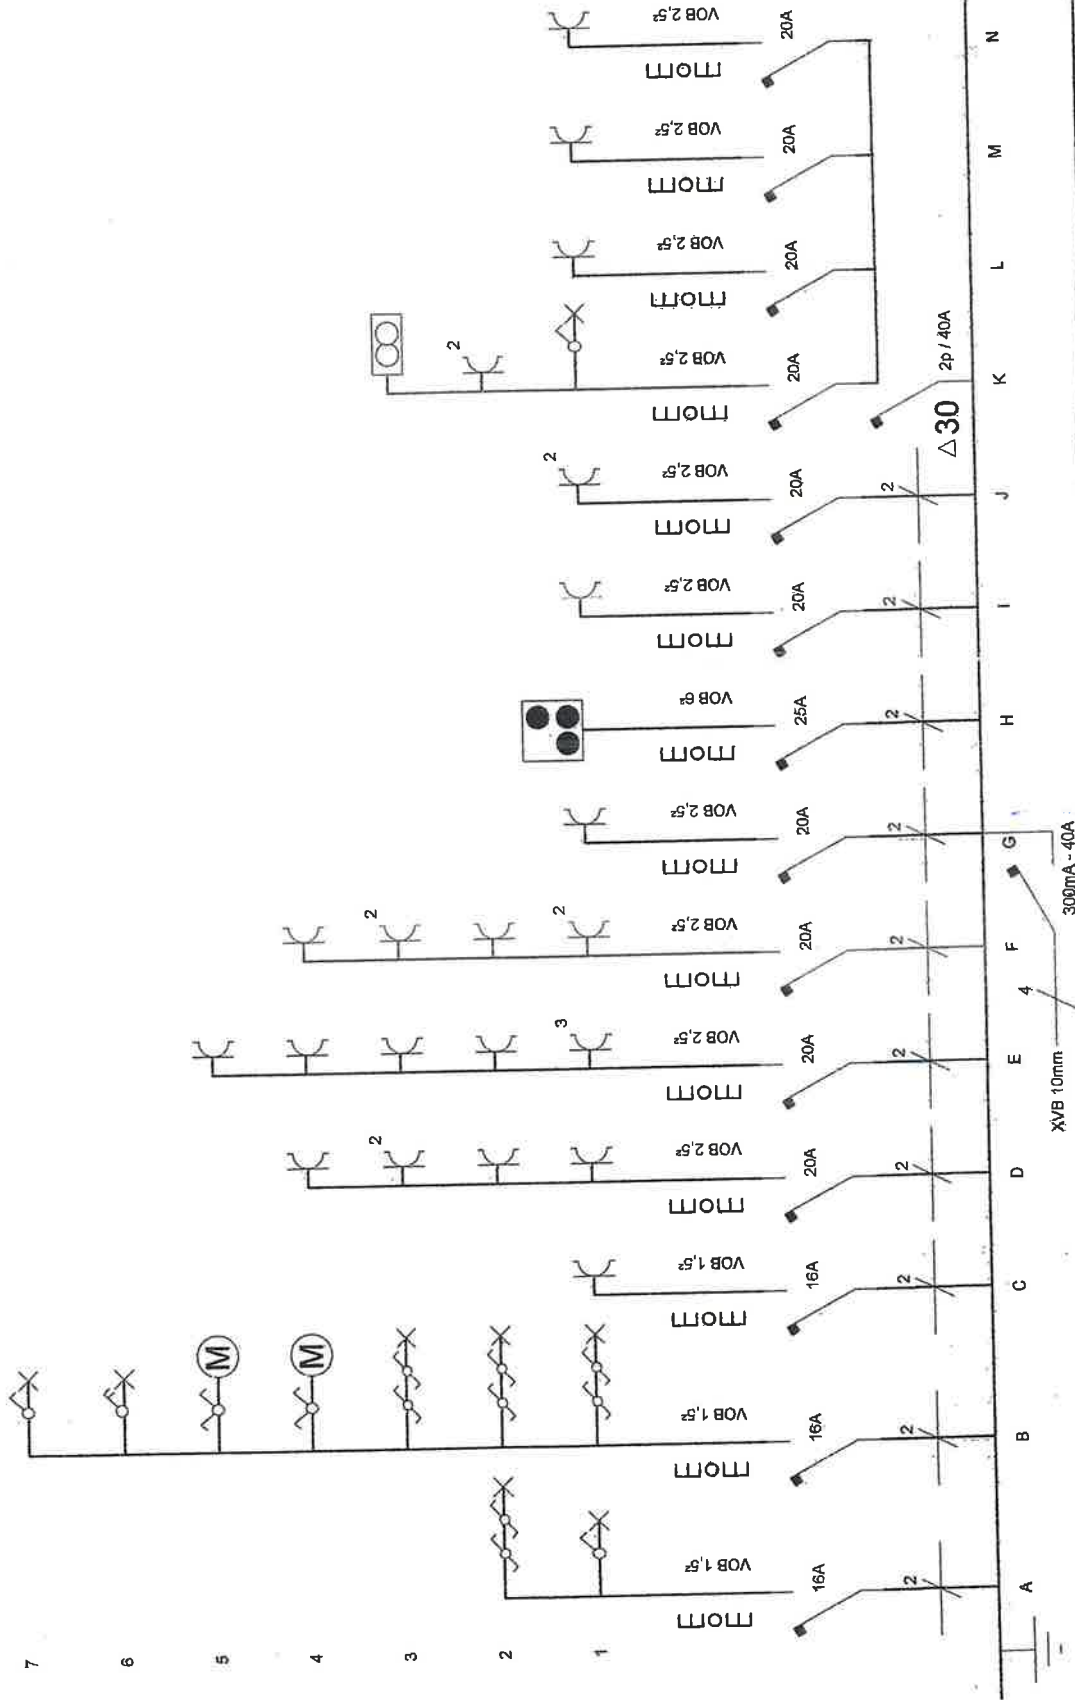

Klantgegevens

naam  
adres  
woonplaats


TWINDERUSTRRAAT 91003  
9100 ST-NIKLAAS

Keuringsorganisme

M. HERREMANS  
Insolator  
045770067-130

07/01/2018

**AEW De Sutter**  
Naastveldstraat 123  
9160 Lokeren  
Tel. 09 348.73.57  
BTW BE 0721.055.141

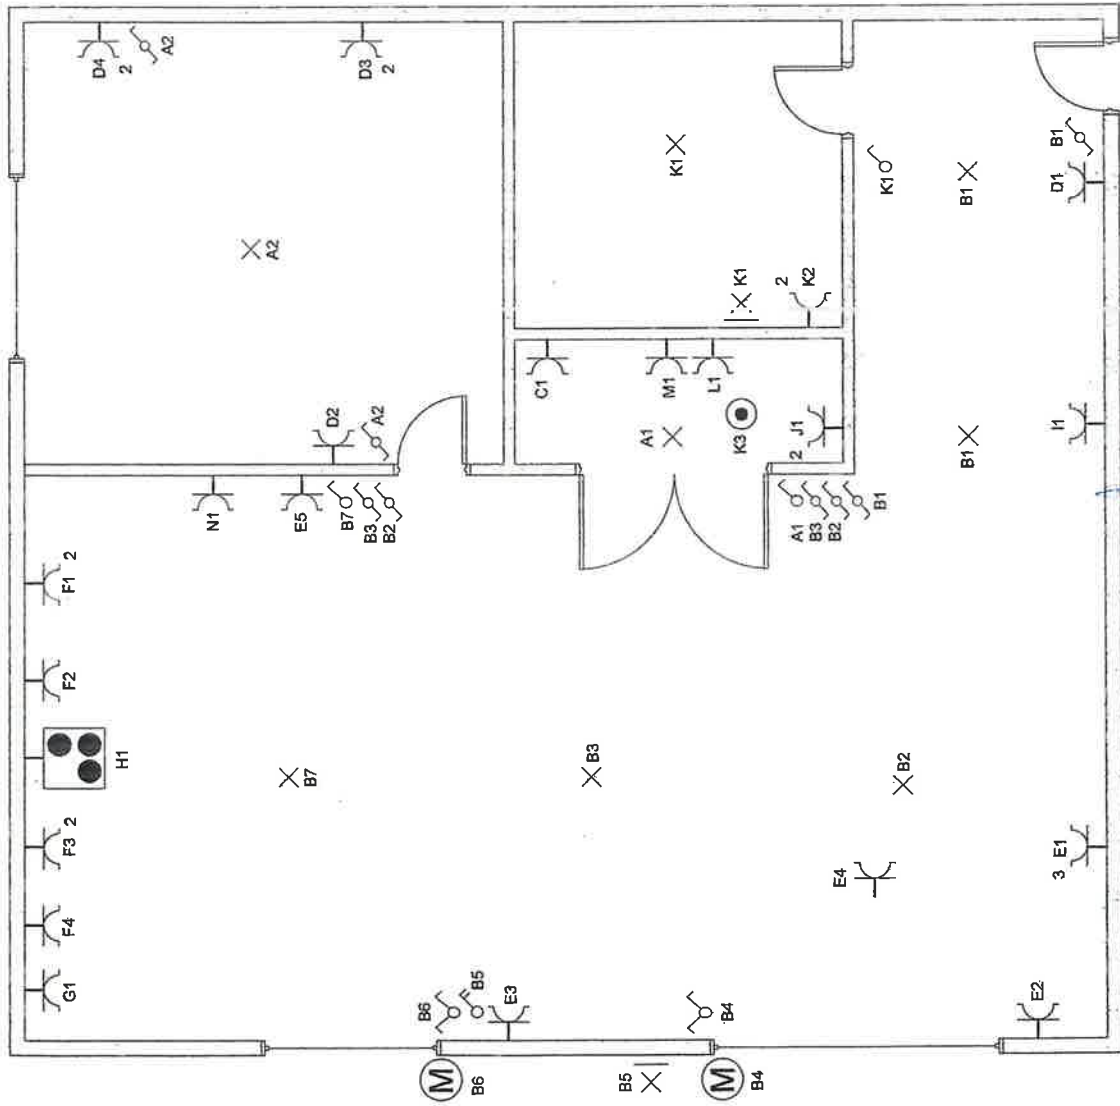

**Klantgegevens**

naam  
adres  
woonplaats

E 001

**Keuringsorganisme**

**AEW De Sutter**  
 Naastveldstraat 123  
 9160 Lokeren  
 Tel. 09 348.73.57  
 BTW BE 0721.055.141

M. HERREMANS

0437/03.01.30

51021208