

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/05/2024
ID-label: Oude Antwerpsebaan 149, 2800 Mechelen
Inspecteur: Maher Boufrahi
B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481291

Mentor: -
Klantreferentie: -

Installateur: -

Datum verslag: 30/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Oude Antwerpsebaan
Huisnummer	149
Busnummer	-
Postcode	2800
Gemeente	MECHELEN
Land	België

Eigenaar

Naam	Kamal El Khattabi
Straatnaam	Oude Antwerpsebaan
Huisnummer	149
Busnummer	-
Postcode	2800
Gemeente	MECHELEN
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541 448 820 060 810 074

Teller Nr.: : 1SAG1105354327



Aard onderzoek:

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Ja

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 25

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 5,24 MΩ

RE: 2,19 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
10	C	20		2	2,5
4	C	20	Reserve	2	-
9	C	16		-	2,5
1	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 30/5/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Maher Boufrahi

De werknemer,

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/5/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




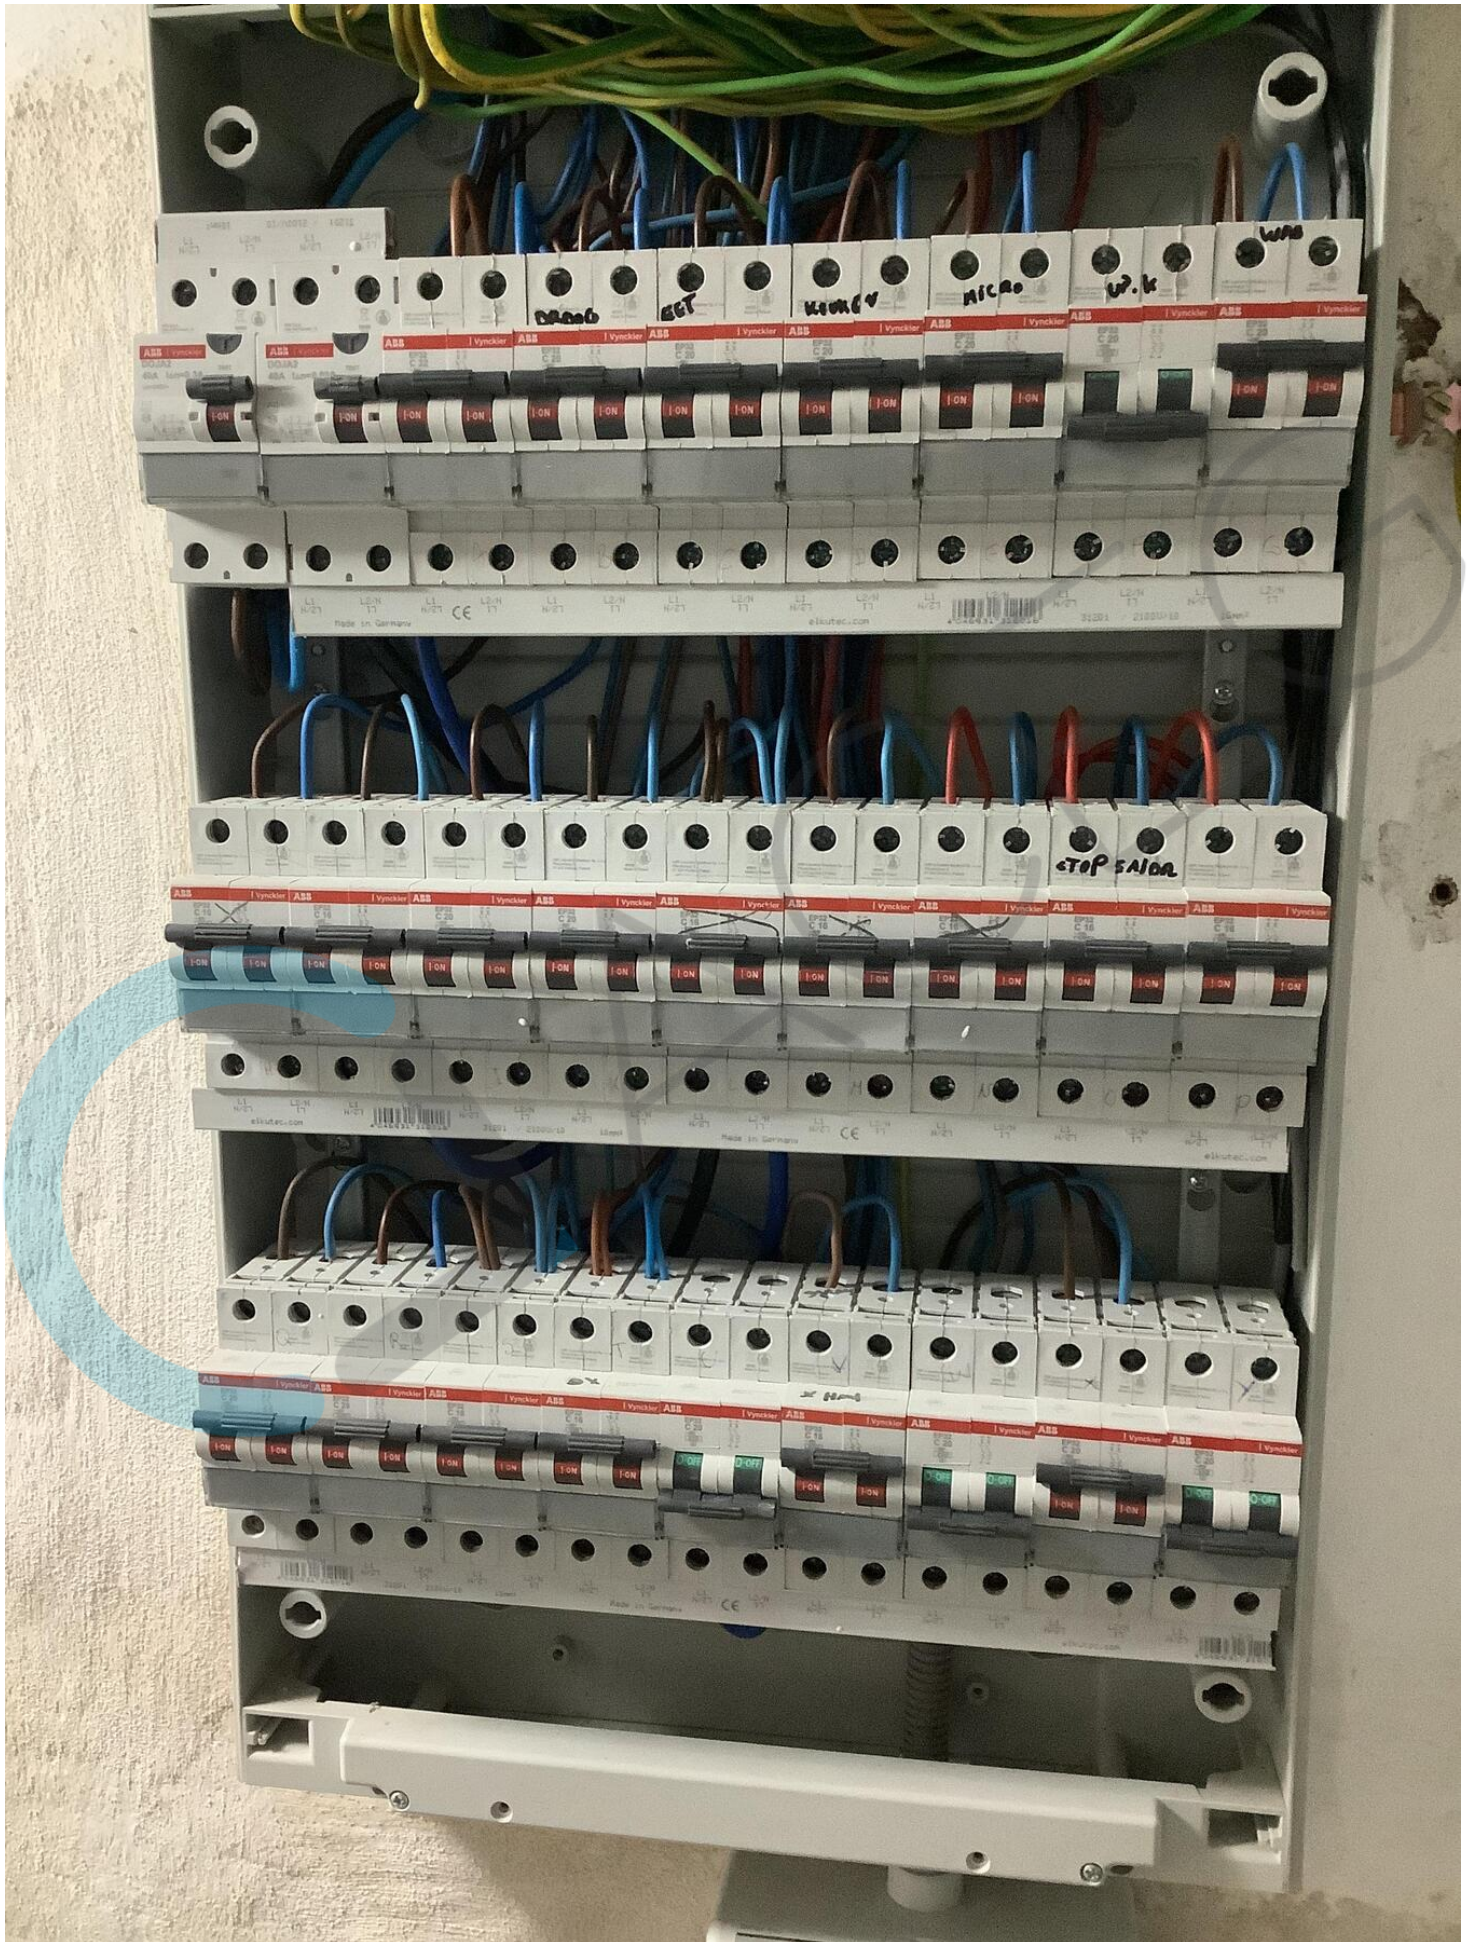

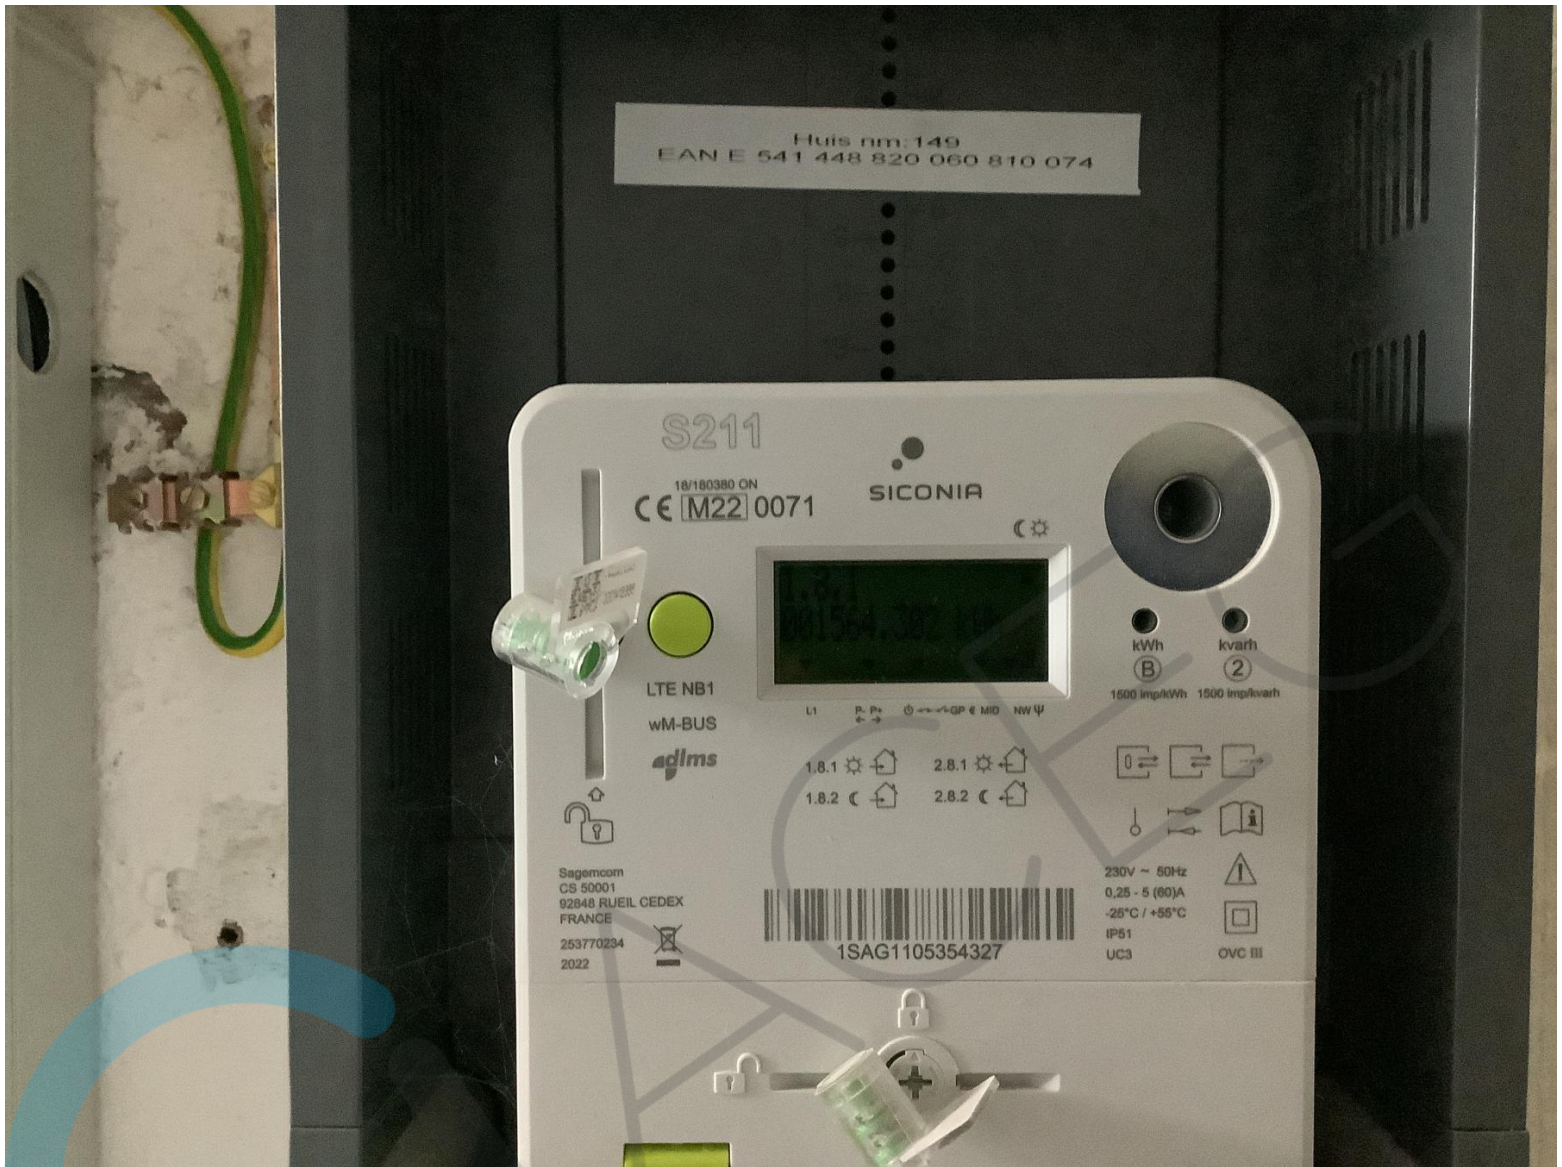


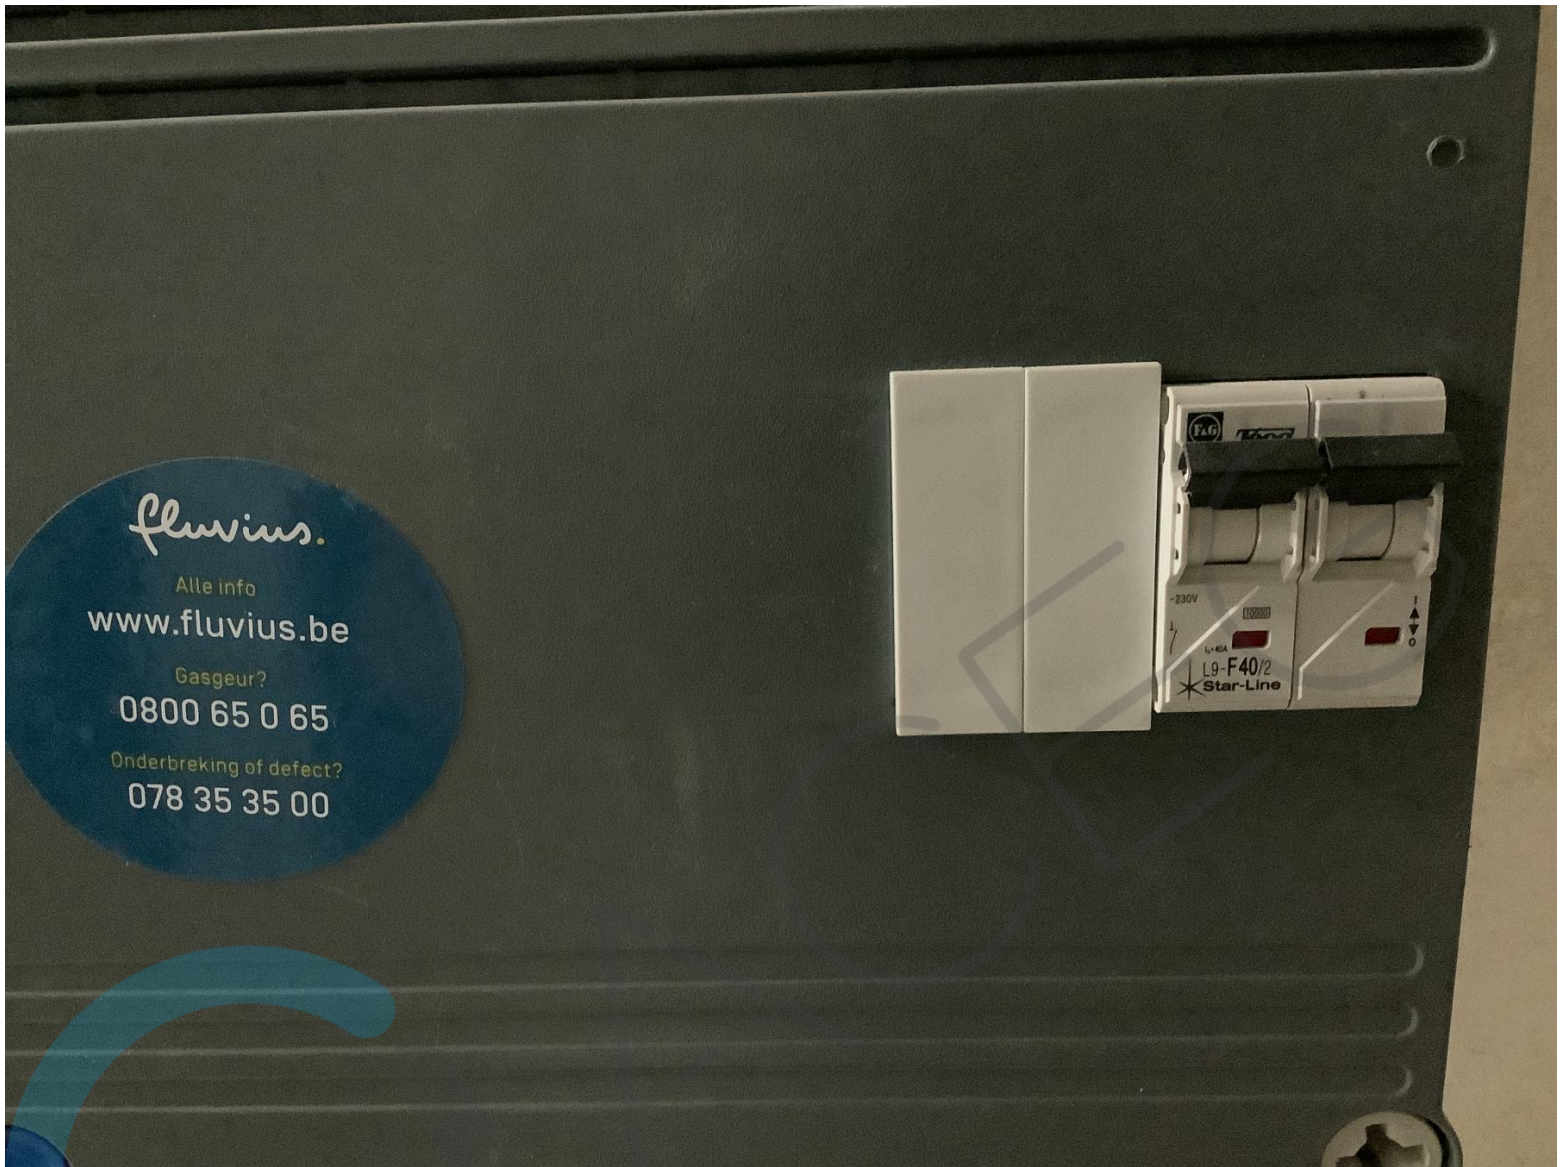


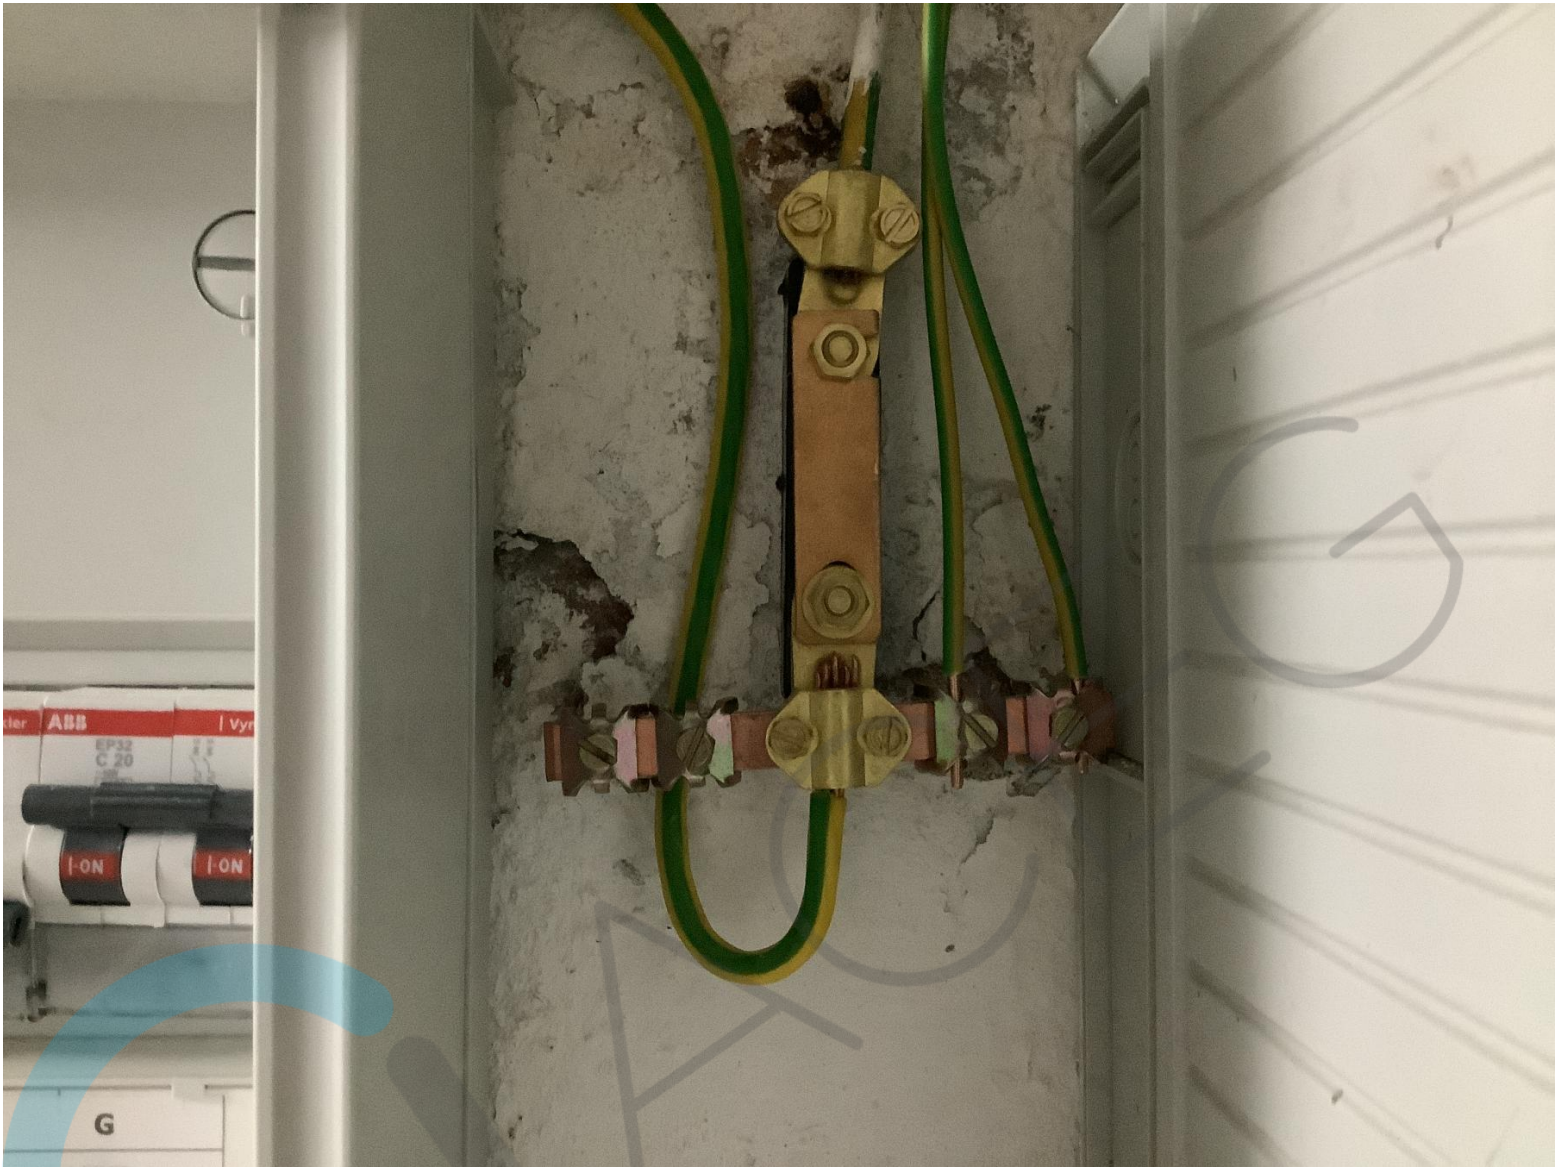

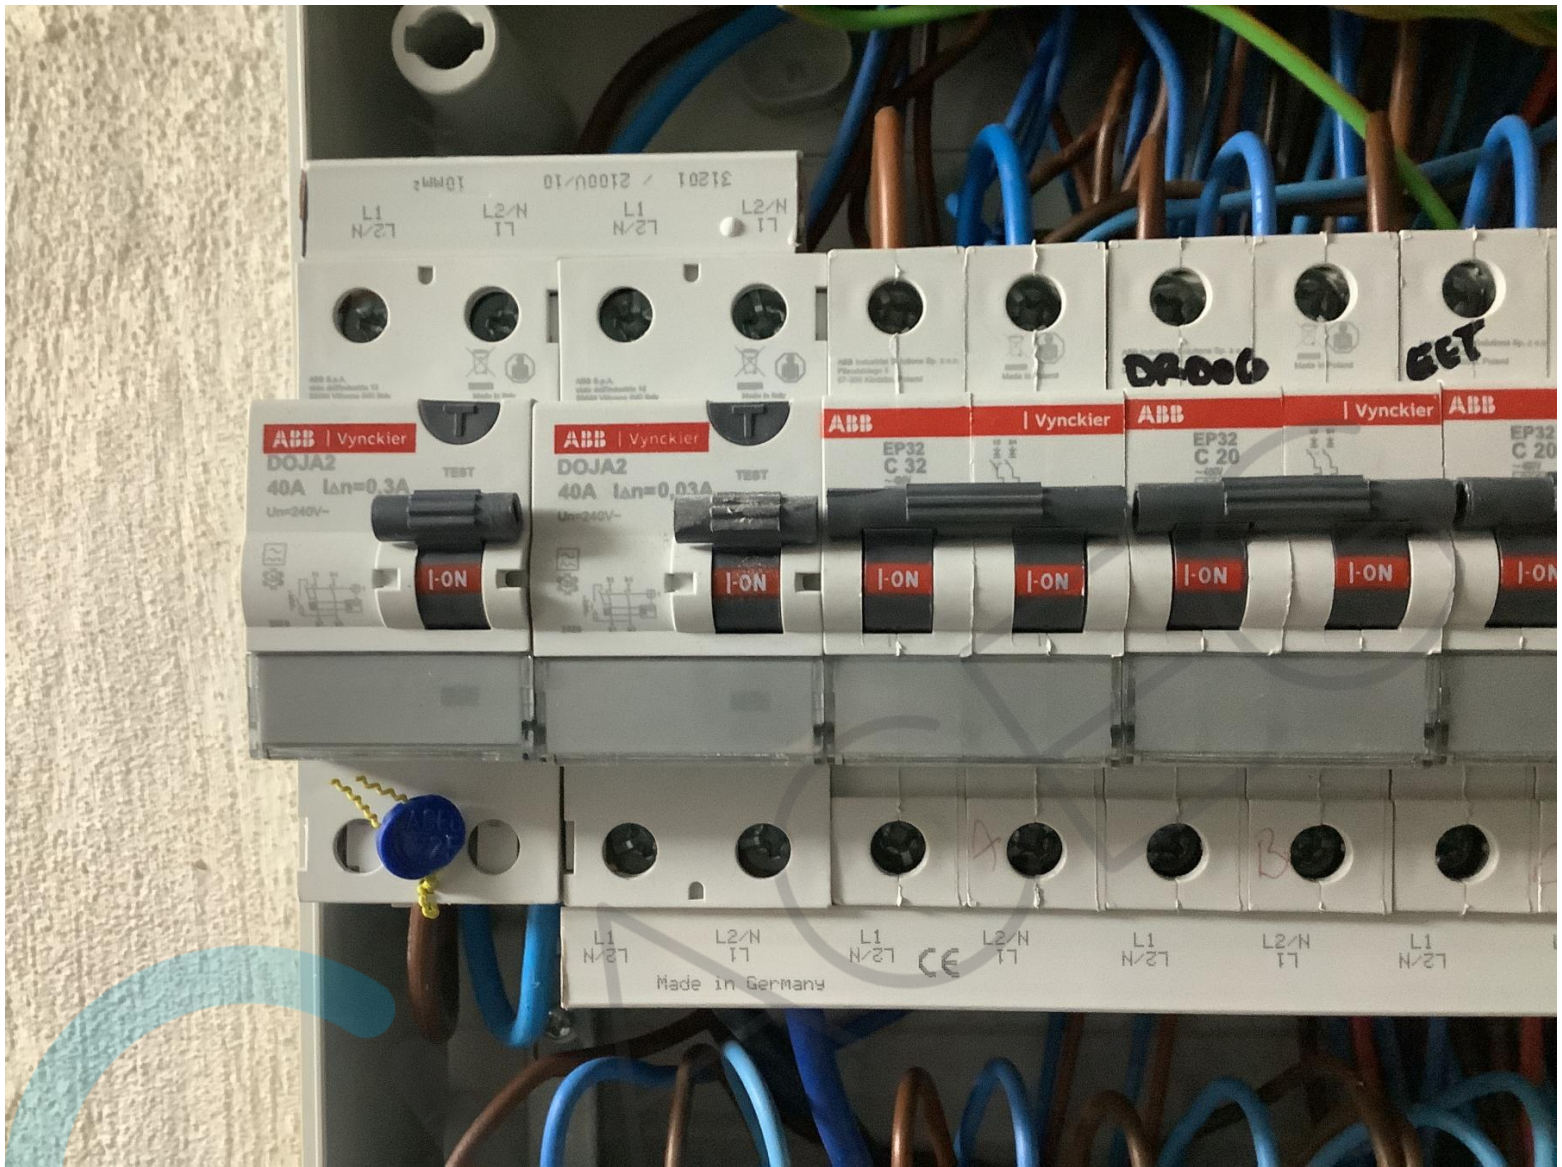





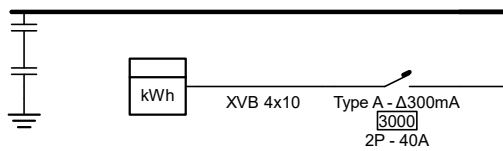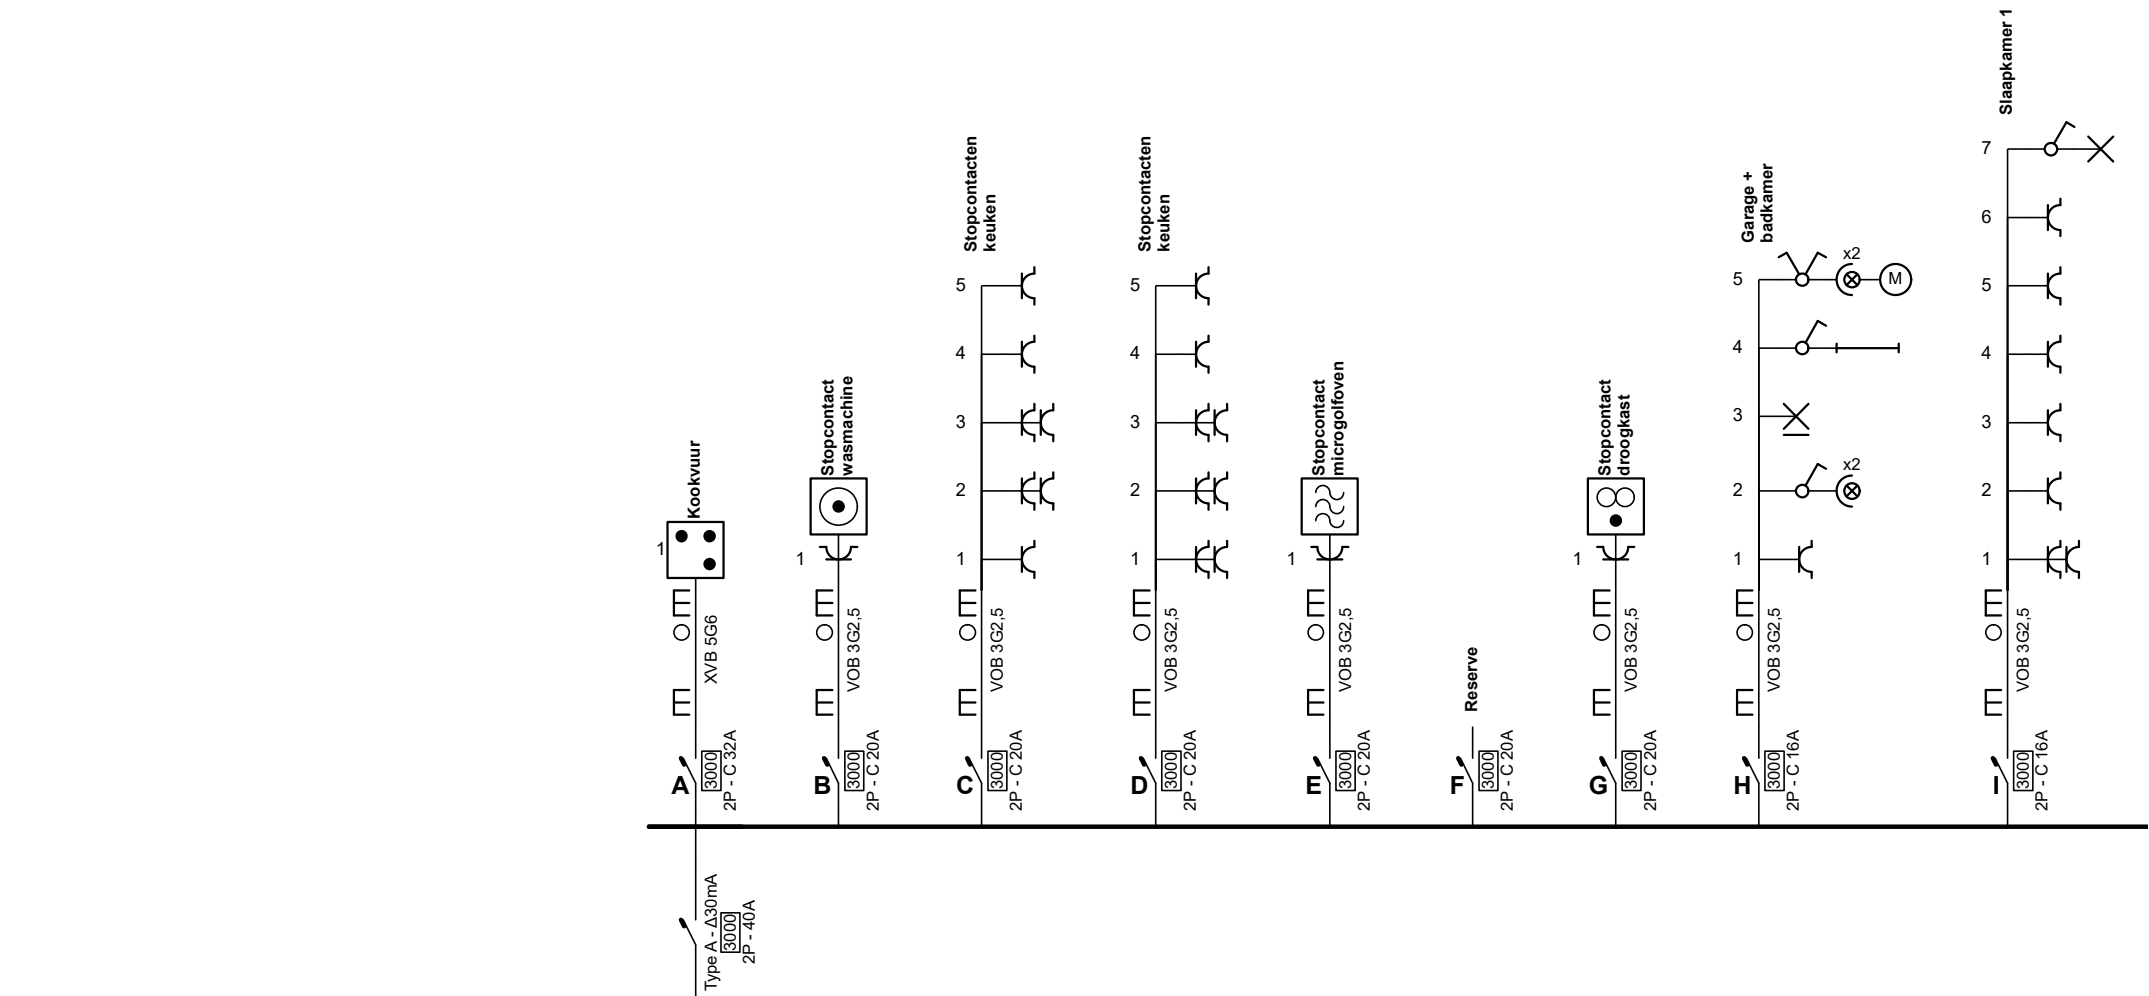

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel H.O.
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bev.
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

ACEG
 Maher Boufrah

30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE


EAN 541448820060810074

Installateur
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

p. 1/8
Eendraadschema

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

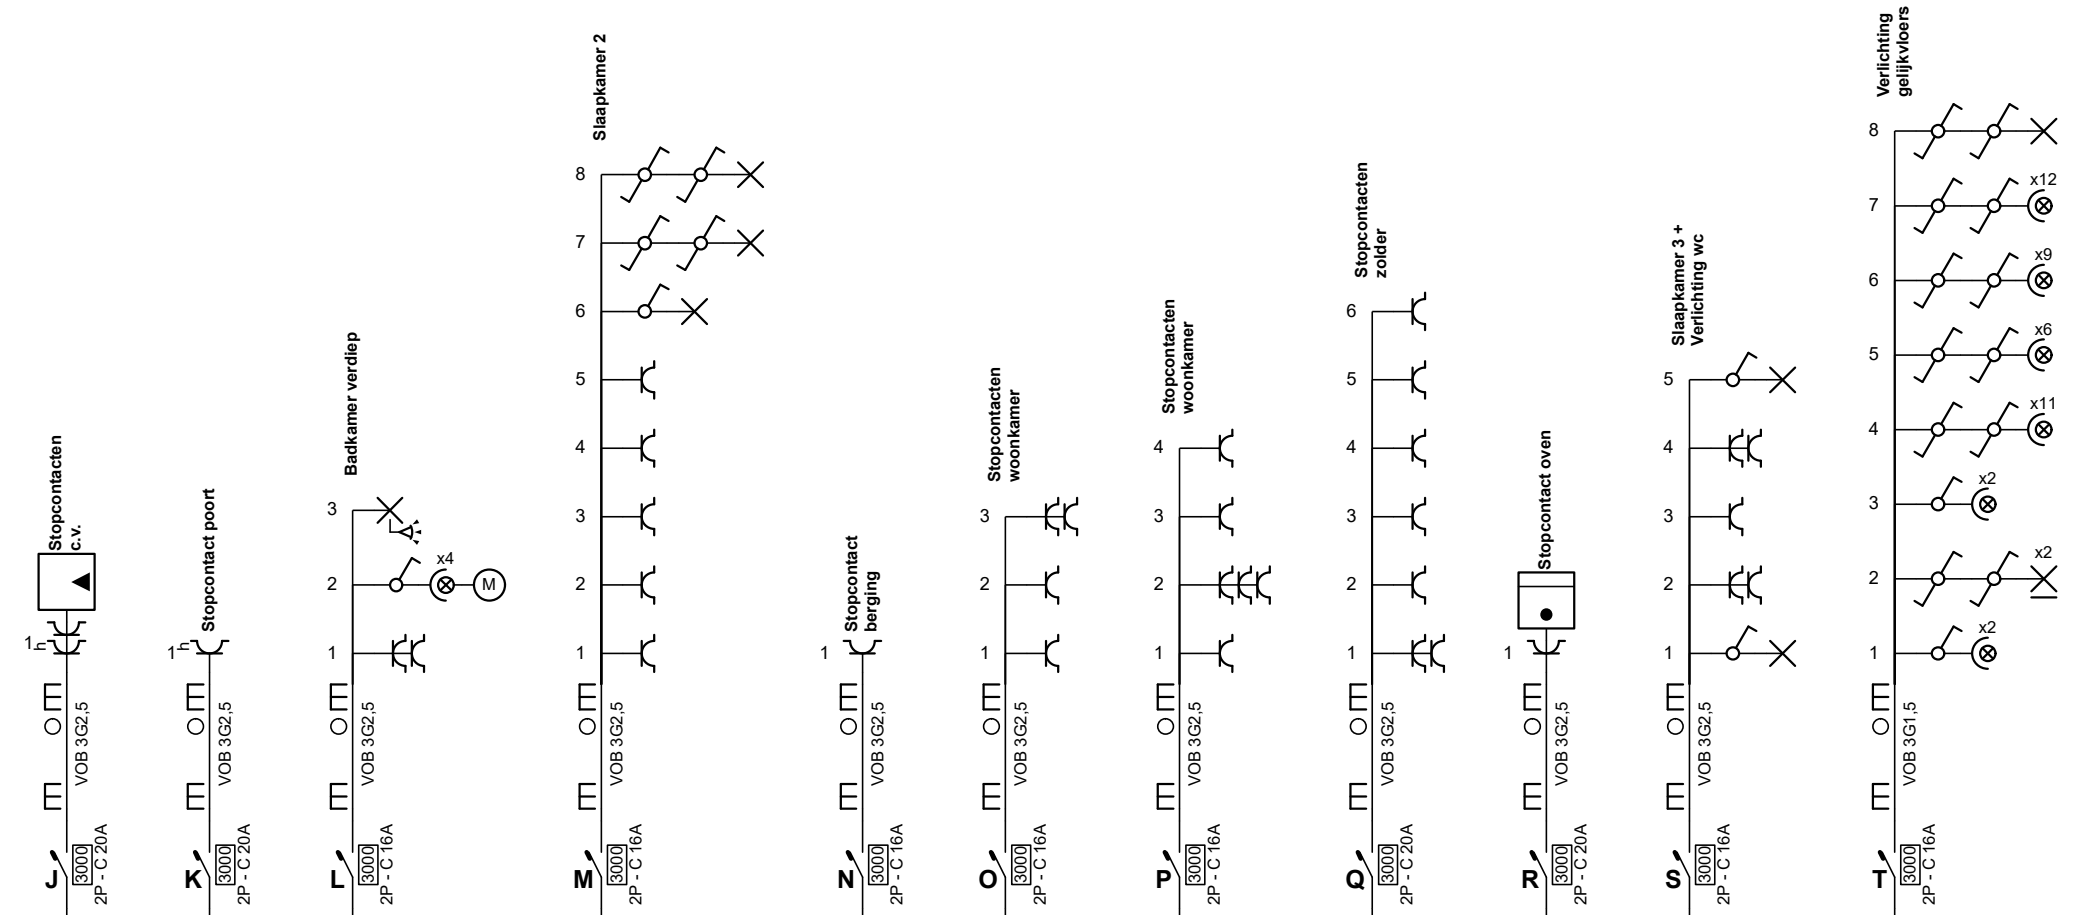

Erkend Organisme
 ACEG vzw Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Forêt
 Tel.: 02 880 1234
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

ACEG Association Belge des Electriciens / Belgische Vereniging van Elektriciens / Organisme gereguleerd

Maïer Boufrahli


30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074

Installateur
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

p. 2/8
Eendraadschema
 Datum: 03/03/2024
 2 x 230V ~ 50Hz

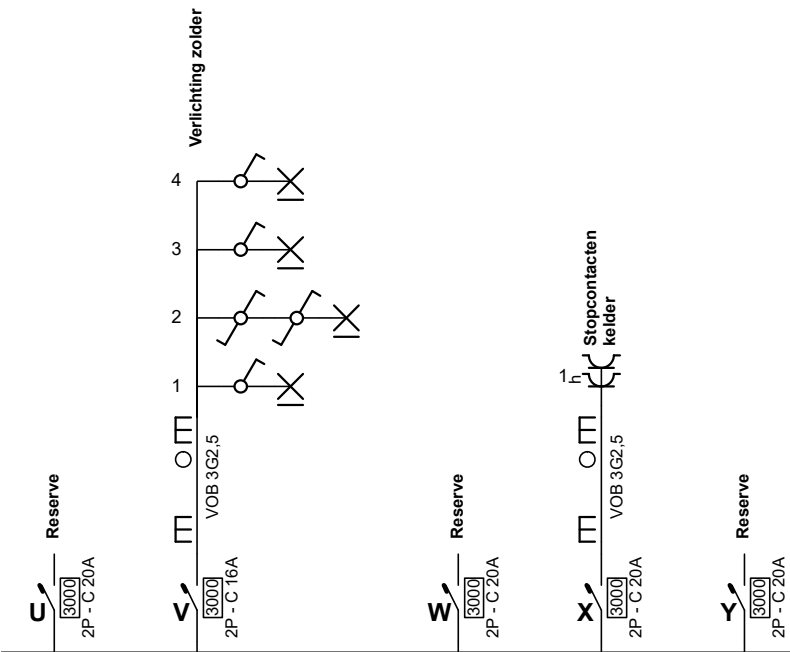

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481



30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074

Installateur


EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

p. 3/8
Eendraadschema

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Ismail El Khayari

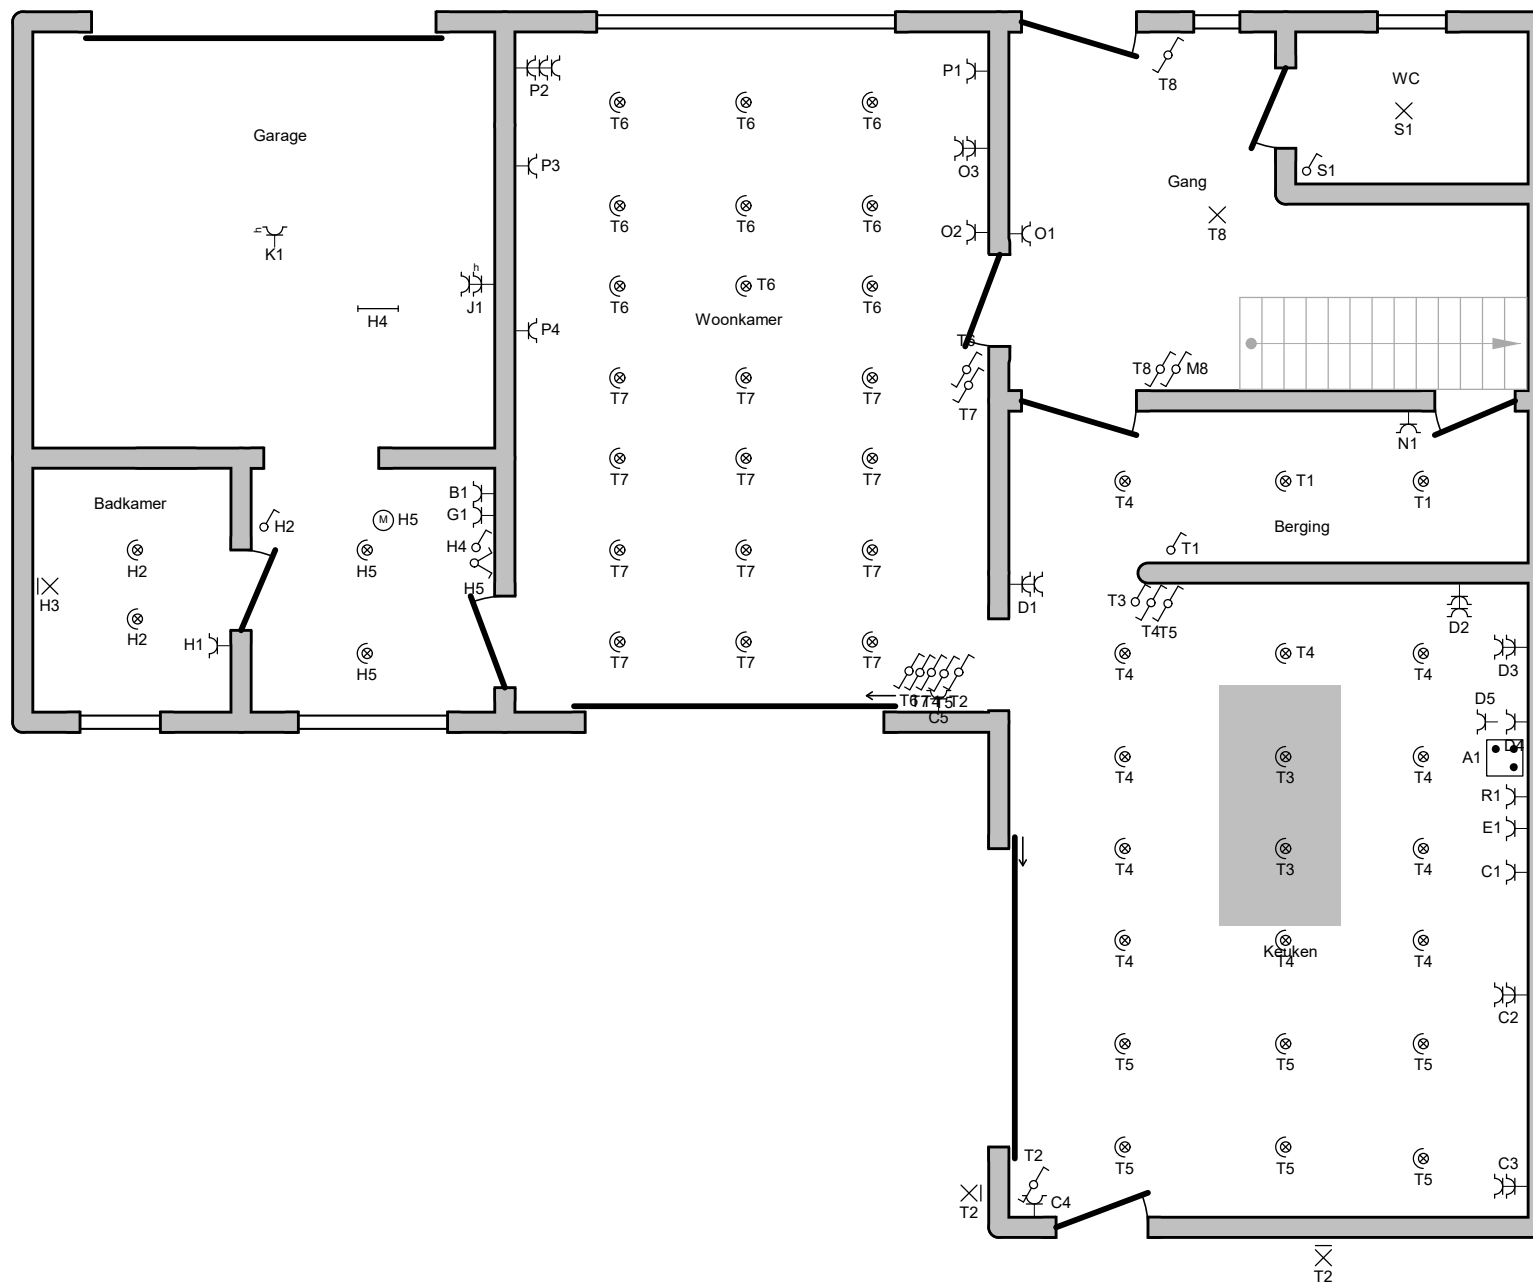

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel-HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bos
 Tel.: 02 880 88 30
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

225

ACEG
 vzw
 vzw voor de Belgische Consument / Organisme vzw
 Maher Boufrahi

30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074


Installateur

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

**p. 4/8
 Situatieschema**

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

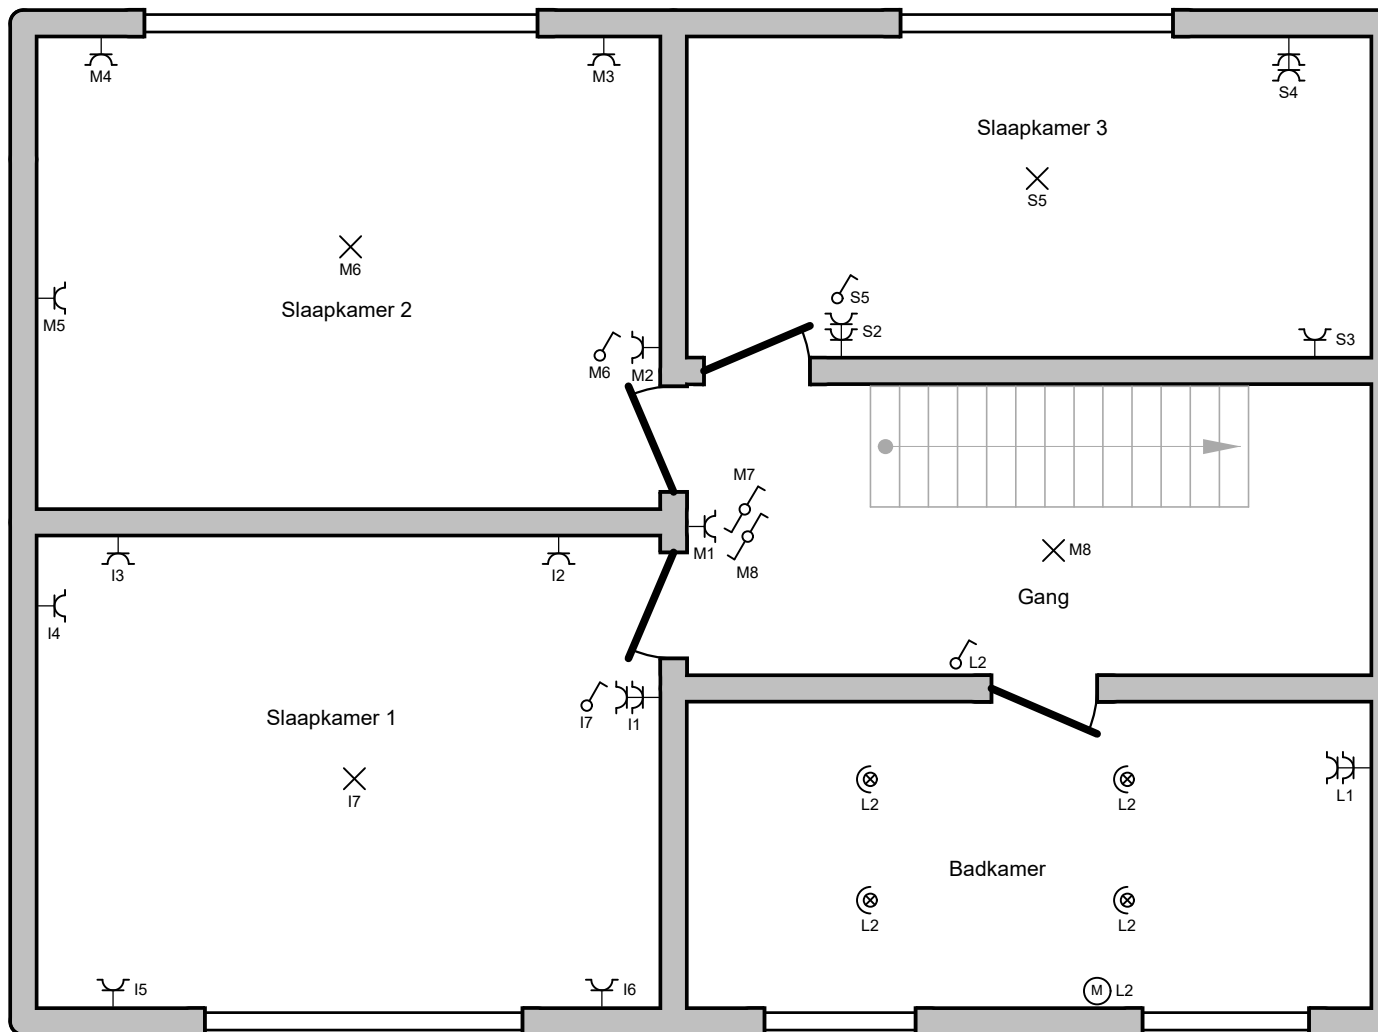

Erkend Organisme

ACEG vzw
 Ringlaan 3
 1853 Strombeek-De Velder
 Tel.: 02 880 65 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481



30/05/2024

Schema's getekend door: ismail El Khayari

Plaats van de elektrische installatie

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074


Installateur

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE


**p. 5/8
 Situatieschema**

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

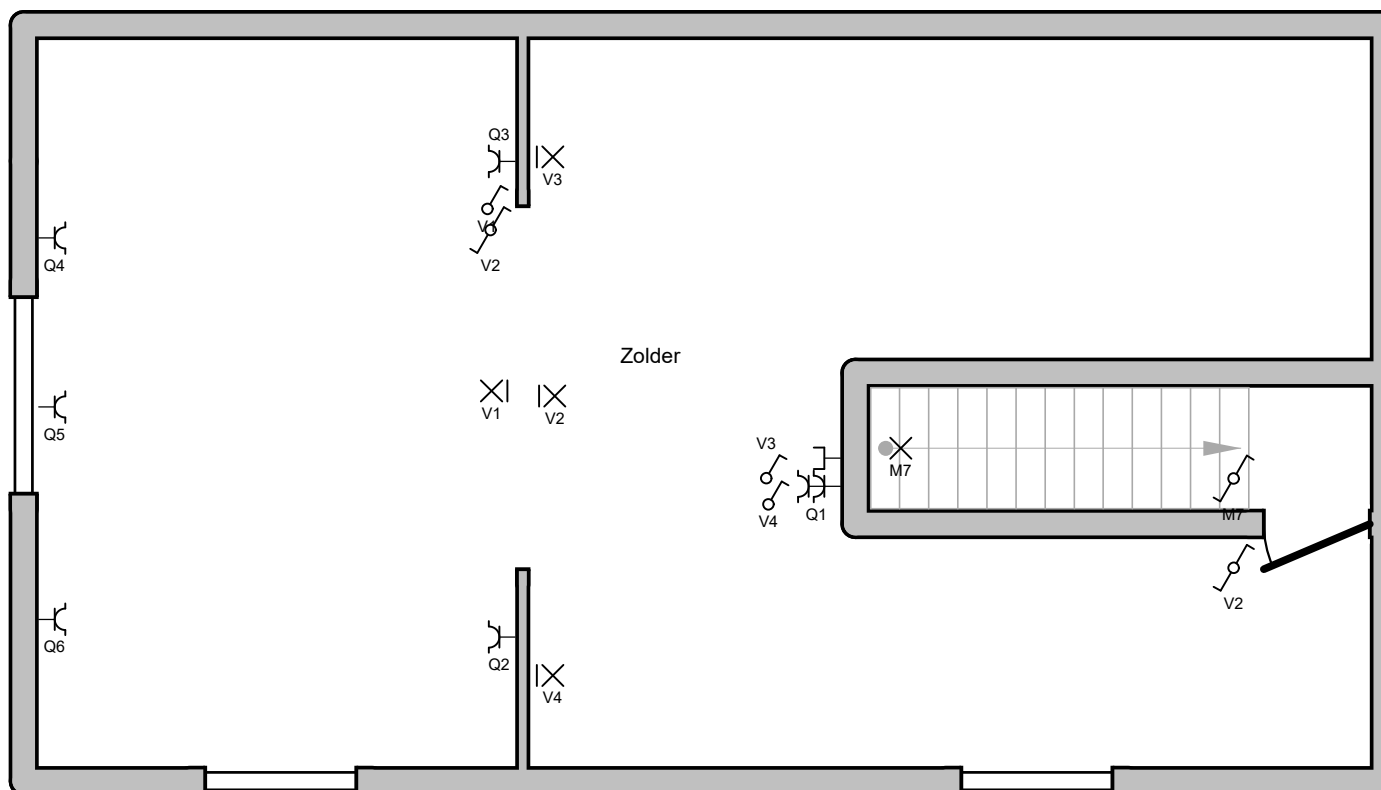

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Buisse HC
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-De Vri
 Tel.: 02 880 8800
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.484



225

Maher Boufrahi

30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE
 EAN 541448820060810074


Installateur
 EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

p. 6/8
Situatieschema

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Ismail El Khayari

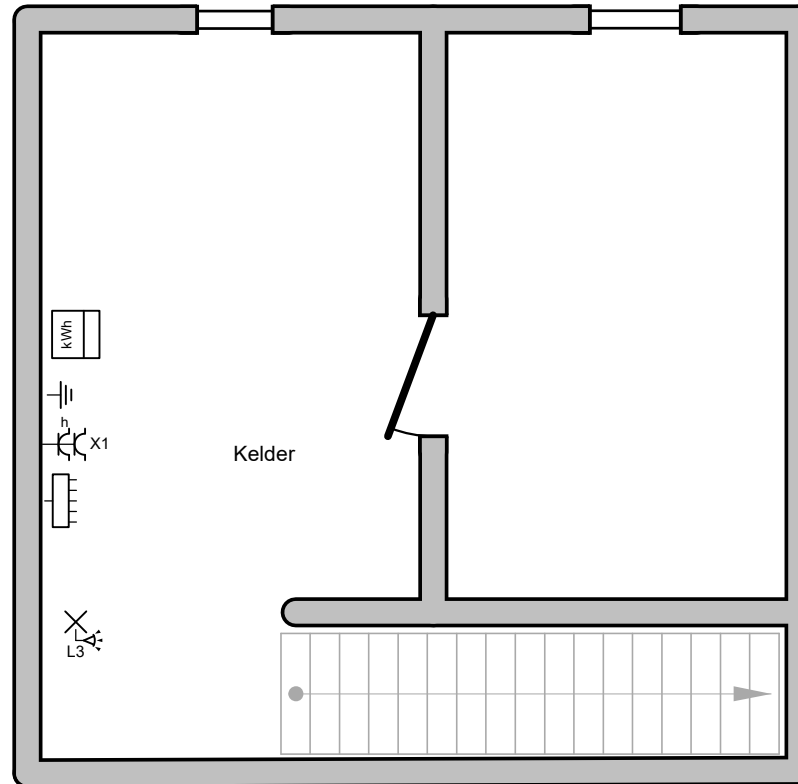

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussels HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-De Vlier
 Tel.: 02 880 88 77
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481



30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074

Installateur

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

**p. 7/8
 Situatieschema**

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Ismail El Khayari

- A** Kookvuur
- B** Stopcontact wasmachine
- C** Stopcontacten keuken
- D** Stopcontacten keuken
- E** Stopcontact microgolfoven
- F** Reserve
- G** Stopcontact droogkast
- H** Garage + badkamer
- I** Slaapkamer 1
- J** Stopcontacten c.v.
- K** Stopcontact poort
- L** Badkamer verdiep
- M** Slaapkamer 2
- N** Stopcontact berging
- O** Stopcontacten woonkamer
- P** Stopcontacten woonkamer
- Q** Stopcontacten zolder
- R** Stopcontact oven
- S** Slaapkamer 3 + Verlichting wc
- T** Verlichting gelijkvloers
- U** Reserve
- V** Verlichting zolder

- W** Reserve
- X** Stopcontacten kelder
- Y** Reserve

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussels HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bos
 Tel.: 02 880 8155
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481



30/05/2024

Plaats van de elektrische installatie

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

EAN 541448820060810074

Installateur

EL KHATTABI KAMAL
 OUDE ANTWERPSEBAAN 149
 2800 MECHELEN
 GSM: 0489 555 222
 e-mail: ELKHATTABI@HOTMAIL.BE

p. 8/8
Lijst Kringen

Datum: 03/03/2024

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: **ismail El Khayari**