



AN / 20050205/1D

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

Am 3

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : *MOLEMANS*
Plaats van onderzoek : *MECHERSEESTRAAT 194 SIERREBEEK*
Installateur : *BVBA SIMONS MOLEWSTRAAT 36 EVERBERG*
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *N.I. Rg* Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : *ROOFTHOOF* Datum van onderzoek : *05/07/10*

– Bedrijfsspanning	<i>230V</i>	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	<i>4x1.0</i>	<i>1E 1.5m at 16A</i>
– Algemene bescherming	<i>-</i>	
– Type algemene schakelaar	<i>Dus</i>	<i>10E 2.5m at 16A/20A</i>
– Type aardelektrode(s)	<i>1.2</i>	
– Aardspreidingsweerstand	<i>200.2</i>	<i>1E 5.8m parallel at 3.0</i>
– Algemene isoleringsweerstand	<i>1.12</i>	
– Aantal borden en eindstroombanen	<i>40.00, 3.0</i>	
– Algemene differentieelschakelaar	<i>40.00, 0.03A</i>	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>40.00, 0.03A</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *05/07/2010*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN


1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum : *1/1/10*

Eigenaar: Hollemans Daan & Ingrid, Frans Petersstraat 43, 1833 Sterrebeek.
 Appartement 3 gebouwd gelegen te: Mechelsesteenweg 444, 1833 Sterrebeek.

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,

ALE ELEKTRICITEITSWERKEN
SIMONS B.V.B.A.
 Molensstraat 36 - 3078 Everberg
 Tel.: 02/757 26 20
 Fax: 02/757 24 13
 B.T.W.: BE 462.681.585

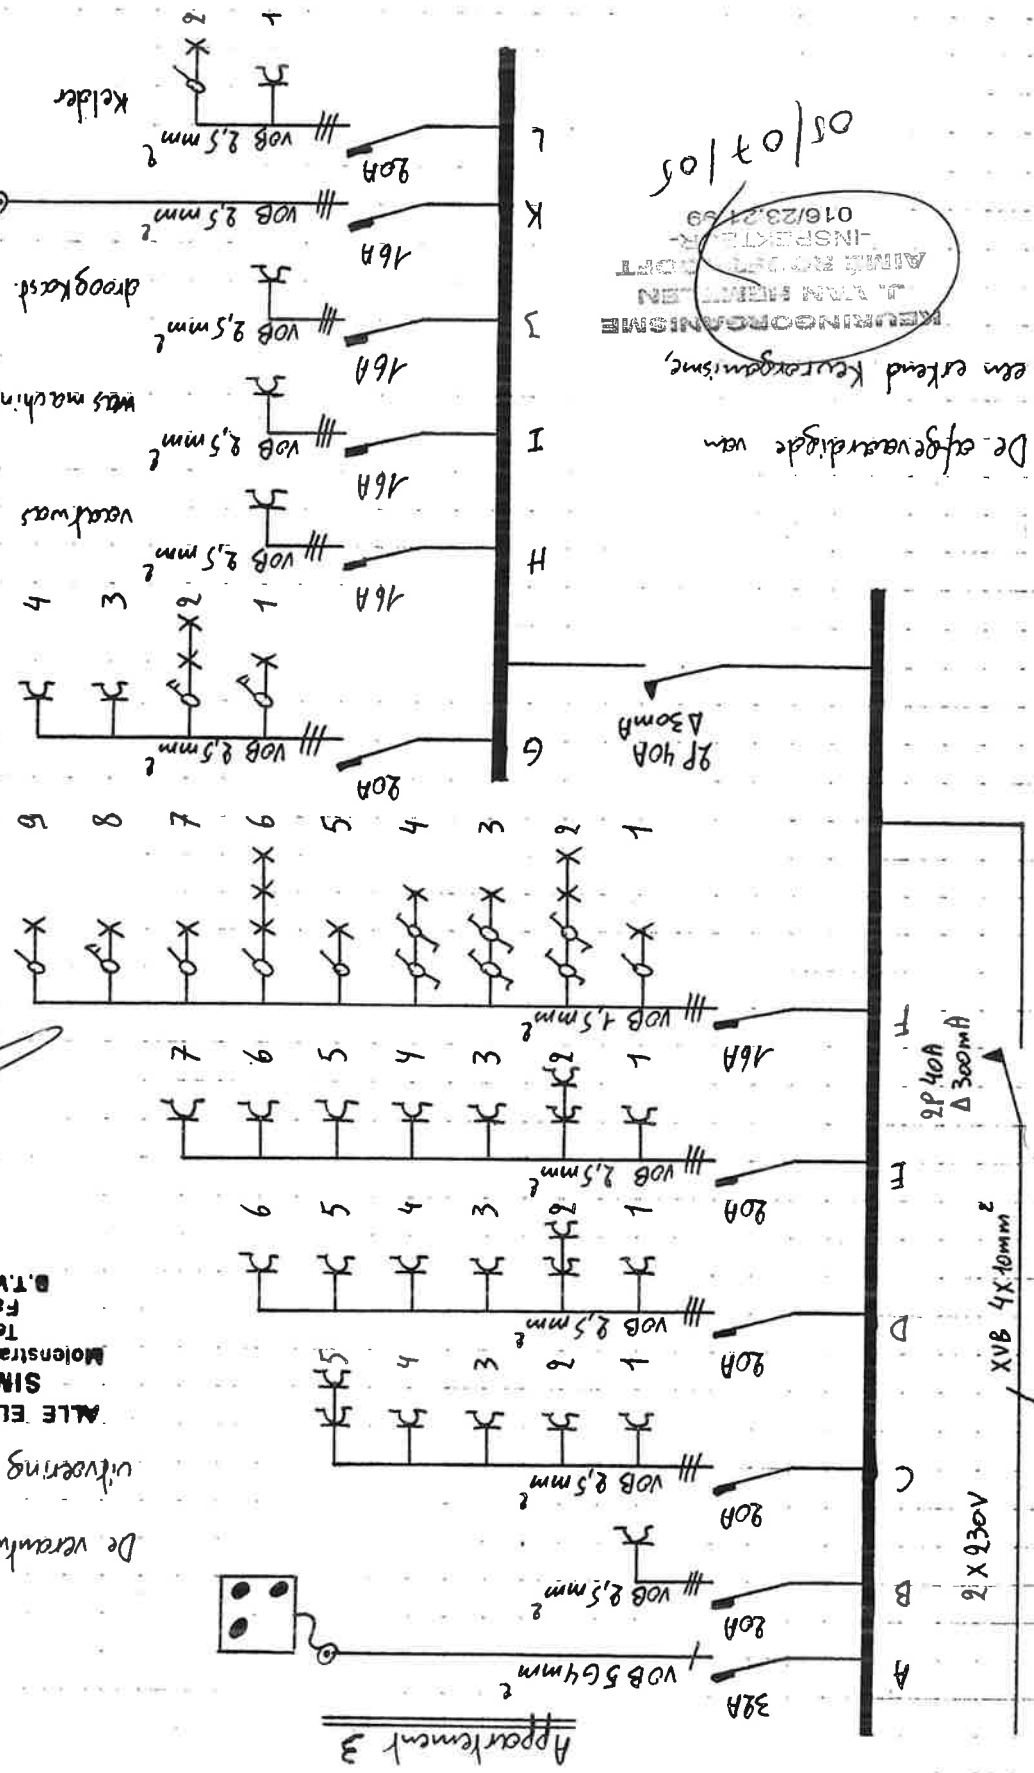

Appartement 3

Eigenaar: Holemans Daan & Ingrid, Frans Peetersstraat 43, 1933 Sierrebeek.

Appartementen gebouw gelegen te: Mechelsesteenweg 444, 1933 Sierrebeek.

Appartement 3

De verantwoordelijke voor
de uitvoering van het werk,

ALE ELEKTRICITEITSWERKEN
SIMONS B.V.B.A.
Molenstraat 36 - 3078 Everberg
Tel.: 02/757 26 20
Fax: 02/757 24 13
B.T.W.: BE 492.891.589



De afgevaardigde van
een erkend keurorgaan is,

KEURORGANISME
J. VAN HENKLEN
ALME ROOFHOOFD
-INSPEKTOR-
016/23.21.99

