

# INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

# DOSSIER TECHNIQUE

- DONNEES INSTALLATION(S)
- PV(S)
- TABLES ET TABLEAUX CROISES
- SCHEMAS IMPLANTATION ET UNIFILAIRE
- SCHEMAS MULTIMEDIAS
- SCHEMAS DE PRINCIPE
- DOCUMENTATION ET CONSIGNES

**Copie client**

ADRESSE INSTALLATION:	6 DREVE DES RENARDS 1180 UCCLE
TYPE HABITATION:	STUDIO / APPARTEMENT
TYPE / ETAT INSTALLATION:	MISE EN CONFORMITE ET EXTENSIONS
PROPRIETAIRE A DATE:	M. PASCAL MELSENS
NO DOSSIER TECHNIQUE:	DEV_169D1

# INSTALLATION ELECTRIQUE BT

## A. DONNEES GENERALES ET UTILES

### A.1. ADRESSE INSTALLATION

N°:	6
Rue:	Drève des Renards
Commune:	B_1180 UCCLE
Bte./étage:	rez

### A.2. PROPRIETAIRE ACTUEL

Nom:	M. Pascal Melsens
TEL/GSM:	0496 56 56 06

### A.3. GESTIONNAIRE DU RESEAU

Nom/Société:	SIBELGA
Adresse:	Quai des Usines, n°16
Commune:	B_1000, BRUXELLES
TEL/FAX:	02/549.41.00 02/549.46.61


### A.4. FOURNISSEUR DU SERVICE

Nom/Société:	
Adresse:	
Commune:	
TEL/FAX:	

### A.5. INSTALLATEUR / date dernier passage

Nom/Société:	BPLUG (Techni Biz SPRL)
Adresse:	28 avenue des Buissons
Commune:	B_1640 Rhode-Saint-Genèse
TEL/FAX:	0475/52 30 86
TVA:	BE0568968445
DATE:	15/09/2015
Description:	

### A.6. ORGANISME DE CONTRÔLE / date agré.

Nom/Société:	 Frédéric Jeannon / 86
Délégué:	
Adresse:	
Commune:	
TEL/FAX:	
DATE:	
REF PV:	

## B. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### B.1. IDENTIFICATION

Type d'installation:	Studio / Appartement
CODE EAN:	

### B.2. DESCRIPTION PROTECTION TETE

Tension réseau nominale:	3X230Vac / 50Hz
Nombre de pôles:	3 (N absent)
Protection branchement:	32A 3P
Type de câble d'alimentation:	3X6 <sup>2</sup>
Compteur/marque:	Cobemet
Compteur/n° série:	5886861
Type d'électrode:	
Résistance de dispersion Ra:	23 Ω

### B.3. PROTECTION DIFFERENTIELLE

Différentiel général:	A
Courant nominal In (A):	40A
Nombre de pôles:	3+N(n.c.)
Courant résiduel d In (A):	300mA
Différentiel parties humides:	E
Courant nominal In (A):	40A
Nombre de pôles:	3+N(n.c.)
Courant résiduel d In (A):	30mA

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Druive des Renards n°8,  
1180 Bxl

PROPRIETAIRE : M. Melsens  
Adresse : Druive des Renards 6 1180 Bxl

DEMANDEUR :  
Adresse : Techni Biz.

INSTALLATEUR : Ar des Beccmans 28  
Adresse : 1640 St-Emerics Kade.

TVA ou CI : 0568.968.445

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: 5886861  
Index : \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:**

Date du contrôle : 15/09/2015 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art.262) (RT art. 234) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux : Appartement Rez de ch N°005.

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3 x 230 V Protection raccordement 32 A

Câble aliment, tableau, princ. : 3 X 10 mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type Δ40Ac,3A

Type électrode de terre : boule - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1; Nombre de circuits term. : 10; RA : 23 Ohm; RI tot 18 MOhm

Facteurs d'influences externes : \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: voir schéma.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : rien

**PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le : \_\_\_\_\_

le responsable du distributeur

nom : \_\_\_\_\_

Notes : Membres et affaillages cuisine et salle de bain non facés.

- CONCLUSION**  1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 15/09/2016 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est **pas conforme**
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le \_\_\_\_\_.

**DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.**

L'agent visiteur, 86 F. Jeannon  
(N°, nom, signature)



pour Le Directeur,

**! CE DOCUMENT DOIT ETRE CONSERVE ICI !**

VEUILLEZ TESTER REGULIEREMENT LES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS EN APPUYANT SUR LE BOUTON DE TEST!

(1 à 2 fois / an)

**EN CAS DE PANNE: 0475 52 30 86 (Dimitri MICHELS)**

Intitulé disjoncteur	Zone	Circuit
<b>A</b>	Séjour / chambre	Prises
<b>i</b>	Séjour / chambre, hall et buanderie WC /	Eclairage et extracteur WC
<b>Q</b>	Cuisine	Taque de cuisson
<b>N</b>	Cuisine et hall	Prise hall et prise plan de travail
<b>O</b>	Cuisine	Hotte et éclairage plan de travail cuisine
<b>R</b>	Cuisine	Frigo et micro-onde
<b>S</b>	Salle de bain	Prises, éclairages et extracteur
<b>V</b>	WC / buanderie	Lave linge
<b>W</b>	WC / buanderie	Sèche-linge
<b>U</b>	Cuisine	Prise lave vaisselle


**Projet :** 169D1  
**Période intervention:** août sept. 2015  
**Adresse de l'installation électrique:**  
 6 Drève des Renard 1180 Uccle  
**Plan :** Studio / appartement  
**Nom du propriétaire:**  
 M. Pascal Melsens  
**Nom de l'occupant:**  
**Signature:**

**Installateur :** TECHNI BIZ SPRL  
**Adresse :** Avenue des Buissons 28  
 1640 Rhode-Saint-Genèse  
**GSM :** +32(0)475 52 30 86  
**E-mail :** dimitri@bplug.be  
**TVA :** BE 0568 968 445  
**Signature:**

**Organisme de contrôle agréé**




**Schéma unifilaire**

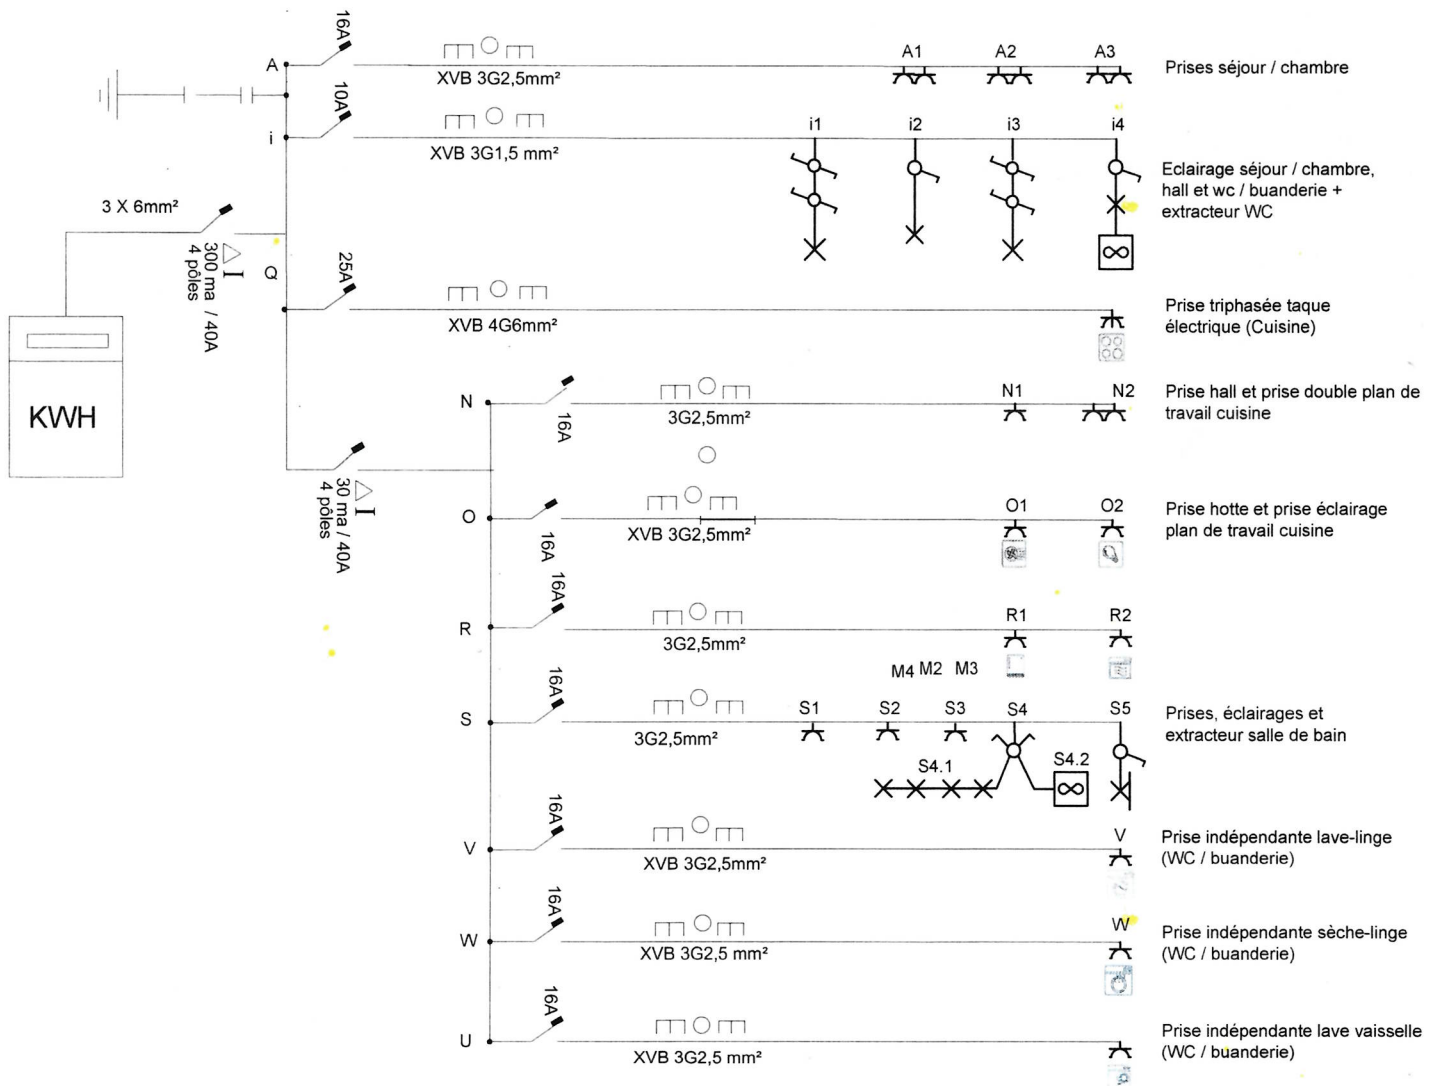

**Projet :** 169D1  
**Période intervention:** août sept. 2015  
**Adresse de l'installation électrique:**  
 6 Drève des Renard 1180 Uccle  
**Plan :** Studio / appartement  
**Nom du propriétaire:**  
 M. Pascal Melsens  
**Nom de l'occupant:**  
**Signature:**

**Installateur :** TECHNI BIZ SPRL  
**Adresse :** Avenue des Buissons 28  
 1640 Rhode-Saint-Genèse  
**GSM:** +32(0)475 52 30 86  
**E-mail:** dimitri@bplug.be  
**TVA :** BE 0568 968 445  
**Signature:**

**Organisme de contrôle agréé**



Plan d'implantation

