



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Controleorganisme

Naam:	ATLAS CONTROLE ASBL	B.T.W. nr:	0732.536.476
Straat:	Chaussée de la Hulpe	Nr.: 181	Bus: 1
Plaats:	1170 Watermaal-Bosvoorde		
Telefoon:	+32 2 726 64 04	E-mail:	info@atlascontrole.be
Identificatie inspecteur:	Michael Di Martino	Verslagreferentie:	13930
Datum van de controle:	21/04/2024	Verslagdatum:	21/04/2024

Installatie

EAN: 541448860023058372
Adres: Gasthuisstraat 30 - 9500 Geraardsbergen

Karakteristieken van de gasmeter

Er is geen gasmeter aanwezig

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20
- **Nieuwe installatie**

Nummer(s) van het(de) aanwezige "Conformiteitsattest(en) van een installatie werkend op aardgas voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het KB van 28/06/1971":

Elgacert conformiteitsattest(en): [210027597](#)

Bijlage(n)

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Bijlage 1 - report-f6d39842-6263-460d-b398-6c84334c2ee4.pdf



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Boulevard Lambertmont 127
1030 Bruxelles

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie

Verslag nummer:

13.930

Datum van bezoek:

21-04-2024

Plaats van het onderzoek:

Gasthuisstraat 30, 9500 Geraardsbergen,
Belgique

Installatietester

Inspecteur

Michael Di Martino

Aard onderzoek gasinstallatie:

Vóór indienstelling

Besluit:

De installatie voldoet

Datum van opstelling:

22-04-2024 18:49:54

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Gasthuisstraat 30, 9500 Geraardsbergen, Belgique

Eigenaar

Sito Architecten

Adres van Eigenaar

Installateur

Betreft

Huis

Teller

De gasteller was

moet geïnstalleerd worden door DNB

Tellernummer

Beschrijving installatie

Gas soort

Aardgas

Net Druk

20 mbar

Schema's installatie

Leidingen lengte(m)

2

Leidingen

PLT

Toestellen

Merk	Typ	Pn (kW)	Gascategorie
Bosch	Condens 3000 W ZWBB28-3CE23	24	I2E(S)B

Toestellen en opmerkingen

Type C33: OK

Controles

Visuele controle

OK

Dichtheidsproef

OK

Test met:

Precisiemanometer :

Testgas

Lucht

Testdruk

150 mbar

Libellé

BNP: BE75 0019 6564 2251 TEL: 027266404 MAIL: office@atlascontrole.be BTW BE1002000201

Pagina: 1 / 3

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Boulevard Lambertmont 127
1030 Bruxelles

Besluit

Besluit : conform


De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de voorschriften NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: Non applicable

Handtekening van de inspecteur:



Rapports d'ouverture

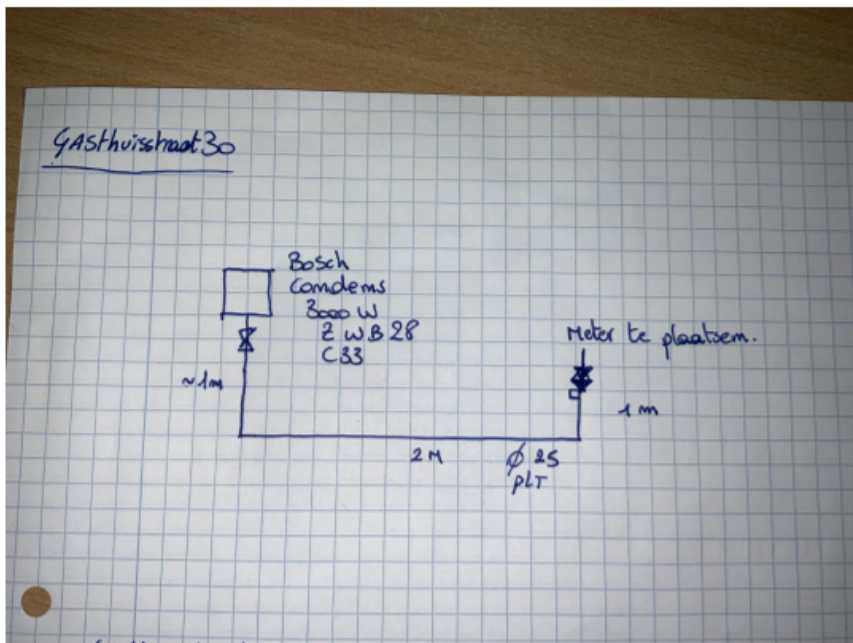

BNP: BE75 0019 6564 2251 TEL: 027266404 MAIL: office@atlascontrole.be BTW BE1002000201

Pagina: 2 / 3

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Boulevard Lambertmont 127
1030 Bruxelles



BNP: BE75 0019 6564 2251 TEL: 027266404 MAIL: office@atlascontrole.be BTW BE1002000201

Pagina: 3 / 3

**DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN**



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Besluit

Op basis van verslagreferentie 13930 bevestigt het controleorganisme:

1. De installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.
2. Dat de gecontroleerde nieuwe installatie conform is de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn en technisch veilig is.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021

Aangemaakt op: 22/04/2024 18:56:04

Door: Michael Di Martino

ATLAS CONTROLE ASBL

**DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN**