

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 6589
Cont.pers.: De Leener Geert
Tel.: 02/466.32.79
Fax: -
GSM: 0475/28.39.01
e-mail: geertdeleener@skynet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5875995
Voorl. verslagnr.:
Datum: 02/09/2022



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

GEERT & KRIS DE LEENER
POVERSTRAAT 114
1731 RELEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: APPELMANS SABINE Adres: TERLINDEWEG 90 ASSE 1730
Installateur/verantw. werk: Naam: GEERT & KRIS DE LEENER Adres: POVERSTRAAT 114 RELEGEM 1731 B.T.W.: BE0.471.552.137
Adres installatie: APPELMANS SABINE TERLINDEWEG 90 ASSE 1730 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID: APPELMANS SABINE
EAN nr.: ONBEKEND Leverancier: FLUVIUS Teller nr.: 1556558 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3)
gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: niet toegepast Installatiedatum: voor 01/10/81 + tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 02/09/2022 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: Wachtbuis: Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 32A Atg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen(nen) sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA; 4p 40A/300mA; 4p 40A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: Geert & Kris De Leener
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting PV
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 6 + 11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1 MOhm Spreidingsweerstand: 17 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT


De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

Ir. G. Croes


RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

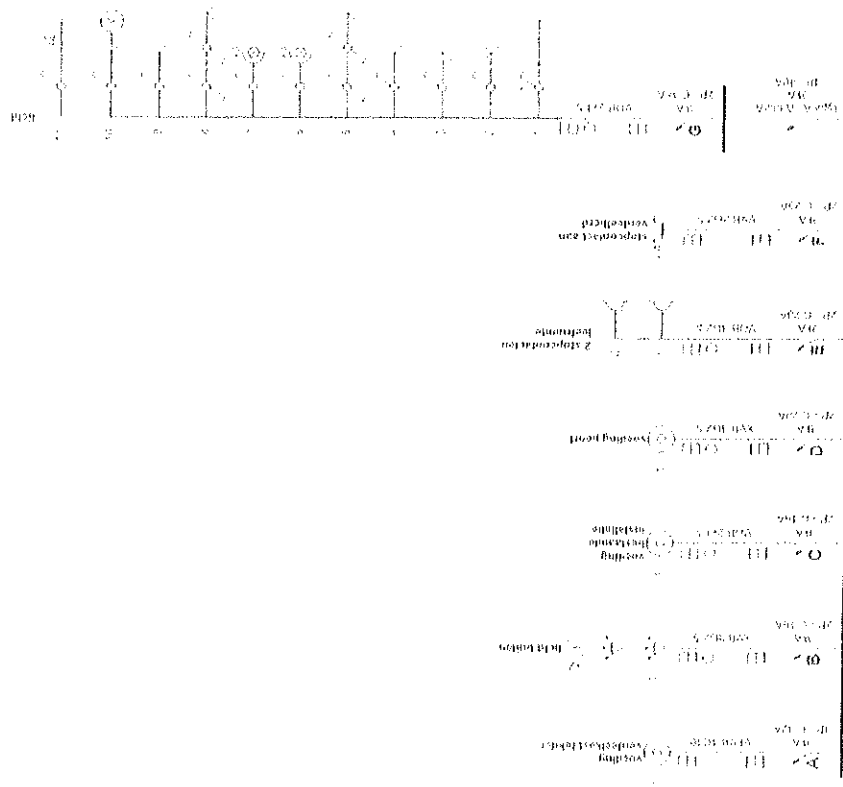

Geert Moens
 Bouw
 1730 Asse
 0475/45.23.82
 www.geertmoens.be







verdeelkast aan teller


02/09/2022
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1730 Lennik
 Jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
 Mevr. Appelmans Sabine
 Terkenweg 90
 1730 Asse

Installateur
 Eddy Geert en Kris De Leener
 Povenraar 14
 1730 Rixensart
 GSM: Geert: 0475 255907, Kris: 0477 434211
 e-mail: Geert@deleenerbvba.be kris@deleenerbvba.be


P. 1/4
 Zentrada-schema
 3 x 230V - 50Hz
 100kVA
 R=17 Ohm

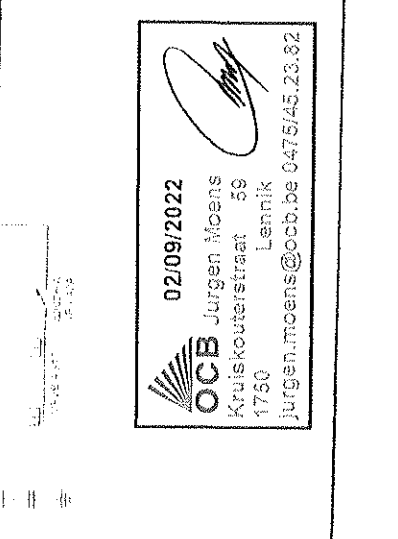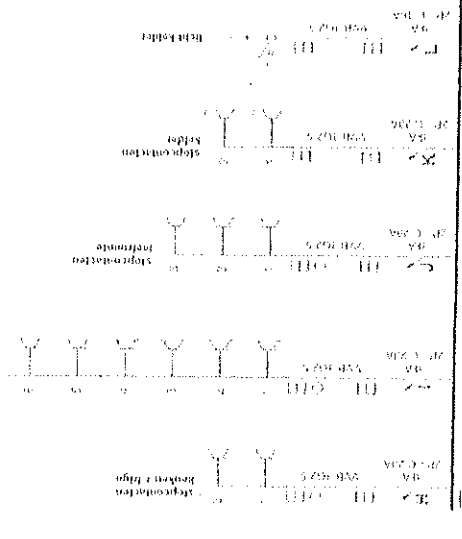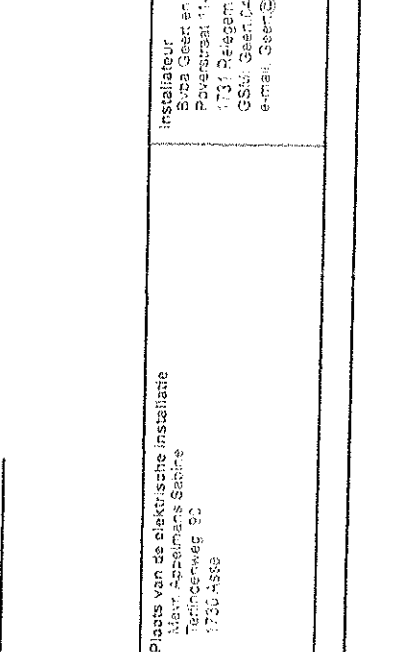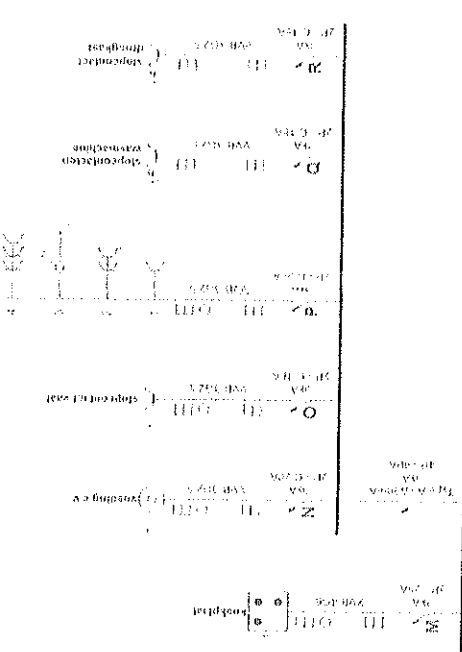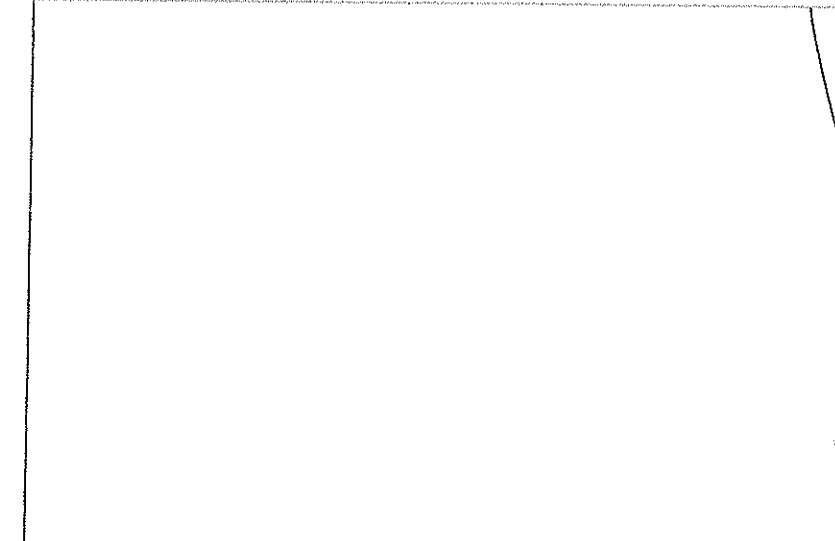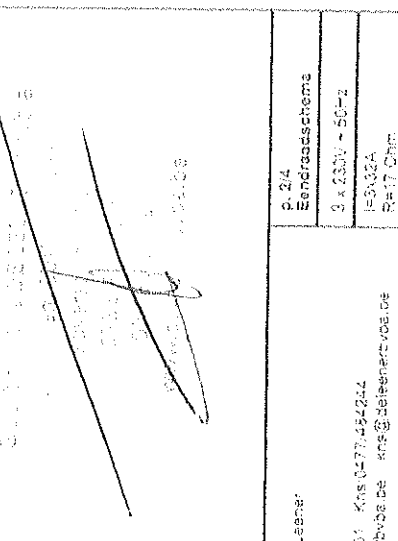


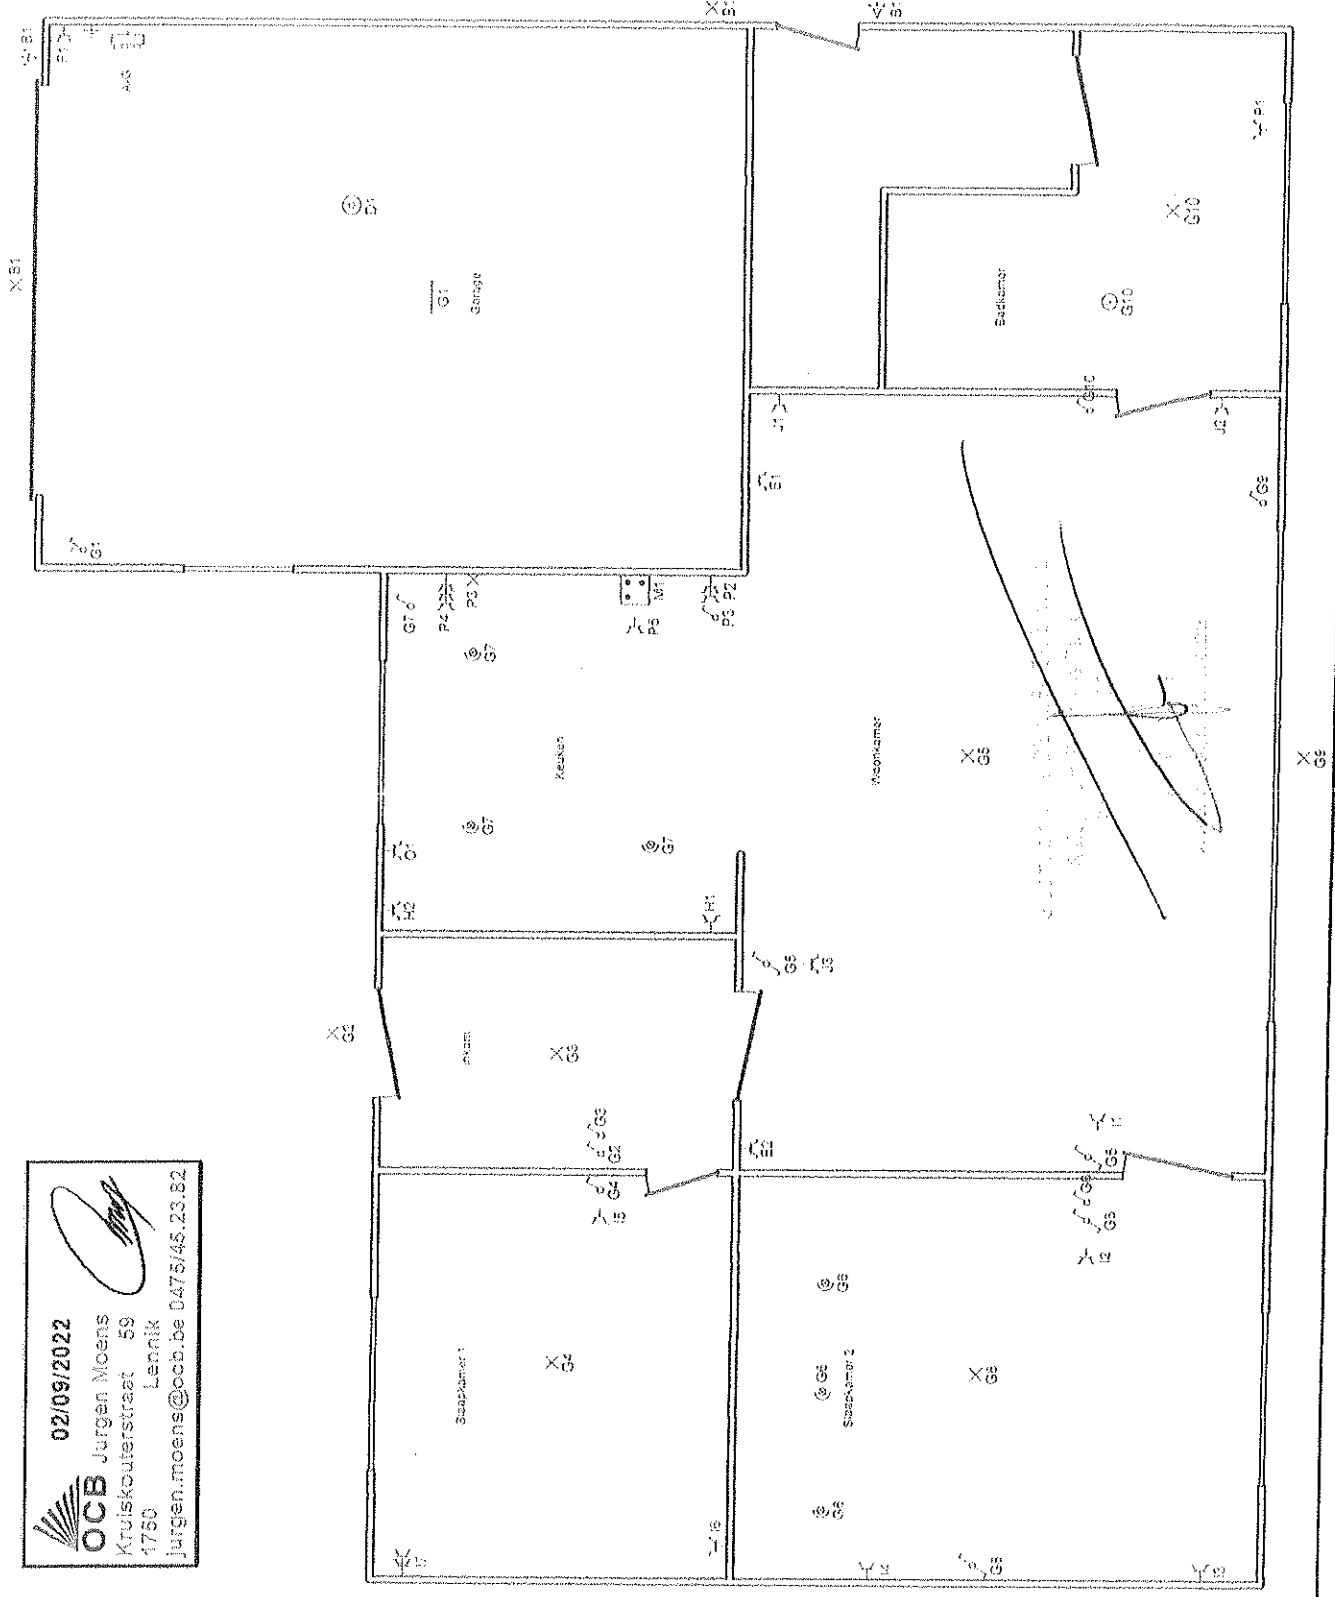
2. 2/4
 Enddraadschema
 3 x 2,50V + 50-2
 19-032A
 R=17 Ohm


installateur
 Byba Geest en Kris De Leener
 Poverstraat 11
 1731 Relegem
 GSM: Geert 0475 283901 Kris 0477 454244
 e-mail: Geert@e-leenerbvba.be kris@e-leenerbvba.be

Plaats van de elektrische installatie
 Vier-Armen's sacche
 Hainoeweg 92
 1750 Assa

02/09/2022

OCB
 Jurgens Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgens.moens@ocb.be 0475/45.23.82


02/09/2022
 Jurgien Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgien.moens@ocb.be 0475/45.23.82

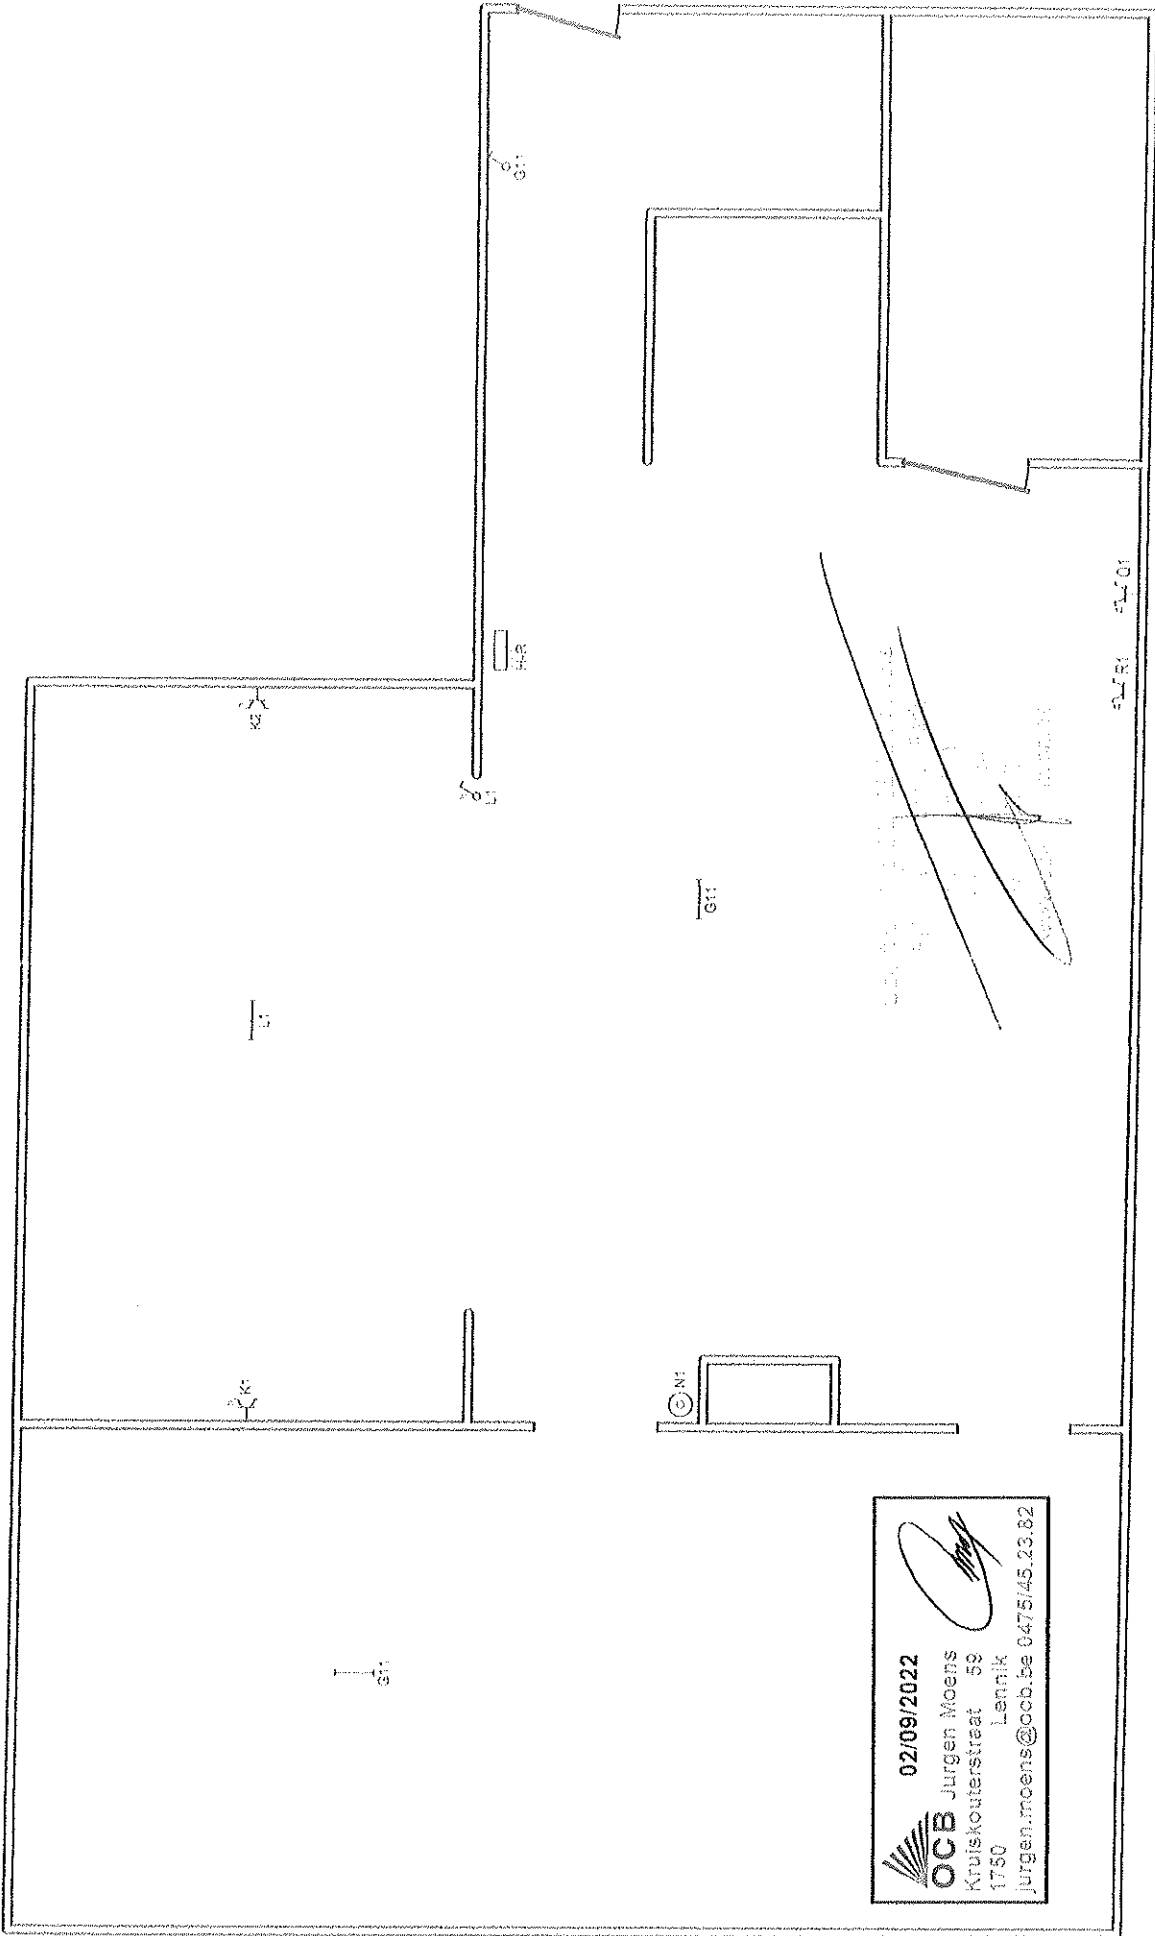



02/09/2022
OCB Jurgén Moens
Kruiskouterstreet 59
1750 Lennik
jurgén.moens@ocb.be 0475/45.23.82