



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Algemene Directie Energie

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 12/01/2024 **Uitgiftedatum verslag:** 12/01/2024
Verslagnummer: 0689-240112-09

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 016 63 47 45 **E:** vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0689

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DACO CONSTRUCT

Adres: LEO KEMPENAERSSTRAAT 88, 2223 SCHRIEK

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VAN LOOY D.

Adres: G. ASSELBERGHSSTRAAT 12, 3140 KEERBERGEN

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VAN LOOY D.

Adres: G. ASSELBERGHSSTRAAT 12, 3140 KEERBERGEN

EAN- code: 541448820051740069

Nummer teller: 1SAG1100592830

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

VMA - 64.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 13 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie opmerking

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 7,34 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 20 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen



Opmerkingen:

- 1 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie zal bij het volgende controlebezoek de conformiteit opnieuw moeten nagegaan worden.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 12/01/2049
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie waren verzegeld.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0689 i.o. van de technisch directeur
12/01/24 16:19

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



VMA - 64.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

VMA - 64.02




Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

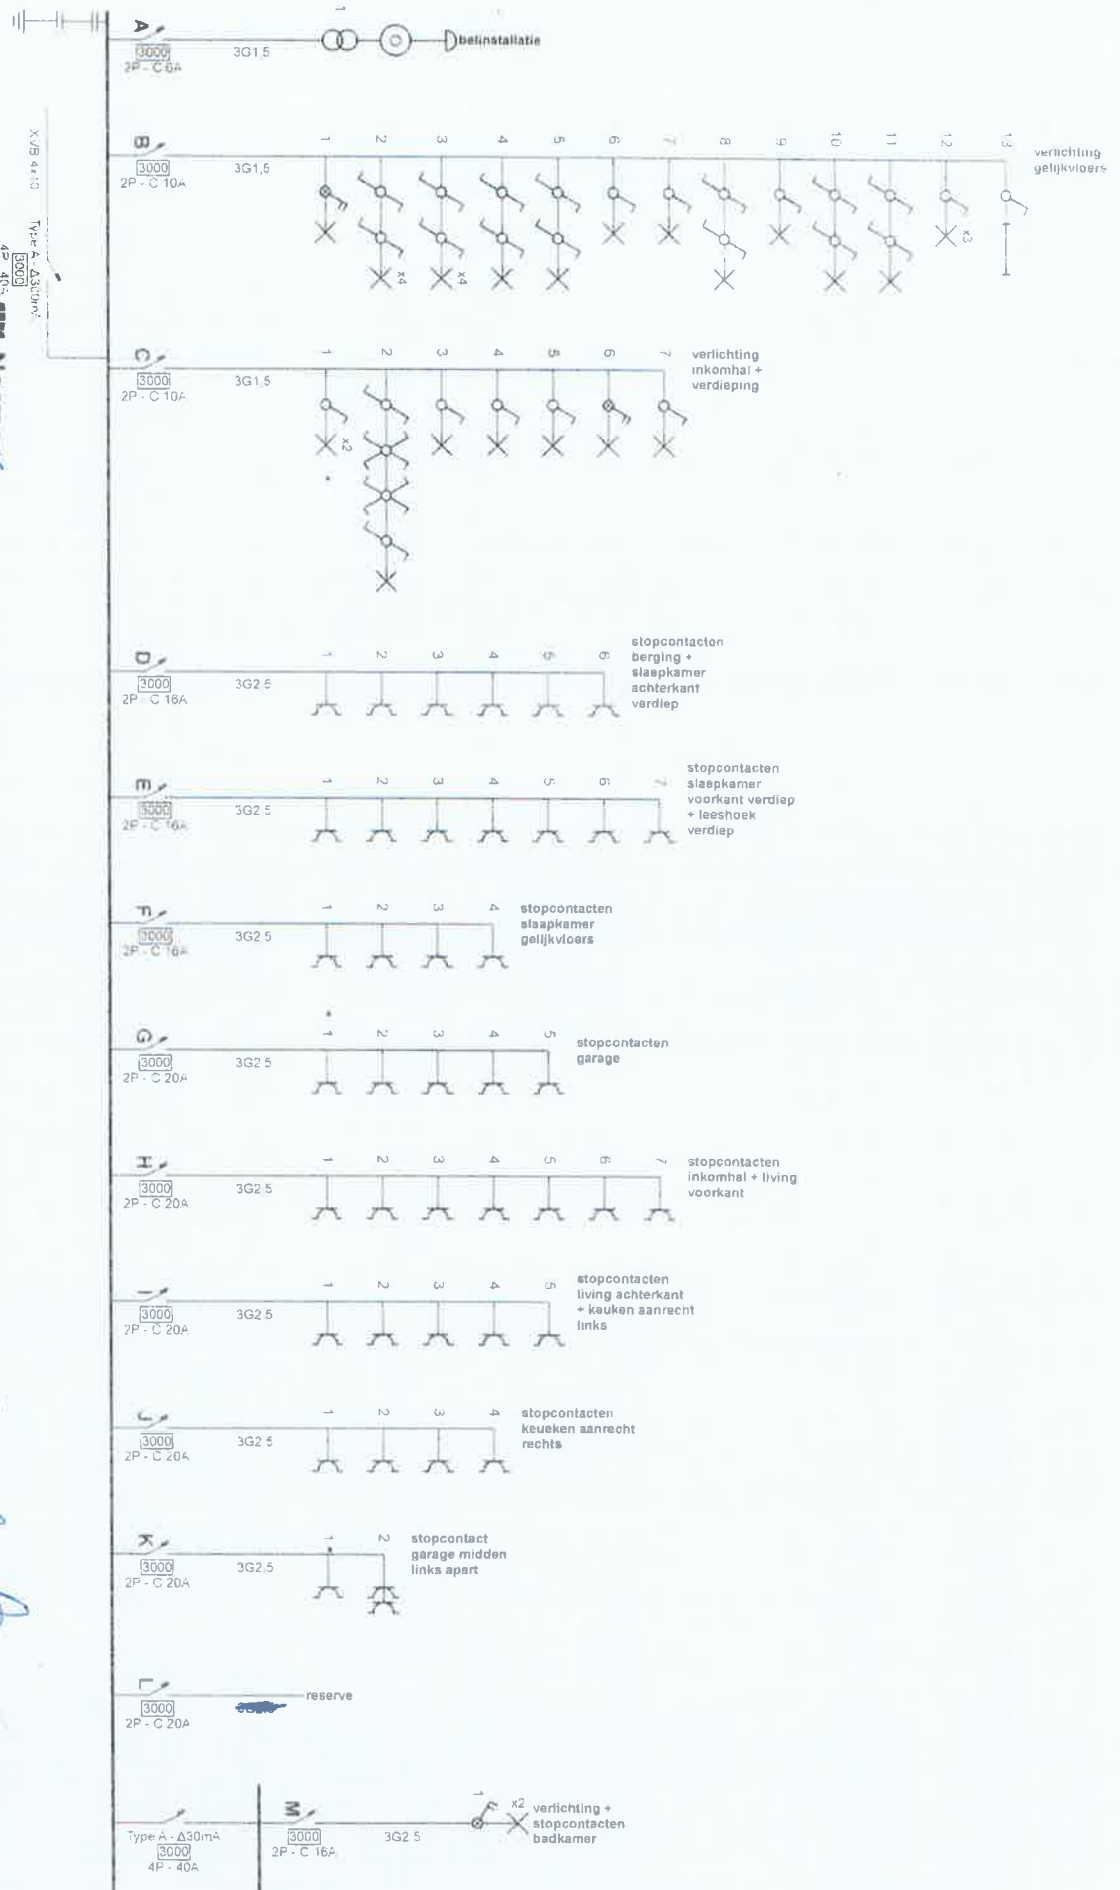



 12-01-2024

 KOEN LEMMENS

 689


Plaats van de elektrische installatie
 Daniel Van Looy
 G Asselbeignstraat 12
 3140 Keerbergen



Installateur


p 1/4
 Eendradarschema
 2 x 230V - 50Hz

Schema's getekend door: Dano Construct bvba - BTW BE 0680 427 284

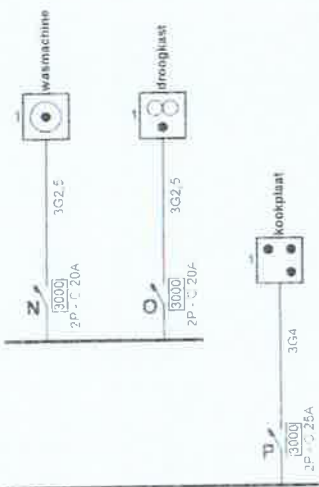


 12-01-2024
 K. VAN LEMMENS
 F20

Plaats van de elektrische installatie Daniel Van Looy G Asselberghstraat 12 3140 Keerbergen	Installateur 	p. 2/4 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Daco Construct bvba - BTW BE 0680.427.284		

- A** belinstallatie
- B** verlichting gelijkvloers
- C** verlichting inkomhal + verdieping
- D** stopcontacten berging + slaapkamer achterkant verdiep
- E** stopcontacten slaapkamer voorkant verdiep + leeshoek verdiep
- F** stopcontacten slaapkamer gelijkvloers
- G** stopcontacten garage
- H** stopcontacten inkomhal + living voorkant
- I** stopcontacten living achterkant + keuken aanrecht links
- J** stopcontacten keuken aanrecht rechts
- K** stopcontact garage midden links apart
- L** reserve
- M** verlichting + stopcontacten badkamer
- N** wasmachine
- O** droogkast
- P** kookplaat


Plaats van de elektrische installatie
 Daniel Van Looy
 G. Asselberghstraat 12
 3140 Keerbergen


Installateur

Onbeheerd 

p. 4/4
 Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

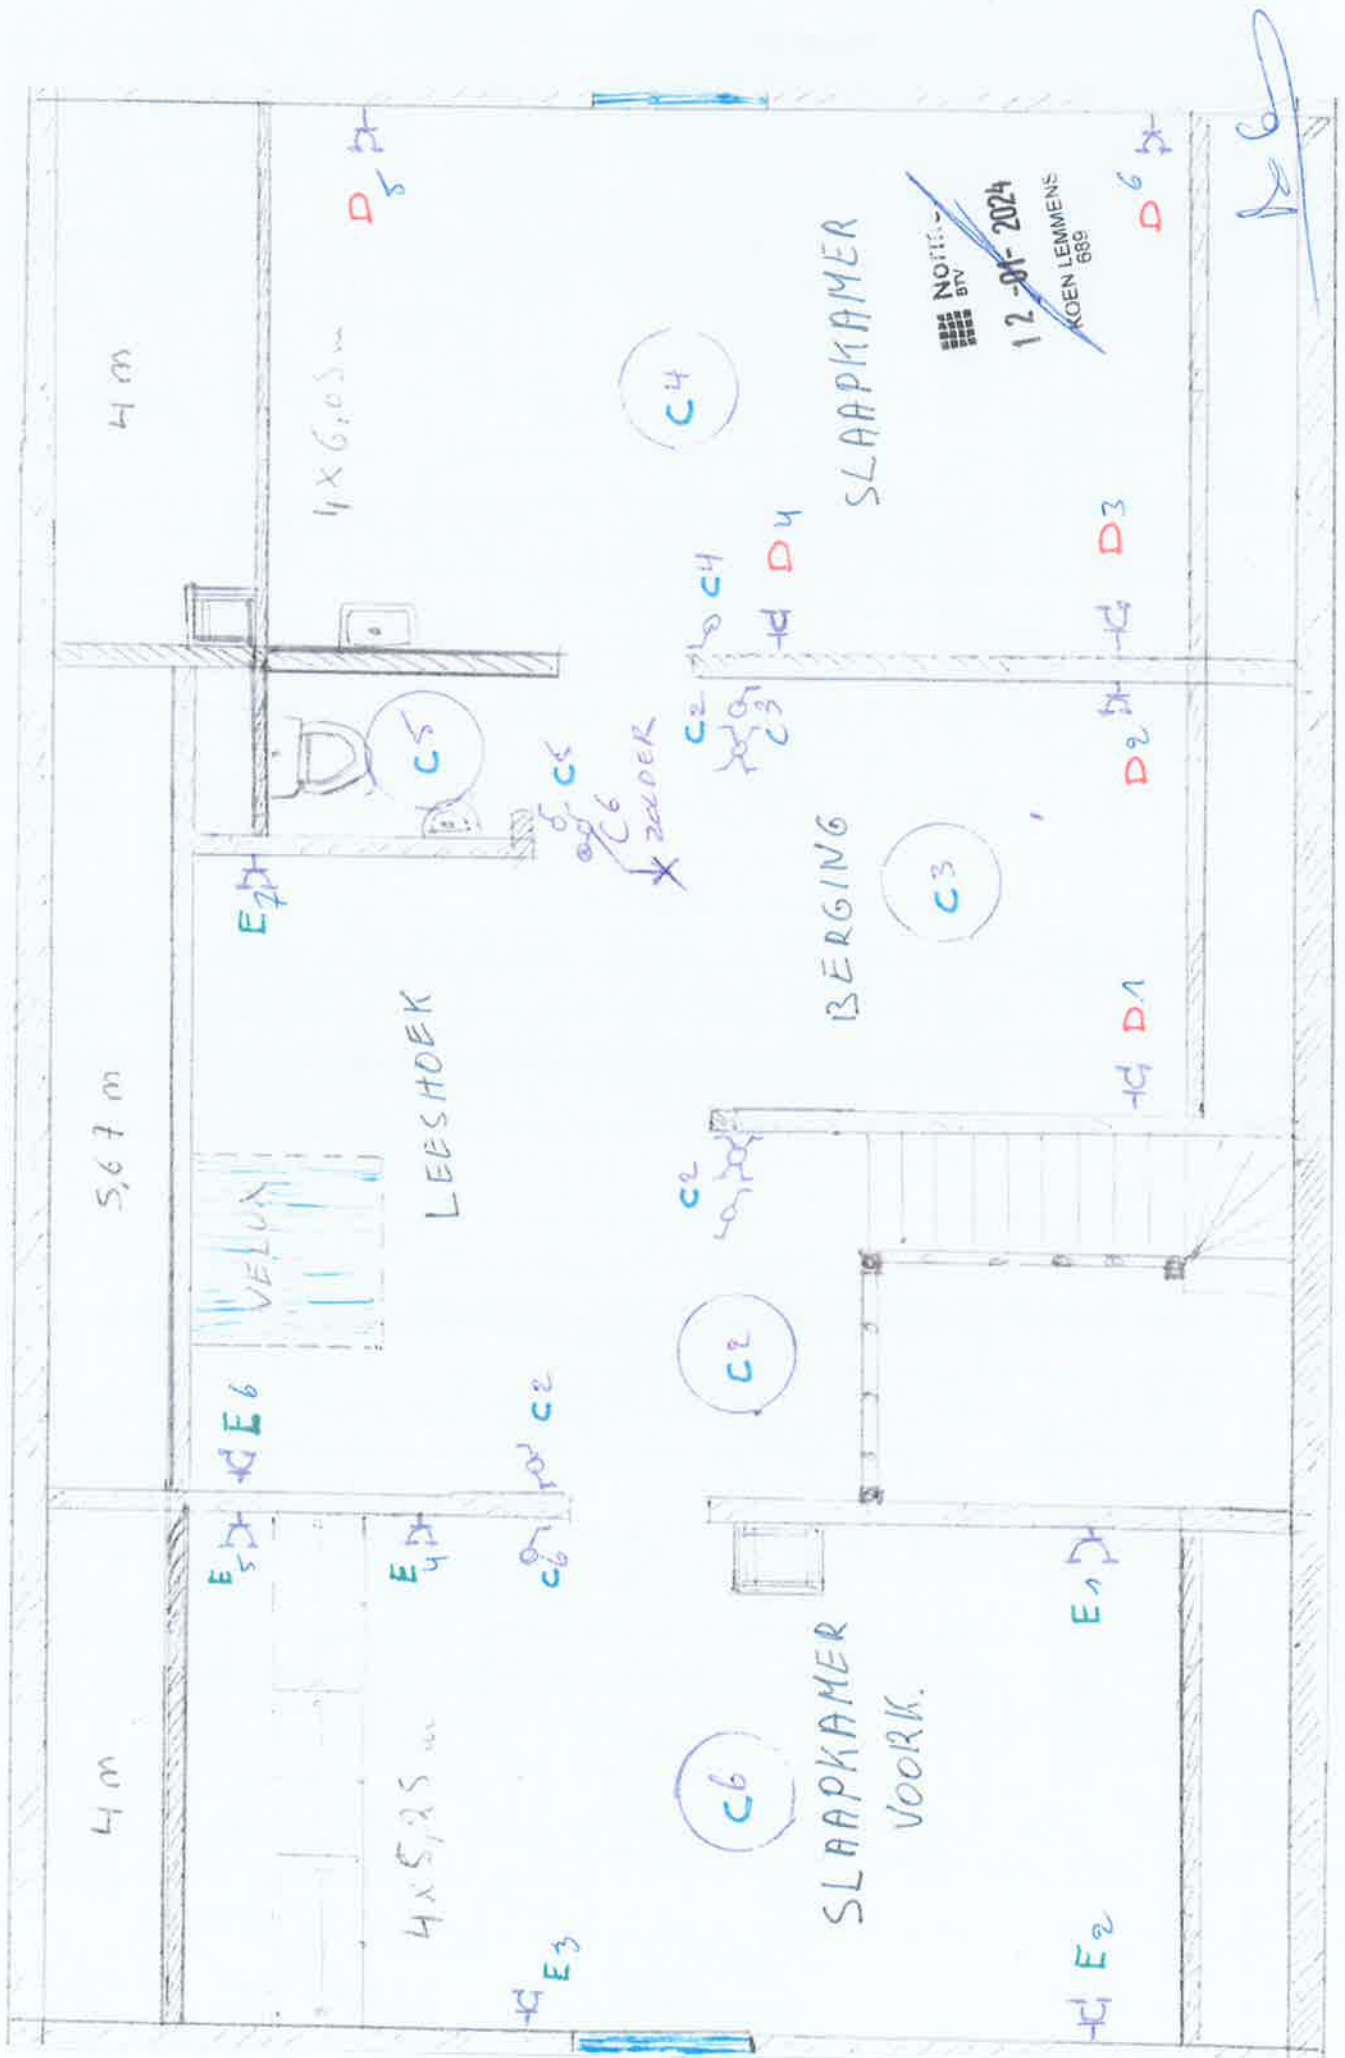

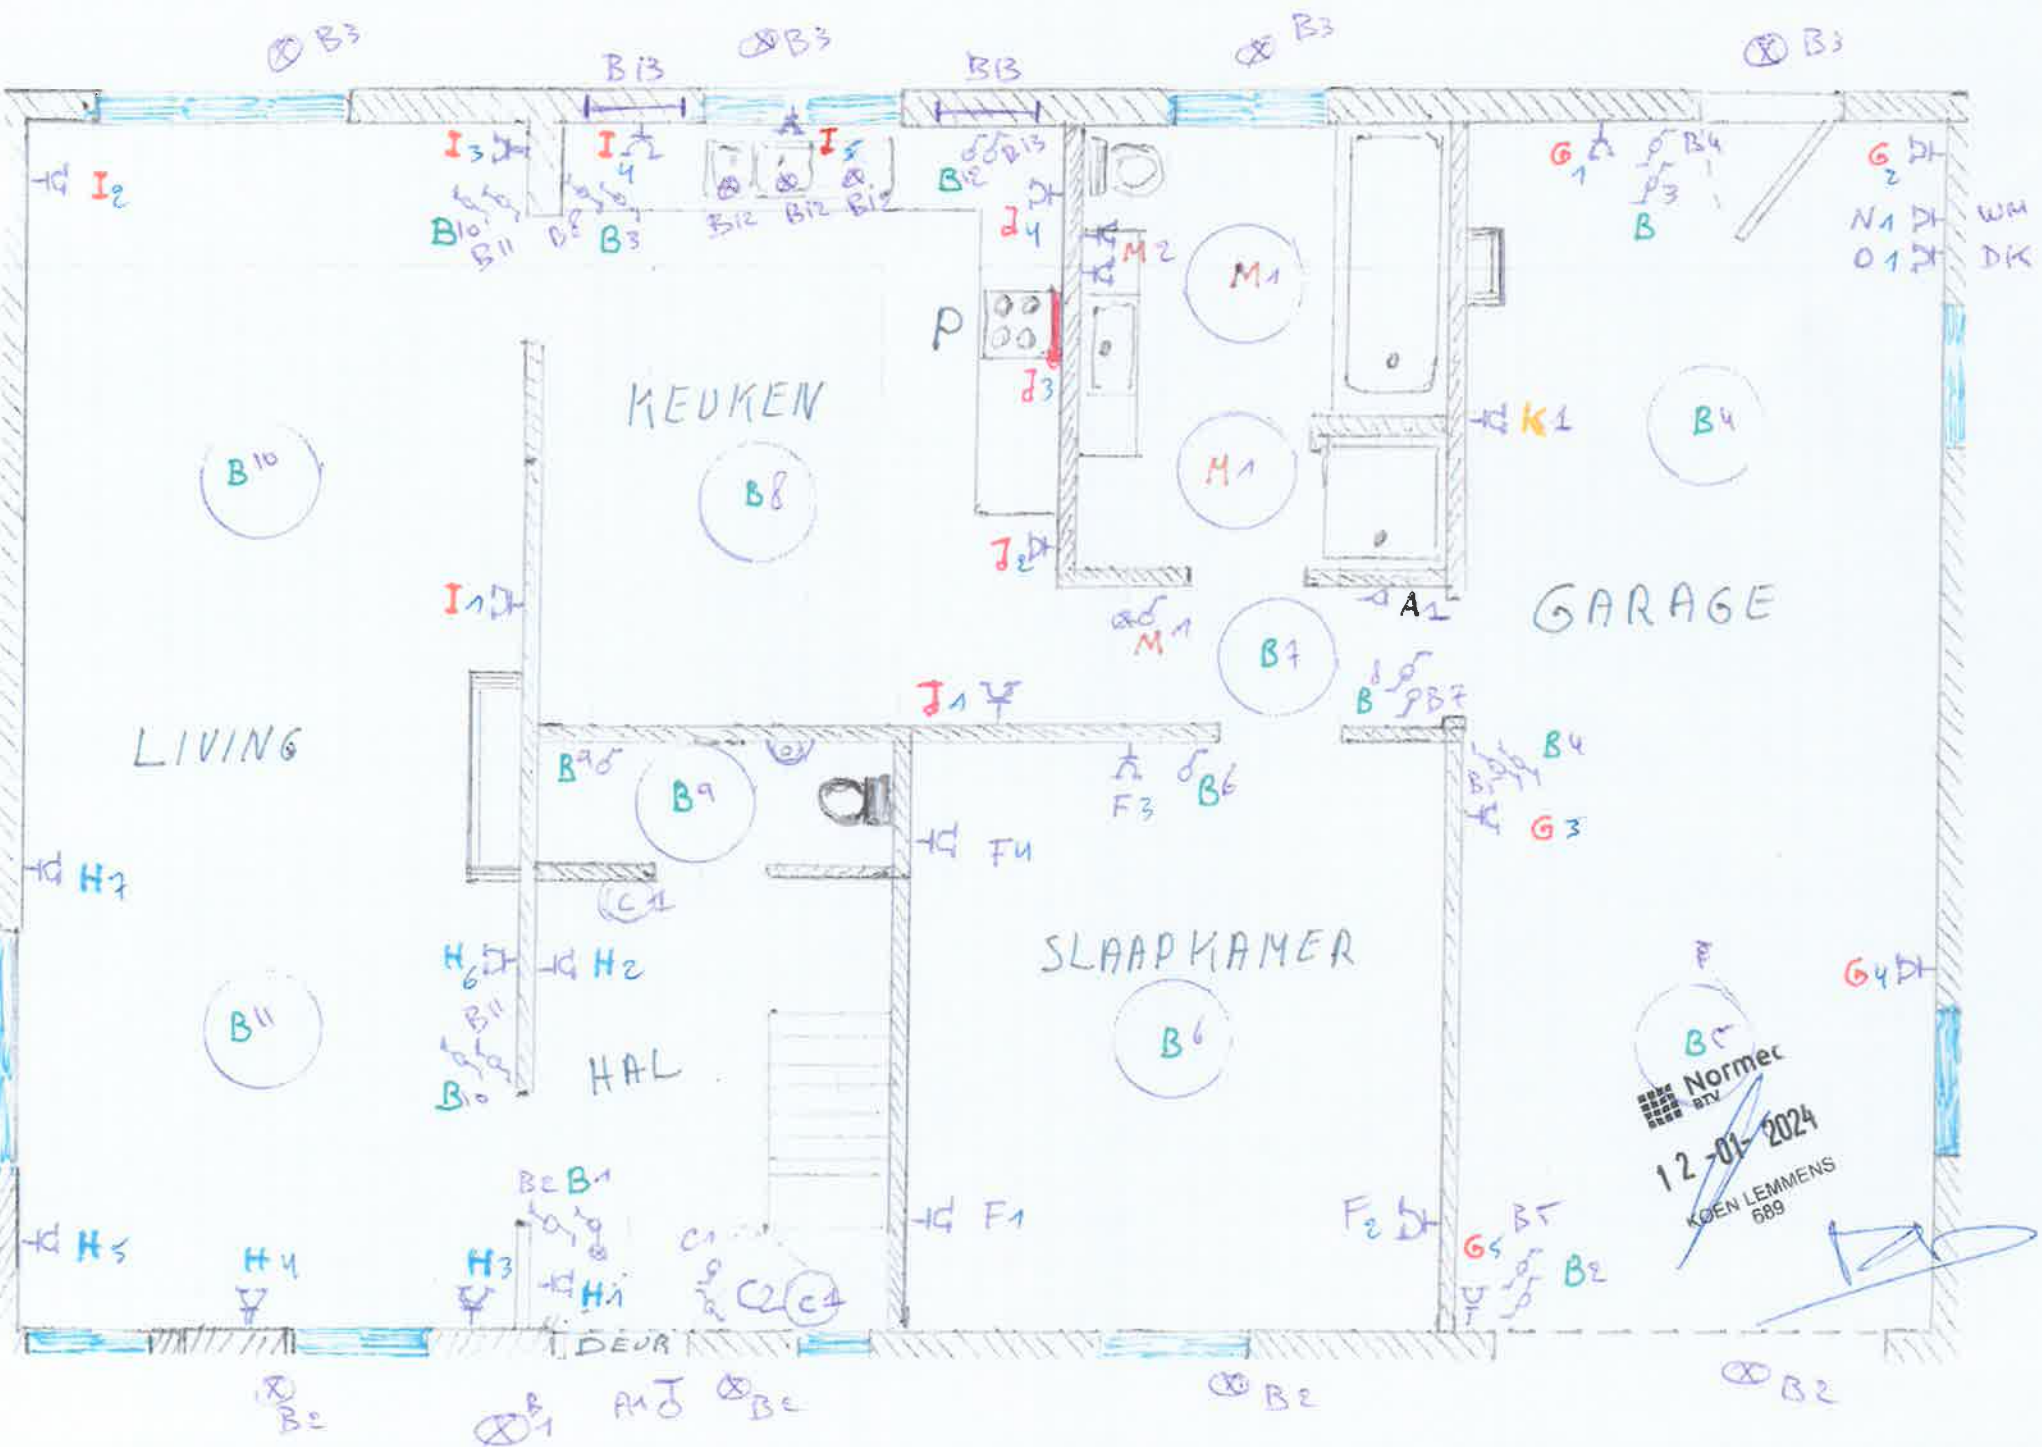

Normec
 12-01-2024
 KOEN LEMMENS
 689