



**VINÇOTTE CERTIGO** - Vereniging zonder winstoogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME -  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**

Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde

Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be

Contactpersoon:

- Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN / 19 / 70086737 / 00 / NL / 000  
Klantref.: BTOCGEN  
Contractref.:

- Uw gegevens  
Ref.:

- Interventiegegevens  
Plaats: Bredestraat, 231 9041 Oostakker  
Datum: 08/12/2015  
Uitgevoerd door: AV3521 - TONNELIER BART

Bredestraat, 231  
9041 Oostakker  
België

## **PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

### **INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:

Adres: Bredestraat, 231 Post nr.: 9041 Stad: Oostakker

Tel:

#### **- Eigenaar of beheerder**

idem

#### **- Plaats type**

Wooneenheid

### **BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle / verkoop
- Art 86

### **BESLUIT**

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting kan niet verzegeld worden.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 08/12/2040 door hetzelfde erkend organisme. (\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
Directeur Generaal



## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 16,5 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 8 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	41285304
Meterstand dag:	24168
Bescherming aansluiting:	25 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	6 mm <sup>2</sup>
Type aardelektrode:	pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/30mA
Aantal borden:	2
Aantal eindstroombanen:	9+3
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**


### **- Bestaande installatie**

R-O-F controle na renovatie


## **ANDERE BIJLAGE(N)**



Bredestraat 231  
9041 Oostakker

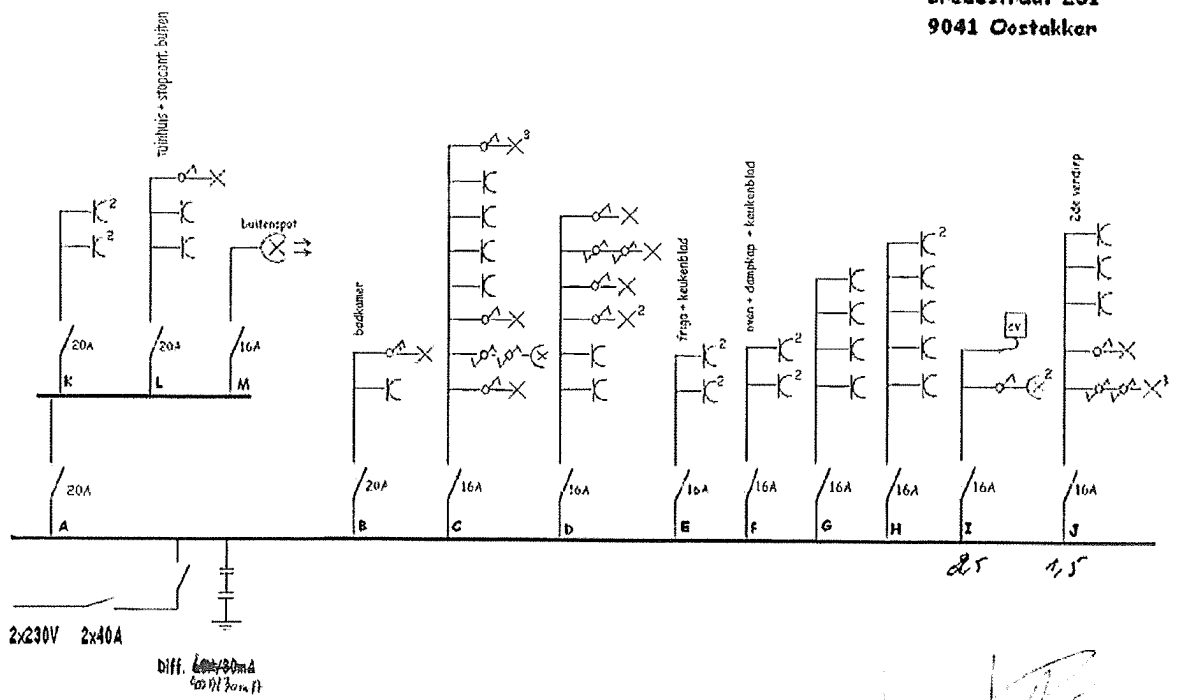

*[Handwritten signature]*  
08112193

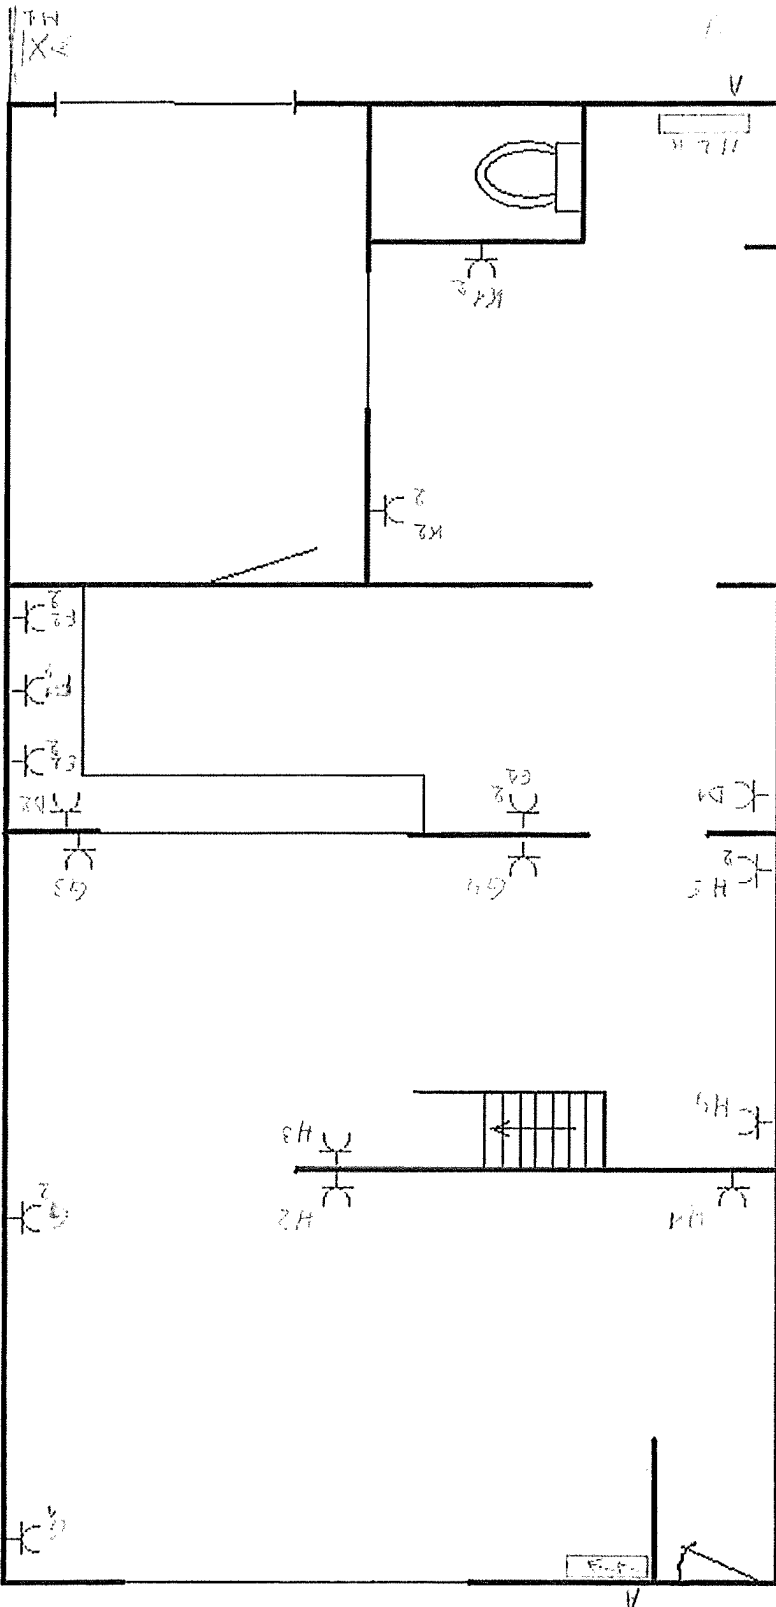


Bredstrøat 231  
9041 Oslofjord



08172145



Bredestraat 231  
9041 Gostolder

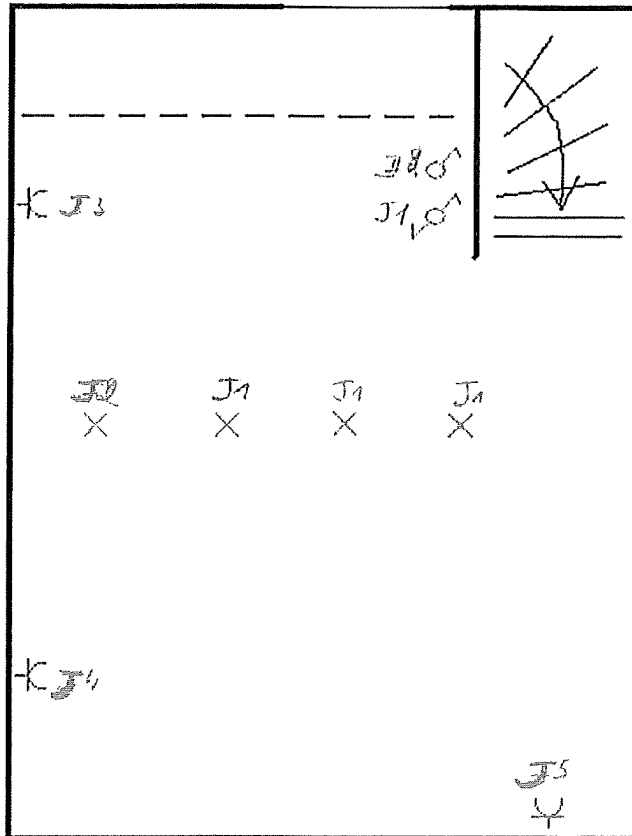


A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing a name or initials.

08142123

A smaller handwritten signature or scribble, similar in style to the one above.

Bredestraat 231  
9041 Oostolder

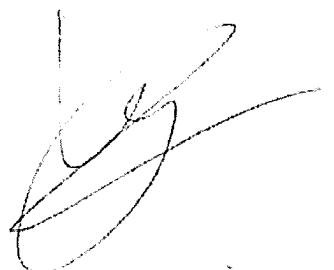

084214

