



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P035003765 / uen



N 198699

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

Resi code:
tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Electro Jobbe Naam, voornaam: Res. Oud Knutse
Ident. Kaart nr.: Adres: P. Brouwerlaan 123
BTW nr.: BE 429248358 Post nr. + Stad: 8100 Knutse
Tel.: / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270: ingebruikname wijziging uitbreiding
 mobiel tijdelijk
Art 271: periodiek controle
Art 276: verzwarend Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86, 87, 88, 271 bis, 278
1 Wooneenheid
2 Huishoudelijke werkeenheden
3 Gemeenschappelijke delen
4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN 54744886009666546 kWh meter nr.: meterstand dag: nacht: Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: KJB
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroeminrichting: 40 A 100 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 952 Ω Algemeen isolatieniveau: 52 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
Differentieelstroeminrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: geen inbreuken vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: verluchting van 6 plaatsen + 1 Rd ban Visum DNB of aangestelde: [Signature]

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.



De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 15/04/2016 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam: Normet Buit Agent nr.: 3000 Datum: 15/04/2016
Bijlage(n): Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

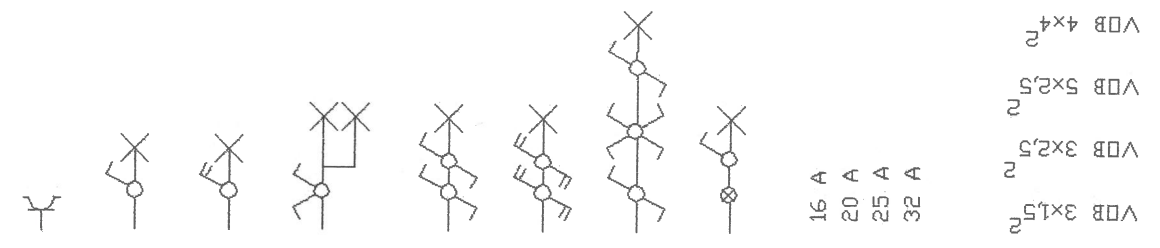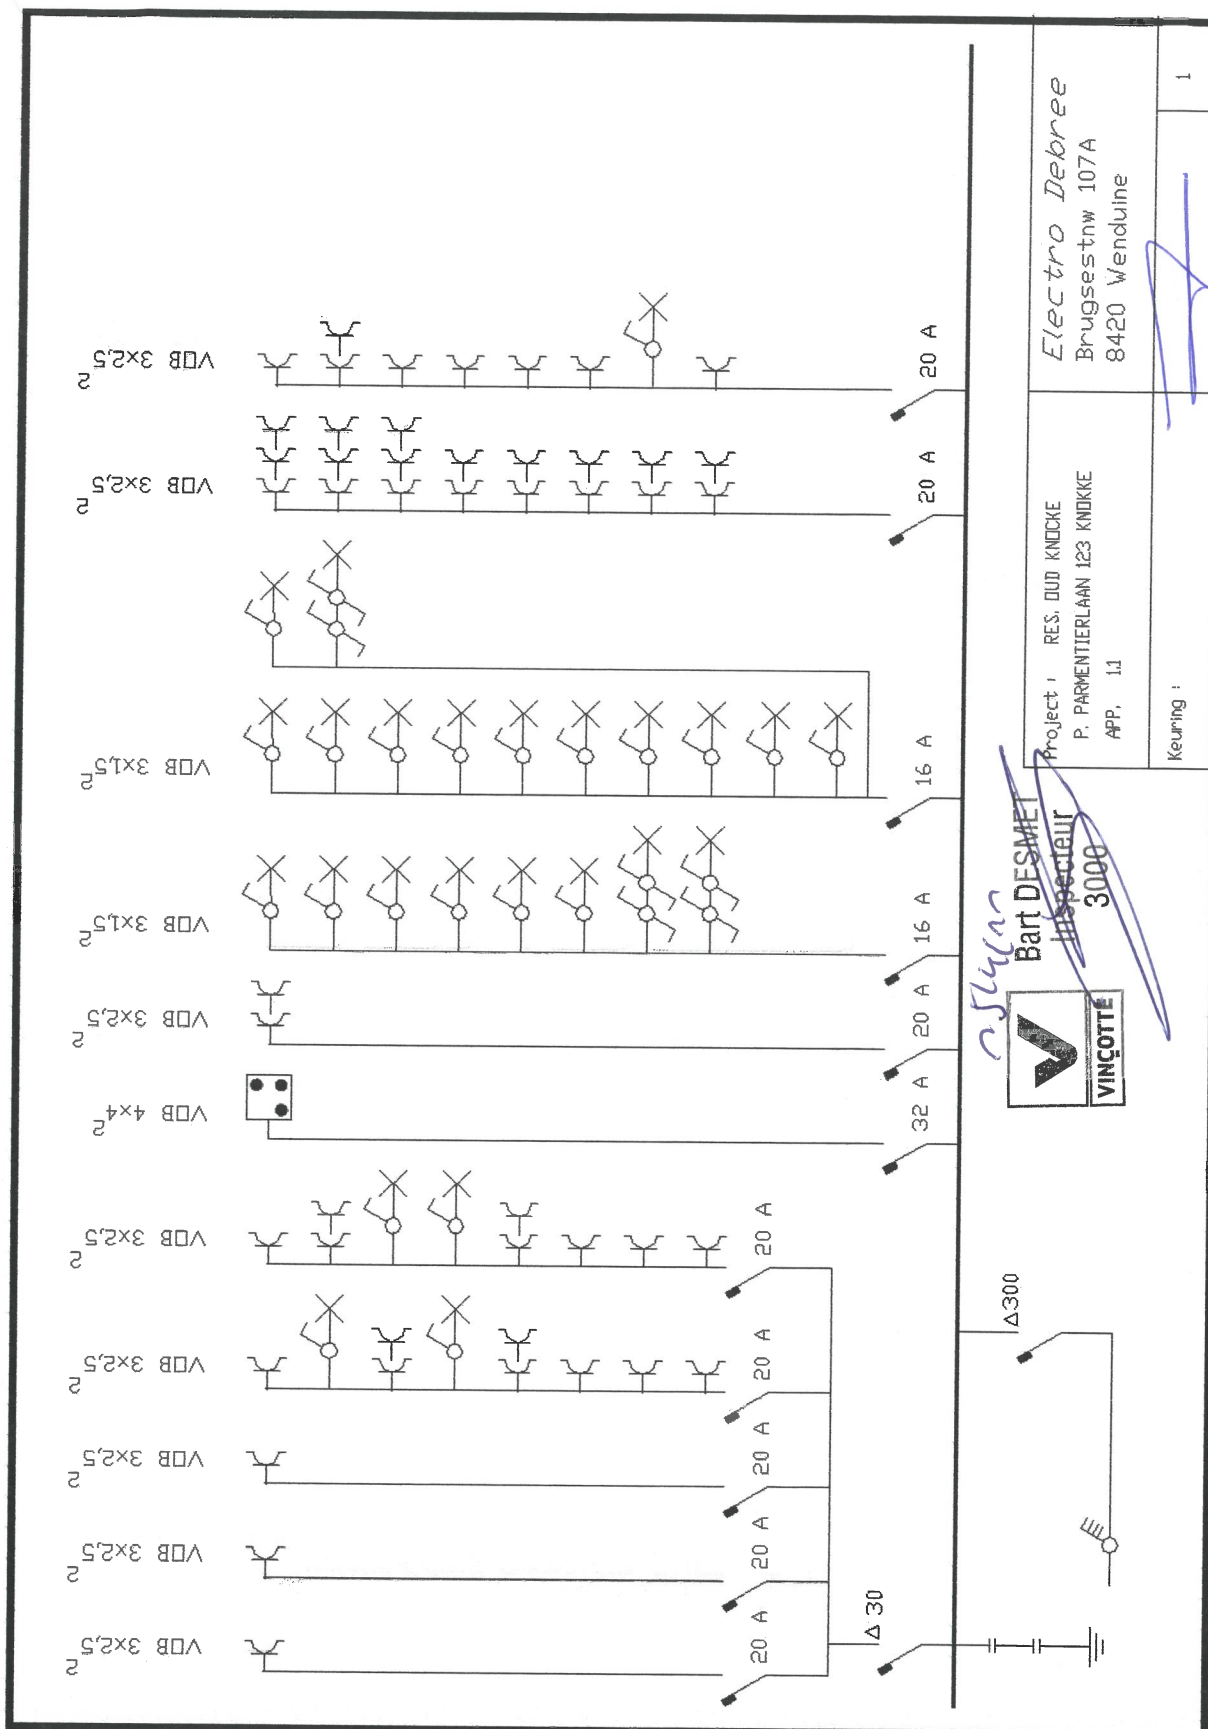

VINCOTTE
 Bart DESMEL
 Inspecteur
 3000

Electro Debrée
 Brugsestnw 107A
 8420 Wendulne

Project : RES. OUD KNOCKE
 P. PARMENTIERLAAN 123 KNOCKE
 APP. 1.1

Keuring :

Residentie "Oud Knocke"

Adres: Paul Parmentierlaan 121 - 125
8300 Knokke-Heist

Bouwheer: Rebola bvba
Kapellaan 19
8300 Knokke-Heist

Architect: Bauci bvba
Kristof De Ketelaere
Noendreef 7
8730 Beernem

Plannen onder voorbehoud van stabiliteitsstudie en studie technieken. Meubels louter ter illustratie. Dit plan blijft eigendom van architectenbureau Bauci bvba. Geen reproductie zonder toelating.

Appartement nr. 123 1.1

Kopers: Dhr. en Mevr.
Tel.:
Fax:
E-mail:

Wijzigingen:
18-03-10: badkamer en bureau vooraan
27-04-10: Bureau living

Datum en handtekening voor akkoord

27-04-10

19/10/2010



GEVEL PAUL PARMENTIERLAAN

