



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winst oogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>DENIS BVBA</u>	VERSLAG nr: <u>P0273804651AHT</u>
BTW nr: _____	Lid nr: _____
of identiteitskaartnr: _____	Installatie: Naam: <u>KETELS</u>
Stroomleverancier: _____	Adres: <u>EIKENVEL 91</u> <u>2660 HOBOKEN</u>
Meter nr: _____ stand: _____	Datum onderzoek: <u>03/12/2006</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
	Naam, Voornaam: <u>KETELS</u>
	Adres: <u>EIKENVEL 91 2660 HOBOKEN</u>
	Aanvrager: <u>DENIS BVBA</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: ADS

Omschrijving aansluiting: OMMERKURONDS Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

Type aardelektrode: PEM Spreidingsweerstand: 10,3 Ohms Algemeen isolatieniveau: 100 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

ZIE SCHEMA'S

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

iveg[®]
 netbeheerder
 elektriciteit en aardgas
 Antwerpsesteenweg 260
 2660 Antwerpen-Hoboken
 T 03 820 05 11 | F 03 829 10 67
 RTW-BE-0212.704.370

12/12/06

De hoofddifferentieel was ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 03/12/2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG - ~~MAG~~ NIET - ONDER SPANNING


VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

MUYSHONDT Mo de directeur-generaal
 Inspecteur Naam, Agentnr., Handtekening
047752.82.12 2788

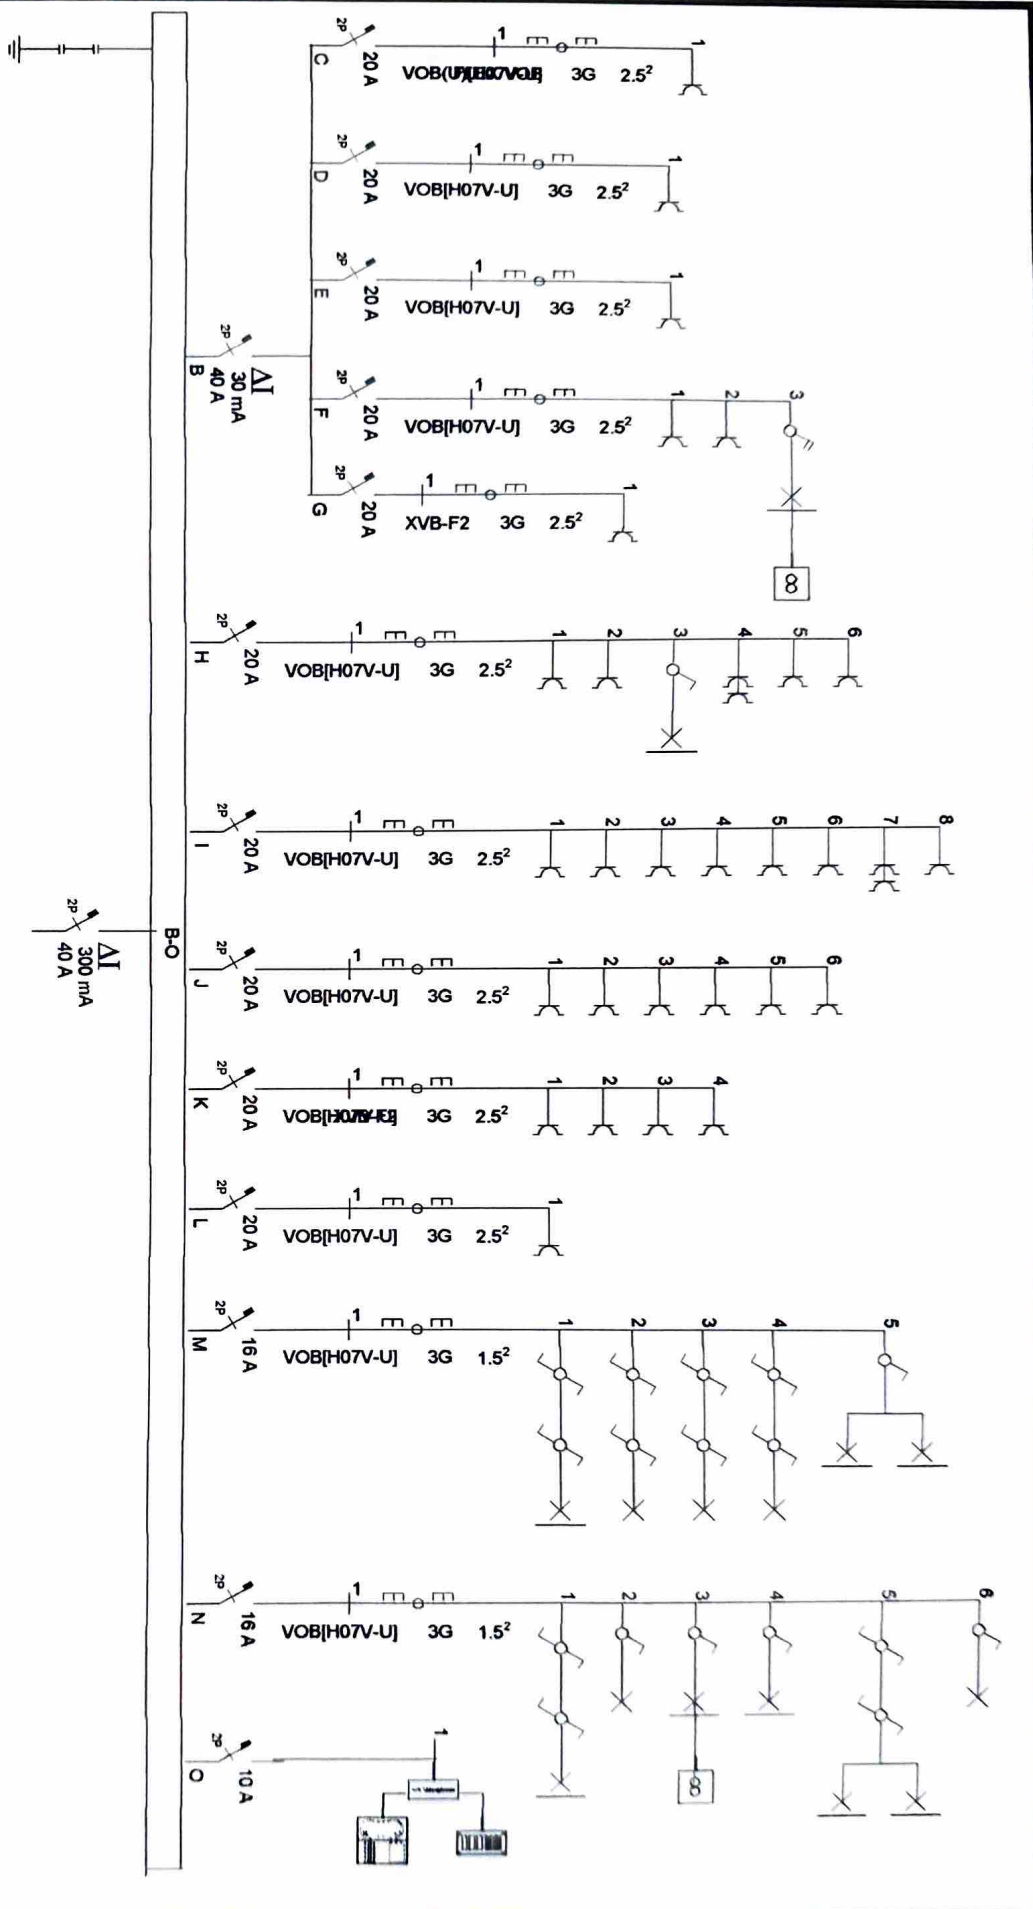

Eikelen 91.

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR

KEURING/CONTROLE

MUYSHONDT WO
 Inspecteur
 VINCOTE

WERF/CHANTIER


1N, (400V)/230V-

Naam/Nom Denis BVBA
 BTW / TVA BE 0417890351 - R.P.R.211773
 Datum/Date 08-12-2006
 Handtek/Sign

Organis. -
 Datum/Date -
 Handtek/Sign

04/11/2006
 08 DEC. 2006


Naam/Nom Nv Ketels
 Straat/Rue Elkenlei 91
 Gemeen/Comm 2660 Hoboken
 Handtek/Sign

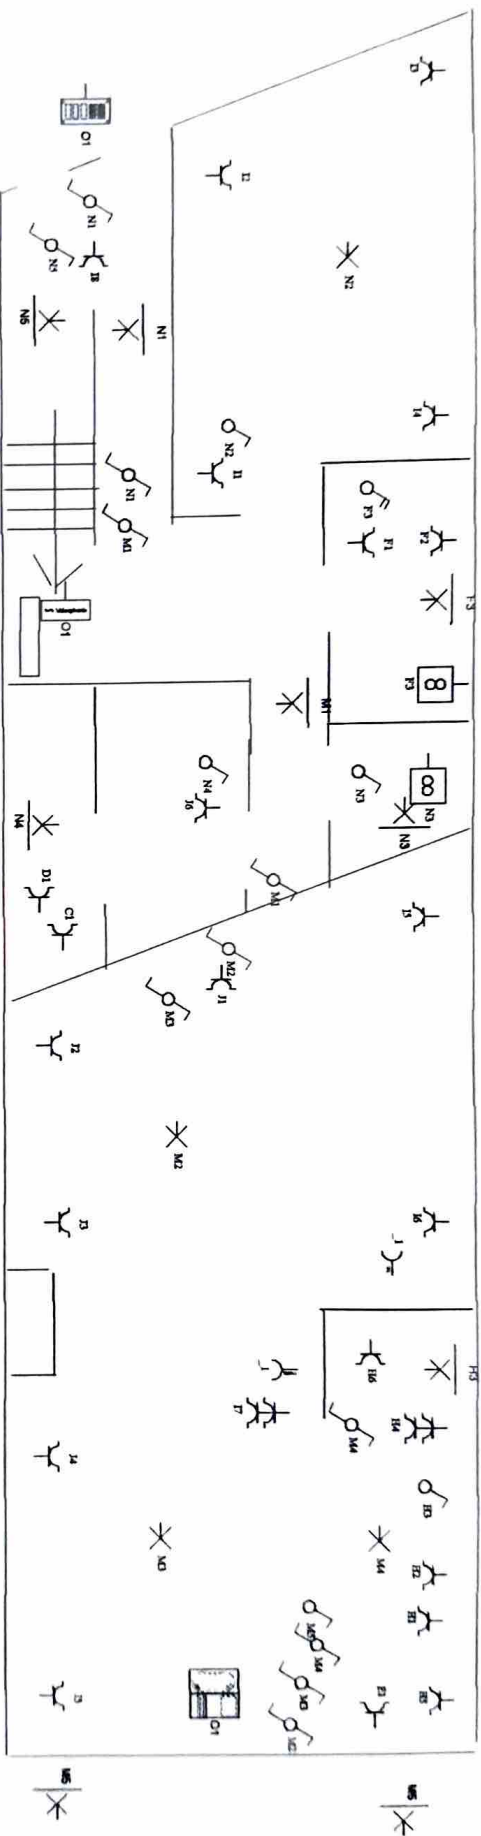

GVL

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER	
Naam/Nom	Denis BVBA	Organis.	-	Naam/Nom	MV Ketels
BTW / TVA	BE 0417890351 - R.P.R. 211 773	Naam/Nom	-	Straat/Rue	Eikenlael 91
Datum/Date	08-12-2006	Datum/Date	-	Gemeent/Comm	2650 Hoboken
Handtek/Sign		Handtek/Sign		Handtek/Sign	
		INDYSHOND TIVO Inspecteur C-477/52.82.12			
		09 DEC 2006			
				1N, (400V)/230V~	

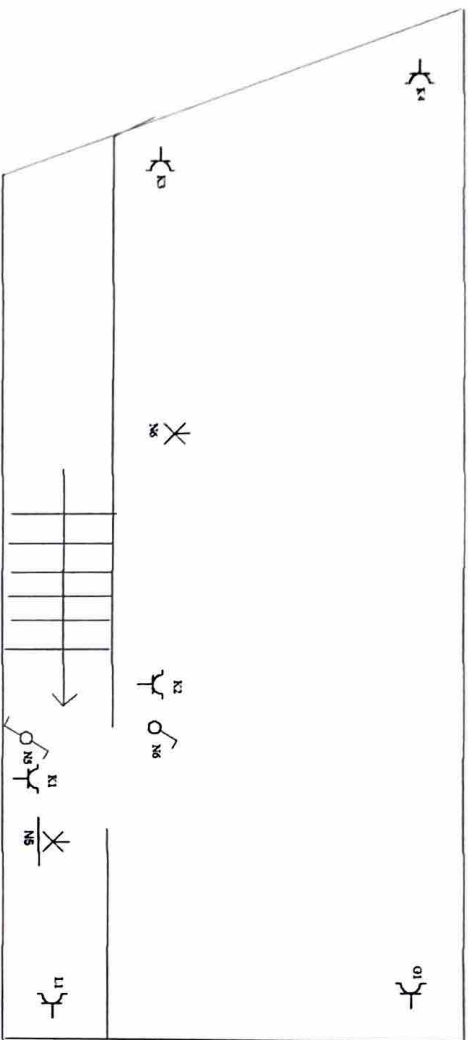

1 ste

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		MUYSHONDT IVO		WERFCHANTIER	
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Denis BVBA BE 0417890351 - R.P.R.211773	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	- - -		Inspecteur C+ / / 32.82.12	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	NV Ketels Elkenel 91 2680 Hoboken
						1N, (400V)/230V-	

00 DEC. 2005

VERZEKERINGSBORD ELECTRISCHE INSTALLATIE

VERKLARING ELECTRISCH SYMBOLEN

	LICHPUNT		
	WANDLICHT		
			SCHAKELAARS
	STOPCONTACT		
	VENTILATOR		

DE VERZEKERINGEN
ZIJN ALFABETISCH AANGEDUID

C	WASPLAATS	K	1x BORDES ZOLDER	O	
D	WASPLAATS		3x ZOLDER		INKOM BEL
E	1x KEUKEN	L	1x BOILERKAST		CAMERA KEUKEN
F	2x BADKAMER	M	2x GANG		
	1x BADKAMER		2x LIVING		
	BADKAMER		5x KEUKEN		
	BADKAMER		1x LIVING		
G	LAVABO ZOLDER		1x ZITHOEK		
H	5x KEUKEN		1x KEUKEN		
	1x KEUKEN		1x ACHTERGANG		
	1x KEUKEN		2x TERRAS		
I	4x SLAAPKAMER	N	1x SLAAPKAMER		
	3x LIVING		4x {INKOM+GANG BORDESZOLDER}		
	1x GANG		1x W.C.		
J	5x LIVING		1x BERGKAMER		
	1x BERGKAMER		1x ZOLDER		
			3x INKOM+GANG		
			1x BORDESZOLDER		
			1x W.C.		
			1x WASPLAATS		
			1x SLAAPKAMER		
			1x W.C.		