



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

**Datum(s) van controle:** 27/07/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 27/07/2020  
**Verslagnummer:** 0344-200727-02

---

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

**Naam:** Technisch Bureau Verbruggen  
**Adres:** Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
**T:** 03 216 28 90 **E:** [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616  
**De agent-bezoeker:** nummer 0344

---

### Identificatie van derden:

**Opdrachtgever:** GLASNOST  
**Adres:** PIETER REYSENSLEI 32, 2640 MORTSEL  
**Naam eigenaar, uitbater of beheerder:** DE VRIENDT LEONA  
**Adres:** EDUARD ARSENSTRAAT 156 GVL, 2640 MORTSEL  
**Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:** GLASNOST  
**Adres:** PIETER REYSENSLEI 32, 2640 MORTSEL  
**BTW-nummer:** 0445831103

---

### Identificatie van de elektrische installatie:

**Adres:** EDUARD ARSENSTRAAT 156 GVL, 2640 MORTSEL  
**EAN- code:**  
**Nummer teller:** 5240502  
**Private hoogspanningscabine:** Nee  
**Type installatie:** Wooneenheid

---

### Gegevens van de controle:

**Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:**  
Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)  
**Datum uitvoering van de installatie:**  
Vóór 01/10/1981  
**Informatie inhoud controle:** Geen  
**Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast**  
**Ander(e) wettelijk(e) kader(s):** n.v.t.

---

### Gegevens van de elektrische installatie:

**Spanning en aard van de stroom:** 3 x 230V  
**Type van de aardelektrode:** Aardingsbaren  
**Voedingsleiding van het hoofdbord:** Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
**Aantal stroombanen:** 8 (reserve inbegrepen)




RE06\_01-08\_01 06/20

1 / 3

Type van het aardverbindingssysteem: TT  
Aantal borden: 1  
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 40A  
Type van de algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's

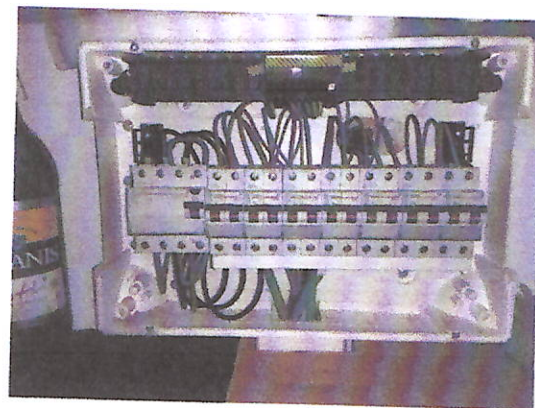**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 6,7 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >1 MOhm  
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK  
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK  
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 27/07/2045  
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




#### Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

##### 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



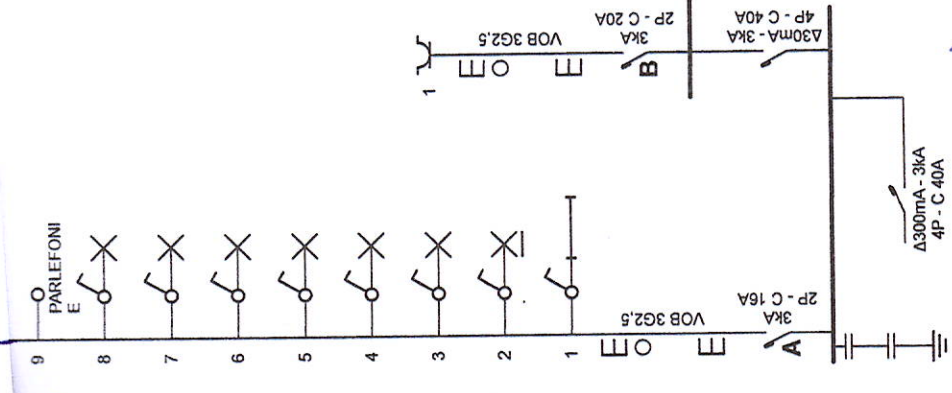

Hoofdequipotentiale 6,7 Ohm

**Erkend Organisme**  
 BTV Antwerpen  
 Noorderlaan 109 Bus 5  
 2030 Antwerpen  
 Tel.: 03 216 28 90  
 Fax: 03 238 86 65  
 e-mail: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)


**EIV De Grote**  
 Ludo Govaert

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Vriendt Leona  
 Eduard Arsenstraat 156 Bus Givi  
 2640 Mortsel  
 GSM: +32 472/309237  
 particulier

**Installateur**  
 Glasnost bvba  
 Pieter Reyenslei 32  
 2640 Mortsel  
 GSM: 0495 22 13 33  
 Fax: 03 455 03 33  
 e-mail: [info@glasnost-bvba.be](mailto:info@glasnost-bvba.be)  
 BTW BE 0445.831.103

*[Handwritten signature]*

p. 1/4  
**Eendraadschema**  
 Datum: 26/07/2020  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

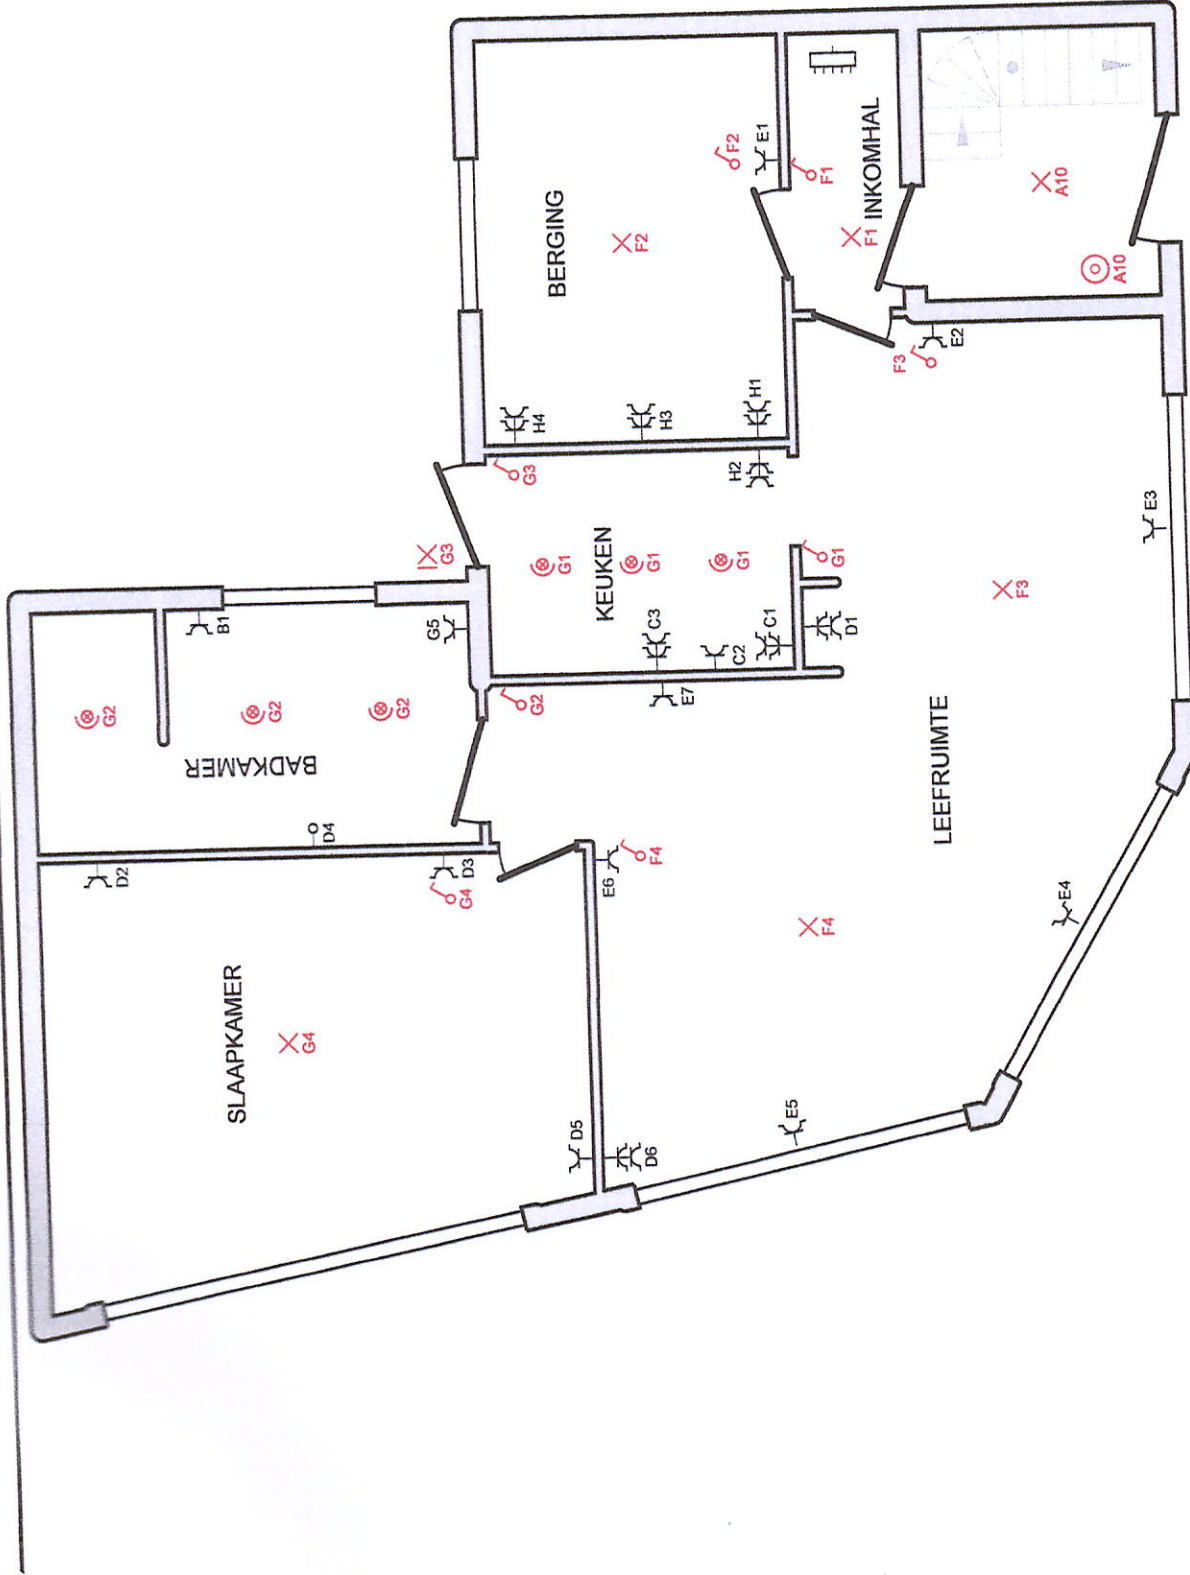

**Ludo De Groote**  
 BTV

**Erkend Organisme**  
 BTV Antwerpen  
 Noorderlaan 109 Bus 5  
 2030 Antwerpen  
 Tel.: 03 216 28 90  
 Fax: 03 238 86 65  
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Vriendt Leona  
 Eduard Arsenstraat 156 Bus Givi  
 2640 Mortsel  
 GSM: +32 472/309237  
 particulier

**Installateur**  
 Glasnost bvba  
 Pieter Reyppenslei 32  
 2640 Mortsel  
 GSM: 0495 22 13 33  
 Fax: 03 455 03 33  
 e-mail: info@glasnost-bvba.be  
 BTW BE 0445.831.103

**p. 2/4**  
**Situatieschema**  
 Datum: 26/07/2020  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

**A** VERLICHTING KELDER & TRAPHAL + PARLEFONIE

**B** STOPCONTACT WASMACHIENE

**C** STOPCONTACTEN KEUKEN LINKS

**D** STOPCONTACTEN BUREAU, SLAAPKAMER & TV

**E** STOPCONTACTEN BERGING & LEEFRUIMTE

**F** VERLICHTING INKOMHAL, BERGING & LEEFRUIMTE

**G** VERLICHTING KEUKEN, BADKAMER, SLAAPKAMER & TERRAS +  
STOPCONTACT BOILER


**H** STOPCONTACTEN BERGING & KEUKEN RECHTS

**Erkend Organisme**  
BTW Antwerpen  
Noorderlaan 109 Bus 5  
2030 Antwerpen  
Tel.: 03 216 28 90  
Fax: 03 238 86 65  
e-mail: [btw.antwerpen@btwcontrol.be](mailto:btw.antwerpen@btwcontrol.be)

**Plaats van de elektrische installatie**  
De Vriendt Leona  
Eduard Arsenstraat 156 Bus G1M  
2640 Mortsel  
GSM: +32 472/309237  
particulier



**Installateur**  
Glasnost bvba  
Pieter Reyenslei 32  
2640 Mortsel  
GSM: 0495 22 13 33  
Fax: 03 455 03 33  
e-mail: [info@glasnost-bvba.be](mailto:info@glasnost-bvba.be)  
BTW BE 0445.831.103





**p. 4/4**  
**Lijst Kringen**


**Datum: 26/07/2020**

**3 x 400V + N ~ 50Hz**

1STE VERDIEP

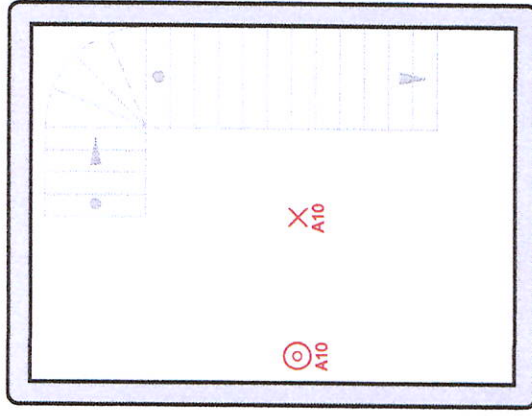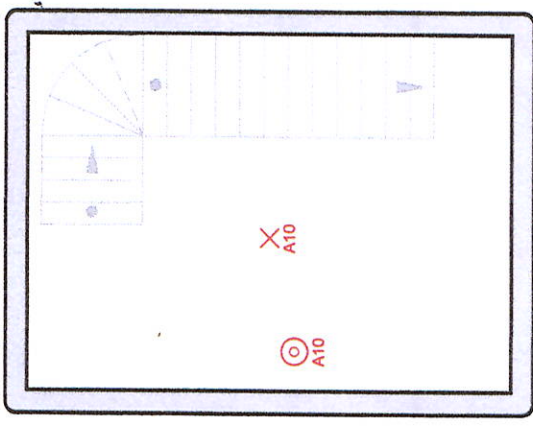

KELDERS

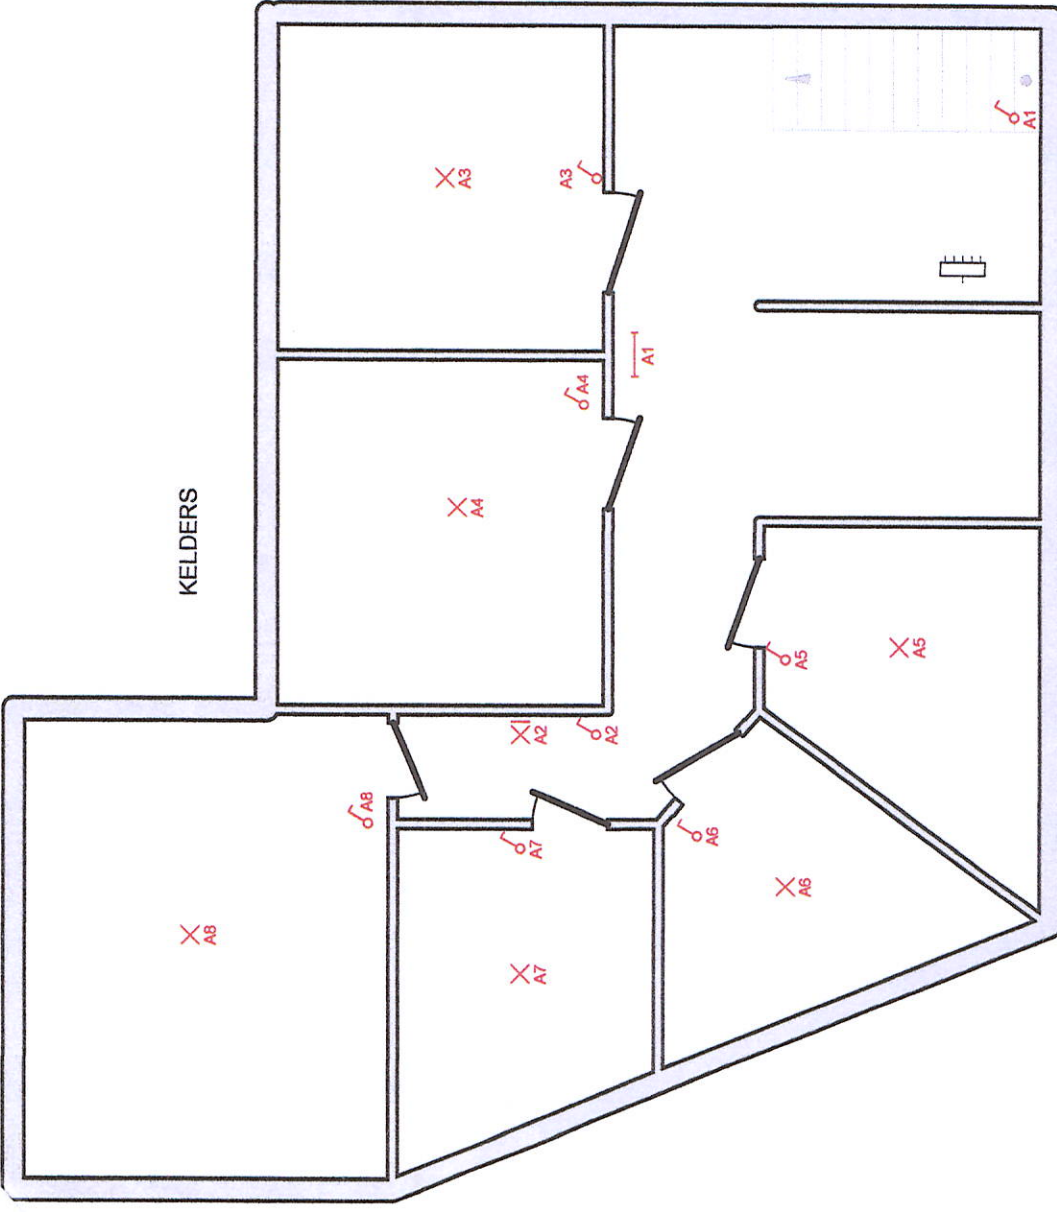


2DE VERDIEP

p. 3/4
Situatieschema
Datum: 26/07/2020
3 x 400V + N ~ 50Hz

**Installateur**  
 Glasnost bvba  
 Pieter Reyenslei 32  
 2640 Mortsel  
 GSM: 0495 22 13 33  
 Fax: 03 455 03 33  
 e-mail: info@glasnost-bvba.be  
 BTW BE 0445.831.103

**Pleats van de elektrische installatie**  
 De Vriendt Leona  
 Eduard Arsenstraat 156 Bus GVI  
 2640 Mortsel  
 GSM: +32 472/309237  
 particulier

**Erkend Organisme**  
 BTV Antwerpen  
 Noorderlaan 109 Bus 5  
 2030 Antwerpen  
 Tel.: 03 216 28 90  
 Fax: 03 238 86 65  
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

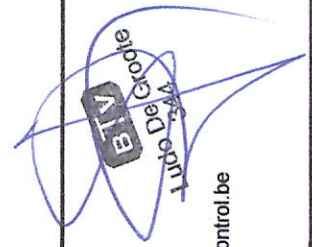

Ludo De Groote  
 Ludo De Groote