

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Oprachtgever: Inge Leyssens, Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
Eigenaar: Inge Leyssens
Installateur: Inge Leyssens, Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
BTW-nr.:

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
EAN-code installatie: 541 448 820 052 254 855
Tarief teller(s): Slimme (digitale) meter
Nummer teller(s): 1SAG1100418667
Index teller(s): 001946,347 / 003076,804 // 000583,297 / 000273,785
Type installatie: Wooneenheid, Gedecentraliseerde productie-installatie

Private HS-cabine: Neen
DNB: Fluvius
Type lokaal: Gesloten woning

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 – Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning – Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - belangrijke wijziging of uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering: Vóór 01/10/1981 Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen"
Afwijkingen (Deel 8): Niet toegepast
Herkeuring op verslag: ACA - 202409003682 - 24/09/2024

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 230V	Max. nominale stroom:	40 A	Nominale waarde aansluitautomaat:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord:	4 x 16 mm ²	Type:	VVB	Type aardverbindingssysteem:	TT
Aardelektrode:	Aardingslus			Sectie aardelektrode:	35 mm ²
				Sectie aardgeleider:	16 mm ²
Aantal borden:	1	Aantal stroombanen:	14	Aantal reservekringen:	0
Gedecentraliseerde productie-installatie:	Aanwezig			AC-Vermogen (maximaal):	3,00 kVA
<input checked="" type="checkbox"/> PV-installatie	<input type="checkbox"/> Batterij-opslag	<input type="checkbox"/> Waterstofcentrale	<input type="checkbox"/> Warmte-kracht-koppeling	<input type="checkbox"/> Windmolen	

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Zie tabel p.2

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s):	Versie/nr. 01	Datum: 09/10/2024	<input checked="" type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig
Situatieplan(nen):	Versie/nr. 01	Datum: 09/10/2024	<input checked="" type="checkbox"/> In orde	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties:	Versie/nr. /	Datum: /	<input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties:	Versie/nr. /	Datum: /	<input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreadingsweerstand aardverbinding:	3,27 Ω	Meetmethode:	RE
Algemene isolatieweerstand:	0,66 MΩ	Meetspanning:	500 V
Test differentieelstroominrichting(en):	Testknop: OK	Foutlus:	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	Algemeen: OK	Equipotentiale verbinding:	OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking:	OK	Bescherming rechtstreekse aanraking:	OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal:	OK	Staat van het verplaatsbaar materieel:	OK



BESLUIT:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 10/10/2049

door hetzelfde organisme door een organisme naar keuze

- De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.
 - tijdens een vorig plaatsbezoek
 - tijdens huidig plaatsbezoek
- Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.
- De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:




ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
 BTW BE 0811.407.869
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.


De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:

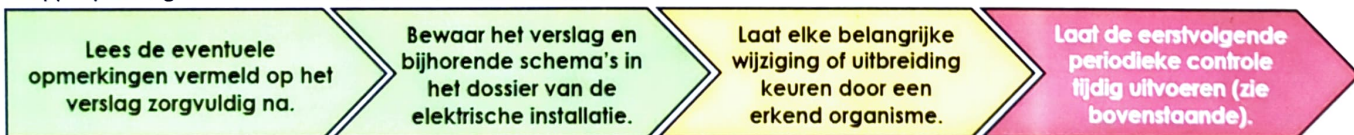


BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats controle: Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
Eigenaar: Inge Leysens

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie:

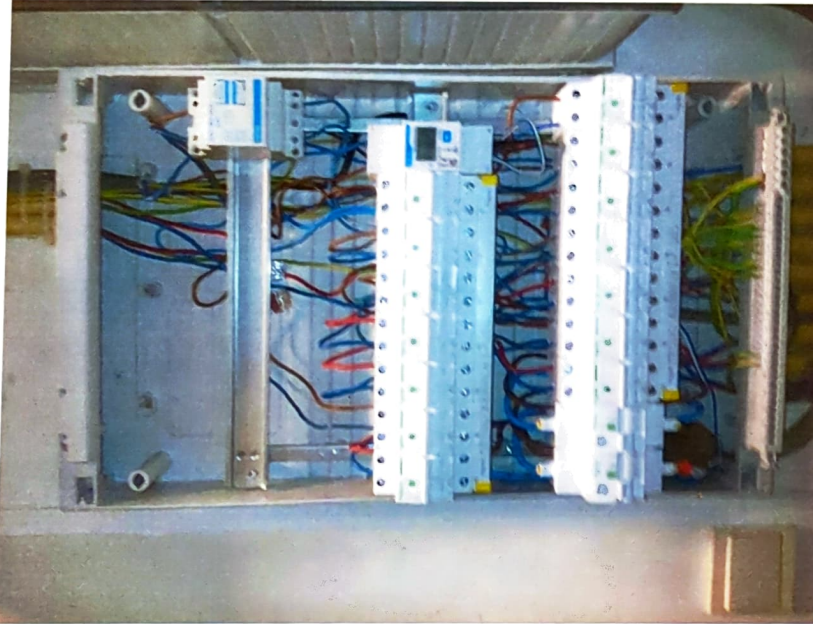


Handtekening agent-bezoeker:

BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats controle: Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
 Eigenaar: Inge Leysens

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie:

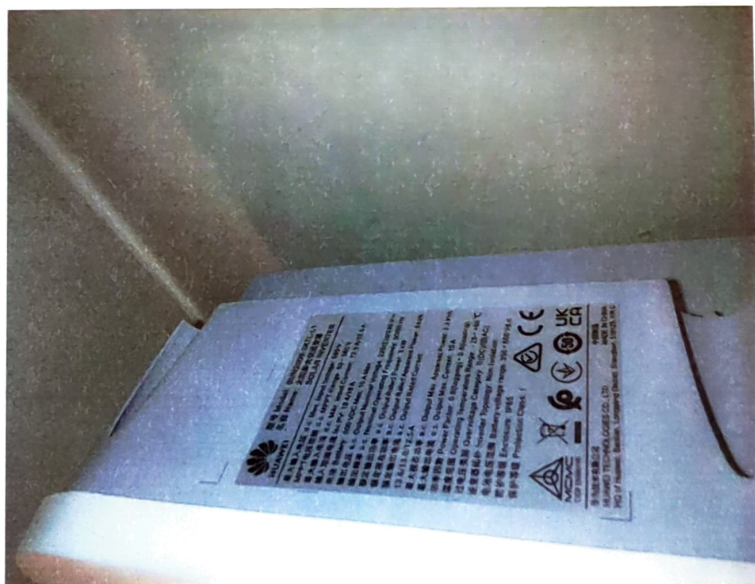

Handtekening agent-bezoeker:





Mevr Inge Leysens

Wildermansstraat 3, 2550 Kontich

2 x 4 panelen Sonnex SNX-D54HP 415Wp



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8500 Roeselare
BTW BE 0811 407 869
Tel 05120 00 02 - Fax 05120 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

202409008308
10/10/2024

wecom

Duffelshoek 46

2552 Kontich

BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats controle: Wildemansstraat 3, 2550 KONTICH
Eigenaar: Inge Leysens


Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie:



Handtekening agent-bezoeker:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ken Hoeven', written over a faint grid background.



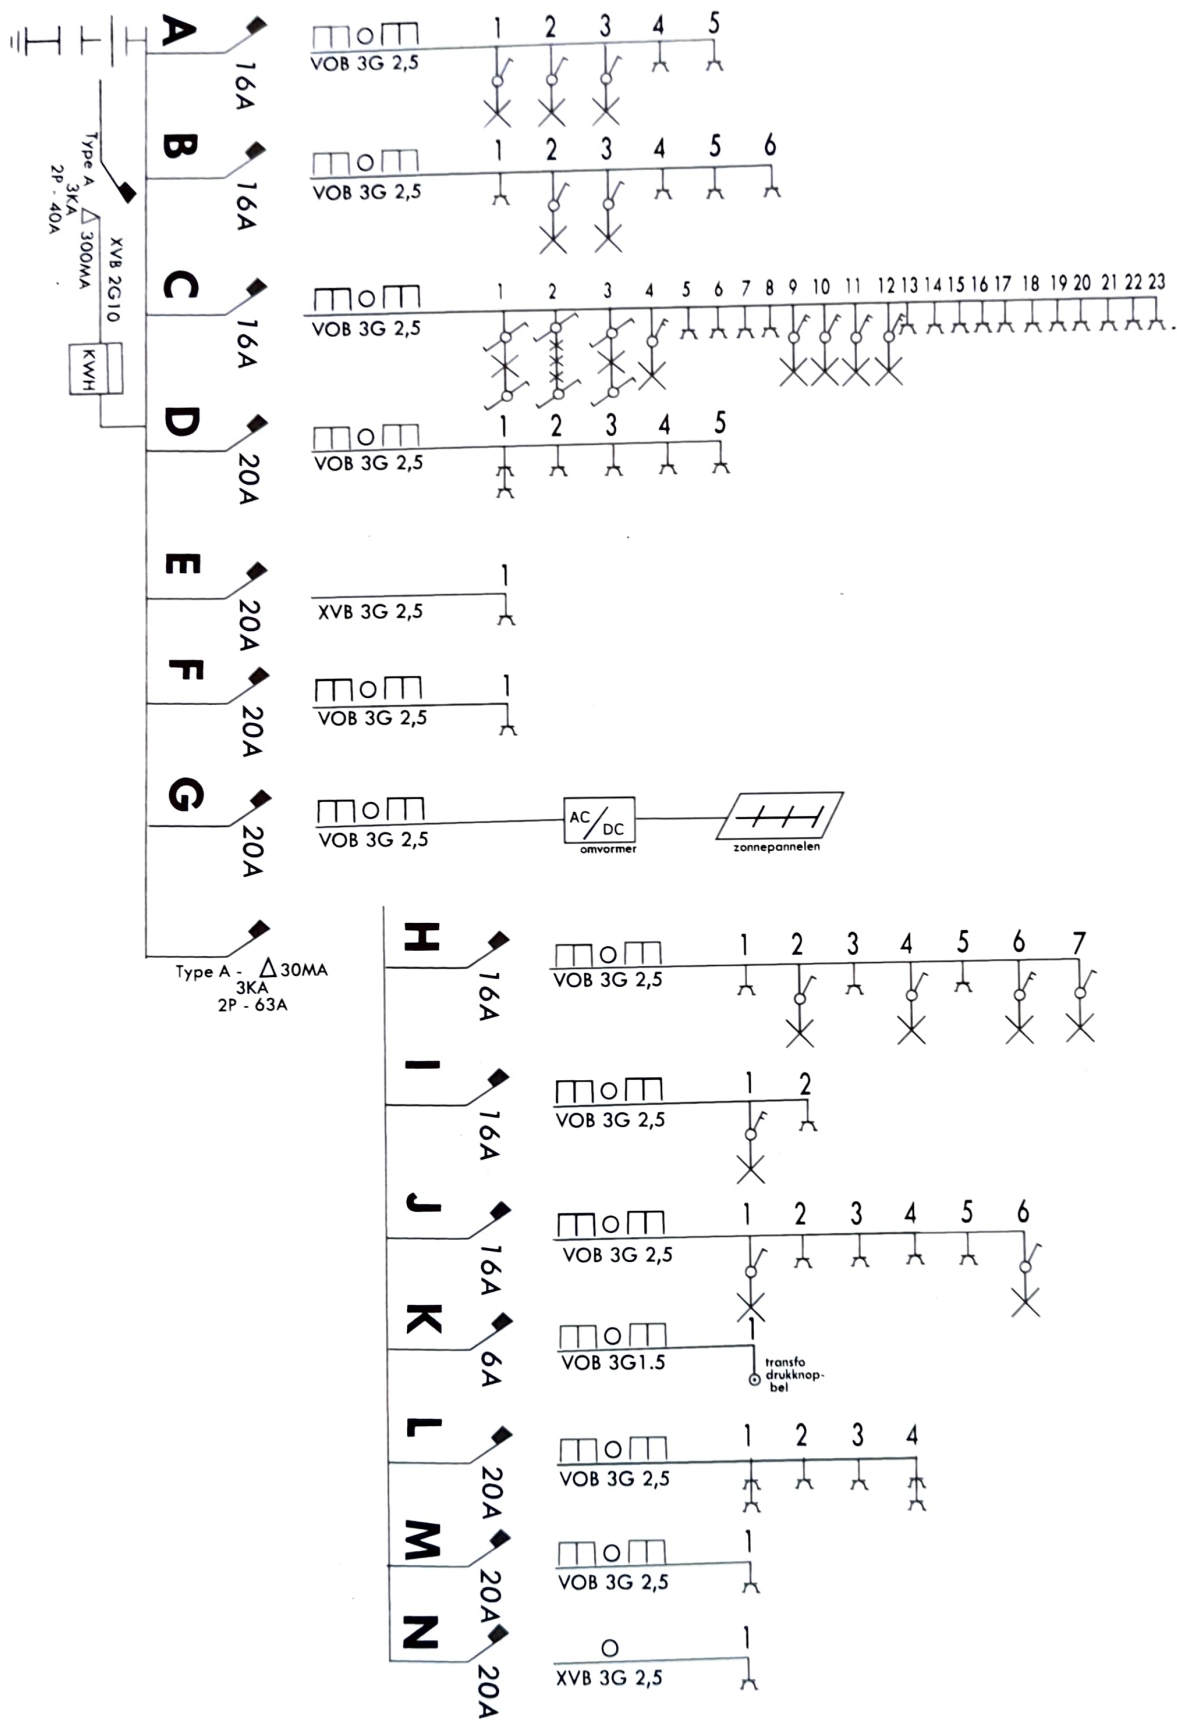

ADRES INSTALATIE : WILDEMANSSRAAT 3 B-2550 WAARLOOS

INSTALATEUR :


VOOR AKKOORD : (handtekening / hoedanigheid)



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meensesteerweg 338 - 8300 Rooselara
 atIW Be 0811 407 863
 Tel 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

202409008308

10/10/2024

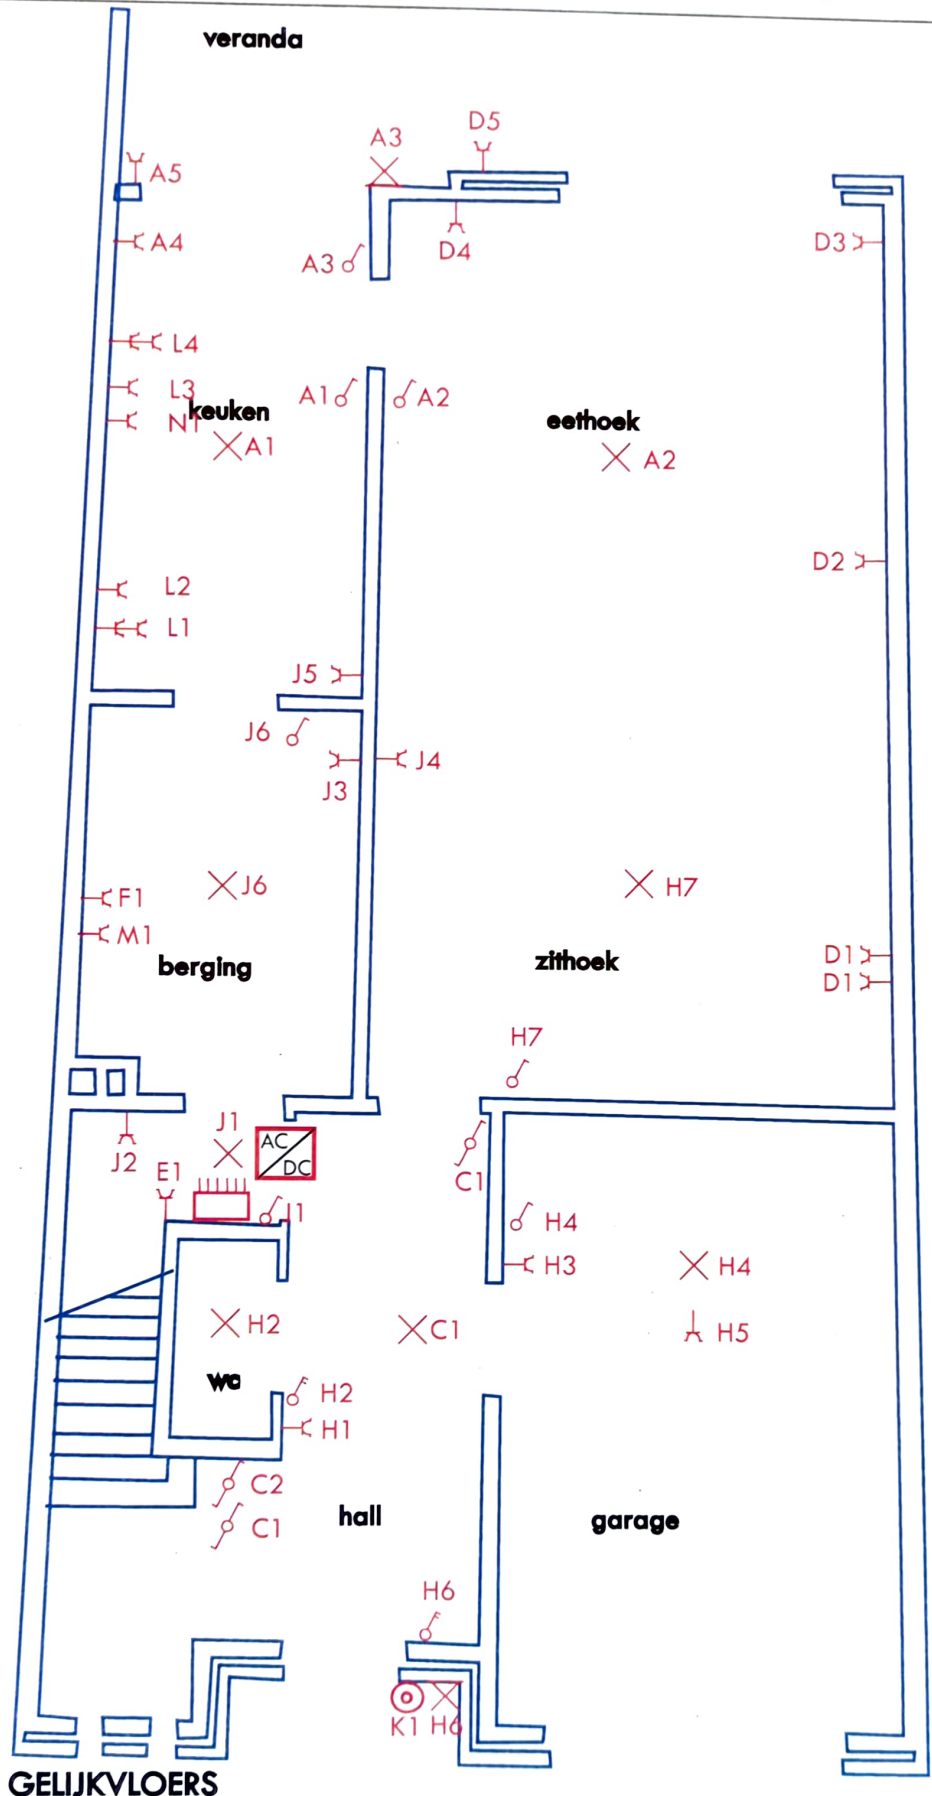

GELIJKVLOERS

ADRES INSTALATIE : WILDEMANSSTRAAT 3 B-2550 WAARLOOS


INSTALATEUR :

VOOR AKKOORD : (handtekening / hoedanigheid)



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meenseleerweg 338 - 8500 Roeselare
 0151 20 00 02
 Tel: 051/20 00 02 Fax: 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

202409008308
 10/10/2024

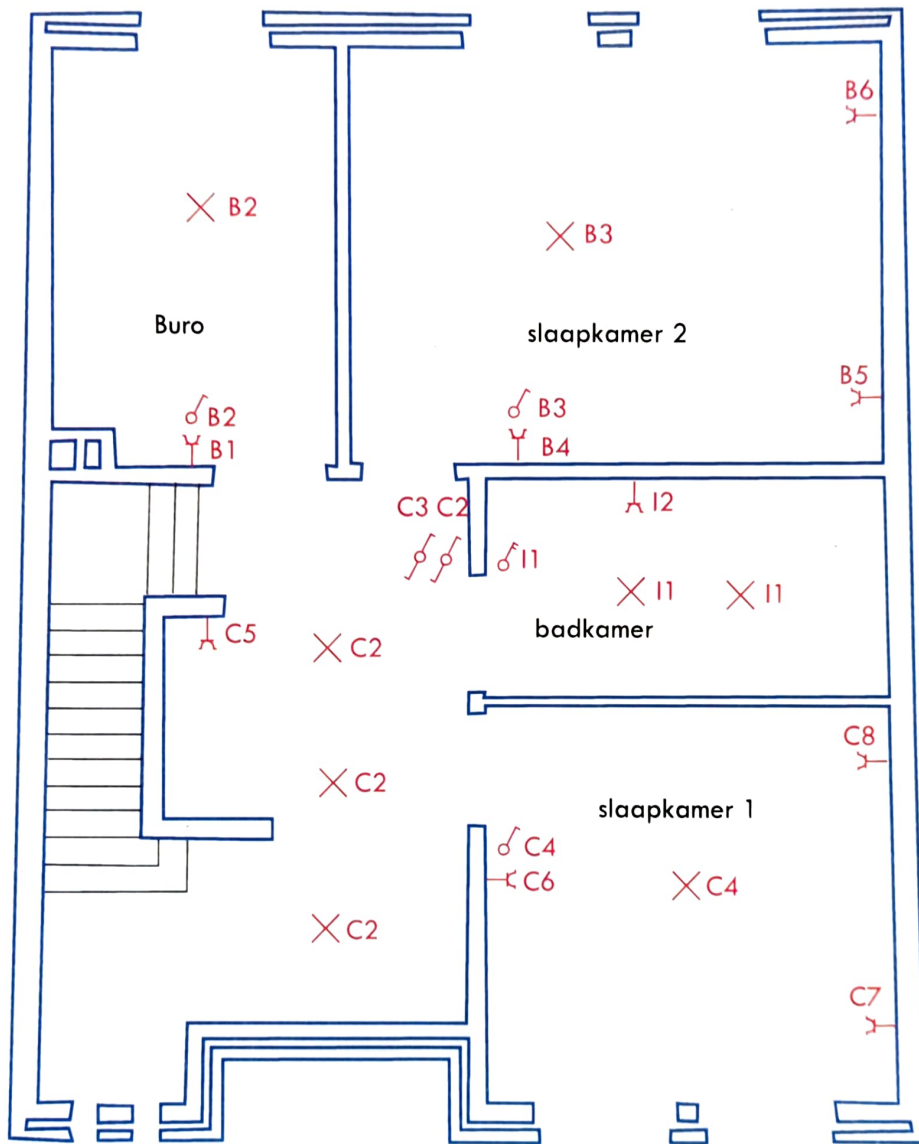

1 STE VERDIEPING


ADRES INSTALATIE : WILDEMANSSTRAAT 3 B-2550 WAARLOOS

INSTALATEUR :

VOOR AKKOORD : (handtekening / hoedanigheid)

ACA
 ACA vzw - Erkend Controlé Organisme
 Meenseleceveij 338 - 4300 Roelare
 0170 10 0011 407 009
 tel. 051/20 03 02 - fax 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

202409008308
 10/10/2024

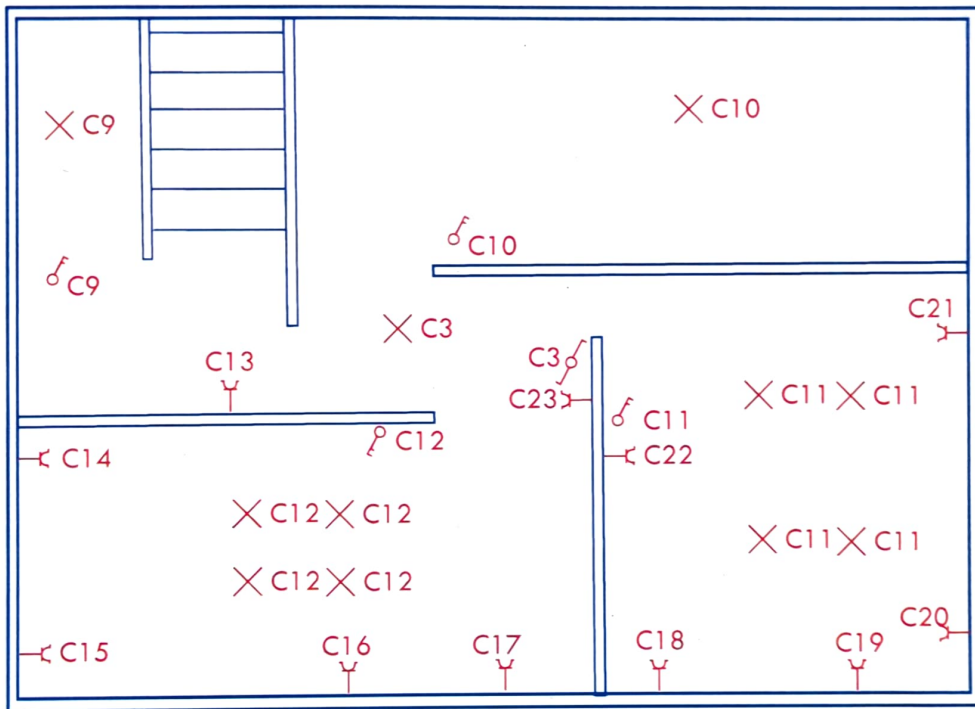

Zolderverdieping / STRAATZIJDE

ADRES INSTALATIE : WILDEMANSSTRAAT 3 B-2550 WAARLOOS



INSTALATEUR :

VOOR AKKOORD : (handtekening / hoedanigheid)



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
 Meenselesteenweg 338 - 8500 Roeselare
 BTW Bt: 0811 407 869
 Tel: 051/20 00 02 - Fax: 051/20 10 02
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

202409008308
 10/10/2024

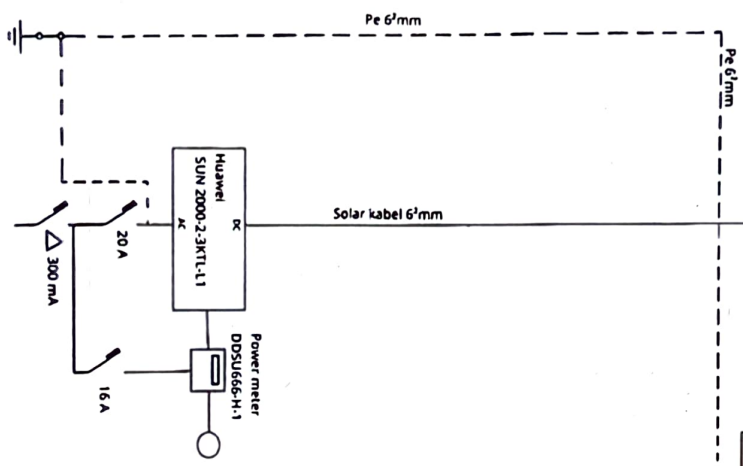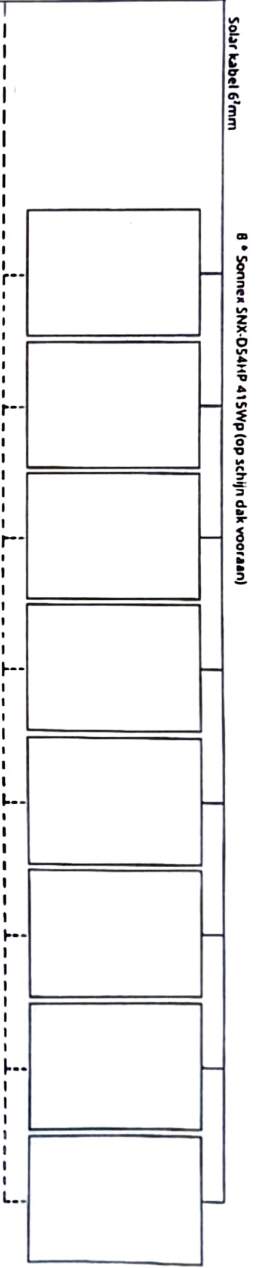

P.V. installatie

Bestaande elektrische installatie

Bord tech. ruimte (gang)

Adres installatie:
 Inge Leyssens
 Wildemannsstraat 3
 2550 Kontich



Inge Leyssens
 Viscom BV
 0 249 291001

[Handwritten signature]

ACPA
 ACPA vzw - Energy Control Organism
 Akerkestraat 118 - 8500 Bredene
 tel. 051 23 23 23 - fax 051 20 10 02
 info@acpa.be - www.acpa.be

202409008308
 10/10/2024

eendraadschema
 Datum: 25/08/2024
 BLZ 1 van 1