

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/12/2019 Inspecteur: Tom Anthonis Mentor: - Installateur: PSC ELECTRO BVBA
ID-label: - B.T.W. nr.: BE 808 390 179 Client reference: IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 18460126

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Populierenlaan
Huisnummer 32
Busnummer -
Postcode 2020
Gemeente Antwerpen
Land België

Naam contactpersoon Philippe Scheltjens
Telefoon 0497 45 42 49
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Populierenlaan
Huisnummer 32
Busnummer -
Postcode 2020
Gemeente Antwerpen
Land België

Installateur

Naam PSC ELECTRO BVBA
BTW nr. BE 808 390 179
Telefoonnummer 0497 45 42 49
E-mail info@pscelectro.com

Type : woning EAN : 54144 Teller Nr.: : 4082832

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 3 Aantal kringen: 16 Isolatie: 5,89 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 11,28 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A		Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		4	-
7	C	20		2	-
2	C	32		4	-
6	C	16		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 18/12/2044
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.





De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tom Anthonis



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/12/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



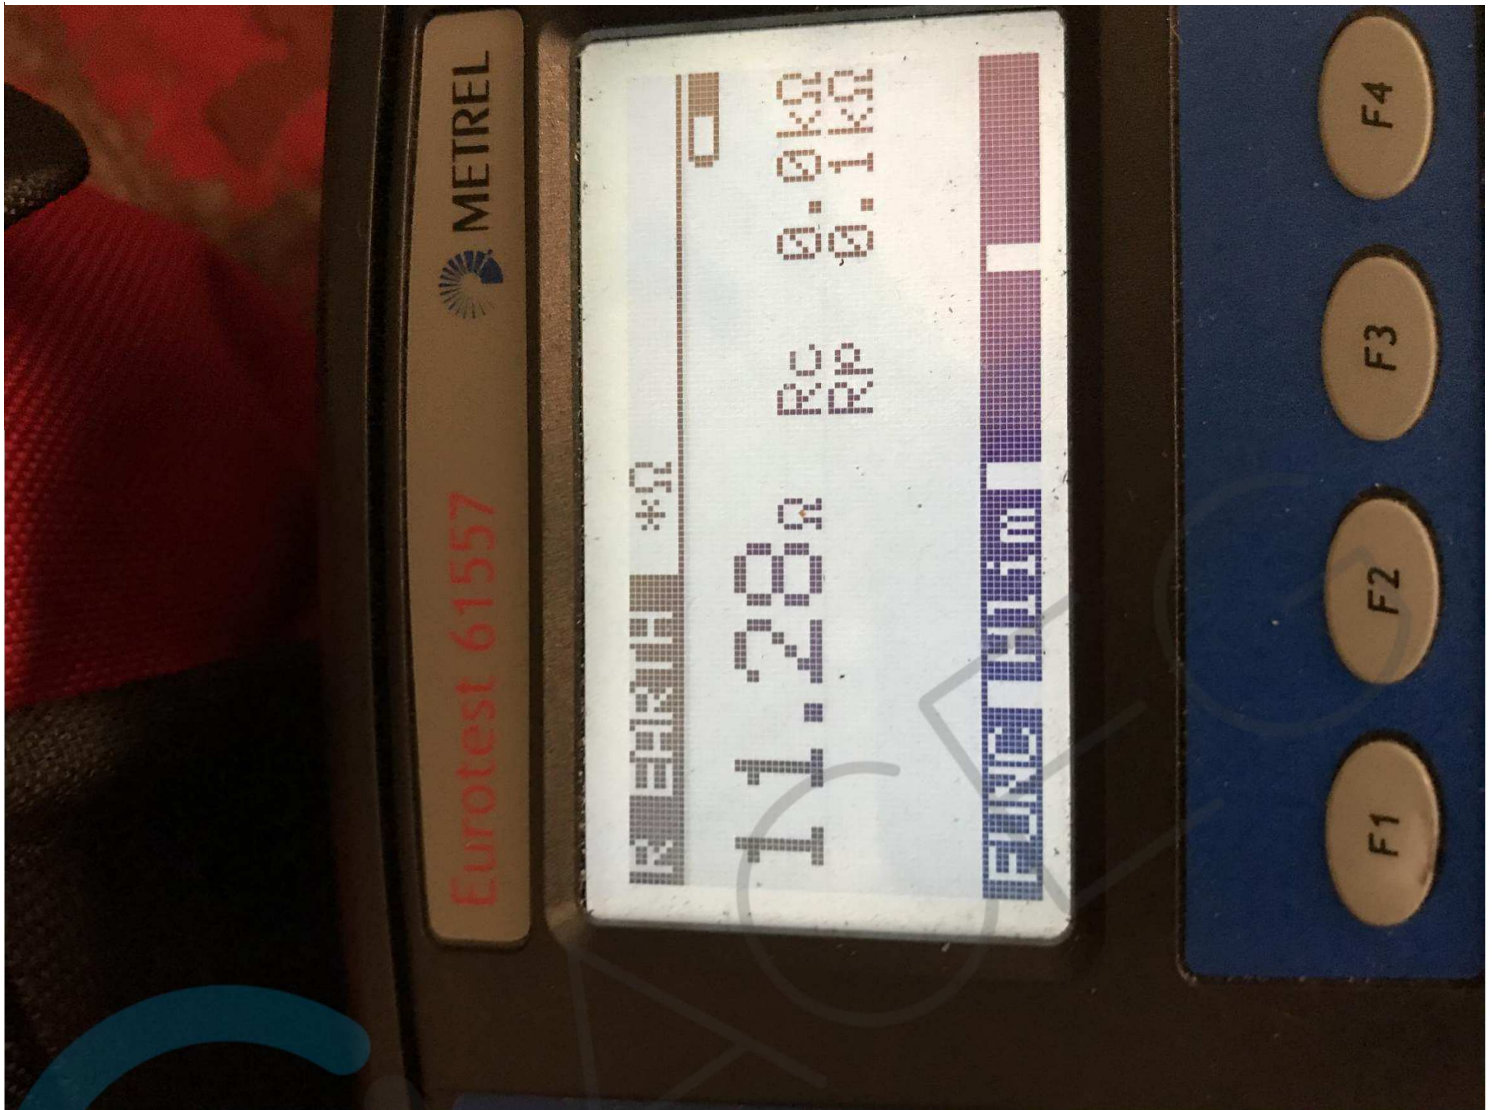












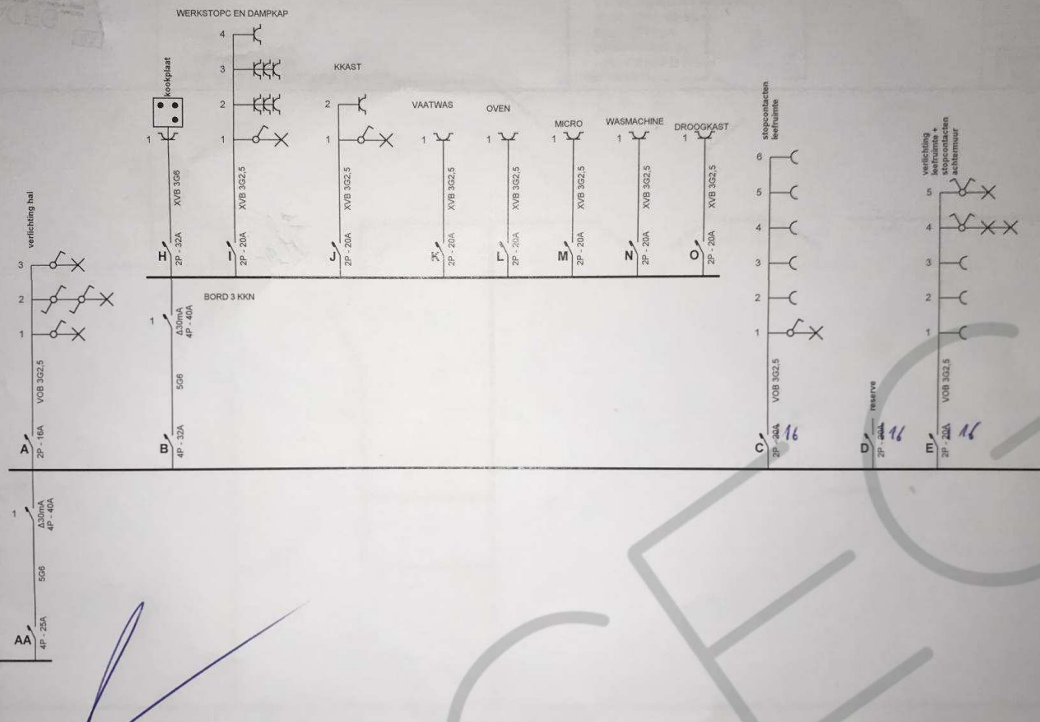

Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

QACEG
Erkend Organisme
Tom Anthonis

Plaats van de elektrische installatie

VAN LINDEN TOM
POPELIERLAAN 3
2020 ANTWERPEN

Installateur


PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 1/4

Eendraadschema

Datum: 18/12/2019

2 x 230V ~ 50Hz

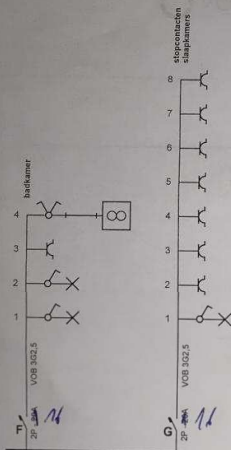


Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

ACEG
aanvaard
door de Vlaamse Reguleerder
Tom Anthonis

Plaats van de elektrische installatie
VAN LINDEN TOM
POPELIERLAAN 3
2020 ANTWERPEN

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 2/4
Eendraadschema
Datum: 18/12/2019
2 x 230V ~ 50Hz

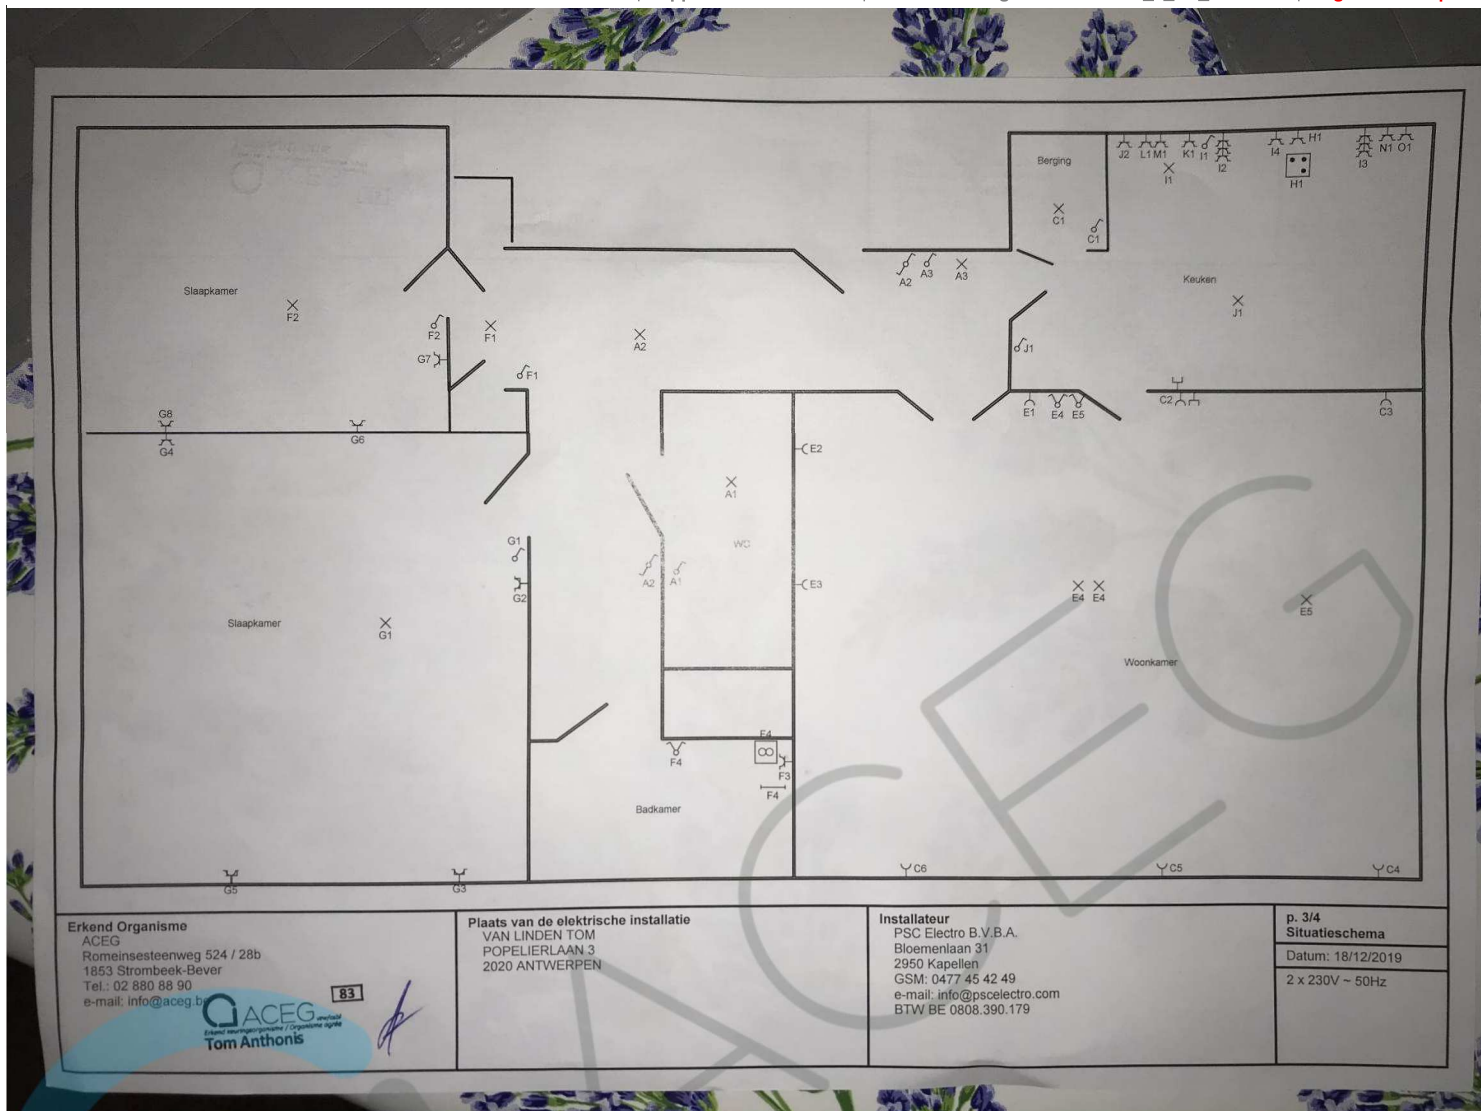

AA

A verlichting hal

B

H kookplaat

I

J

K

L

M

N

O

C stopcontacten leefruimte

D reserve

E verlichting leefruimte + stopcontacten achtermuur

F badkamer

G stopcontacten slaapkamers

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

QACEG
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Tom Anthonis

83

Plaats van de elektrische installatie
VAN LINDEN TOM
POPELIERLAAN 3
2020 ANTWERPEN

Installateur
PSC Electro B.V.B.A.
Bloemenlaan 31
2950 Kapellen
GSM: 0477 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BTW BE 0808.390.179

p. 4/4
Lijst Kringen
Datum: 18/12/2019
2 x 230V ~ 50Hz