

Opdracht: 81395
Klant / Bedrijf: Jageti BV
ID Extern:

Klantnr.: 00071386
Adres: Mottestraat n°20A, 3200 Aarschot
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon: Jageti BV
BTW: BE0787991673
Uitgiftedatum: 2025-04-19
SO/25002753
VERTAALD EXEMPLAAR

Verslagnr: **20250002831-V.1**

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Plaats van onderzoek: 4 bus 01.02 Kesseldallaan 3010 Kessel-lo - 1er
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5.
Inspectiedatum: 16-04-2025 (11:00 - 12:00)
Inspecteur: Philippe DA SILVA MARCELINO
Eigenaar: 
Cont.Pers.: Jageti BV
Documenten van referentie:
Toepassing van een afwijking:

Periodiciteit: 25 jaar indien conform of 1 jaar Lokaal: Appartement
indien niet conform

Aard onderzoek: Controlebezoek
Andere reglement:

Volgende controle op: **16-04-2050**
Installateur: Jageti BV
B.T.W.: BE0787991673
tel.: +32 492 27 79 81

Afwijking verwijzing Boek I Afdeling 8.2.2., Livre I Chapitre 8

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Non disponible Teller: 37382274 Merk: AEG
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 2x230V I max. aansluiting: 40A
Meter-bordverbinding: Kabeltype: VVB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 61777,0 Stand II:

Bescherming van de hoofdaansluiting: illisible
Aantal geleiders: 2 Doorsnede: 6 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen in orde
Bescherming tegen elektrische schokken:
Aardelektrode: Foutlus controleren: in orde
Type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Diff. algemene schak.: 2p 40A/300mA Bijkomende differentieel: 2p 40A/30mA
Differentieelbeveiligingen:
Nog niet geplaatst:
Aantal borden: 1
Test van differentieel via foutstroom (2,5 tot 2,75 I_{Δn}): in orde
Visuele controle van gevaarlijke vaste apparatuur of vast opgestelde apparatuur: in orde
Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit: in orde

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 123,0 Mohm
Doorsnede: 16 mm² Spreidingswaarde: 1,51 Ohm

Aantal circuits: 6

Visuele controle van gevaarlijke mobiele apparatuur op een vaste locatie: N.V.T.

CONCLUSIE



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Note (N) - Opmerking (O) - Overtreding van Boek 1 (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde overtredingen

N12() - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13() - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
N15() - De tijd die wordt aangegeven na de inspectiedatum komt overeen met de begintijd en eindtijd van de controle. Deze tijd omvat niet de tijd voor het opstellen van het rapport.
NOTE : LES ÉQUIPOTENTIELS FAISANT PARTIE DES COMMUNS , N'ONT PAS ÉTÉ CONTRÔLÉS .

Dit controlebezoek heeft tot doel om het dossier van de installatie opnieuw aan te vullen.

Verslagnr: **20250002831-V.1**

De eigenaar, beheerder of exploitant van de installatie is verplicht om periodiek controle toe te laten van zijn elektrische installatie.
De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:


- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


Boek 1: AREI
goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:


Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of geïntroduceerd) bij Koninklijk Besluit van 08/09/2019.

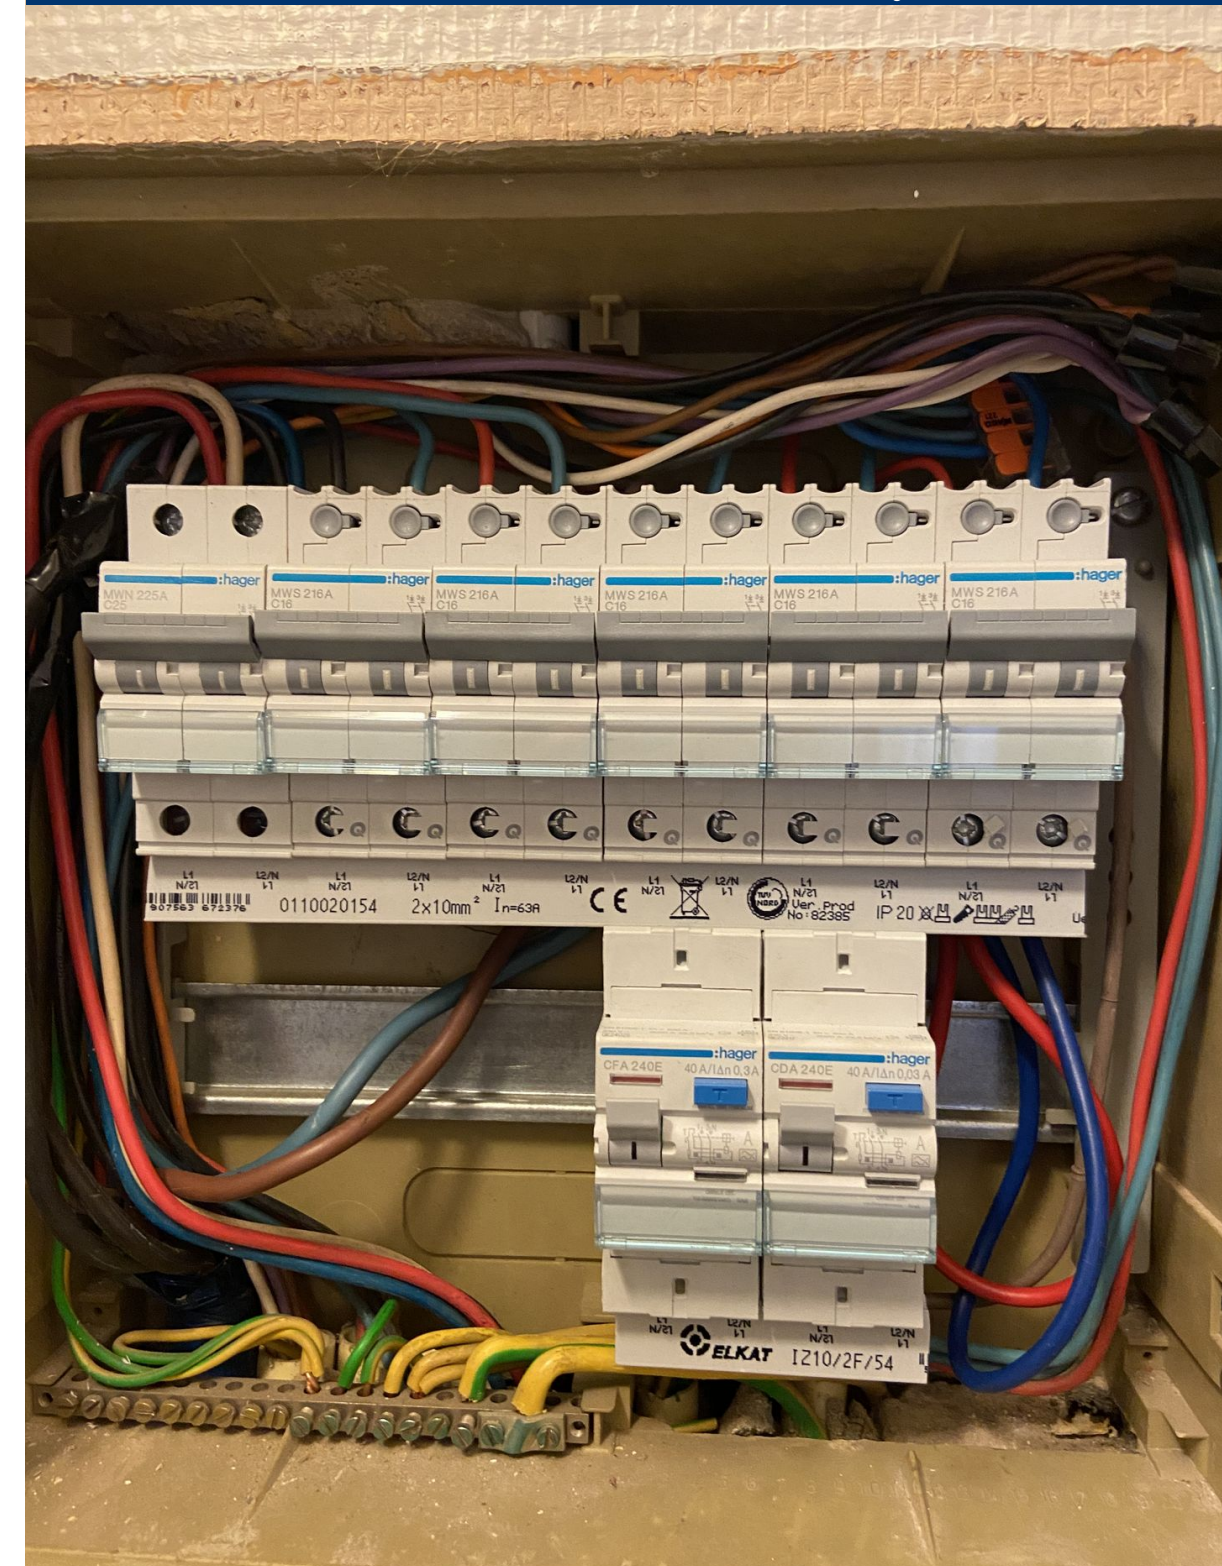

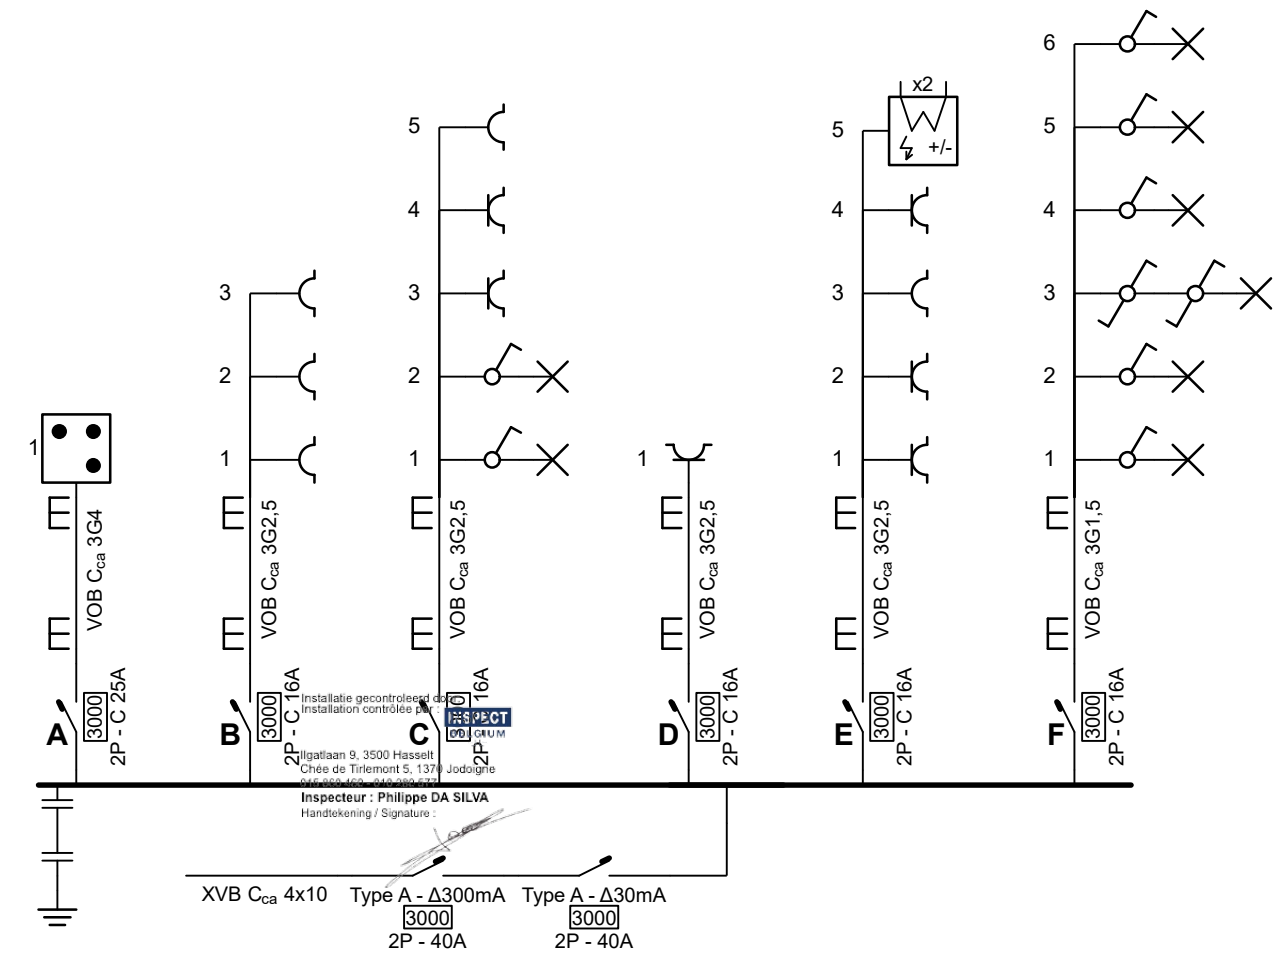

Erkend Organisme Inspect Belgium asbl Chaussée de Tirlemont 5 1370 Jodoigne Tel.: 010 28 05 77 e-mail: info@inspectbelgium.be BE 0647.601.296	Plaats van de elektrische installatie Kesseldallaan 4 Bus 0102 3010 Kessel-Lo	Installateur Jageti bv Mottestraat 20 A 3200 Aarschot GSM: +32 499 35 20 60 e-mail: info@jageti.be BE 0787.991.673	p. 1/2 Eendraadschema
			Datum: 20/03/2025
			2 x 230V ~ 50Hz
			V.2025-03-20 13:56:59

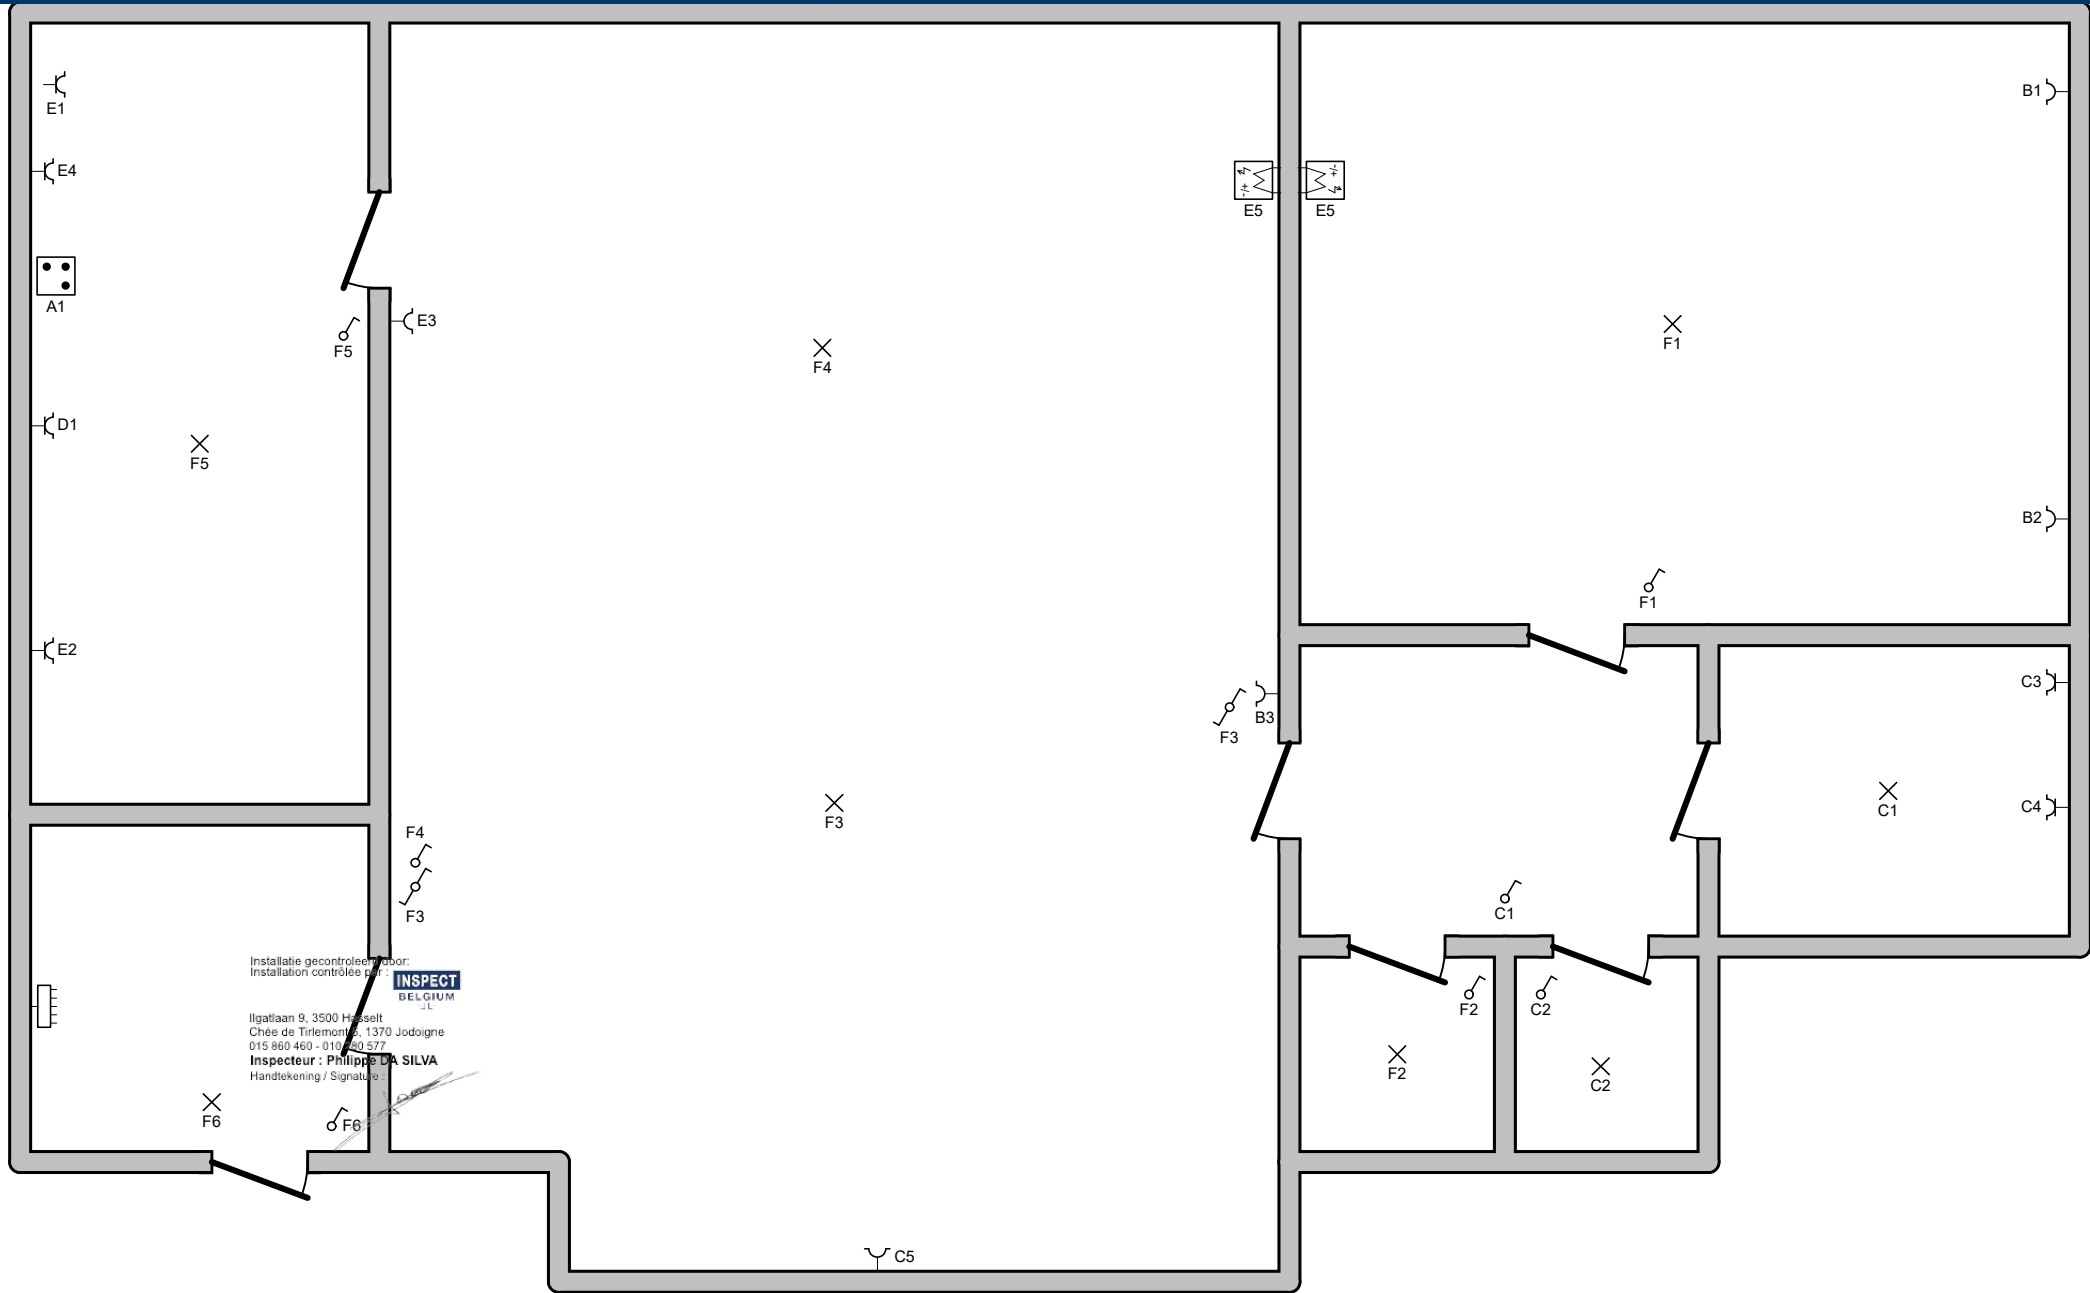

Erkend Organisme Inspect Belgium asbl Chaussée de Tirlemont 5 1370 Jodoigne Tel.: 010 28 05 77 e-mail: info@inspectbelgium.be BE 0647.601.296	Plaats van de elektrische installatie [Redacted] Kesseldallaan 4 Bus 0102 3010 Kessel-Lo	Installateur Jageti bv Mottestraat 20 A 3200 Aarschot GSM: +32 499 35 20 60 e-mail: info@jageti.be BE 0787.991.673  	p. 2/2 Situatieplan
			Datum: 20/03/2025
			2 x 230V ~ 50Hz
			V.2025-03-20 13:56:59