

Keuringsrapport


Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1226.012.5284542.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie: Koning Willem I-kaai 5 bus 001, 9000 Gent
 Naam eigenaar: Builtthings
 Adres eigenaar: ,
 Type object: appartement
 EAN-code: niet beschikbaar
 Aard installatie: nieuw
 Doel onderzoek: in dienststalling

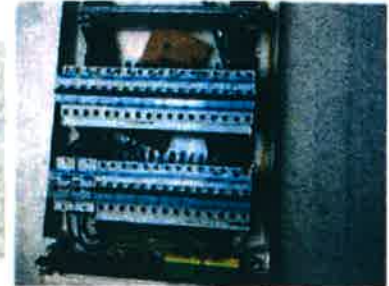

Het onderzoek is verricht op 14/04/2020 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V): 230
 Type elektrode: Ius
 Ø voedingsleiding (mm²): 10
 In hoofdbeveiliging (A): 40

In hoofdschakelaar (A): 40
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA): 300 en 30
 Aantal verdeelborden: 1
 Aantal stroombanen per verdeelbord: 16

Metingen

Ra / Zs (Ω): 3,77 / -
 Continuïteitsmeting: goed

Werking differentiële schakelaar(s): goed
 Isolati weerstand van de installatie (MΩ): >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerkingen: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, pinnen / gaten etc. zijn niet toegesmeekt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
 De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.

Bestuit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 14/4/2045, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 14/4/2020

Naam agentonderzoeker: Thomas Neiryndk

Handtekening:

Redeneringen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overleden, rechtsbreuk of omschrijving te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overstromingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de werken van één jaar de overstromingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overstromingen overstromingen, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevestigt met het hoog loodrecht op de huishoudelijke elektrische installatie.