

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 21/12/2015

Inspecteur: Jonatan Derweduwen

Installateur: -

Datum verslag: 21/12/2015

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 3228049

Toestel mag gebruikt worden tot: 00/00/0000

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 7
Postcode 1800
Gemeente Peutie
Type woning

Eigenaar:

Naam Janssens
Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 7
Postcode 1800
Gemeente Peutie

EAN : 54

Teller Nr.: 2381828

Aard onderzoek: Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de verkoper volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder: EANDIS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 11

Aardelektrode: pen weerstand: 25 Ω

Isolatie: > 1 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	AC	11	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	AC	6	ok	ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
1	C	10	2	1,5 mm²	mm²
8	C	16	2	2,5 mm²	mm²
2	C	20	2	2,5 mm²	mm²
				mm²	mm²

Visueel nazicht
(algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☐ OK ☒ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☐ OK ☒ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw

☒

Equipotentiale verbindingen

☐ OK ☒ NOK

☐ niet van toepassing

☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Inbreuk: De schema's van de installatie werden niet aangeboden volgens AREI art. 16, 268, 269.

Inbreuk: De hoofd equipotentiaalverbindingen met een doorsnede van minstens 6 mm² ontbreken volgens AREI art. 72 en 78.05. Isolatie met geel-groen kleur volgens AREI art. 199.

Inbreuk: Een aardingsonderbreker ontbreekt op de aardgeleider. Meting van de spreidingsweerstand van de aarding niet mogelijk volgens AREI art. 28 en 70.05.

Inbreuk: Omhulsels van onderdelen van de elektrische installatie (stopcontacten, schakelaars, aftakdozen) zijn beschadigd of afwezig met risico op rechtstreekse aanraking. Te vervangen volgens AREI art. 49.01.

Nota: De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.

CONCLUSIE

- ☐ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☐ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Datum:
- ☒ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VOOR DE TECHNISCHE DIRECTEUR ELEKTRICITEIT


Jonatan Derweduwen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte of onrechte, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

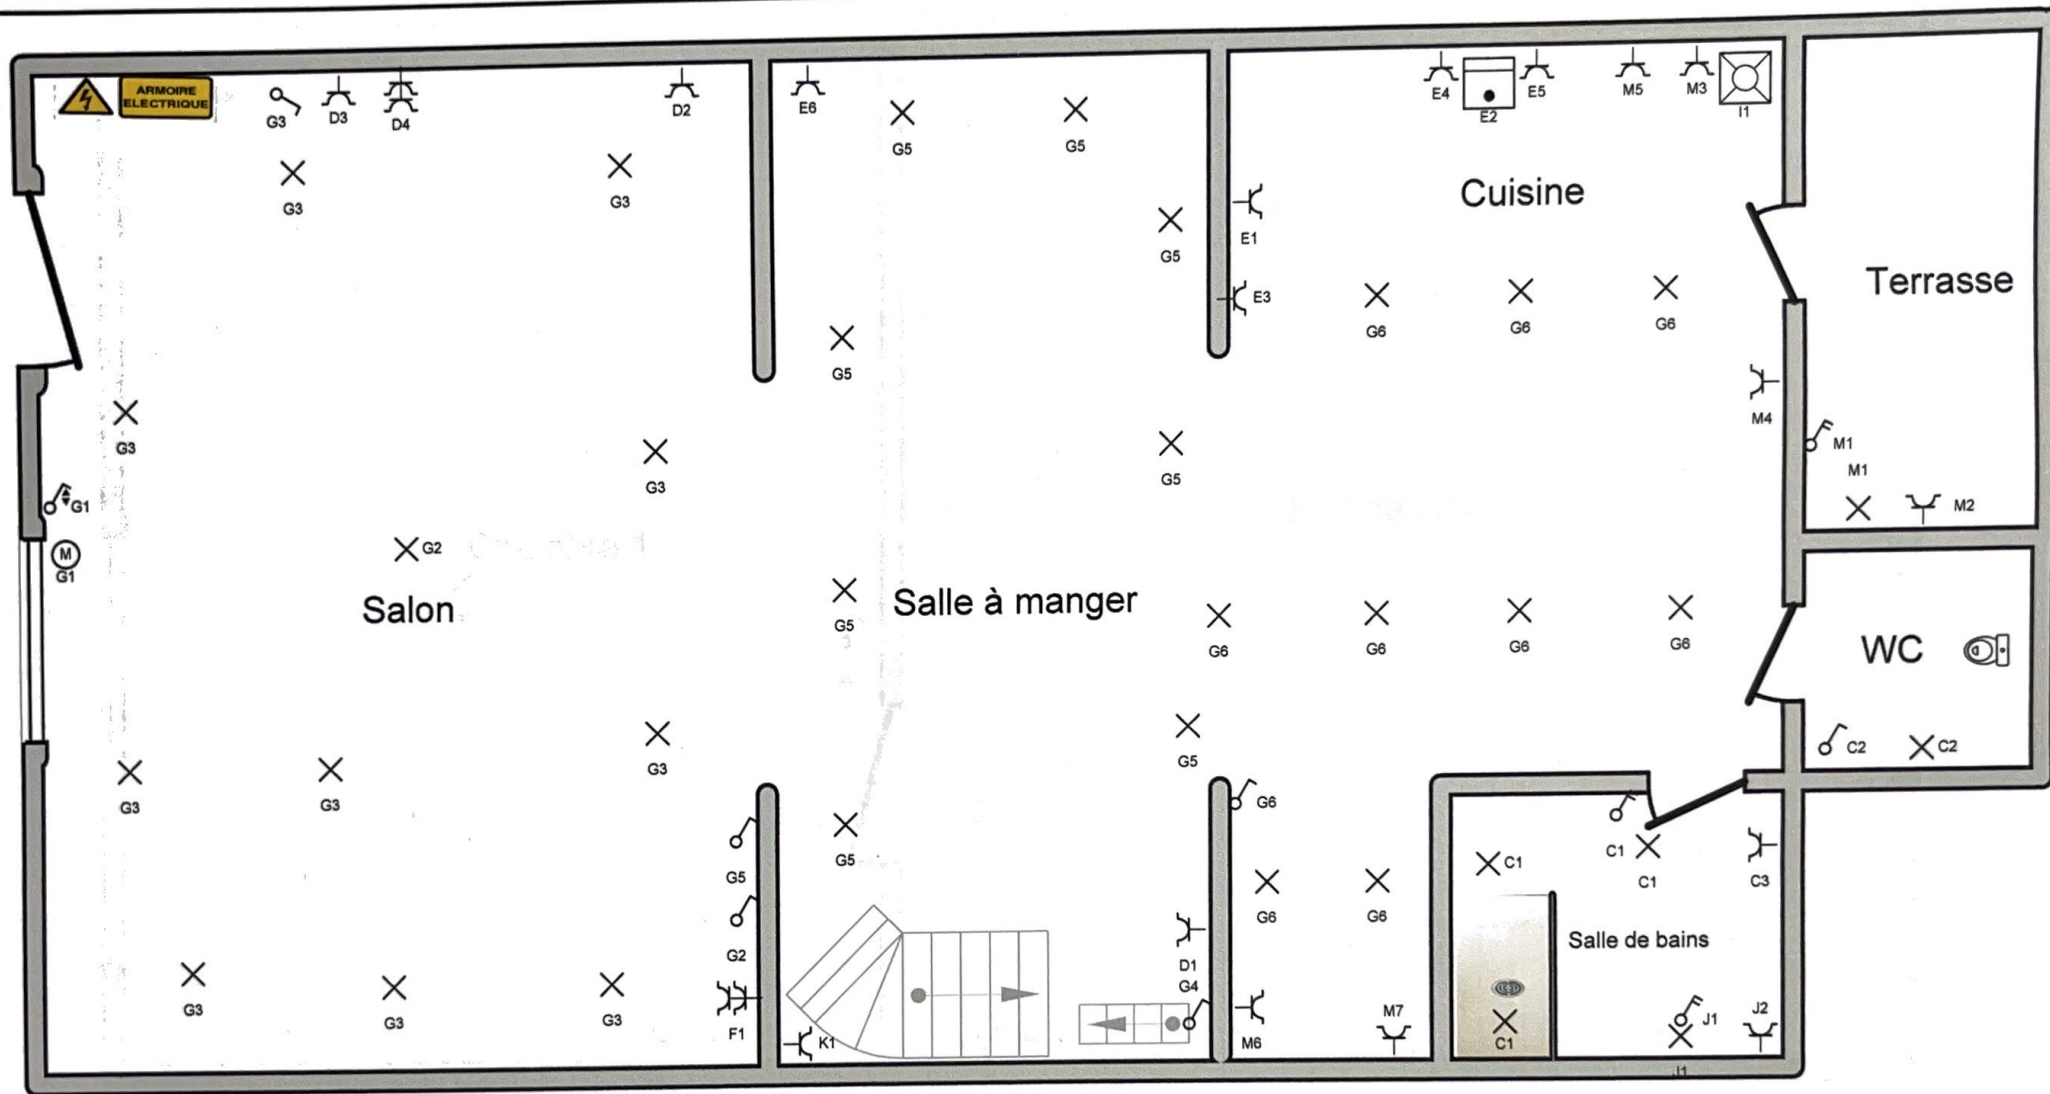

Rez-de-chaussée

Organisme agréé
Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

13/10/21
ELECTROTEST
Aurélien Akkesh
Inspecteur
aurelien.akkesh@electro-test.be
Gsm 0499 61 00


Adresse de l'installation électrique
MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahikmet166@gmail.com

[Signature]

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

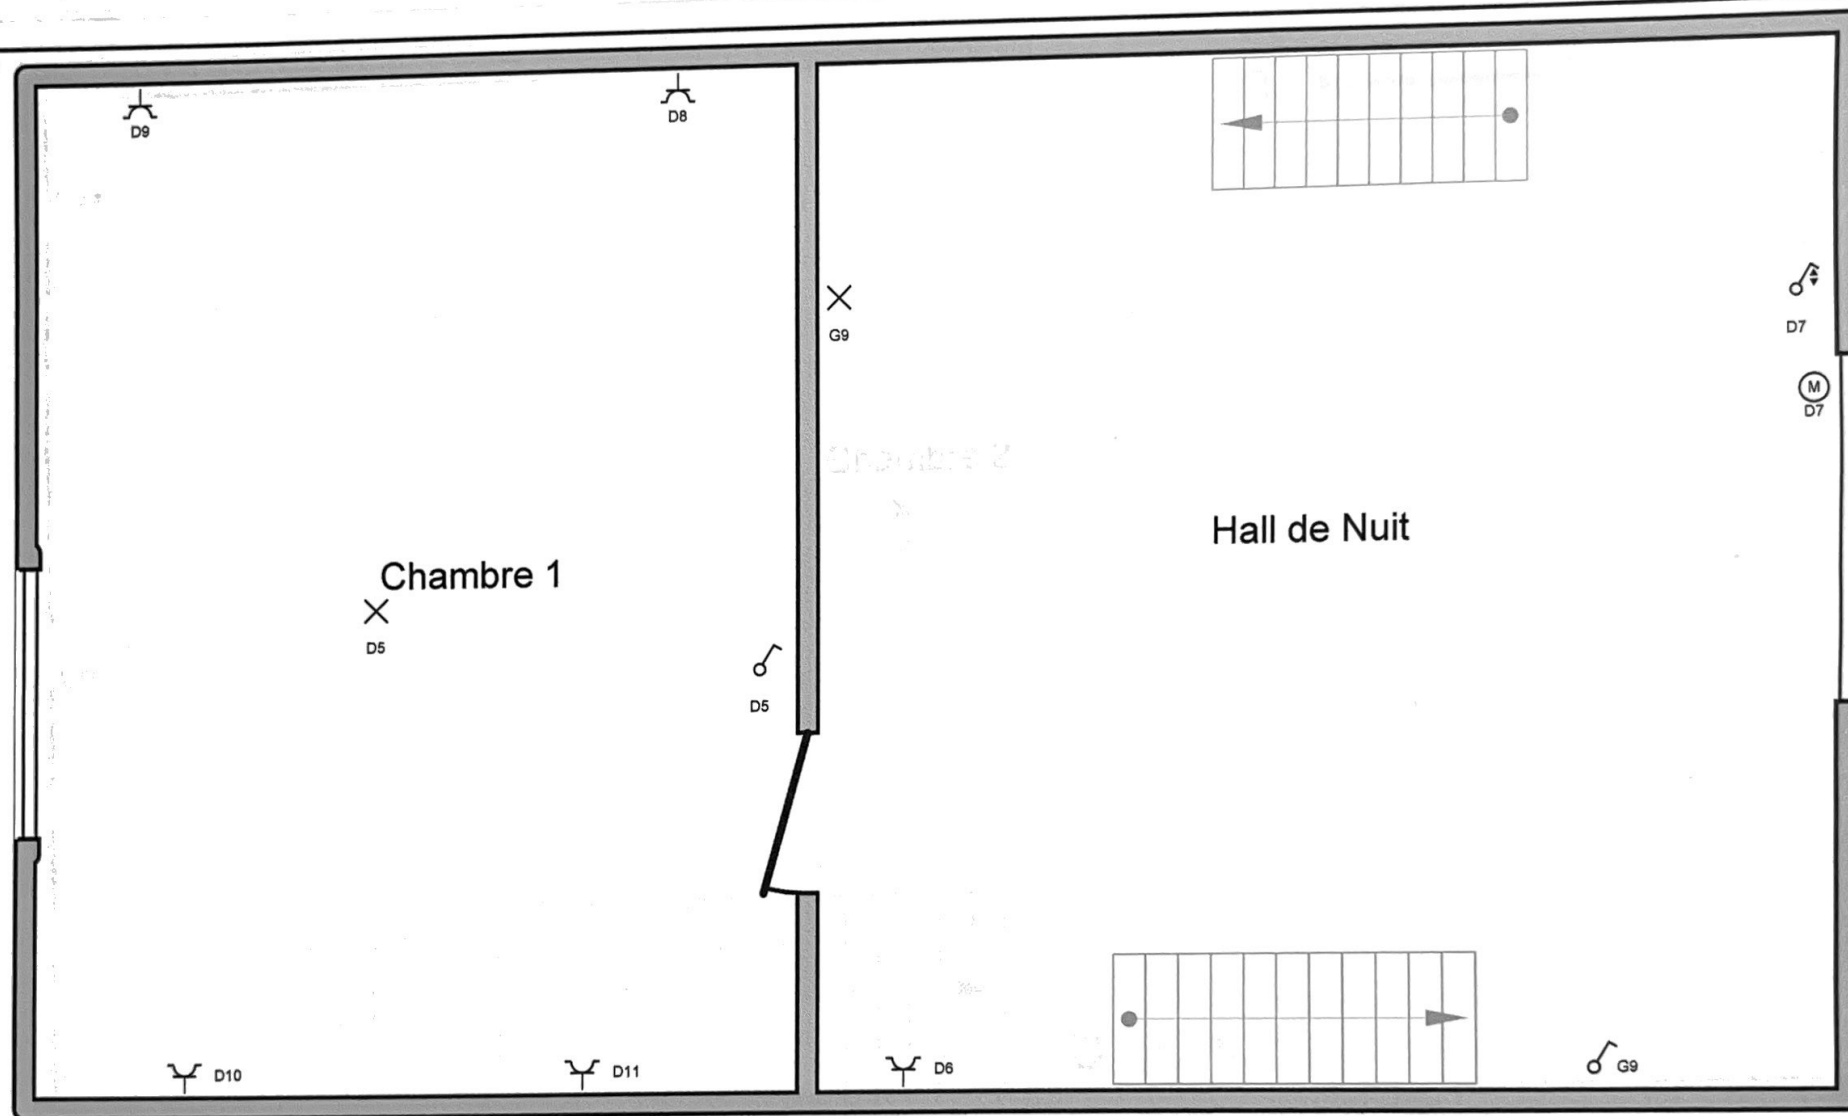

NIVEAU R+1

Organisme agréé
Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

13/10/21
ELECTROTEST
Aurélien Akkouch
Inspecteur
aurelien.akkouch@electro-test.be
Gsm 0498 64 21 00


Adresse de l'installation électrique
MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahakmet166@gmail.com

[Signature]

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

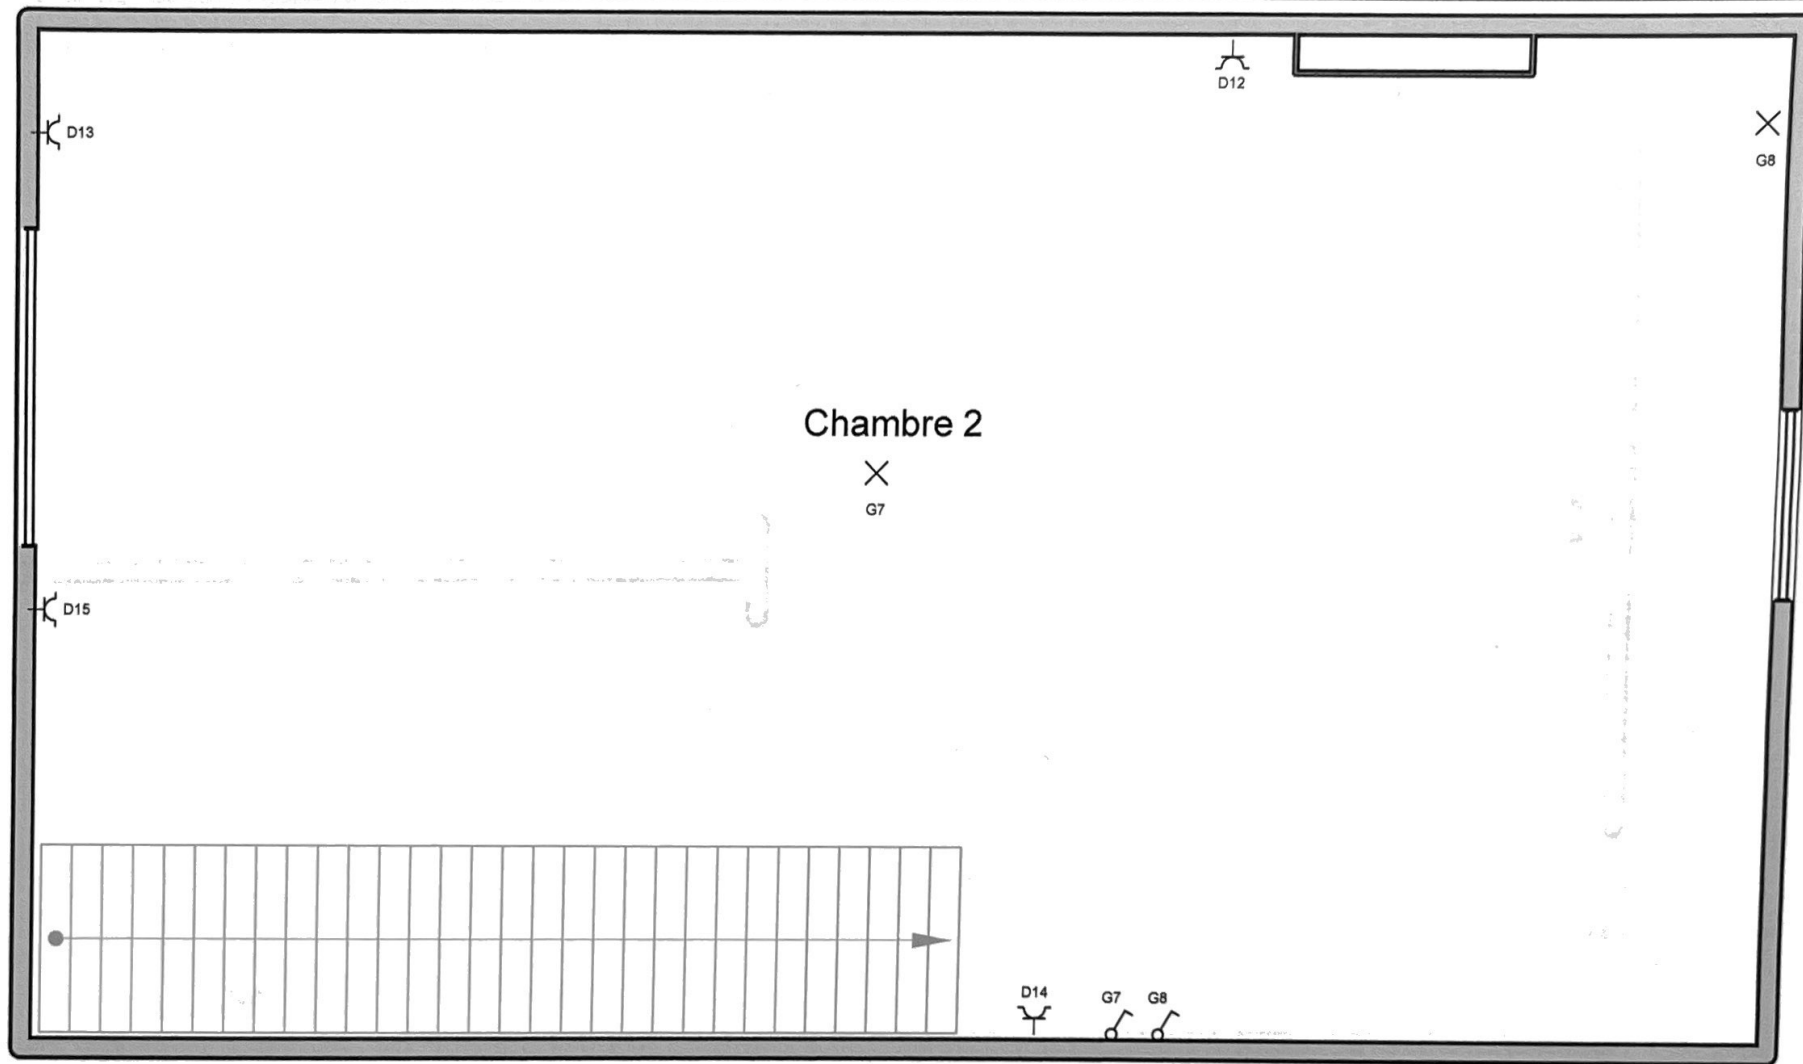

GRENIER R+2

Organisme agréé
 Electro-Test
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


13/10/11
ELECTROTEST
 Aurélien Akbach
 Inspecteur
 aurelien.akbach@electro-test.be
 Qsm 04/04/2011 31 00

Adresse de l'installation électrique
 MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
 KERKSTRAAT 7
 1800 PEUTIE
 Tél.: - GSM: 0485965410
 Fax: -
 e-mail: mustafahikmet166@gmail.com

[Signature]

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 5/8
Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

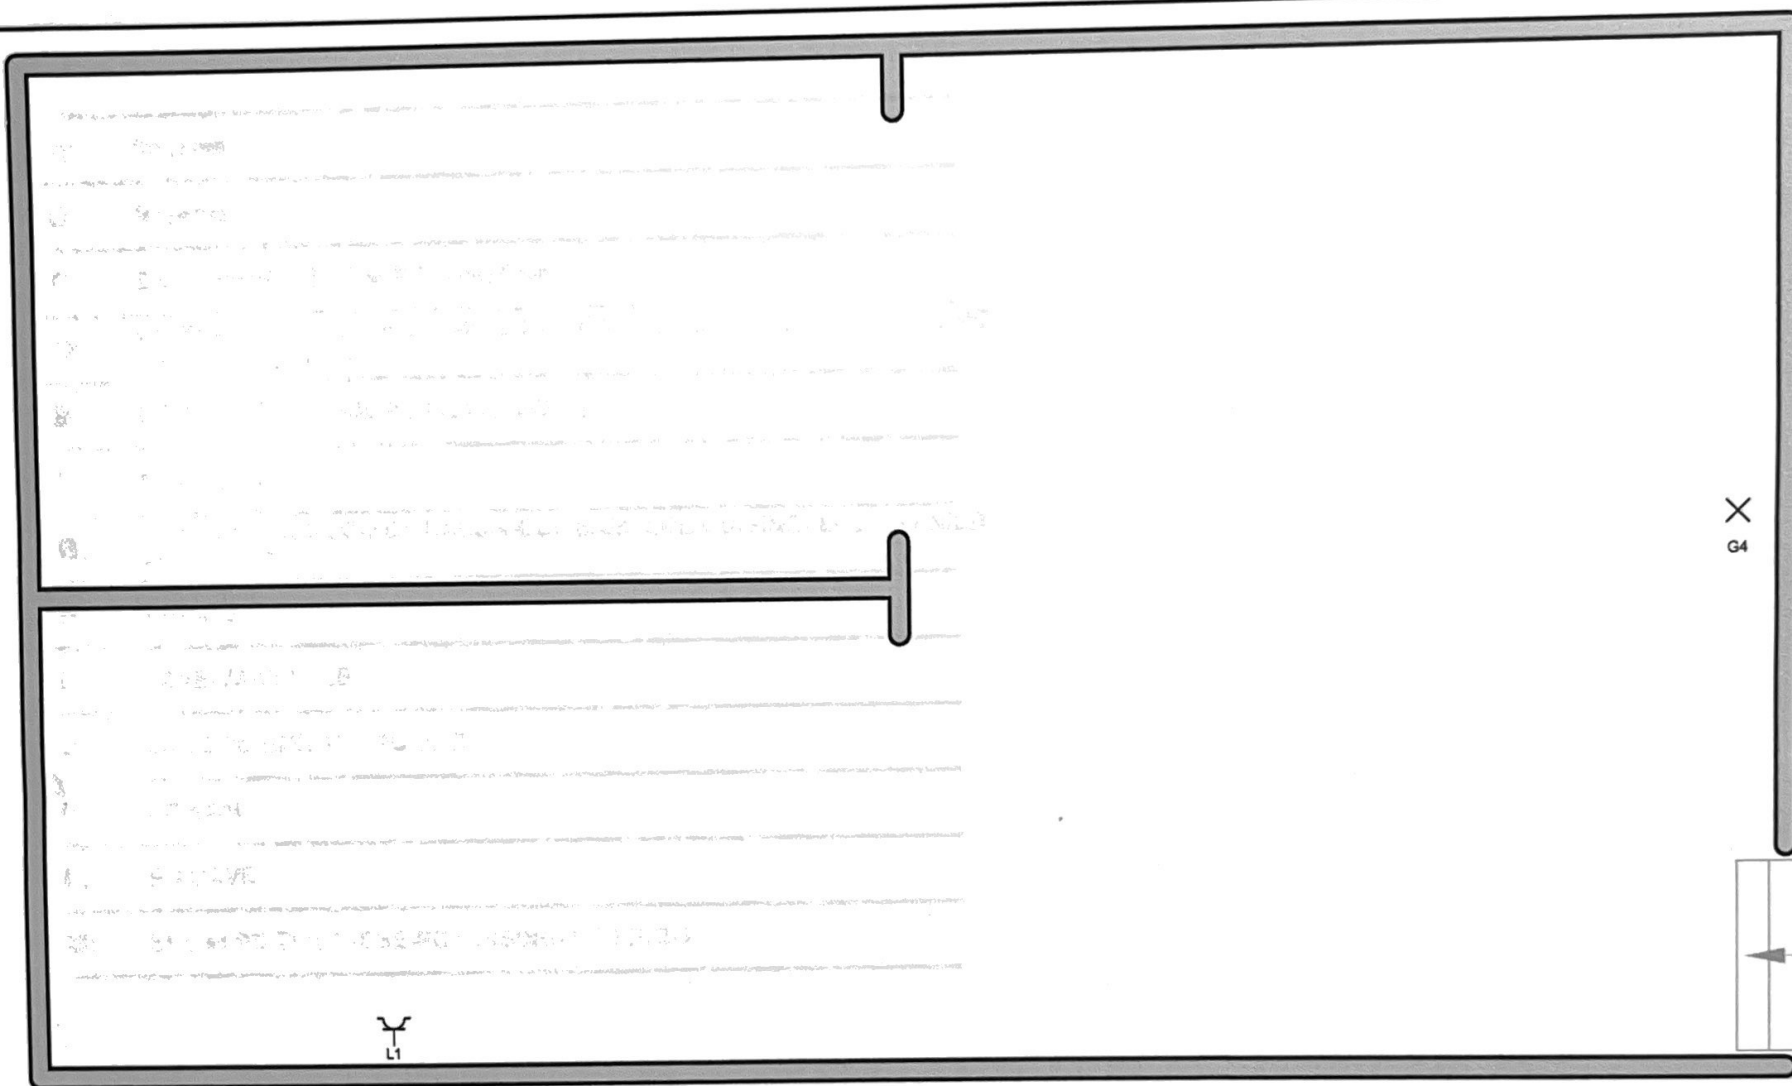

NIVEAU CAVE

Organisme agréé
Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

13/11/27
ELECTROTEST
Aurélien Akbach
Inspecteur
aurelien.akbach@electro-test.be
Gsm 0459 6 31 00

Adresse de l'installation électrique
MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahikmet166@gmail.com


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A:	Réserve
B:	Réserve
C:	Eclairage WC- SDB et PC chaudière
D:	PC SAM- PC SALON-PC TV-ECL CH1-PC PALIER-VOLLET ROULANT-PC CH1- PC GRENIER
E:	PC CUISNE-PC SAM-PC HOTTE-FOUR
F:	PC SALON
G:	Vollet roulant RDC-ECL SALON-ECL SAM- ECL CUISINE- ECL GRENIER et DEBARRA
H:	Réserve
I:	LAVE-VAISSELLE
J:	ECL SDB (MIROIR)-PC SDB
K:	PC SAM
L:	PC CAVE
M:	ECL et PC TERRASSE-PC CUISINE- PC FRIGO

Organisme agréé
Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

13/10/11

Aurélien
aurelien.ekba@electro-test.be
Gsm: 0485965410

Adresse de l'installation électrique
MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahikmet166@gmail.com



Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 7/8
Liste des circuits
2 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Câble - VOB 2x10	
Câble - XVB 3G1,5	
Câble - XVB 3G2,5	
Compteur - kWh	1
Disjoncteur - 2P - 40A	1
Disjoncteur - 3kA - 2P - 16A	6
Disjoncteur - 3kA - 2P - 20A	3
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 16A	2
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 20A	2
Interrupteur - Bipolaire	3
Interrupteur - Unipolaire	10
Interrupteur - Unipolaire - Interrupteur pour volets	2
Interrupteur différentiel $\Delta 300\text{mA}$ - 2P - 40A	1
Interrupteur différentiel $\Delta 30\text{mA}$ - 2P - 40A	1
LAVE-VAISSELLE	1
Moteur	2
Point d'éclairage	38
Prise - Sécurité enfant	33
Terre	1

Organisme agréé
 Electro-Test
 Haachtsesteenweg 236
 1820 Melsbroek
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -



Adresse de l'installation électrique
 MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
 KERKSTRAAT 7
 1800 PEUTIE
 Tél.: - GSM: 0485965410
 Fax: -
 e-mail: mustafahikmet166@gmail.com


Installateur

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 8/8
Liste des matériaux


2 x 230V ~ 50Hz

RA=12.8 homs



N°2381828

N°EAN: 541 448 820 073 261 108

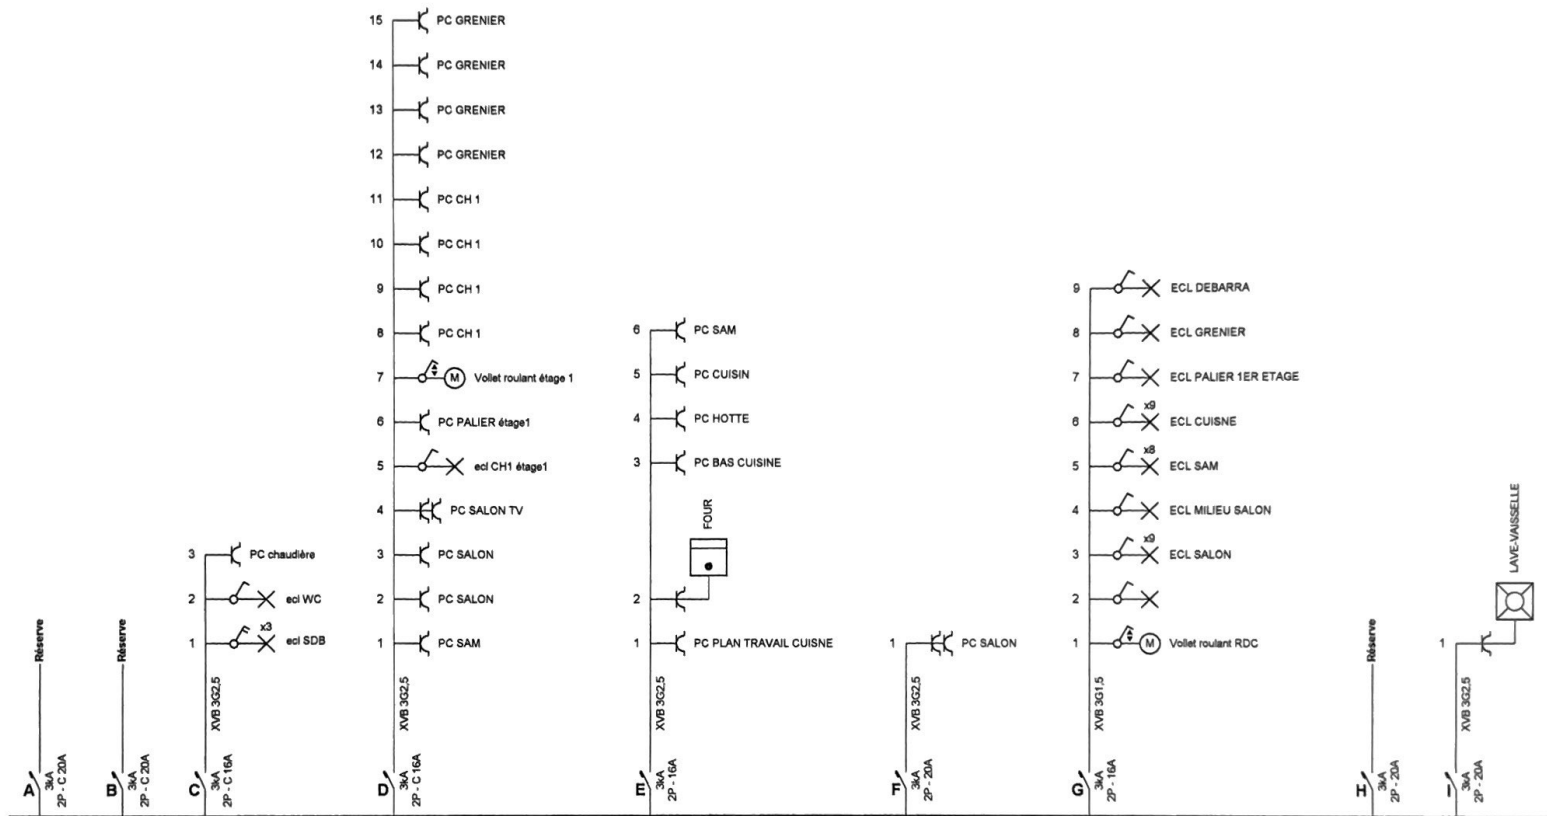

Organisme agréé

Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

19/10/21
ELECTROTEST
Aurélien Akbach
Inspecteur
aurelien.akbach@electro-test.be
Gsm 0499 51 31 20

Adresse de l'installation électrique


MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahikmet166@gmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/8
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

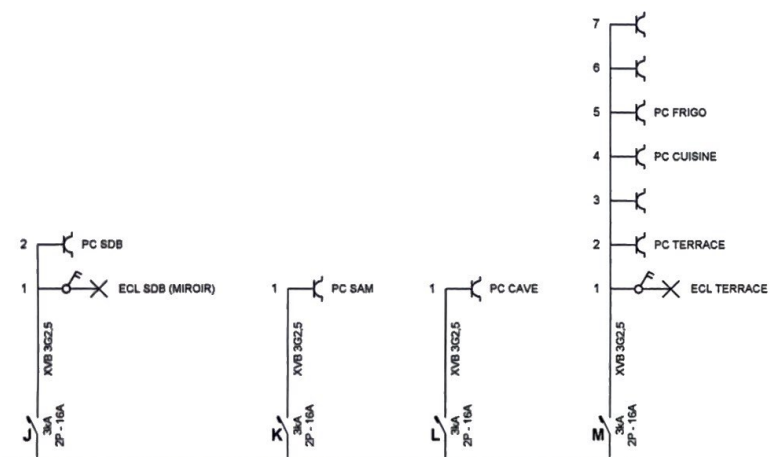

Organisme agréé
Electro-Test
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

13/12/21
ELECTROTEST
Aurélien Akbach
Inspecteur
aurelien.akbach@electro-test.be
Gsm 0498 31 31 00

Adresse de l'installation électrique
MUSTAFA HAKMET MUSTAFA
KERKSTRAAT 7
1800 PEUTIE
Tél.: - GSM: 0485965410
Fax: -
e-mail: mustafahikmet166@gmail.com

[Signature]

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/8
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

