



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 9/5/2030

Datum keuring: 09/05/2025 **Inspecteur:** Thibault Vanhoutte
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301
Datum verslag: 11/05/2025

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Katteburgstraat
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 8480
Gemeente ICHTEGEM
Land België

Eigenaar
Naam Roger VANOVERBEKE
Straatnaam Katteburgstraat
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 8480
Gemeente ICHTEGEM
Land België

Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <=5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK
Water- en slibbemonstering	☒	☐
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐
Potentiaalmeting	☒	☐
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		

Opmerkingen

Drukverlies 2 mbar/h
Potential -506.2mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S


Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
 Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
 Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
 Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangspuit van het mangat te verwijderen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte (erkeningsnummer ERK/TS 107351)

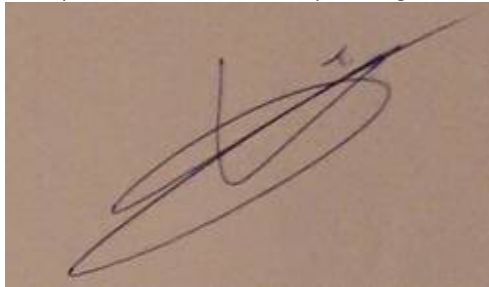

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481











