

Keuring overzichts van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

21/10/2019

Datum keuring: 11/11/2019

Inspecteur: David Waterschoot

Mentor:

Installateur: S.E.A. Comfort bvba

ID-label: Lange Wegel 107A

Client reference:

B.T.W. nr.: BE 463 674 153

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1663

Serie Nr.: 3897129

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lange Wegel
Huisnummer 107
Busnummer A
Postcode 9230
Gemeente Wetteren

Eigenaar

Naam Beluse bvba
Straatnaam Lange Wegel
Huisnummer 107
Busnummer A
Postcode 9230
Gemeente Wetteren

Naam contactpersoon

Wim Sevens

Telefoon

+32 497 42 25 18

Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam S.E.A. Comfort bvba
BTW nr. BE 463 674 153
Telefoonnummer +32 497 42 25 18
E-mail wim.sevens@skynet.be

Type : woning

EAN : 541448860018597077

Teller Nr.: 1SAG3100027770

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 12

Isolatie: 41.9 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 13.6 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔI	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12		
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12		

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema					
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	☐ niet van toepassing ☒ in afwachting			
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK	☒ NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

Q12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

Q17 De hooldequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

Q2 Geen inbreuken vastgesteld.

Q22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

Q5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

Q9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/11/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur David Waterschoot

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie

www.aceg.be

02 880 88 90

BE42 7340 3433 2854 - BTW BE0846.351.031

Wettelijke bepalingen van de Vlaamse Reguleerder van de Energiemarkt (Vlaamse Reguleerder van de Energiemarkt)			
Regelgeving	Beveiliging	Keuring	Keuring
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/11/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen

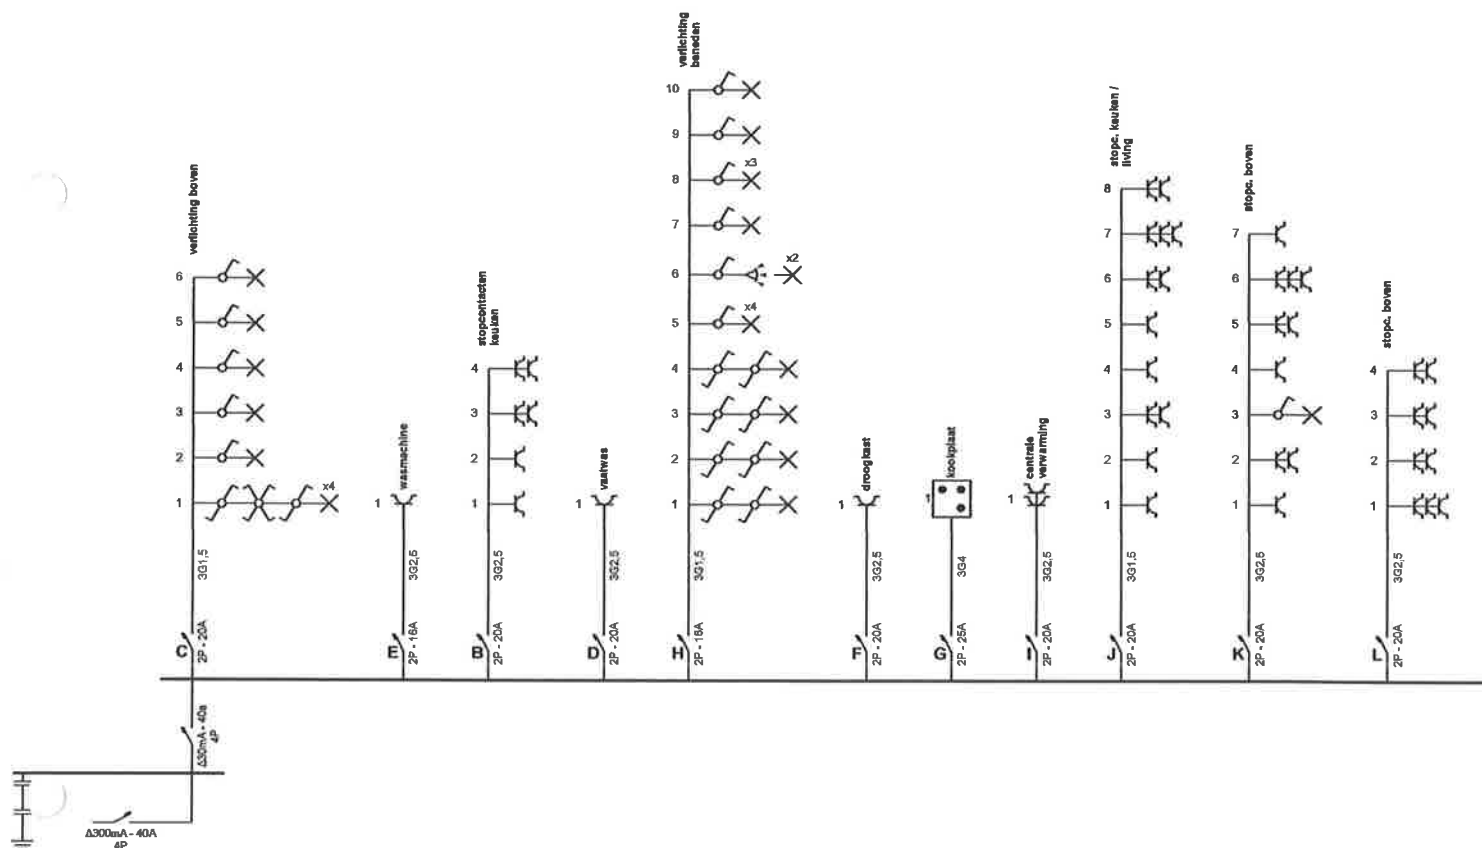

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Beluse bvba
Lange Wegel 107A
9230 Welteren
BE0049.046.047

Installateur
S.E.A. Comfort B.V.B.A.
Walbeken 51
9230 Welteren
Tel.: 09 366 22 76 GSM: 0497 42 25 18
Fax: 09 366 22 76
e-mail: wim.sevens@skynet.be
BTW BE 0463.674.153

p. 1/5
Eendraadschema




Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Beluse bvba
Lange Wegel 107A
9230 Wetteren
BE0849.046.047

Installateur
S.E.A. Comfort B.V.B.A.
Walkeken 51
9230 Wetteren
Tel.: 09 366 22 76 GSM: 0497 42 25 18
Fax: 09 366 22 76
e-mail: wim.sevens@skynet.be
BTW BE 0463.674.153

p. 2/5
Eendraadschema

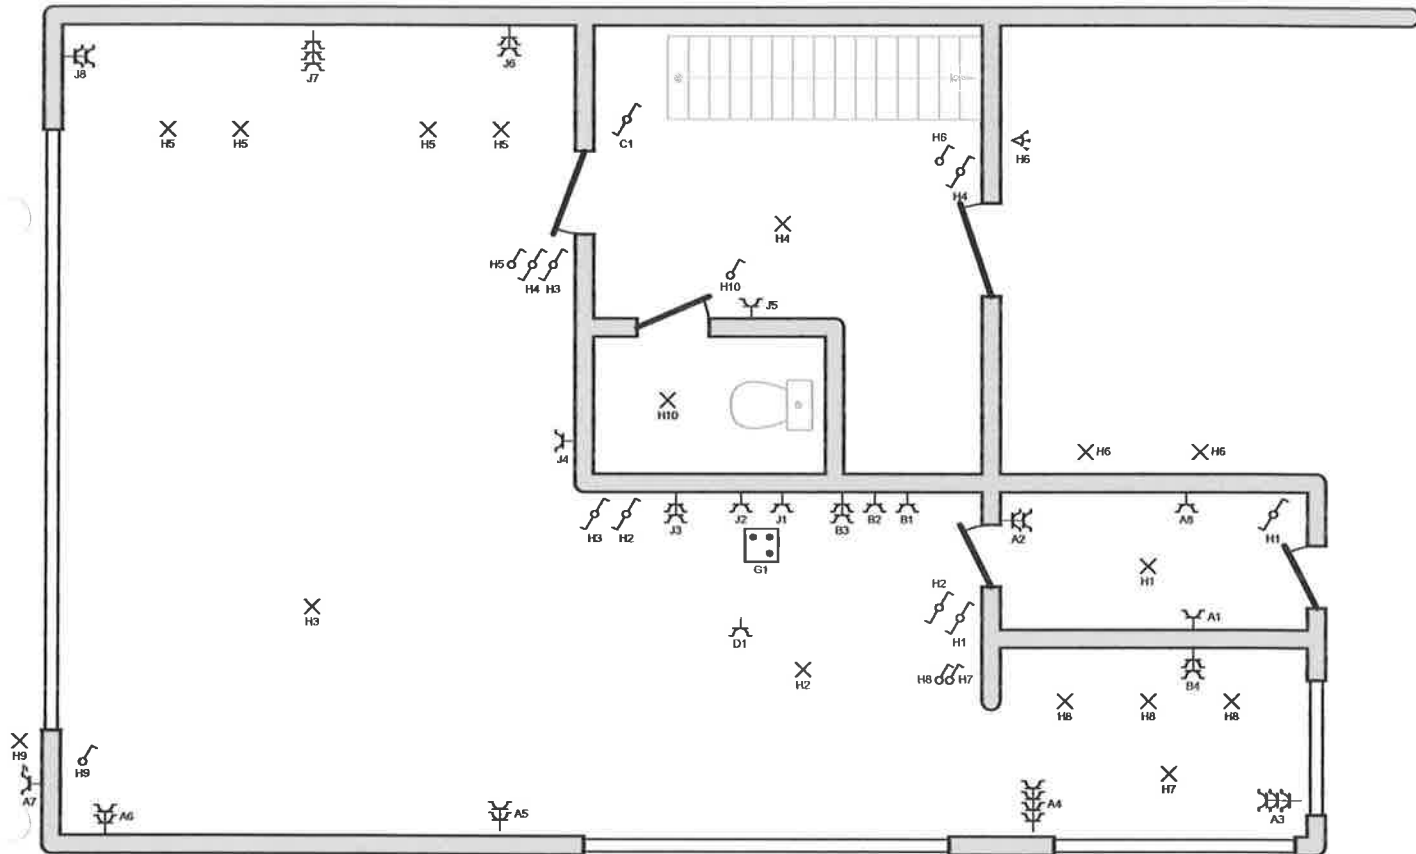


Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Beluse bvba
Lange Wegel 107A
9230 Wetteren
BE0849.046.047

Installateur
S.E.A. Comfort B.V.B.A.
Walleken 51
9230 Wetteren
Tel.: 09 366 22 76 GSM: 0497 42 25 18
Fax: 09 366 22 76
e-mail: winn.sevens@skynet.be
BTW BE 0463.674.153

p. 3/5
Situatieschema

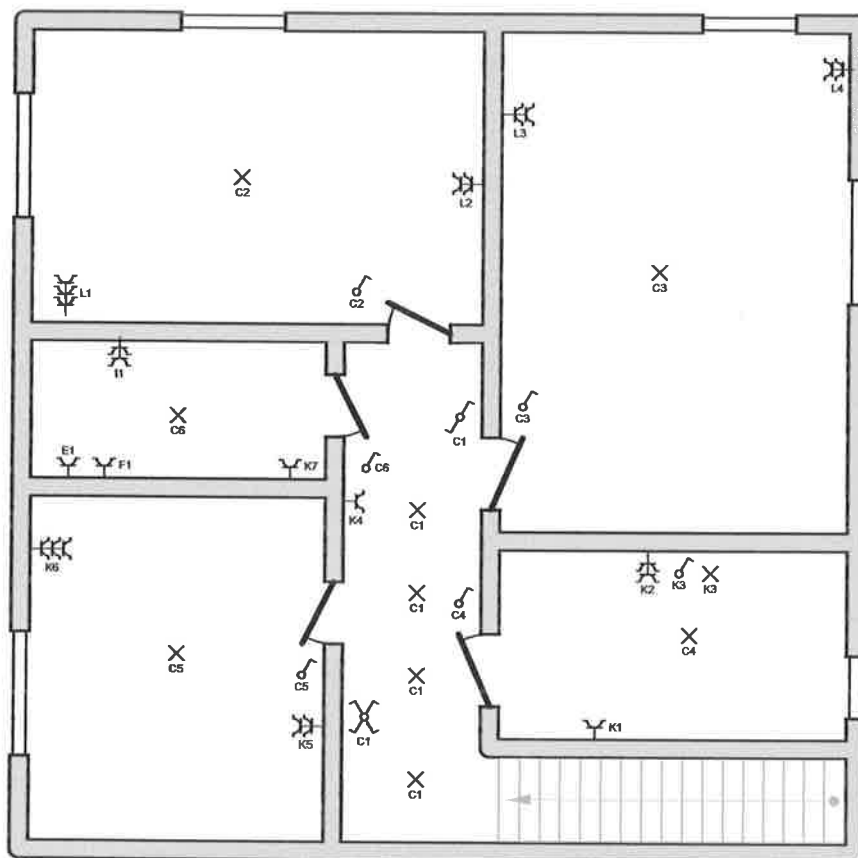

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Beluse bvba
Lange Wegel 107A
9230 Wetteeren
BE0849.046.047

Installateur
S.E.A. Comfort B.V.B.A.
Walkeken 51
9230 Wetteeren
Tel.: 09 366 22 76 GSM: 0497 42 25 18
Fax: 09 366 22 76
e-mail: wim.sevens@skynet.be
BTW BE 0463.674.153

p. 4/5
Situatieschema

- C** verlichting boven
- E** wasmachine
- B** stopcontacten keuken
- D** vaatwas
- H** verlichting beneden
-)** droogkast
- G** kookplaat
- I** centrale verwarming
- J** stopc. keuken / living
- K** stopc. boven
- L** stopc. boven
- A** stopc. bureau / living links

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Bekuse bvba
Lange Wegel 107A
9230 Wetteren
BED649.046.047

Installateur
S.E.A. Comfort B.V.B.A.
Walkeken 51
9230 Wetteren
Tel.: 09 366 22 76 GSM: 0497 42 25 18
Fax: 09 366 22 76
e-mail: wim.sevens@skynet.be
BTW BE 0463.674.153

p. 5/5
Lijst Kringen