



A 0126683

**ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom : FAUVAITS Prénom : Eddy
Représentant de l'entreprise..... N° de T.V.A. :
Rue : Sauvignat N° : 3133 Boîte :
N° Postal : 9400 Localité : Nimove Tel : Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :
Adresse : Nelle Remontant 66 Tel :)

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz

installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue Sauvignat N° 66 Boîte : Etage :

N° postal : 9400 Commune : Nimove

marque compteur : Actaris N° du compteur : 8295872

pour le compte de : Nom : idem Prénom :
Rue : Sauvignat N° : 3133 Boîte :

N° Postal : 9400 Commune : Nimove

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 ,
NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences
liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

Réservé à l'installateur :

Je déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité.

☐ oui ☐ non

Si oui : n° d'habilitation :

Réservé au GRD:

Date : 21.03.2010

Signature: [Signature]


Modèle 710628/9

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

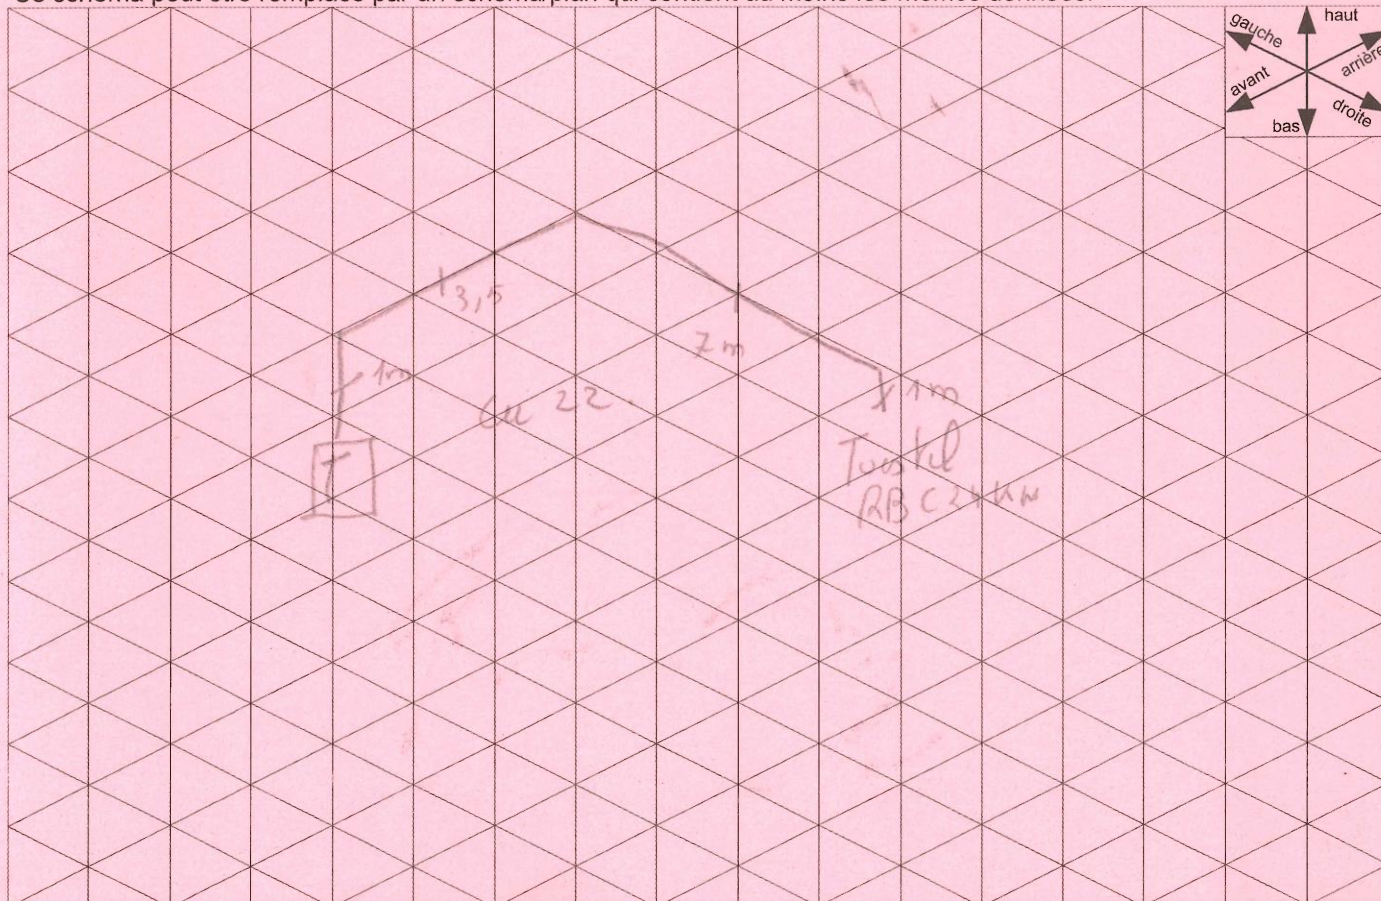

Verslag van de tussenkomst aan de gasmeetinstallatie



Infrastructuurgebied:

Leveringsplaats Naam, voornaam: <u>EYLENBOSCH ETIENNE</u> Straat: <u>SAVOI STRAAT 33</u> Nr.: <u>33</u> Bus: Postcode: <u>9400</u> Gemeente: <u>WILVE</u>	Eindafnemer (indien verschillend van leveringsplaats) Naam, voornaam: <u>EYLENBOSCH ETIENNE</u> Straat: <u>SAVOI STRAAT</u> Nr.: <u>33</u> Bus: Postcode: <u>9400</u> Gemeente: <u>WILVE</u>
Gasmeter Meternummer: <u>29958572</u> Metertype: <u>64</u>	Dichtheidsproef Meterstand na 10 min. : <u>0</u> , <u>156</u> m³ Meterstand begin : <u>0</u> , <u>156</u> m³ Debiet/10 min. : <u>0</u> liter

☒ De installatie werd in dienst gesteld:

- ☒ De installatie is gasdicht.
- ☐ Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
- ☐ Het toestel werd buiten dienst gesteld.

☐ De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:

- ☐ Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
- ☐ Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
- ☐ Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
- ☐ Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
- ☐ De binneninstallatie ontbreekt.
- ☐ U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:

.....


.....

Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld ☐ Om administratieve reden ☐ Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- ☒ is overhandigd aan: ☒ de eindafnemer ☐ de afgevaardigde van de eindafnemer.
- ☐ is aan de gasmeter bevestigd.

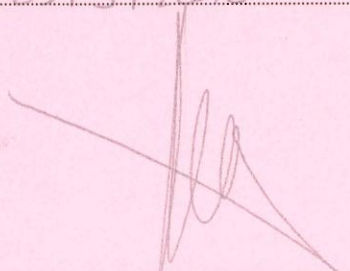Opgemaakt door de uitvoerder Naam, voornaam: <u>VDB TOR</u> Datum: <u>29/3/2010</u> 	Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde Naam, voornaam: <u>Kowals Eddy</u> Adres: <u>Wolffersstraat 66</u> <u>1750 Lemm</u> Hoedanigheid: - eigenaar/huurder - andere: Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).
Handtekening:	Handtekening: 