



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: /

N 055778

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: *SP clae*

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: *SP clae - Storms bde*
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE *644 793 302*

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord:	<i>4</i> X <i>16</i> mm ² - Type: <i>KVVB</i>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	<i>63</i> A / <i>300</i> mA	Aantal borden:
☒ Zie bijlage			Aantal eindstroombanen:

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <i>3,5</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <i>5</i> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie	<i>Dossier</i>	
☒ Nihil		
Inbreuken	<i>Beeld</i>	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	<i>16-18-19-20</i>	Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór *01/07/2009*

• door hetzelfde erkend organisme (**)


(*) Vermits onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: *Procmestre* Agent nr.: *3091* Datum: *01/07/2009*
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eëndraadsschema(s) ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoogtoezicht.

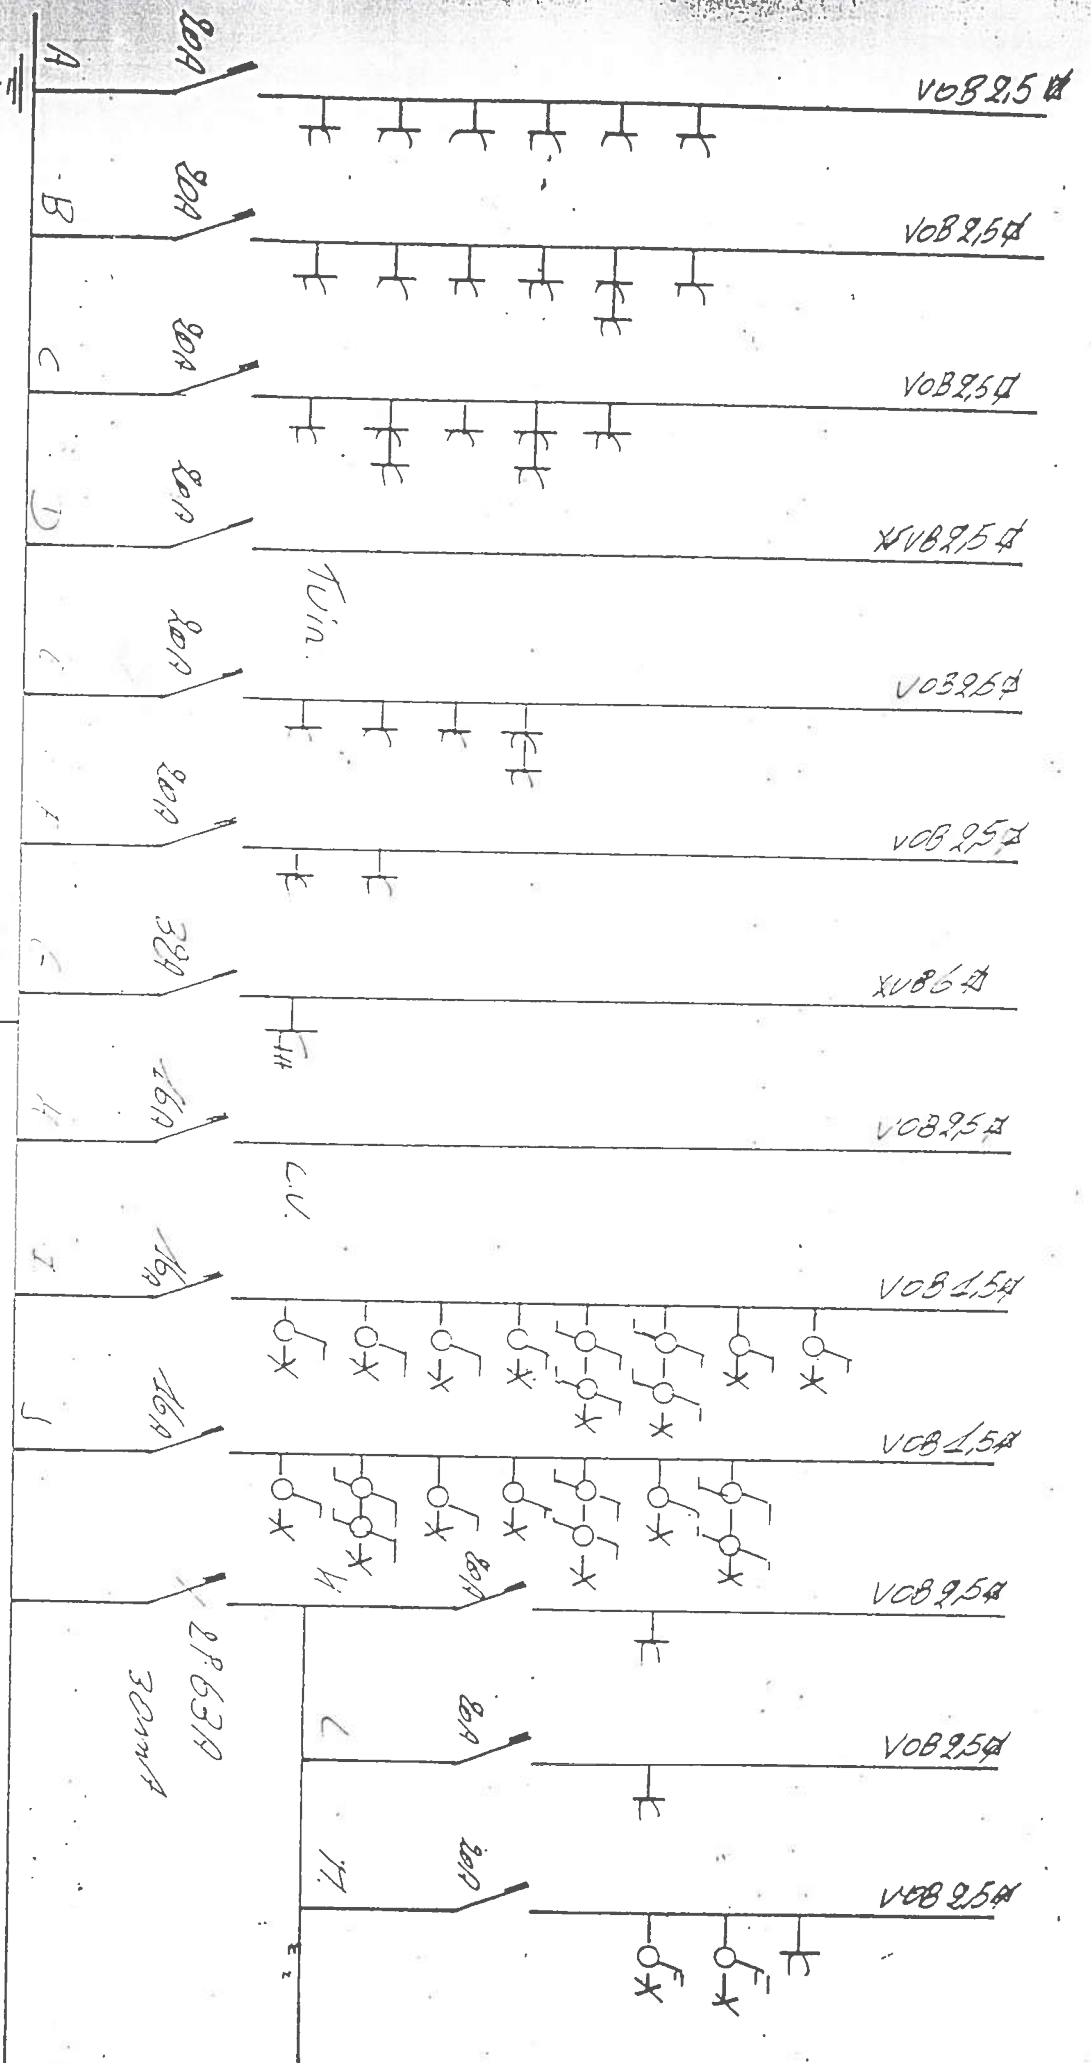

Woning 6

Rimeweg.

Extrevel - Riene

2P 63A
30mA

[Signature]
J.P. Maes-Storms
1/17/09

Algemene Elektricienswerken
J.P. MAES-STORMS B.V.B.A.
Voorhout 53/E
9190 — STEKENE
Tel. (03) 779 72 91
Fax (03) 789 06 71

Algemene Elektriciteitswerken

J.P. MAES-STORMS B.V.B.A.

Voorhout 53/E

9190 — STEKENE

Tel. (03) 779 72 91

Fax (03) 789 06 71

