

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kroonplein 30 2VD, 2170 Merksem
 Naam eigenaar Van Rompaey
 Adres eigenaar idem,
 Type object appartement
 EAN-code
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 17/11/2014 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30x2
Voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	4
In hoofdbeveiliging (A)	niet bekend	Aantal stroombanen per verdeelbord	7/2/2/3

Metingen

Ra / Zs (Ω)	9,4 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. De schema's zijn steekproefwijs gecontroleerd.

De voedingskabel dient nog ingewerkt te worden in de teller.

Besluit

De installatie is conform het AREI.


De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 17/11/2039, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 17/11/2014

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk

Handtekening:

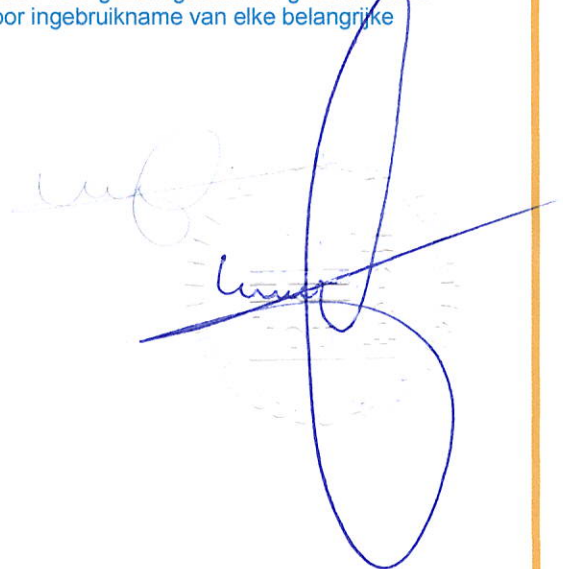

Referenties

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.