



Schéma(s) unifilaire(s) : 2

Plan(s) de position : 5

Annexe(s) : 0

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : Immo Culem , Quai de l'industrie 31D- 5590 Ciney

Propriétaire/exploitant/gestionnaire : Immo Culem,

Responsable de l'exécution des travaux : Novo Srl

Compteur : n°:

Compteur non placé

TVA : Néant

EAN : Non communiqué

2. Branchement

Tension de service : Mono 230V

Protection branchement : Compteur non placé

Valable pour raccordement, maximum : 63A

Alimentation tableau principal : KVB - 4x10mm²

Interrupteur général : 63A/300mA - type A

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : Boucle(s) de terre

| Nombre de tableau | Dénomination | Nombre de circuits |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | TGBT | 3 |
| 2 | TD maison | 20 |

4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2023, d'après le 01/06/2020 et d'avant le 01/06/2023

Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.

Base : Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.

Drogations : Section 6.5.8.1.1. Parties existantes réalisées à partir du 1er juin 2020.

Résistance de dispersion de la prise de terre : 9.01Ω

Isolement général : 21MΩ

Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre

Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent

Correspondance des schémas à l'installation

Etat du matériel d'installation fixe

Contacts directs et indirects

Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test

Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel

Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

| Inf/Obs | Article réf. | Infraction(s) – Observation(s) |
|---------|--------------|--------------------------------|
| | Néant | |

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : a été plombé

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 06/09/2048

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)


Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.
Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Électricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Mathieu Mercier

Date : 06/09/2023

Visa:



Mathieu MERCIER
0455/10.83.23

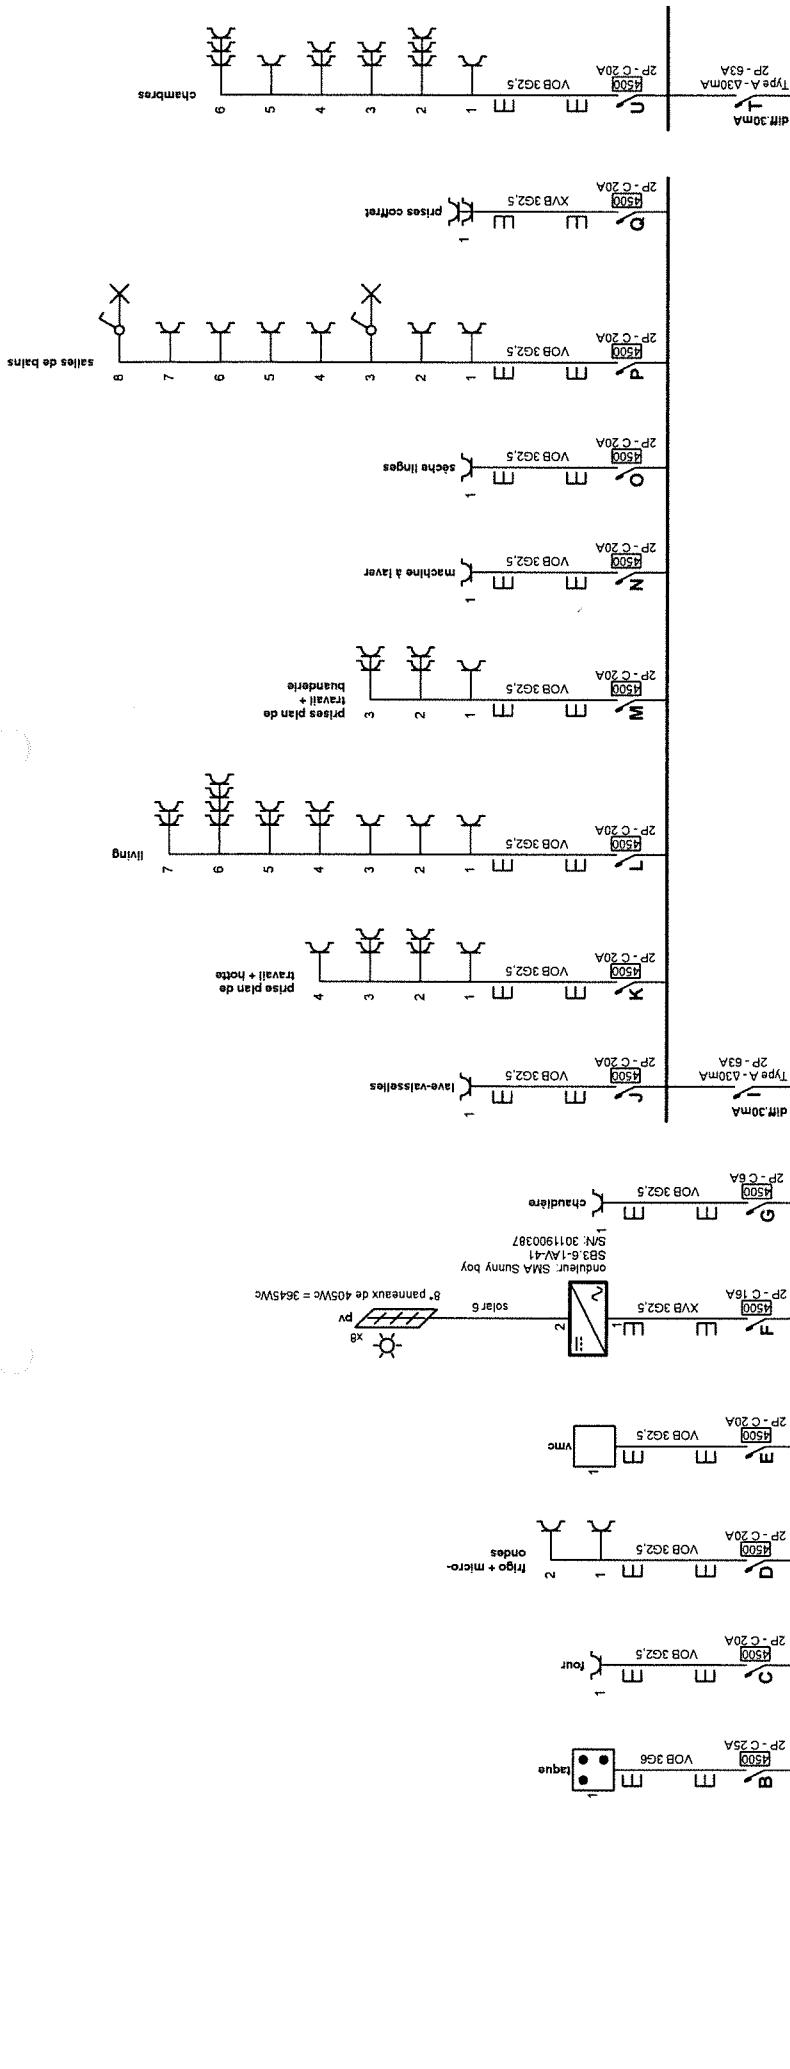

Organisme agréé
Enercetec
Rue du Bon Dieu de Platié 4
5070 Fosses-la-Ville

Adresse de l'installation électrique
Immo Culem
Quai de l'Industrie 31D
5590 Ciney

| | |
|---|---|
| Installateur NOVO srl Chemin de Belle-Vue 24 5376 Miecret GSM: 0477 23 12 05 e-mail: novomichel@hotmail.com TVA BE: 0544.806.933 | p. 1/8 Schéma unitaire |
| 2 x 230V ~ 50Hz | |

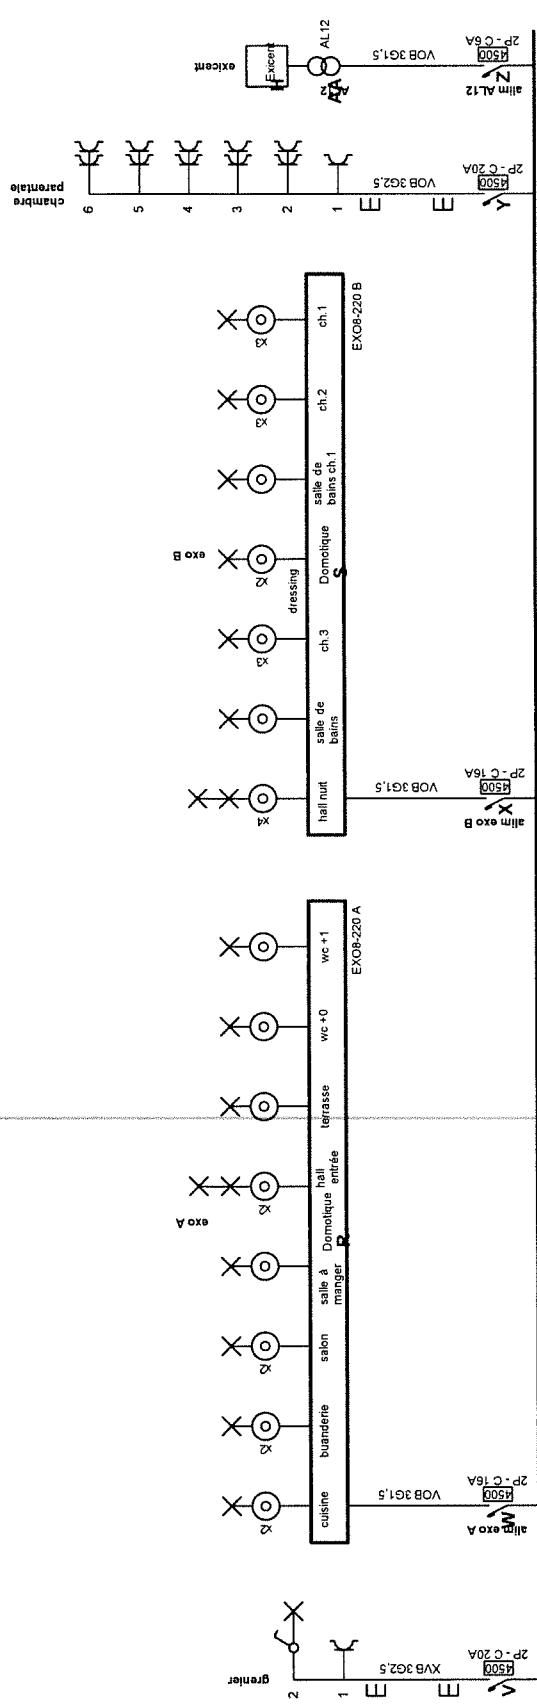


Adresse de l'installation électrique
Immo Culem
Quai de l'Industrie 31D
5590 Cinay

Installateur
NOVO srl
Chemin de Belle-Vue 24
5376 Mieclier
GSM: 0477 23 12 05
e-mail: novomichel@hotmail.com
TVA BE 0544 806 933

p. 2/8
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Organisme agréé
Enercetec Pour Enercetec - Le 06/09/2023
Rue du Bon Dieu de Pitié 4
5070 Fosses-la-Ville

Mathieu MARCHER
345/10 83.73

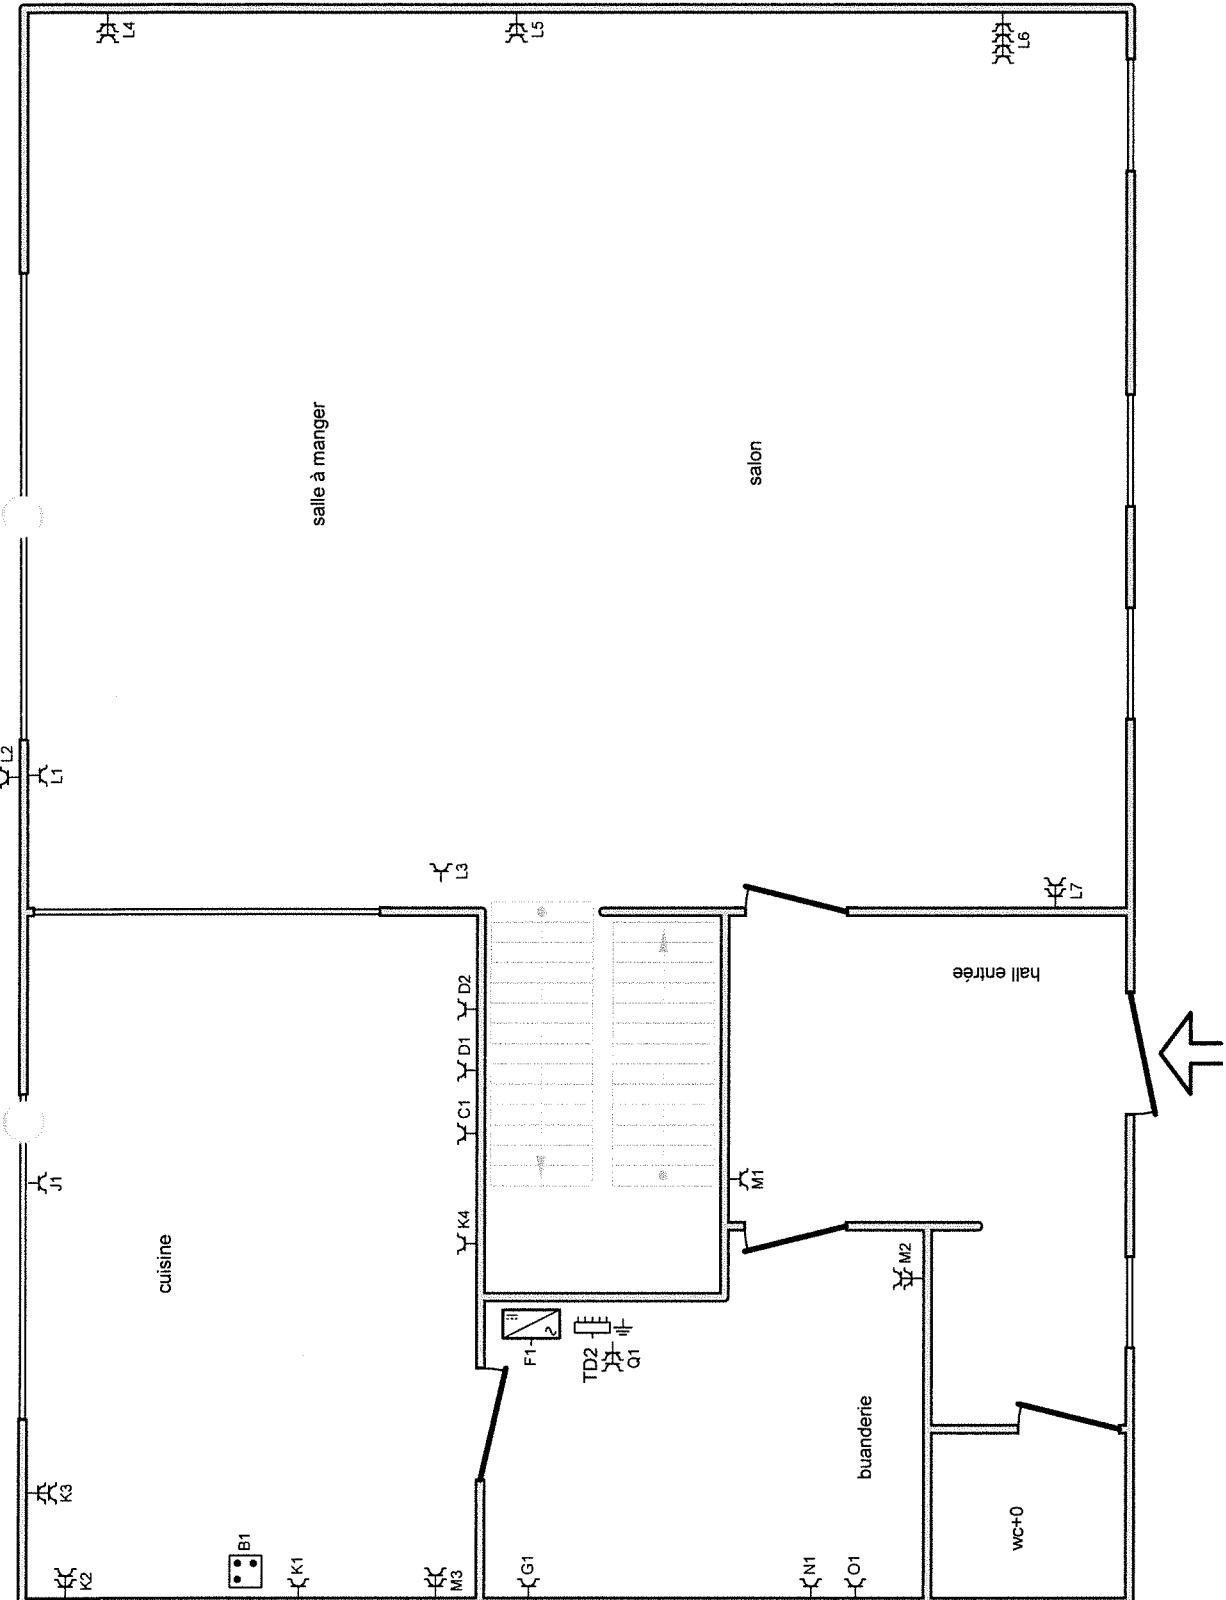


Organisme agréé
Enercetec
Rue du Bon Dieu de Pitié 4
5070 Fosses-la-Ville


Pour Enercetec - Le 06/09/2023
Adresse de l'installation électrique
Immo Culem
Quai de l'Industrie 31D
5590 Ciney




Installateur
NOVO srl
Chemin de Belle-Vue 24
5376 Miecret
GSM: 0477 23 12 05
e-mail: novomichel@hotmail.com
TVA BE 0544.806.933

p.3/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

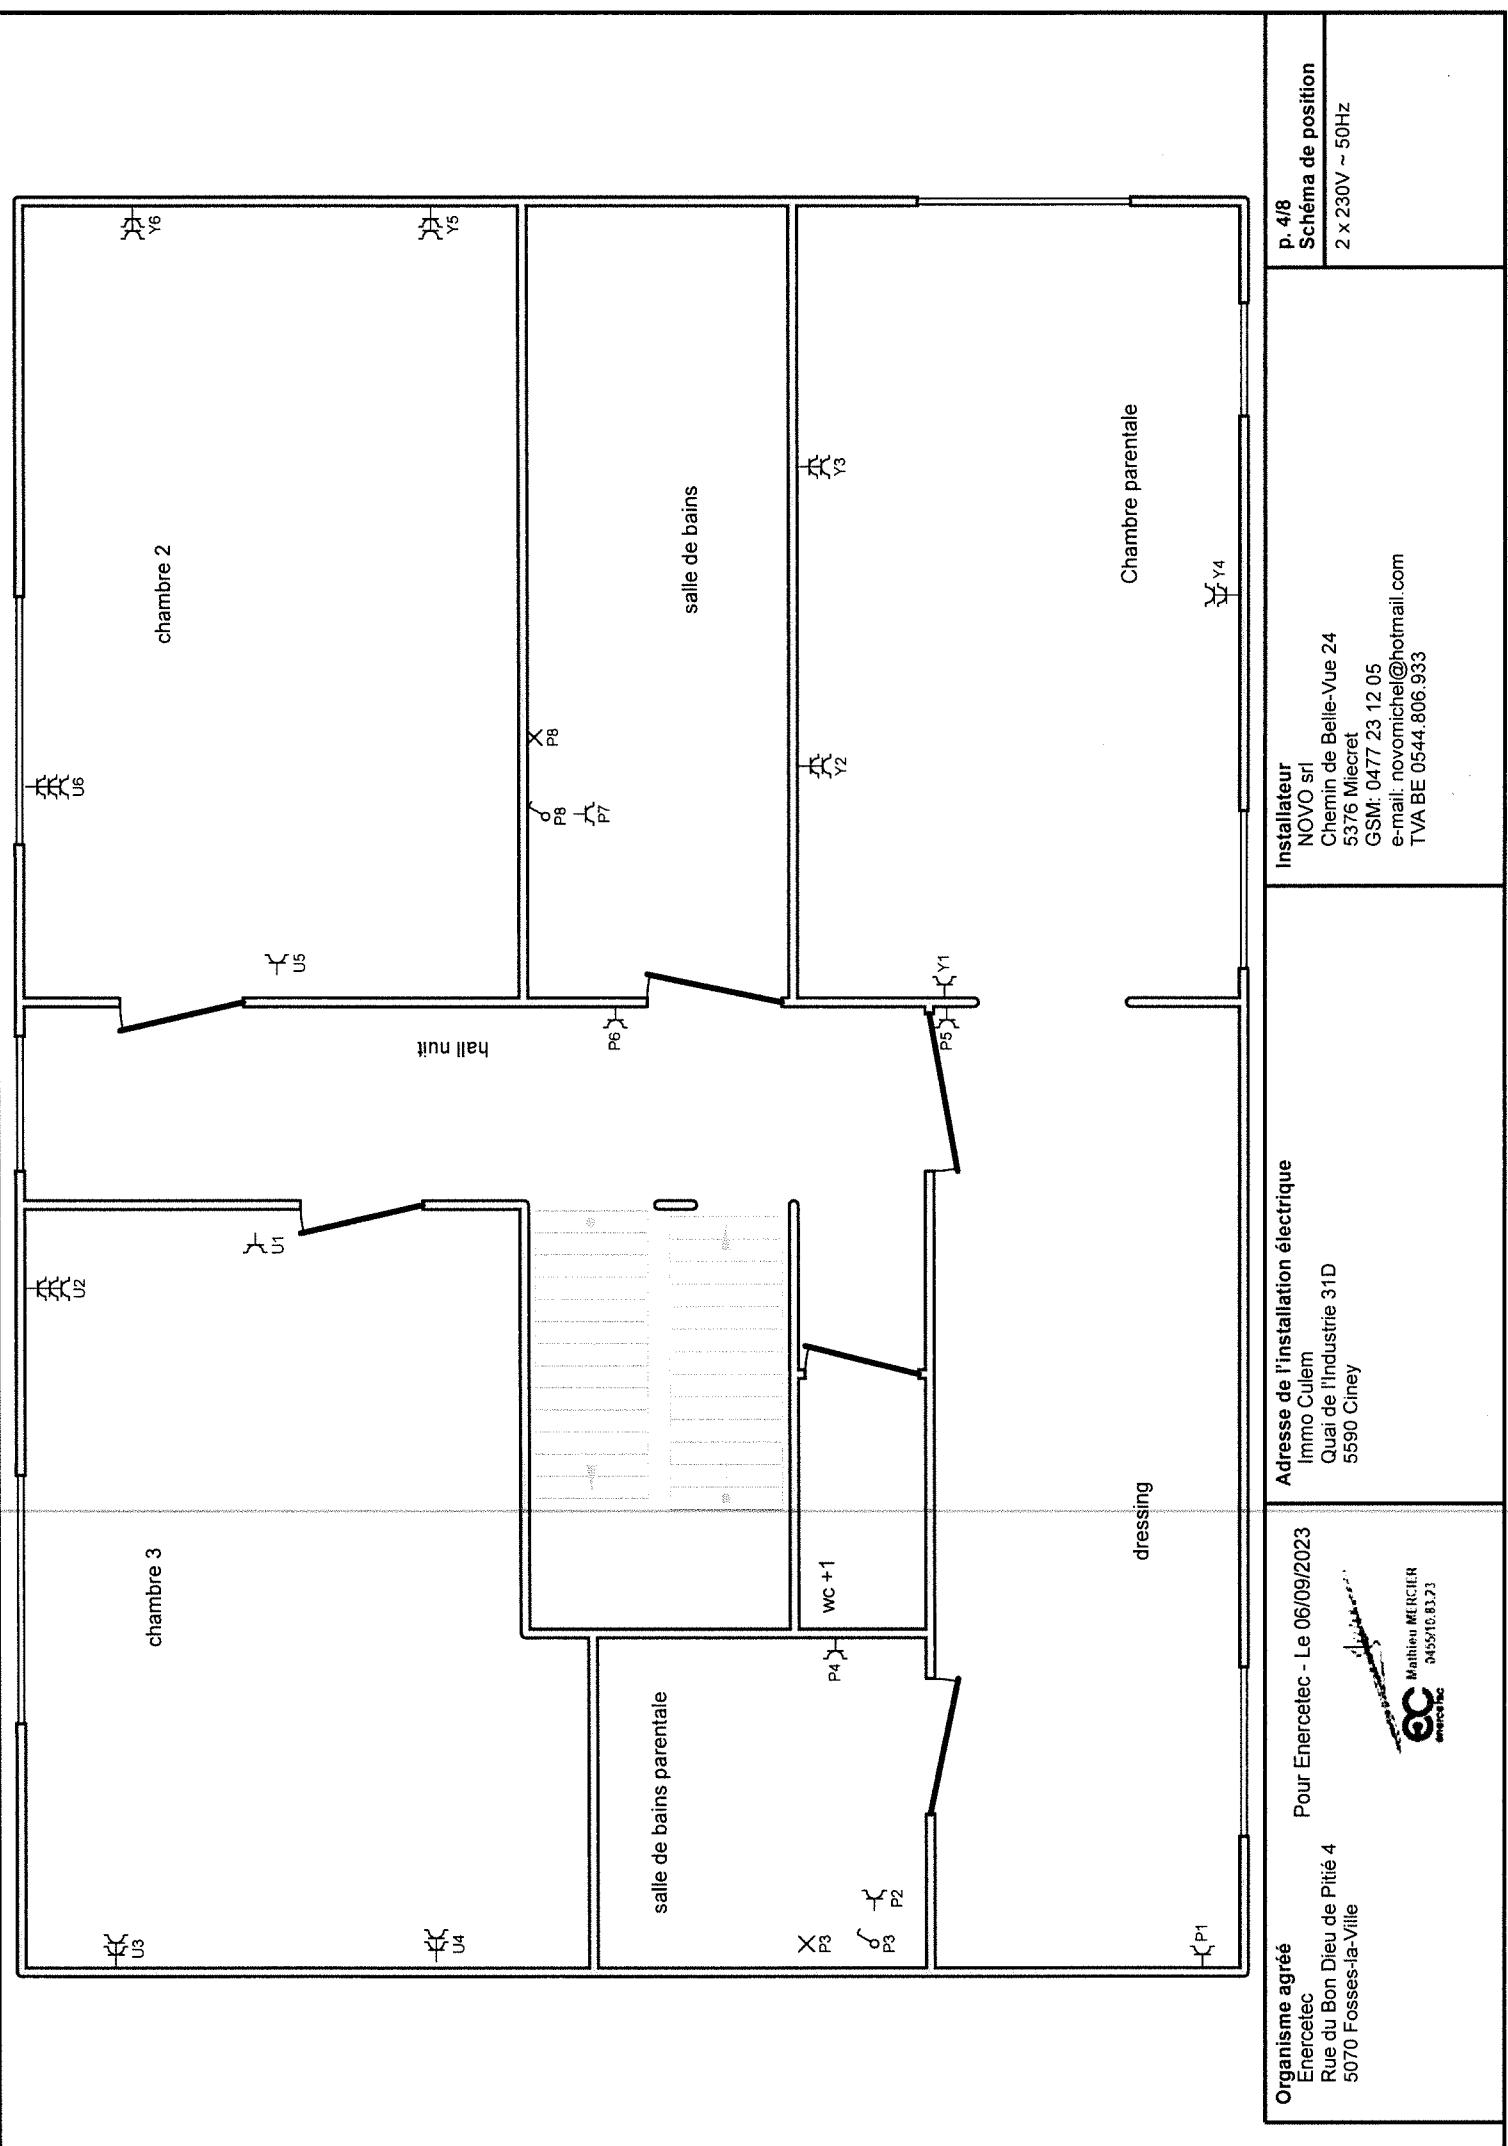

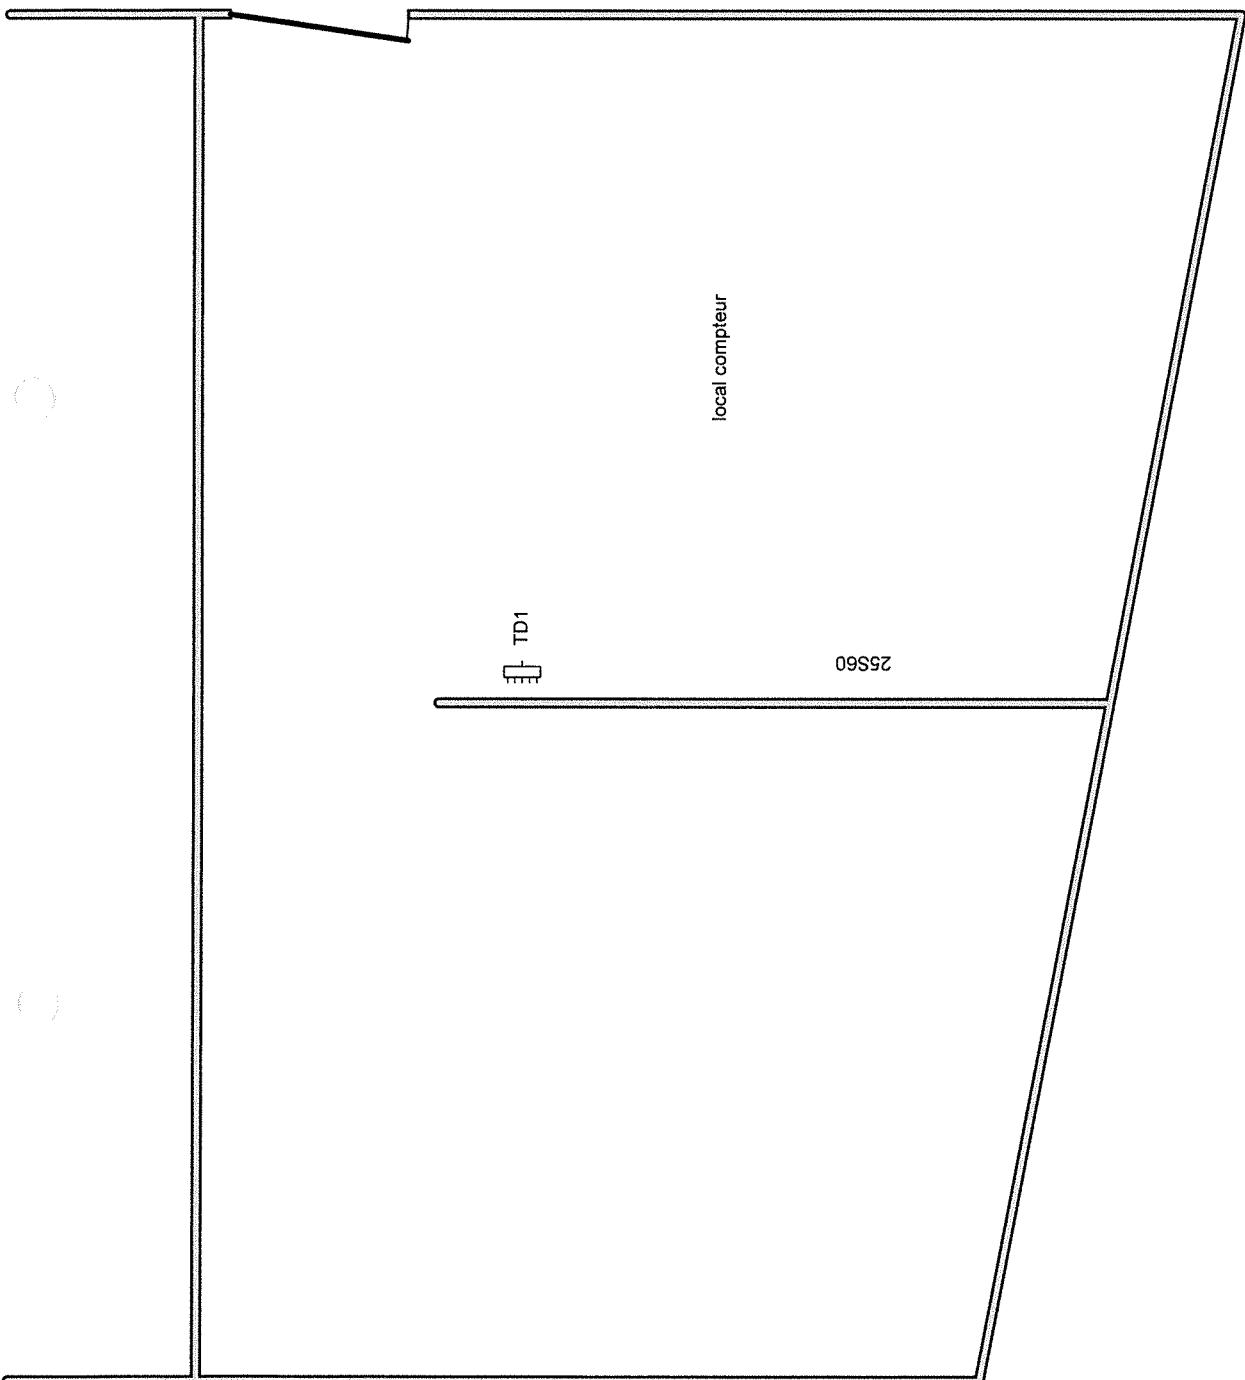


| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Organisme agréé Enercetec Rue du Bon Dieu de Pitié 4 5070 Fosses-la-Ville | Pour Enercetec - Le 06/09/2023 Mathieu MERCIER 0655/06.83.23 | Adresse de l'installation électrique Immo Culem Quai de l'Industrie 31D 5590 Ciney | Installateur NOVO srl Chemin de la Belle-Vue 24 5376 Miecret GSM: 0477 23 12 05 e-mail: novomichel@hotmail.com TVA BE 0544.806.933 | p. 5/8 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz |
|--|--|---|--|---|

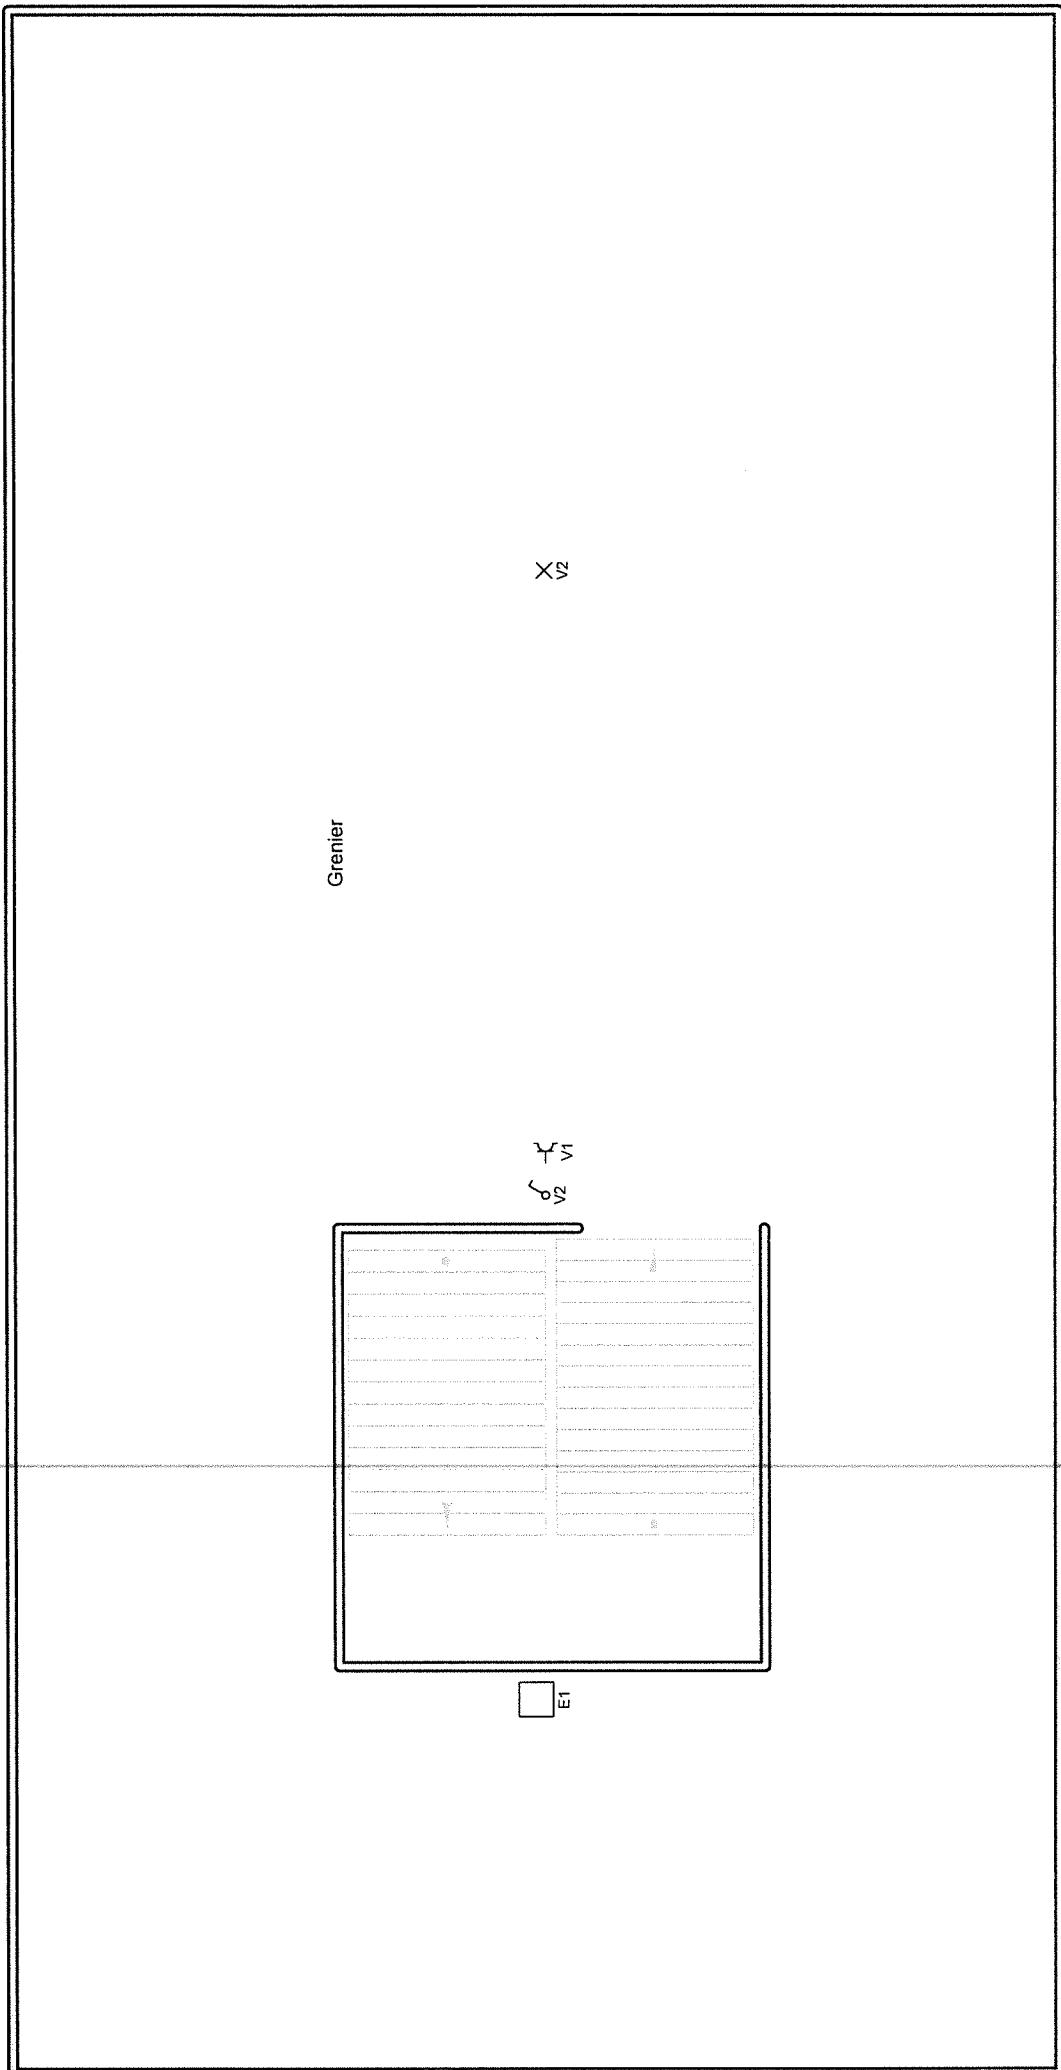

Grenier

| | | |
|---|---|---|
| <p>Organisme agréé Enercetec Rue du Bon Dieu de Pitié 4 5070 Fosses-la-Ville</p> | <p>Pour Enercetec - Le 06/09/2023</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Mathieu MANCIER 0435/10.83.23</p> | <p>Adresse de l'installation électrique Immo Culem Quai de l'Industrie 31D 5590 Ciney</p> <p>Installateur NOVO srl Chemin de Belle-Vue 24 5376 Miecret GSM: 0477 23 12 05 e-mail: novomichei@hotmail.com TVA BE 0544.806.933</p> <p>p. 6/8 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz</p> |
|---|---|---|

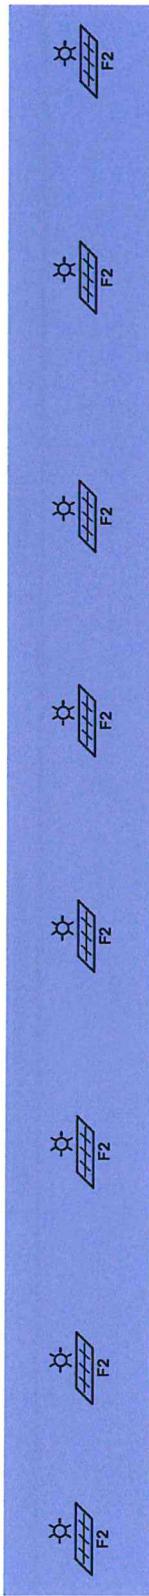

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Organisme agréé Enercetec Rue du Bon Dieu de Pitié 4 5070 Fosses-la-Ville | Pour Enercetec - Le 06/09/2023  Mathieu MERCIER 0455/10.83.23 | Adresse de l'installation électrique Immo Calem Quai de l'Industrie 31D 5590 Ciney | Installateur NOVO srl Chemin de Belle-Vue 24 5376 Miecret GSM: 0477/23.12.05 e-mail: novomiche@hotmail.com TVA BE 0544.806.933 | p. 7/8 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz |
|---|---|--|---|---|

| | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| A | diff.300mA | W | alim exo A |
| B | prise | X | alim exo B |
| C | four | Y | chambre parentale |
| D | frigo + micro-ondes | Z | alim AL12 |
| E | vmc | 1A | diff.300mA |
| F | pv | 1B | Départ maison |
| G | chaudière | 1C | réservé |
| H | excent | AA | AL12 |
| I | diff.30mA | | |
| J | lave-vaisselle | | |
| K | prise plan de travail + hotte | | |
| L | living | | |
| M | prises plan de travail + buanderie | | |
| N | machine à laver | | |
| O | sèche linge | | |
| P | salles de bains | | |
| Q | prises coffret | | |
| R | exo A | | |
| S | exo B | | |
| T | diff.30mA | | |
| U | chambres | | |
| V | grenier | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Organisme agréé Energetec Rue du Bon Dieu de Pitié 4 5070 Fosses-la-Ville | Adresse de l'installation électrique Immo Culem Quai de l'Industrie 31D 5590 Cinay | Installateur NOVO srl Chemin de Belle-Vue 24 5376 Miecret GSM: 0477 23 12 05 e-mail: novomichei@hotmail.com TVA BE 0544.806.933 | p. 8/8 Liste des circuits 2 x 230V ~ 50Hz |
|---|--|--|---|