



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 02/12/2021 Uitgiftedatum verslag: 02/12/2021
Verslagnummer: 0304-211202-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 056 70 54 05 E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0304

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DE PAUW YANNICK

Adres: KERKSTRAAT 221 VER3, 8370 BLANKENBERGE

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: DANNY VERHAVERT

Adres: KERKSTRAAT 225 / 2D, 8370 BLANKENBERGE

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DE PAUW YANNICK

Adres: KERKSTRAAT 221 VER3, 8370 BLANKENBERGE

BTW-nummer: 0694704694

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: DANNY VERHAVERT

Adres: KERKSTRAAT 225 / 2D, 8370 BLANKENBERGE

EAN- code:

Nummer teller: 5327295

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0304-211202-01



1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 2 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

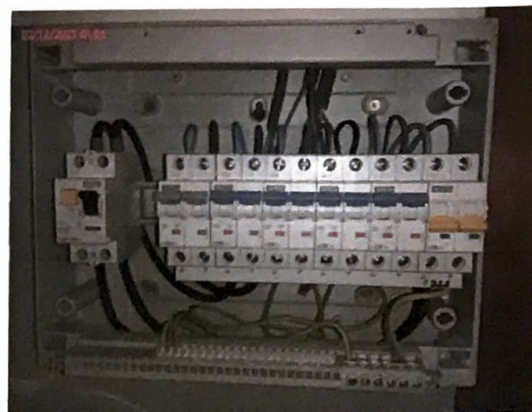

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 24,4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde Inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

- 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 02/12/2046**
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De Ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.




Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0304 i.o. van de technisch directeur

02/12/21 8:44

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:****1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.


In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0304-211202-01



3 / 3

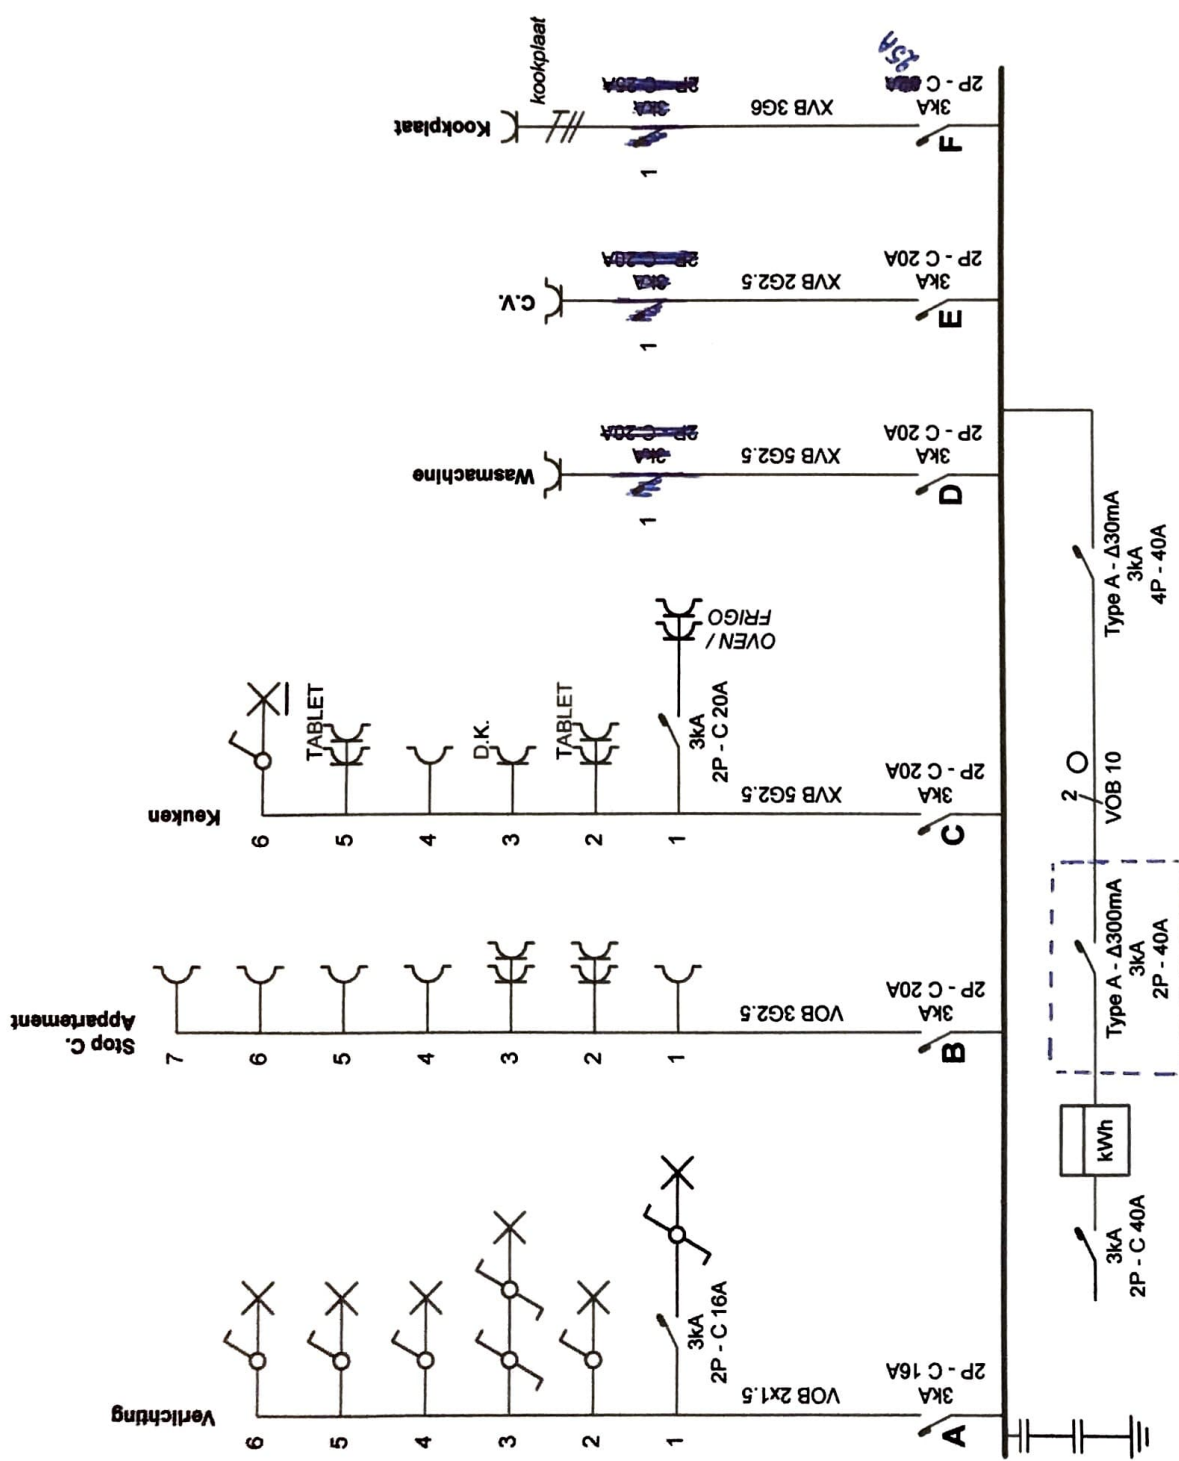


Plaats van de elektrische installatie
 Dany Verhaevert
 Kerkstraat 225 2B
 8370 Blankenberge

Voor BTW K5304

Installateur
 De Pauw
 Kerkstraat 221 bus 2
 8370 Blankenberge
 GSM: 0496 71 28 26
 e-mail: yannick.de.pauw@live.be
 BTW BE 0694.704.694



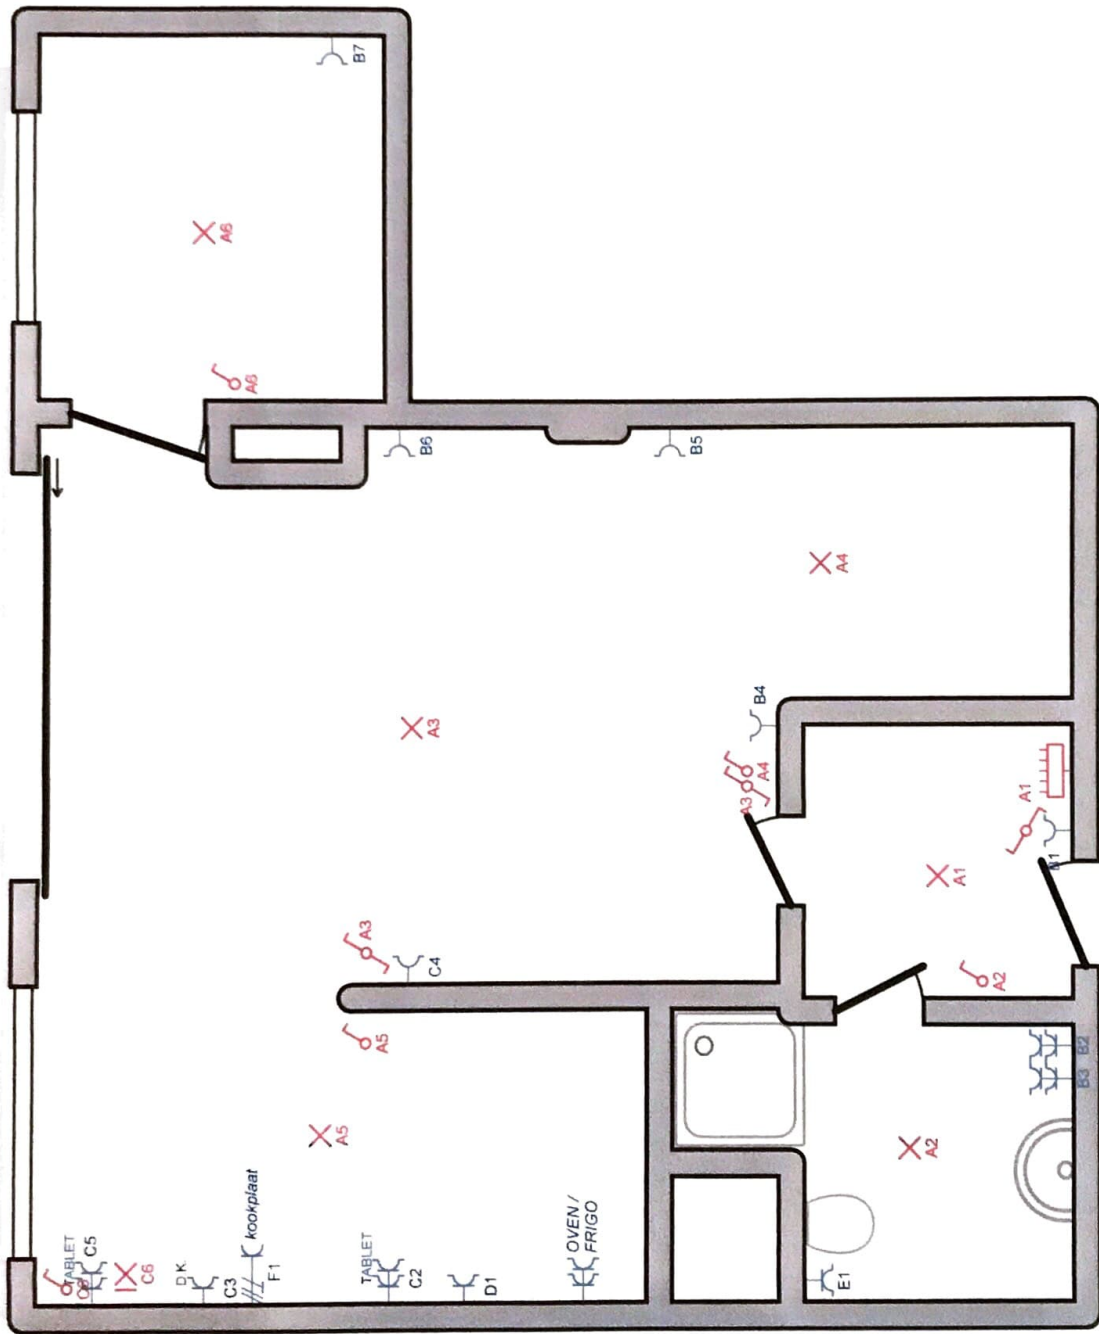

Plaats van de elektrische installatie
 Dany Vermaevert
 Kerkstraat 225 24 D
 8370 Blankenberge

Installateur
 De Pauw
 Kerkstraat 221 bus 2
 8370 Blankenberge
 GSM: 0496 71 28 26
 e-mail: yannick.de.pauw@live.be
 BTW BE 0694.704.694



p. 2/3
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

- A** Verlichting
- B** Stop C. Appartement
- C** Keuken
- D** Wasmachine
- E** C.V.
- F** Kookplaat

Plaats van de elektrische installatie
Dany Verhaévert
Kerksstraat 225 2B
8370 Blankenberge

Installateur
De Pauw
Kerksstraat 221 bus 2
8370 Blankenberge
GSM: 0496 71 28 26
e-mail: yannick.de.pauw@live.be
BTW BE 0694.704.694



p. 3/3
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz