

STEPHANE CREATION

PVC.BOIS.ALU

Rue de seumay,24

1360 Perwez

N°entreprise 0858.226.603

Cpte : be96 0003 2019 7505

TEL :0475/84/16/16

•Shooven S

*rue du pont 11A

•1315 opprebais

•0498 10 95 65

devis :shov /2021

date 28/02/2021

Description

1) Voici votre devis pour le changement de votre porte d entrée comprenant :

Démontage porte existant en pvc+ évacuation
 Pose de la nouvelle porte en pvc
 Finition intérieure en ldf
 Joint extérieure en silicone maximum 1 cm
 Comprenant :

7chambres d isolation
 Drainage en système invisibles
 Profiles renforcé
 Quincaillerie de type winkhaus
 Joint de parclose invisible
 Vitrage KW 1/1
 Couleur blanc struc int et anthracite ext

DESCRIPTIF EN ANNEXE

Si accord :
 50% A LA COMMANDE
 30% DEBUT DES TRAVAUX
 SOLDE FIN DE CHANTIER

Variante : modele caroube 5 (~~comme le catalogue~~)3486€ tvac
 Modele cardamone 1 (avec vitrage laterale claire)3176€ tvac

*Receus la somme
 de 1126,34 €
 le 02/06/2021*

HTVA €2289

TVA 0%

TVA 6%

TVA 21%

PRIX TVAC


€137.34

€2426.34

*Receus le 23/03/2021
 la somme de
 1300 €*

OK

Porte 001	Qté : 1	Système : Gamme ZENITH - Porte PVC - 88 mm	Couleur : Anthracite ext./blanc int.
Commentaire			
pour accord sur le sens d'ouverture de la porte, en vue intérieur, vous êtes dans la pièce .			

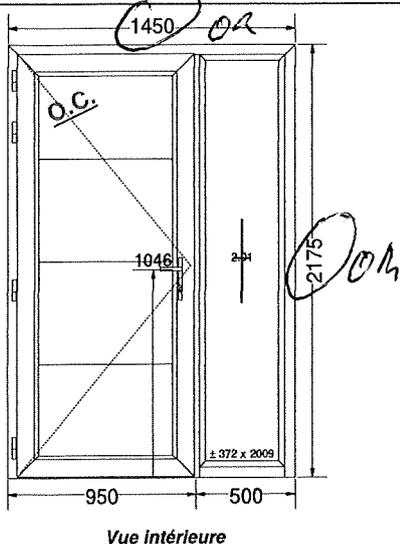

Vue Intérieure

Dormant	1102 - Dormant Tradi 83 mm
Couleur extérieure	Anthracite ext./blanc int.
Couleur intérieure	Blanc
Dimensions	1450 mm x 2175 mm
Drainage	Drainage sur face vue
Profil périphérique	A droite: 2625 - Renfort extérieur de meneau (Non déduit)
Couleur extérieure	Anthracite ext./blanc int.
Couleur intérieure	Blanc
Côté du placement (int./ext.)	Extérieur
Niveau d'inertie	Niveau 1 (3,52 E+10 N.mm2)
Traverse	1301 - Meneau 90 mm
Vitrage demandé	4 / 20 / 4 OPTIMA + ARGON
Parclose	Parclose galbée
Ouvrant 1	1209 - Ouvrant de porte 109 mm - Ouverture Intérieure
Parclose	Parclose galbée
Etanchéité intérieure	(Kaltefein) système d'étanchéité mobile
Panneau	Panneaux de portes PVC.
Couleur du panneau:	Couleur ouvrant
Caroube	Caroube 5 - Ouvrant caché
Epaisseur panneau : double/triple	Vitrage triple / panneau épais
Quincaillerie	Porte - standard
Type de manoeuvre	Bequille intérieur et extérieur
Couleur poignée/tirant/rosace	Blanche
INT. sera :	
Couleur poignée/tirant/rosace	<i>Caroube</i>
EXT. sera :	<i>Analyse :</i>
Type de serrure	5 pts sécu.beq.(pêne+2 crochets+2 lançants)
Nombre de charnières	Standard
Couleur des charnières sera :	Blanc
Type de cylindre	Normal / 5 clés
Cylindre avec fonction 'danger'	Oui
Ouvrant 2	Fixe - sans ouvrant
Parclose	Parclose galbée
Coefficient thermique	Uw = 1,20 W/m².K Transmission lumineuse = 19 %
Accessoires	Qté
Cylindre 45/80 Pêne libre + FD	1,000
La largeur de passage utile au niveau de l'ouvrant de porte (n° 1) est de 771 mm	1,000
INFO - poids approx. du châssis sans les profils complémentaires = 105.68 Kg	1,000
Panneau cat. porte Caroube -5 (Ouvrant Caché) Dim.: 801 x 2028 - Coull. : ANTHRACITE EXT (Ext.), R-BLANC (Int.)	1,000
Panneau mousse de polystyrène extrudé 2250*1000*37mm	1,000

Vitrage(s) utilisé(s)	Dimensions
2.01 4 / 20 / 4 OPTIMA + ARGON - #L2- JN # - Intercalaire: Intercalaire aluminium standard Facteur solaire = 61 % Transmission lumineuse = 79 %	401 x 2038

FACTUUR / FACTURE

SANDRA SLOOVEN
RUE DU PONT 11 A
BE 1315 INCOURT

klantnr. no client	factuurnr. no facture	datum - date uur - heure
-----------------------	--------------------------	-----------------------------

1920210718081378	18/07/2021	04:02:15
------------------	------------	----------

pagina / page 1

ARTIKELS / ARTICLES

ean/art	omschrijving description	totaal/total BTW/TVA incl	aantal nombre	inhoud contenu verpak./embal.	Prijs per verpak. Prix par embal. BTW/TVA incl	BTW % TVA %	Prijs per verpak. Prix par embal. BTW/TVA excl
NON FOOD							
195000109060056	Référence de commande						
6954233	B.LETTRE P.BLEUE 20 W EB LD	214,00	1		214,00	21%	176,86



TOTAL A PAYER

214,00

ACQUITTE PAR INTERNET


214,00

TVA%
21,00%
sous-total sans vidanges

total	hors TVA	TVA
214,00	176,86	37,14
214,00	176,86	37,14


WORK SMARTER, NOT HARDER
www.makroshop.be/drive-in

2/2 - 11512005-0572

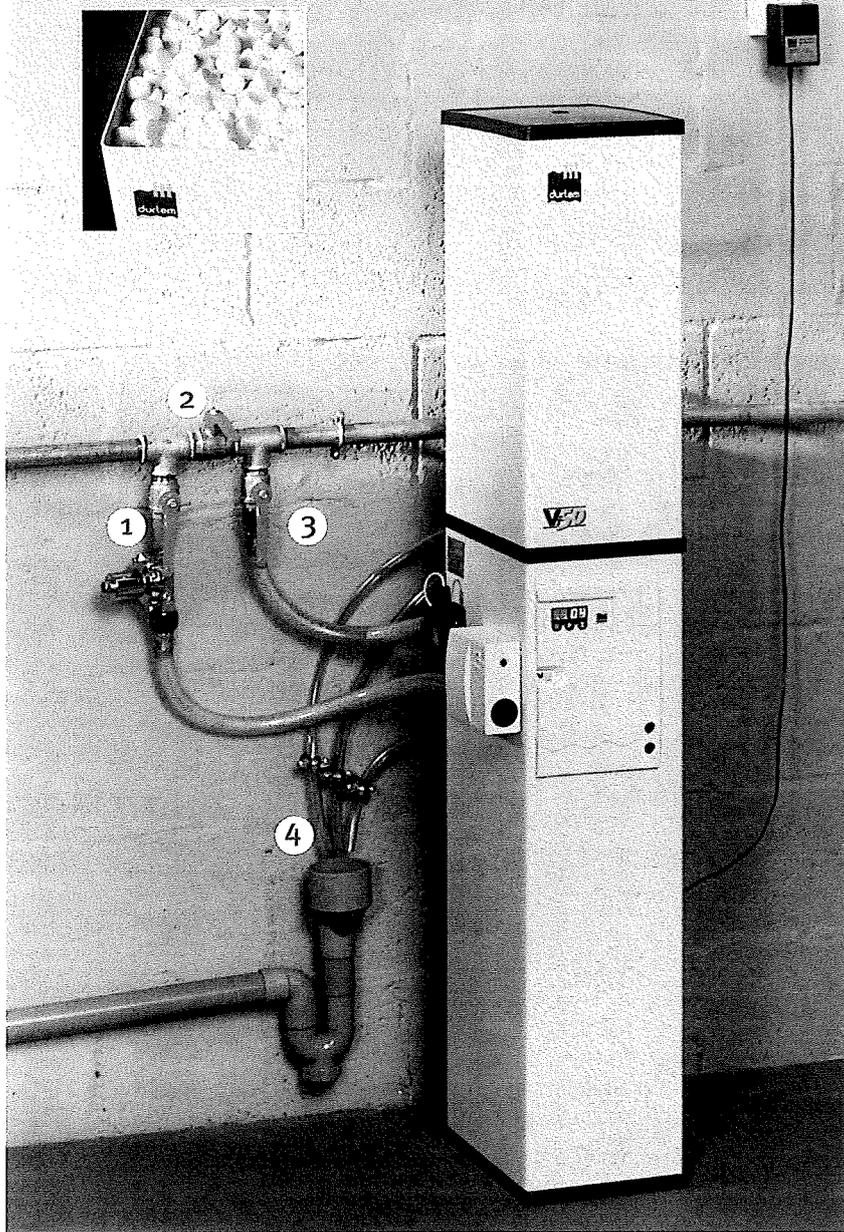


Installer le Vi50 Durllem.

- Installez l'adoucisseur à l'abri du gel.
- Coupez l'eau.
- Faites un by-pass avec 3 vannes (à boisseaux sphériques passage intégral) de 3/4" sur la conduite d'eau principale après le compteur.
- Enlevez les bouchons de protection des flexibles de raccordement. Raccordez le flexible inférieur muni du réducteur de pression à la vanne 1 et le flexible supérieur à la vanne 3. Les raccords sont rendus étanches par les O-rings.
- Fixez le tuyau de décharge de l'eau de régénération au dessus du siphon (4). Raccordez les tuyaux de sécurité se trouvant dans le bac à sel sur les embouts prévus à cet effet et fixez ces deux tuyaux au dessus du siphon. Evitez pour des raisons hygiéniques le contact direct des tuyaux avec le siphon. Utilisez un tuyau d'arrosage de 1/2" pour allonger ces tuyaux si nécessaire. Si le siphon se trouve plus haut que la décharge de l'eau de régénération, veillez à ce que la pression d'utilisation soit suffisante: 1 bar est nécessaire par mètre de hauteur (mesuré du sol). La hauteur maximale autorisée est de 3 mètres. Si un raccordement à l'égout en contrebas s'avère impossible et si un écoulement occasionnel ne peut provoquer de dégâts, introduisez les tuyaux de sortie de sécurité dans un seau.
- Installez une prise de courant 230V/50Hz. En service, l'adoucisseur doit en permanence être sous tension. La longueur du fil du transformateur 230/24V est de 1,30m.



Explication du clavier.



Vous partez en vacances/vous êtes absent pendant plus de 8 jours.

Poussez sur et confirmez avec .

Votre écran indique →

Votre appareil se met automatiquement en position pause.

Votre écran indique →

Vous pouvez maintenant débrancher eau et électricité.

Vous revenez à la maison.

Poussez sur . Votre écran indique →

Votre appareil effectue un rinçage et revient en position service.

Vous souhaitez une régénération immédiate.

Poussez sur . Votre écran indique →

Votre appareil effectue la régénération complète et revient automatiquement en position service.

Vous souhaitez modifier la programmation de votre appareil.

Poussez sur . Votre écran indique →

Poussez sur pour changer l'heure.

Poussez sur . Votre écran indique →

Poussez sur pour changer les minutes.

Poussez sur . Votre écran indique →

Poussez sur pour changer l'intervalle entre 2 régénérations en 24, 48 ou 72h.

Poussez sur . Votre écran indique →

Poussez sur pour changer l'heure de régénération.

Poussez sur . Votre écran indique →

Les données modifiées sont maintenant enregistrées.

Poussez sur . Votre écran indique à nouveau →

Si vous désirez ne pas changer un paramètre, passez l'étape 'Poussez sur '.

Mettre en service le Vi50 Durllem.

- Fermez les vannes 1, 2 et 3. Ouvrez la vanne principale. La vanne 2 reste fermée. Ouvrez la vanne 1, puis 3. L'adoucisseur est maintenant sous pression. La pression de service est de 2 à 6 bar. Le réducteur de pression réglable est préréglé à 4 bar.
- Remplissez le bac à sel avec des pastilles de sel pour adoucisseurs d'eau. La contenance du bac à sel est de 25 kg.
- Branchez le transformateur dans la prise de courant.
- Le Vi50 est prêt à être utilisé. L'écran indique: . L'adoucisseur effectue une première régénération pour faire évacuer l'air et le sel et vient ensuite en position service avec affichage de l'heure sur l'écran. Complétez la carte de garantie et renvoyez un volet à Durllem.

Régler la dureté résiduelle.

Une vanne mélangeuse injecte automatiquement dans l'eau adoucie une certaine quantité d'eau dure. Cette vanne est réglée au préalable pour obtenir une dureté de 7°f si la dureté d'entrée est de 30°f. Pour modifier ce réglage, visser la vis de réglage pour une eau plus douce et dévisser pour une eau plus dure.

