

Distributienetbeheerder : S.P.P. Nr teller :   
Gestionnaire de réseau de distribution : Nr comp :

**Verslag van onderzoek:**

**Rapport de contrôle:**

N°: 04/007411

EAN code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tijdelijk :  Kermisinstallatie :  Indienststelling :  Uitbreiding :  Vernieuwing :   
Temporaire :  Install. Foraine :  Mise en service :  Extension :  Renouvellement :

Plaats van het onderzoek : Rue Georges Garnier 28  
Lieu du contrôle : 1050 Brussel

Eigenaar : [Redacted] Adres : [Redacted]  
Propriétaire : [Redacted] Adresse : [Redacted]

Installateur : [Redacted] BTW / TVA : 50244641.04

Datum van het onderzoek : 14/07/08 Ik. / C.I. : 1/6/08  
Date du contrôle : 14/07/08 Inspecteur : Van Rint

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. 1 etage

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : aan 2 G. ds Max. beveiliging : 40A  
Tension : 230V Liaison compteur-tableau : aan 2 G. ds Protection max. : 40A

Aardelectrode : geen Isolatie : ∞ Mohm Aantal verdeelborden : 1  
Electrode de terre : 10 Ohm Isolement : ∞ Mohm Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>3</u>	Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK  
Contrôle visuel : générale :   contact direct :    
 Indirecte aanraking : OK NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen : OK  NOK  Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
Raccordements : Potentiels equalisations : OK  NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)  
Opmerkingen/Remarques : [Large handwritten mark]

**VISUM :**  
  
Datum/date :

**Besluit / Conclusion**  
De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.  
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.  
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : ..... / ..... / .....  
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : 14/07/08  
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 14/07/08  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 14/07/08


voor de directeur, [Signature]  
de inspecteur: pour le directeur, [Signature]  
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, direction ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



# 1er étage


# Schema de position

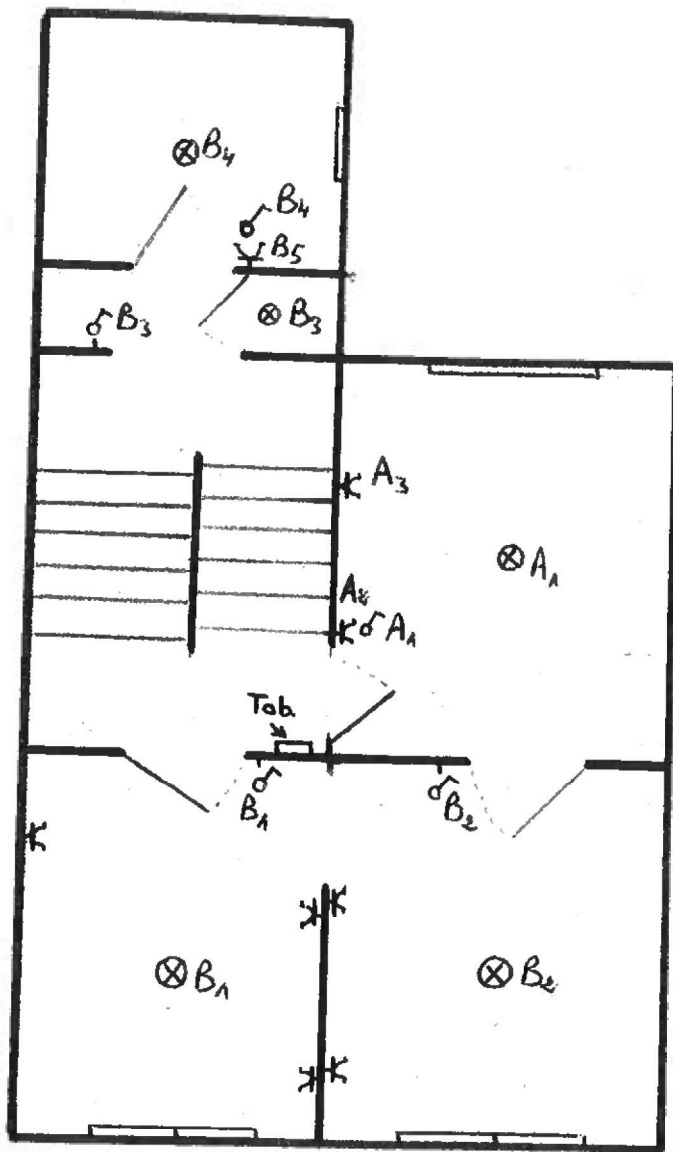

ADRESSE DE L'INSTALLATION	DELEGUE DE L'ORGANISME AGREE
	Nom: <b>ELECTRO-TEST</b> v.z.w.
	Date: <b>F. VAN LINT</b> Inspekteur
	Signature:

# 1er étage

# Schéma unifilaire

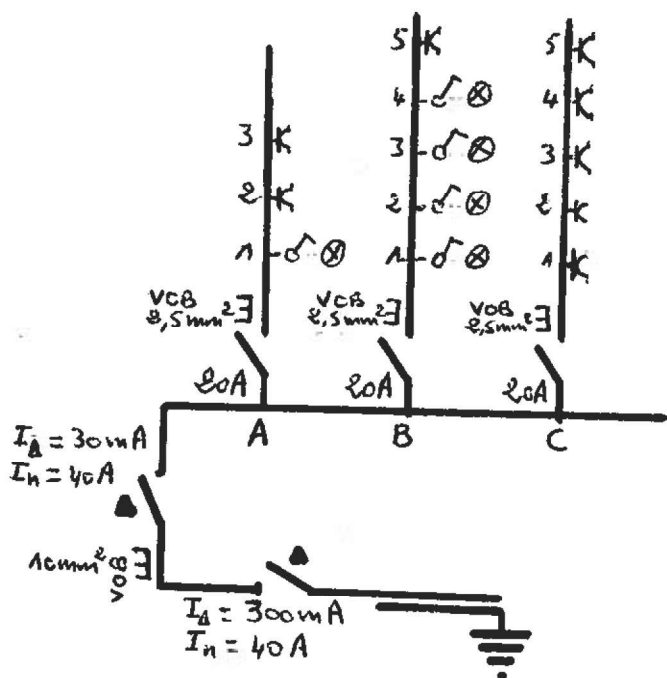

ADRESSE DE L'INSTALLATION	DELEGUE DE L'ORGANISME AGREÉ
	Nom: <b>ELECTRO-TEST</b> v.z.w. Date: E. VAN LINT Inspecteur Signature: