

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 12/04/2024	Inspecteur: Dorian Pintiaux	Mentor:	Installateur: O.B. Electrique
Étiquette d'identification: Atome Service SRL	N° TVA:BE 0653 753 571	Référence client:	
Marque et type d'appareil de mesure: Metrel MI3155	Numéro de serie: 20280485		
Date rapport: 12/04/2024			
Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Rue Grande	Nom	Atome Service SRL
Numéro	47	Rue	Rue Grande
Boîte		Numéro	47
Postcode	5530	Boîte	
Commune	Yvoir	Postcode	5530
Pays	Belgique	Commune	Yvoir
		Pays	Belgique
		Installateur	
		Nom	O.B. Electrique
		N° TVA	BE 0653 753 571
		Numéro de téléphone	+32474/794639
		E-mail	brosteaux-olivier@skynet.be
Type : maison	EAN :	N° compteur : 50144233	

Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 17


Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 0,71 MΩ

RE: 30 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

I Δ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I $_{\Delta t}$	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		-	A	17	OK	OK
-	-		-	-		-	-
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	32		3	6
16	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			NA
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 12/4/2049
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Dorian Pintiaux



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
 Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
 Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
 Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 12/4/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

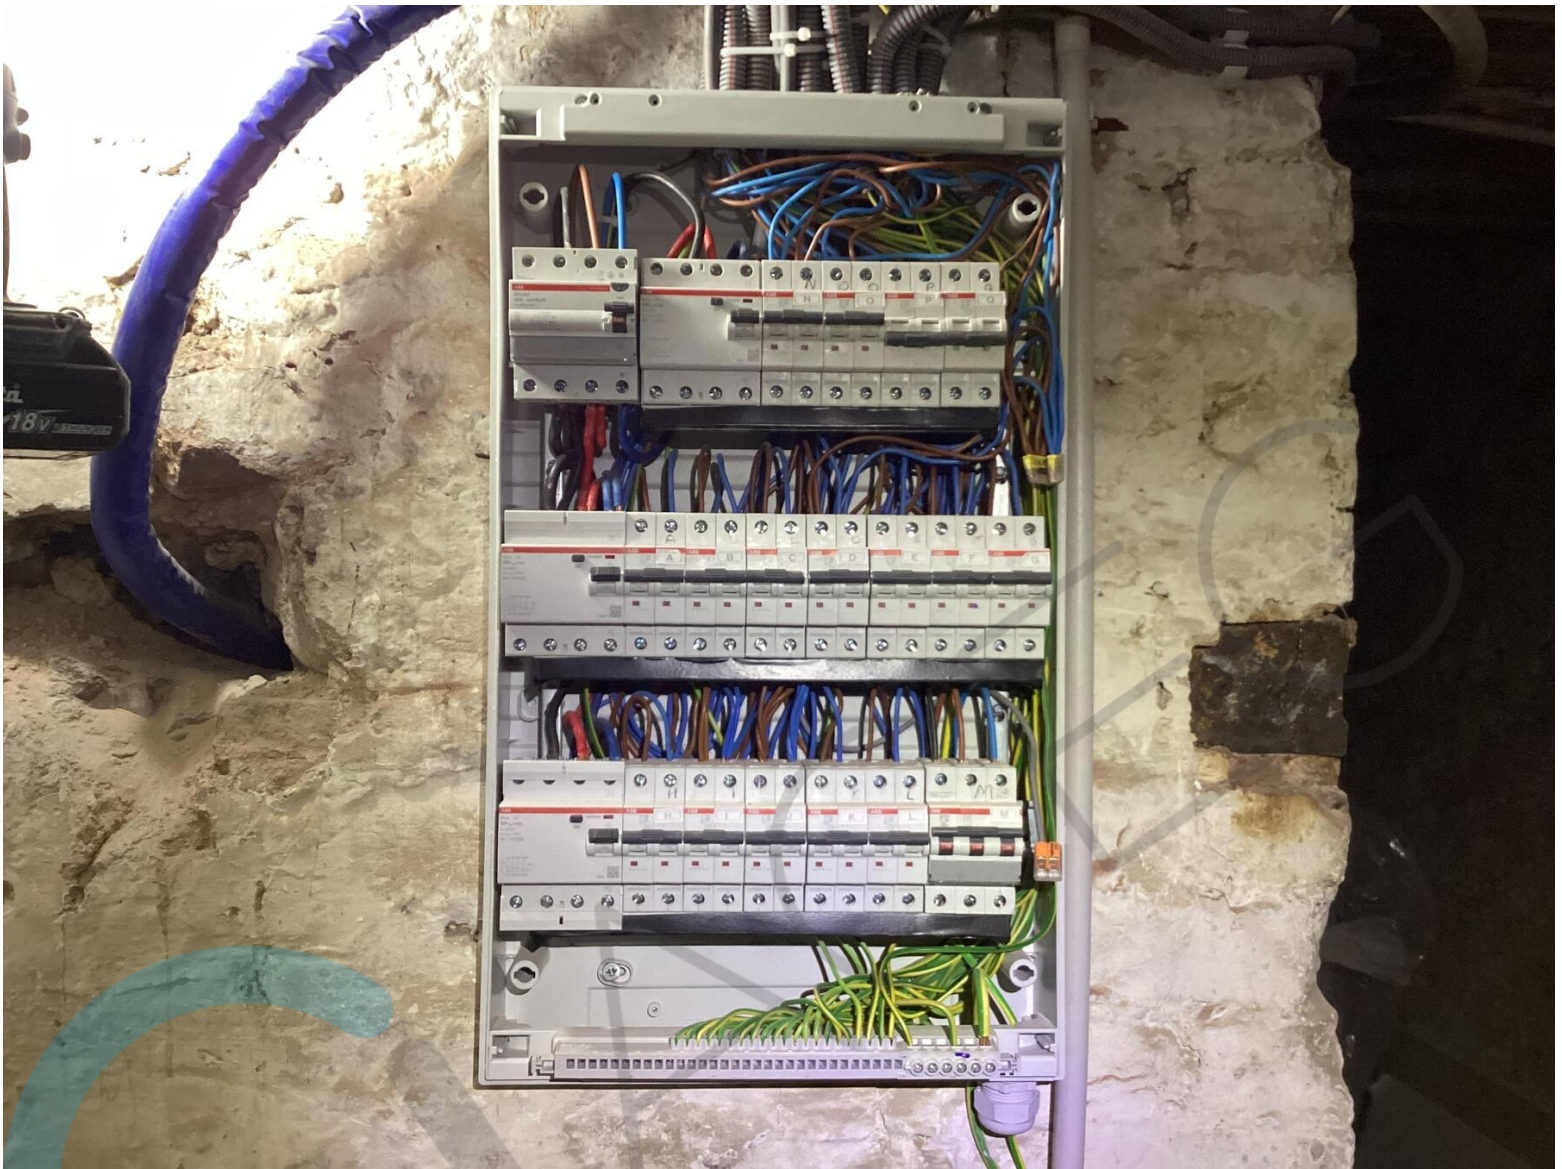



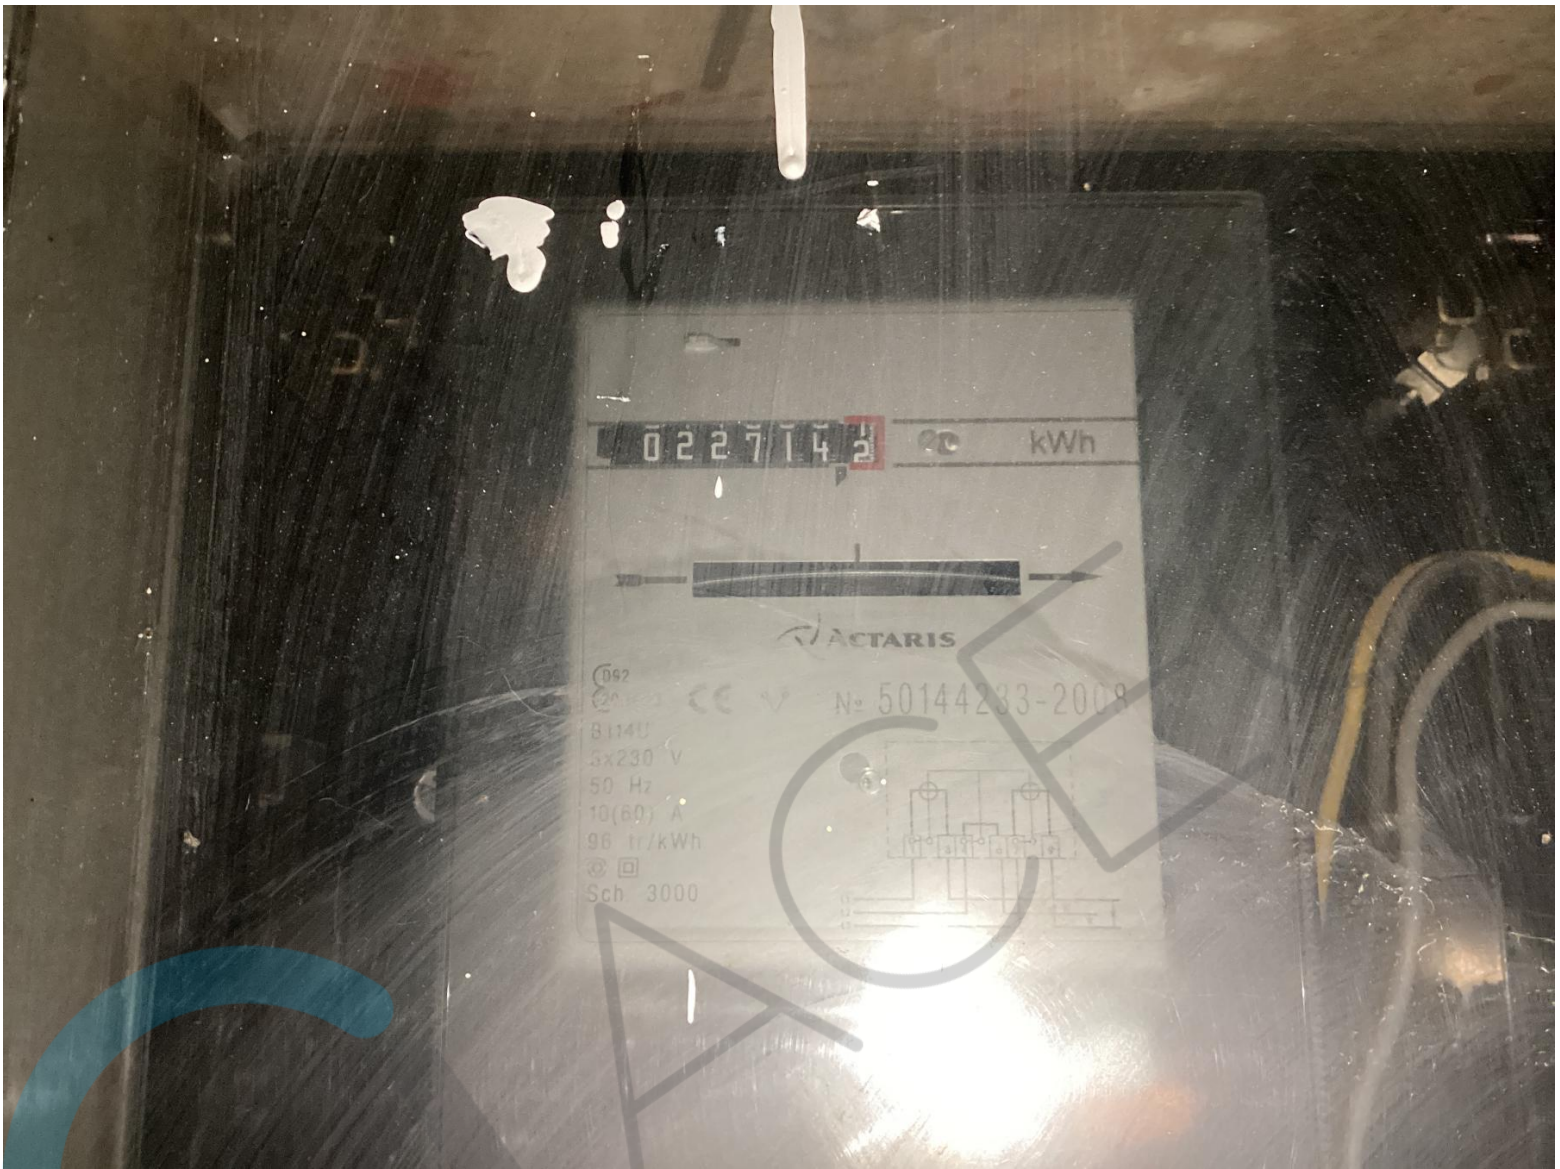

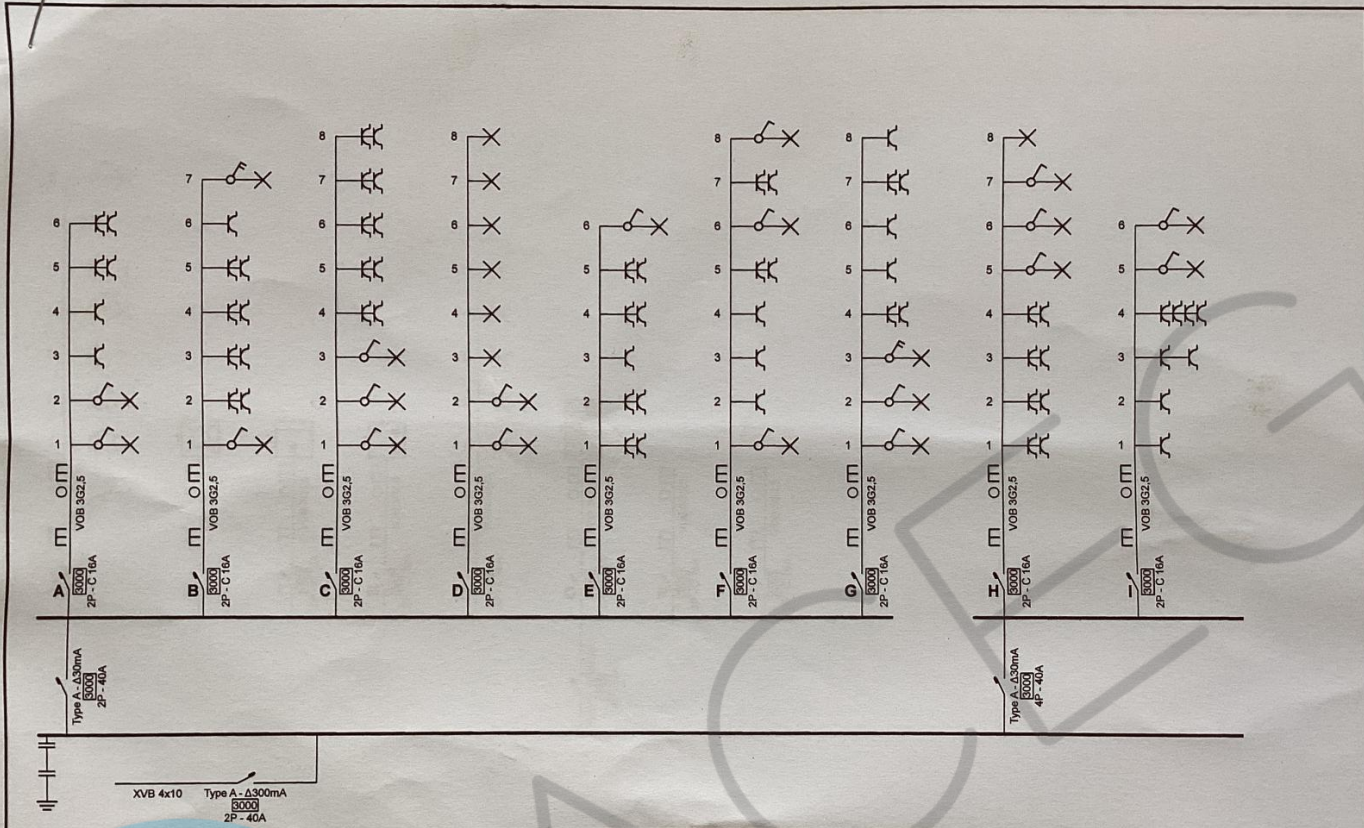

Organisme agréé
 ACEG Brabant / Brussel P.O.
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tél.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be


Douglas Pintiaux
 12/4/2024

Adresse de l'installation électrique
 Atome Service SRL
 Rue Grande 47
 BE 0743.765.811

Installateur
 O.B. Electric
 4 Quai Fernand Demets
 1070 Anderlecht
 GSM: 0474 79 46 39
 e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
 BE 0653.753.571


O.B.Électrique

p. 1/6
 Schéma unifilaire
 3 x 230V - 50Hz

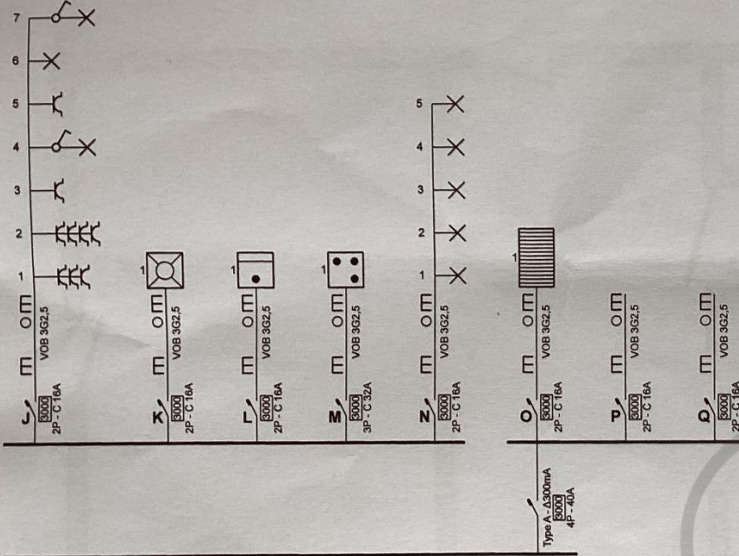


Organisme agréé
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tél.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Adresse de l'installation électrique
 Atome Service SRL
 Rue Grande 47
 BE 0743.765.811

Installateur
 O.B. Electric
 4 Qual Fernand Demets
 1070 Anderlecht
 GSM: 0474 79 46 39
 e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
 BE 0653.753.571


O.B. Electric

p. 2/6
Schéma unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz

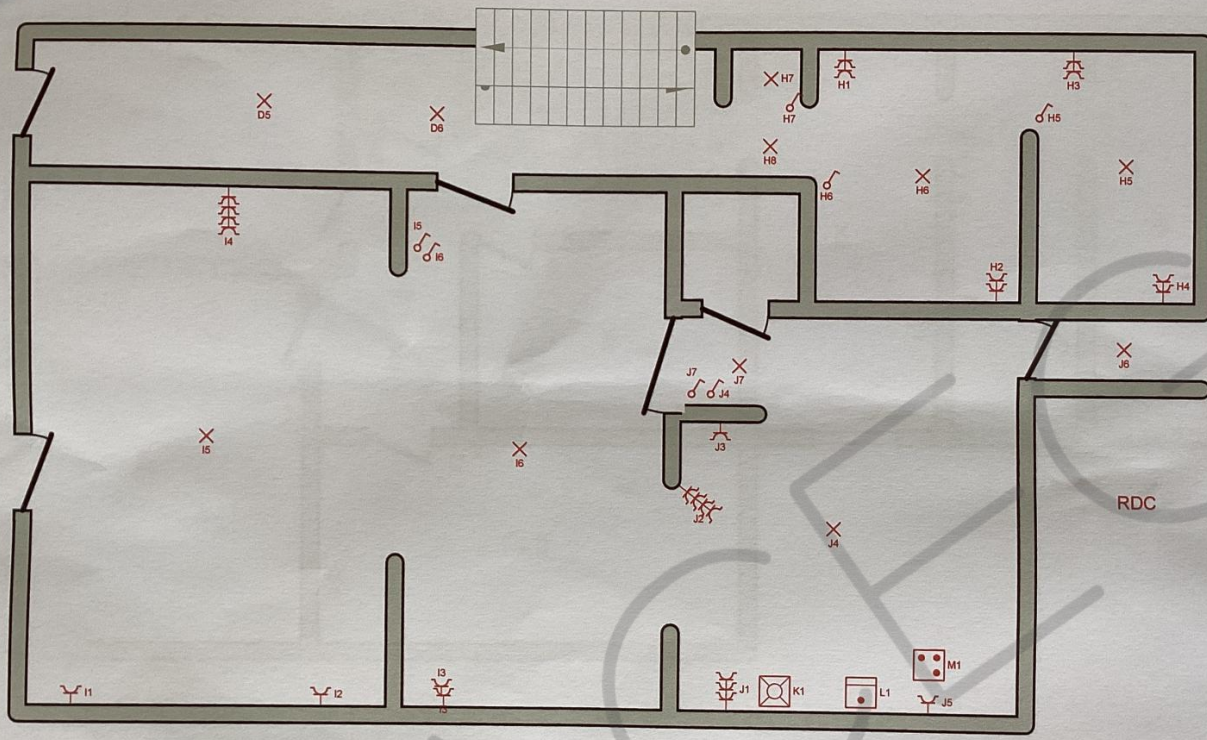


Organisme agréé
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tél.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Adresse de l'installation électrique
Atome Service SRL
Rue Grande 47
BE 0743.765.811

Installateur
O.B. Electric
4 Quai Fernand Demets
1070 Anderlecht
GSM: 0474 79 46 39
e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
BE 0653.753.571


O.B.Électricité

p. 3/6
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz

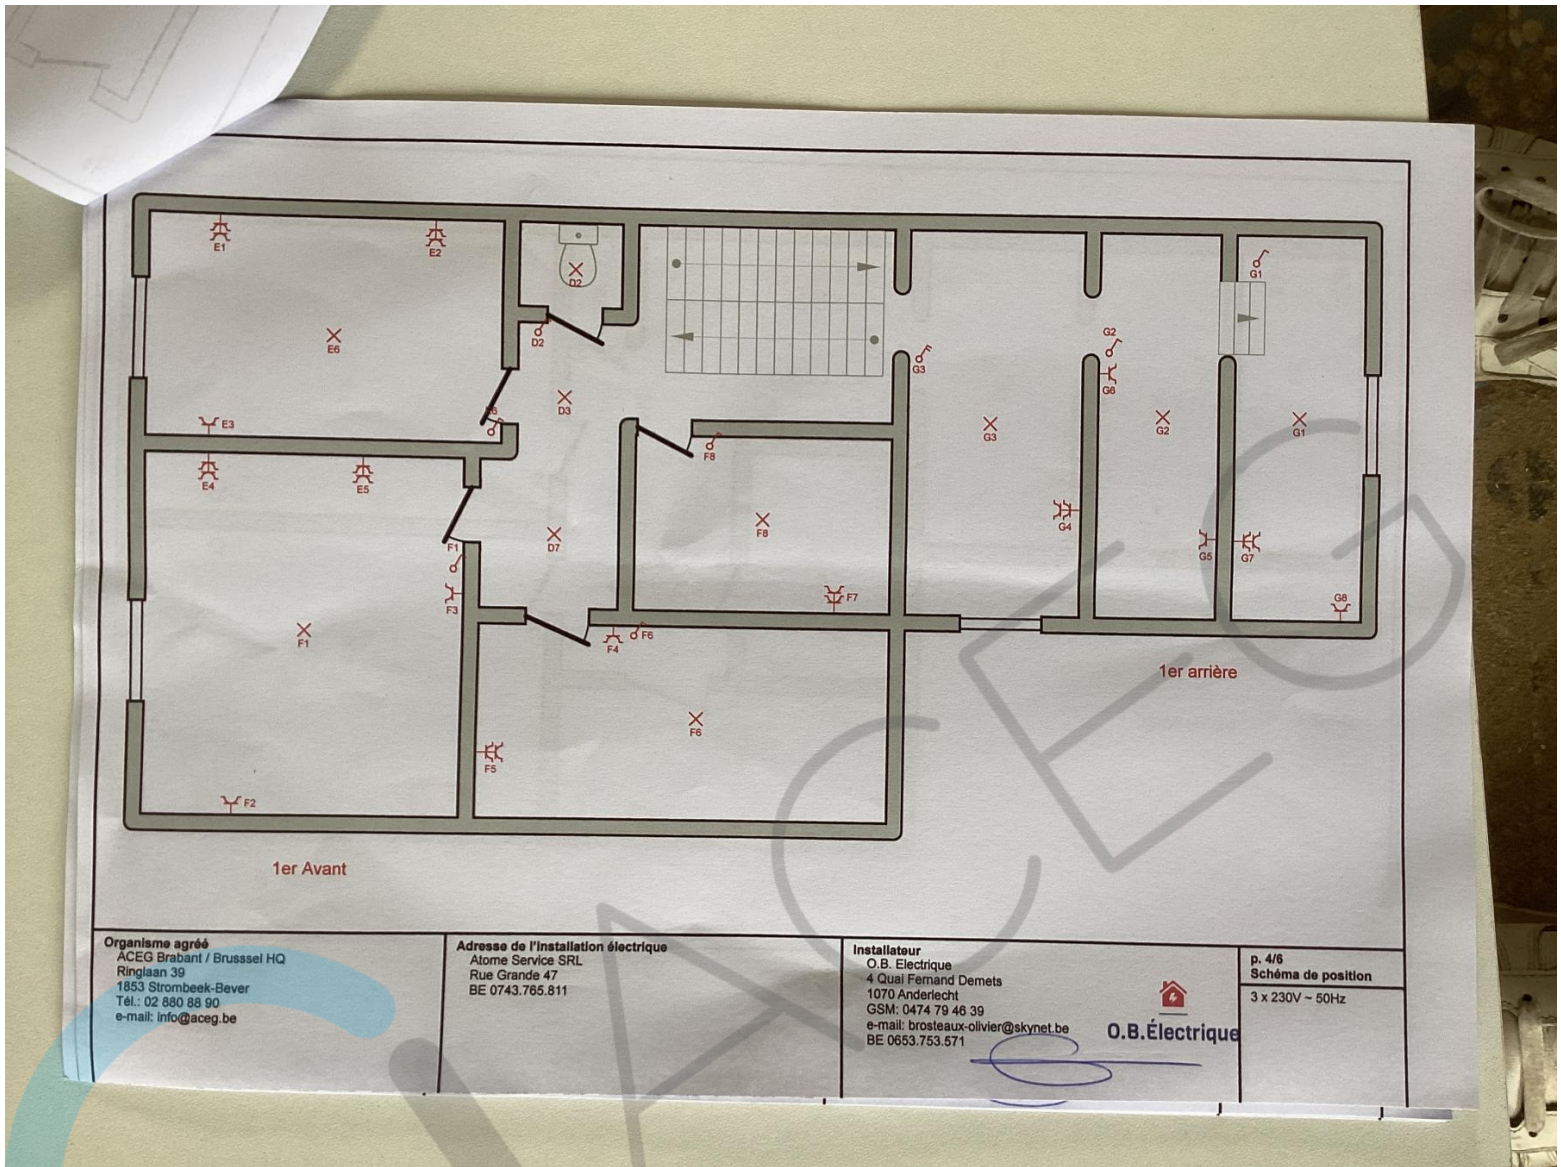


Organisme agréé
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tél.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Adresse de l'installation électrique
Atome Service SRL
Rue Grande 47
BE 0743.765.811

Installateur
O.B. Électrique
4 Quai Fernand Demets
1070 Anderlecht
GSM: 0474 79 46 39
e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
BE 0653.753.571


O.B.Électrique

p. 4/6
Schéma de position
3 x 230V - 50Hz

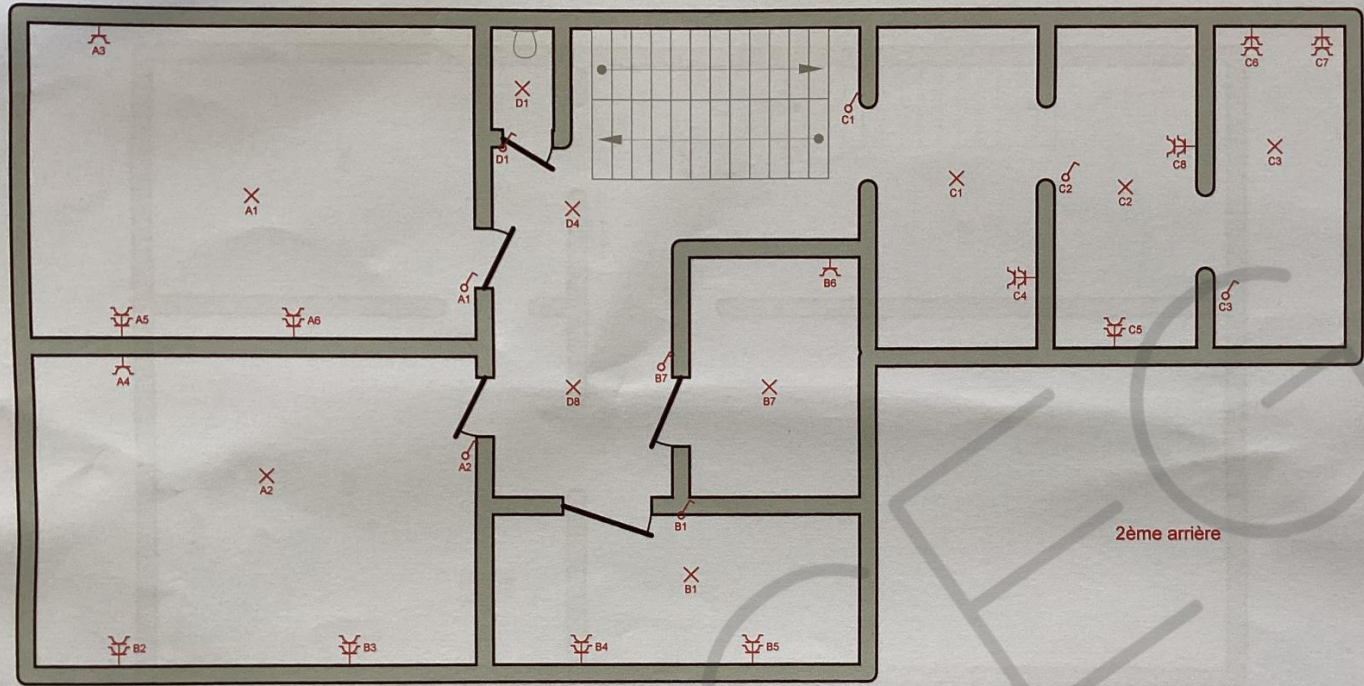

2ème devant

2ème arrière


Organisme agréé
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tél.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Adresse de l'Installation électrique
Atome Service SRL
Rue Grande 47
BE 0743.765.811

Installateur
O.B. Electric
4 Quai Fernand Demets
1070 Anderlecht
GSM: 0474 79 46 39
e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
BE 0653.753.571


O.B. Électricité

p. 5/6
Schéma de position
3 x 230V - 50Hz

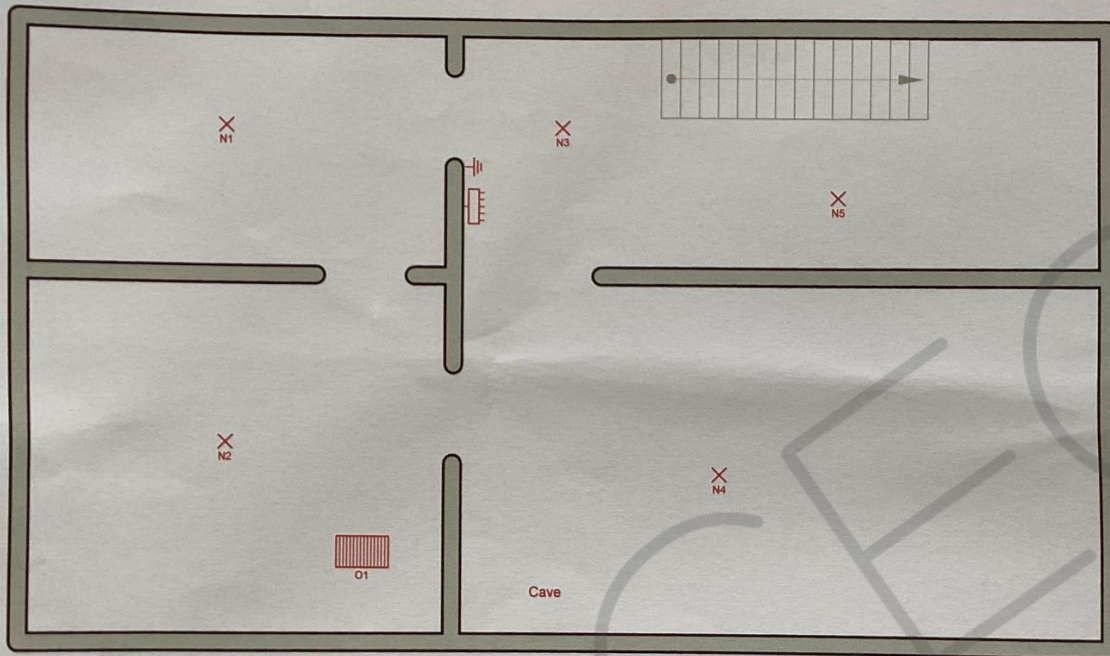

Organisme agréé
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tél.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Adresse de l'installation électrique
Atome Service SRL
Rue Grande 47
BE 0743.765.811

Installateur
O.B. Electricque
4 Quai Fernand Demets
1070 Anderlecht
GSM: 0474 79 46 39
e-mail: brosteaux-olivier@skynet.be
BE 0653.753.571


O.B.Électricque

p. 6/6
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz



