



kWh

XVB 3G10 Δ 300mA - 4.5KA
2P - C 63A

TD1 COMPTEUR
4.5KA
2P - C 40A

XVB 3G10

TD2 STUDIO
 Δ 300mA - 4.5KA
2P - C 40A

Δ 30mA - 4.5KA
2P - C 40A

A

TAQUE elect.
4.5KA
2P - C 32A
XVB 3G6

M.L
4.5KA
2P - C 20A
XVB 3G2,5

Baie
4.5KA
2P - C 16A
XVB 3G2,5

Adresse de l'installation électrique

Mereu Joseph

Henn Delhalle 40 Boite F001

4400 Awir

Tél.: - GSM: 0495570811

Fax: -

e-mail: -

Installateur

CERTINERGIE ASBL/VZW

ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

ERKENNINGSORGANISME


0600 62 171 | INFO@CERTINERGIE.BE

P. 1/6
Schéma unifilaire

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

592-73-7353475.

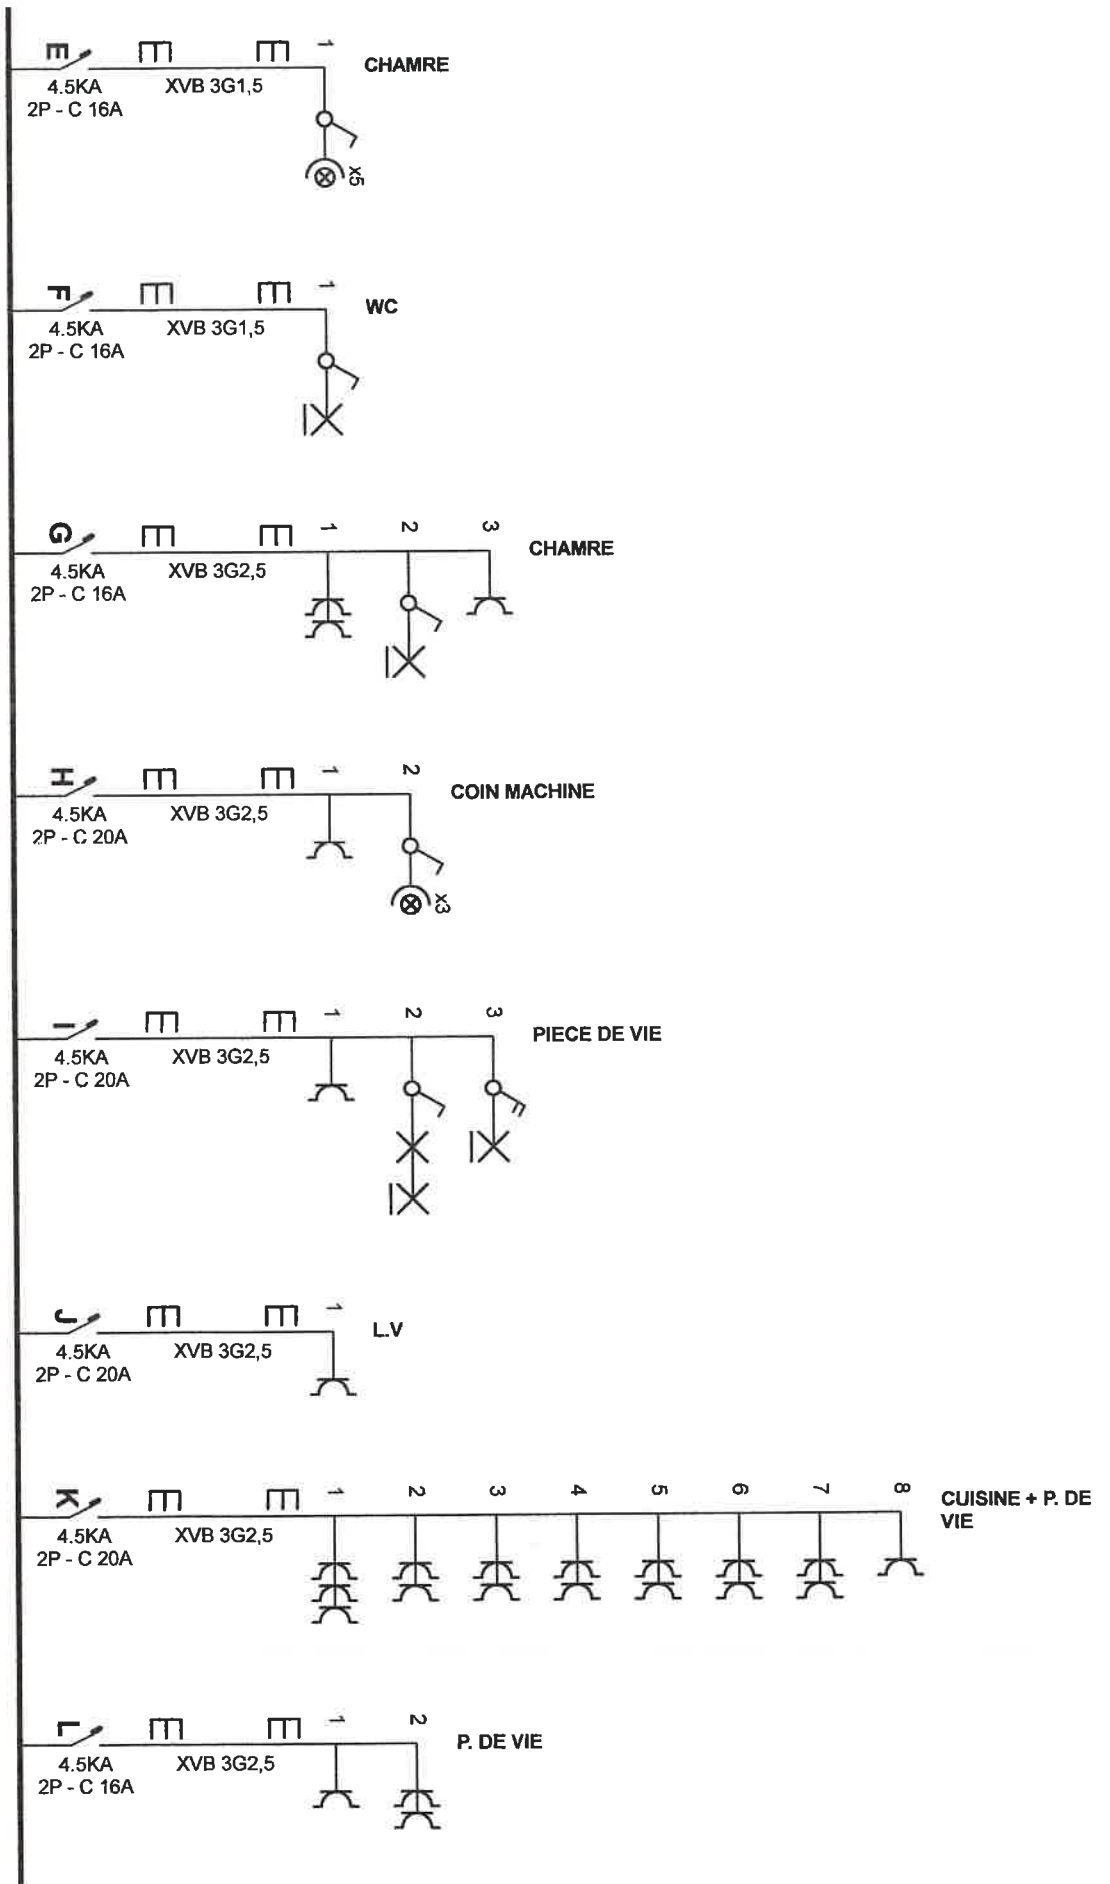

Adresse de l'installation électrique

Mereu Joseph
Henri Delhalle 40 Boite F001
4400 Avir
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

GSM: 0495570811

598-737393 175

Installation

CERTINERGIE ASBL/VZW

ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

ÉLÉMENTS TECHNIQUES ORGANISME


GSM: -
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -



p. 2/6
Schéma unifilaire

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

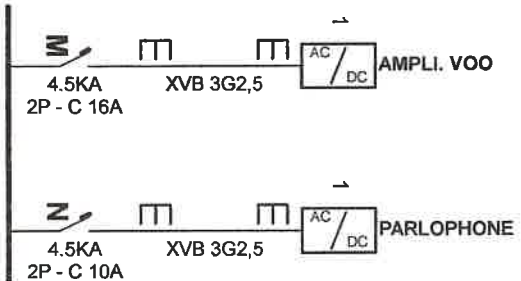

Adresse de l'installation électrique

Mereu Joseph

Henri Delhalle 40 Boite F001

4400 Awir

Tél.: - GSM: 0495570811

Fax: -

e-mail: -

588-737323475.

Installation

Tél.: -

Fax: -

e-mail: -

GSM: -

CERTINERGIE ASBL/VZW

ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

ERKENDELIJKE ORGANISME

0035 02 7711 INFO@CERTINERGIE.BE




p. 3/6

Schéma unifilaire

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

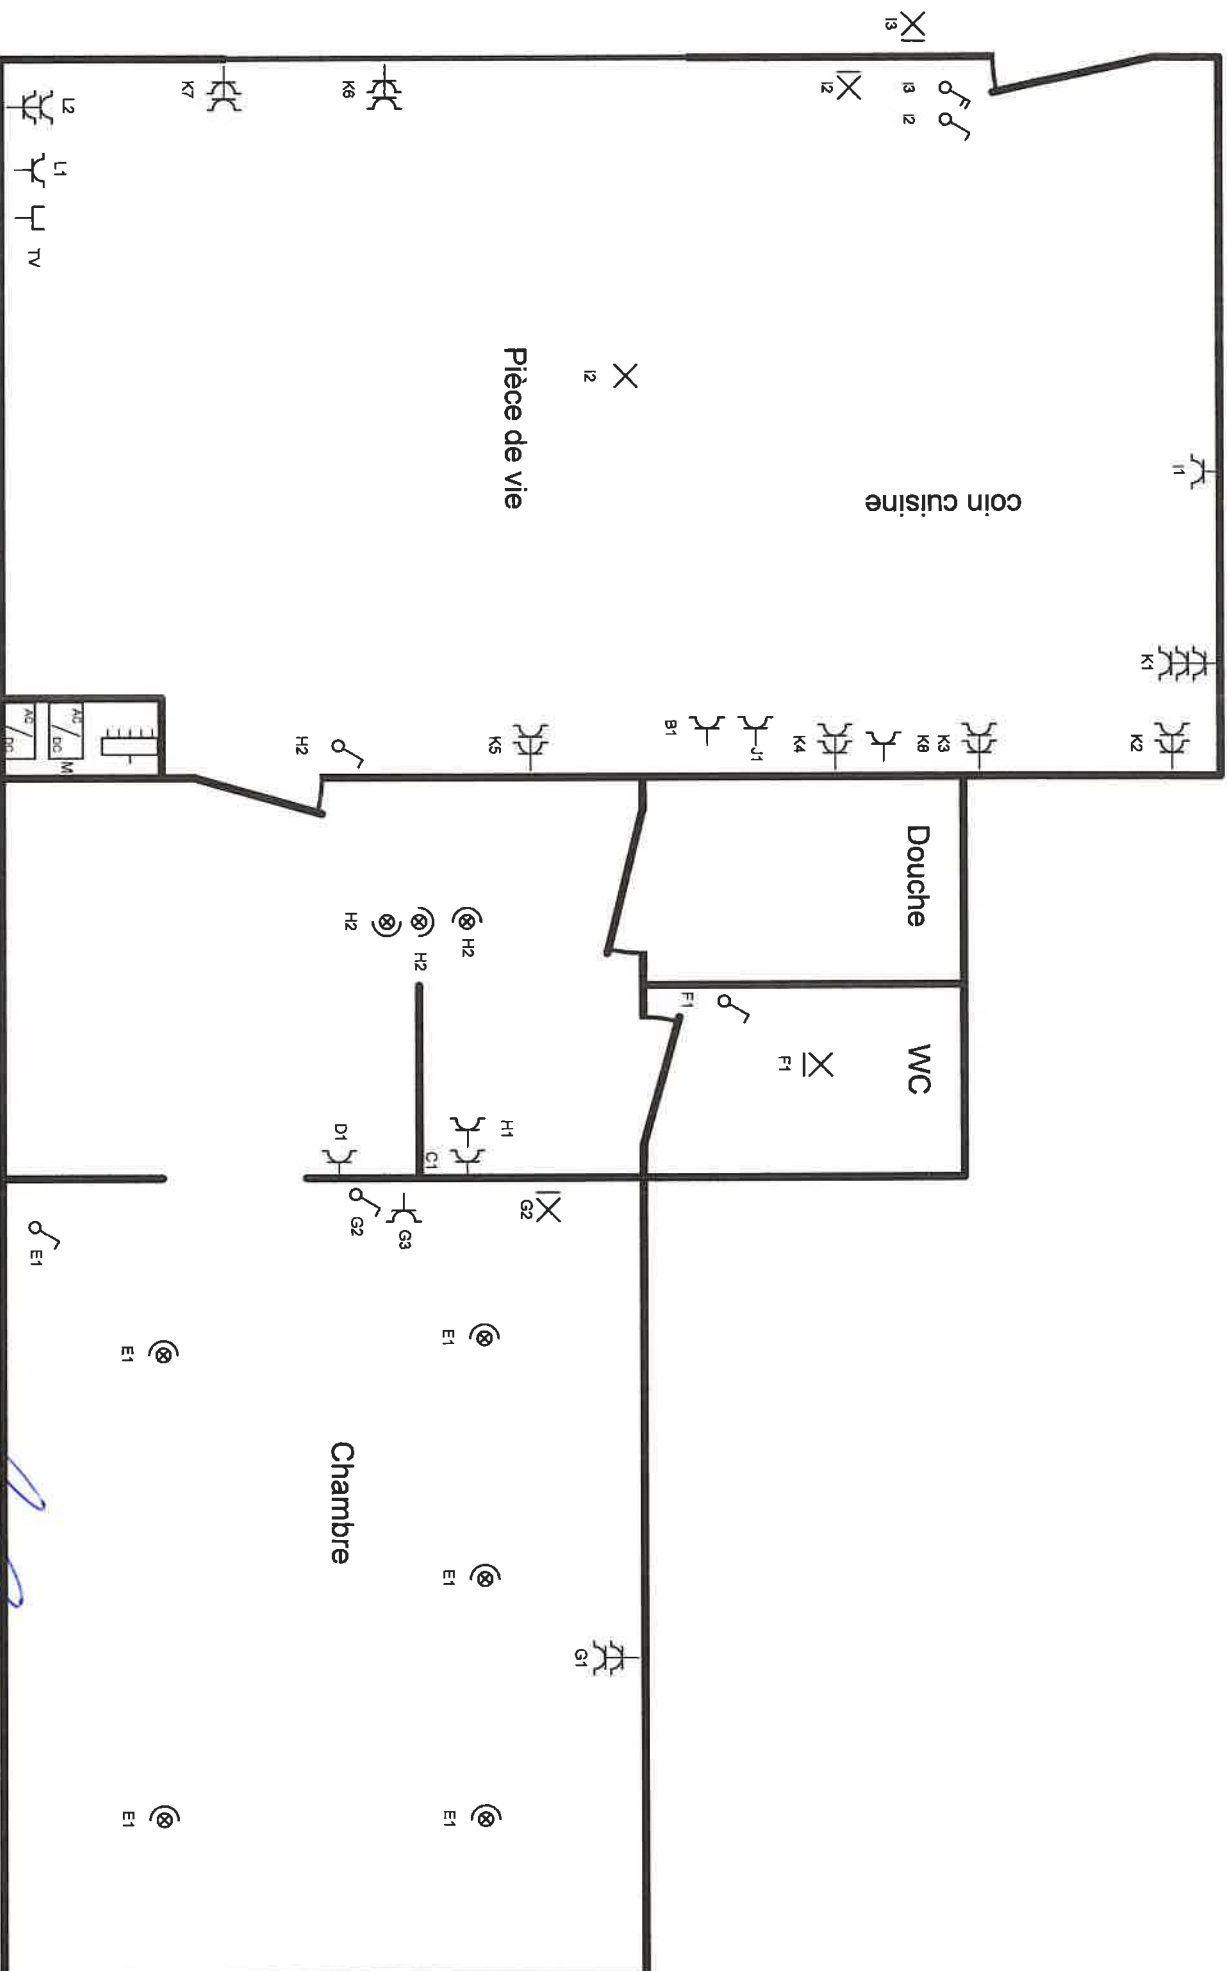

Adresse de l'installation électrique

Mereu Joseph
Hent Delhalle 40 Boite F001
4400 Awir
Tél.: - GSM: 0495570811
Fax: -
e-mail: -

532-737393475

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

CERTINERGIE ASBL/VZW

ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
ERKENDE KEURINGSORGANISME



0800 32 17 11 | INFO@CERTINERGIE.BE

P. 4/6
Schéma de position

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Câble - XVB 3G1,5	
Câble - XVB 3G10	
Câble - XVB 3G2,5	
Câble - XVB 3G6	
Compteur - kWh	1
Convertisseur	2
Disjoncteur - 4.5KA - 2P - C 10A	1
Disjoncteur - 4.5KA - 2P - C 16A	6
Disjoncteur - 4.5KA - 2P - C 20A	5
Disjoncteur - 4.5KA - 2P - C 32A	1
Disjoncteur - 4.5KA - 2P - C 40A	1
Interrupteur - Bipolaire	1
Interrupteur - Unipolaire	5
Interrupteur différentiel Δ300mA - 4.5KA - 2P - C 40A	1
Interrupteur différentiel Δ300mA - 4.5KA - 2P - C 63A	1
Interrupteur différentiel Δ30mA - 4.5KA - 2P - C 40A	1
Point d'éclairage	1
Point d'éclairage - Applique murale	4
Prise - Sécurité enfant	28
Socket de communication	1
Spot	8
Tableau électrique	1
Terre	1

Adresse de l'installation électrique

Meru Joseph
Henri Delhalle 40 Boite F001
4400 Awir
Tél.: - GSM: 0495570811
Fax: -
e-mail: -

588-737323475

Installateur

CERTINERGIE ASBL/VZW
ORGANISME DE CONTRÔLE ASSURÉ
ENHEND KEDRINGSOORZAKING



Tél.: - GSM: 0800 52 1111 INFO@CERTINERGIE.BE
Fax: -
e-mail: -

P. 6/6
Liste des matériaux

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

TD1: TD1 COMPTEUR

TV: TV

TD2: TD2 STUDIO

A:

B: TAQUE elect.

C: M.L

D: Baie

E: CHAMRE

F: WC

G: CHAMRE

H: COIN MACHINE

I: PIECE DE VIE

J: L.V

K: CUISINE + P. DE VIE

L: P. DE VIE

M: AMPLI. VOO

N: PARLOPHONE

Adresse de l'installation électrique

Mereu Joseph
Henri Delhalle 40 Boite F001
4400 Awir
Tél.: - GSM: 0495570811
Fax: -
e-mail: -

Installation

CERTINERGIE ASBL/NZW
ORGANISME DE SOLIDARITE
ERKENN KERNINGSONGSMITE
Tél.: - GSM: 0600 62 1711 - info@CERTINERGIE.BE
Fax: -
e-mail: -

p. 5/6

Liste des circuits

Date: 24-01-22

2 x 230V ~ 50Hz

582 28393475