



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°: 2016

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

- Tel: +32 9 244 77 11
- Tel: +32 2 674 57 11
- Tel: +32 3 221 86 11
- Tel: +32 81 432 611

- gent@vincotte.be
- brussels@vincotte.be
- antwerpen@vincotte.be
- gembloux@vincotte.be



F 68131

Rési code: 13

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux: Mauroy R Installation: S.A. S Propriétaire / gestionnaire: \_\_\_\_\_

Nom, Prénom: Mauroy R Nom, Prénom: \_\_\_\_\_ Adresse: Avenue Albert 1<sup>er</sup>

N° carte d'identité: 0123456789 CP + Commune: 6852 Mauroy

N°TVA: BE \_\_\_\_\_ Tél.: \_\_\_\_\_

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) 2 Appointement 2

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> Unité de travail	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> vente d'une unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> vente d'une unité d'habitation	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> vente d'une unité d'habitation	<input type="checkbox"/> Art 276bis

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN \_\_\_\_\_  EAN non communiqué  Compt. kWh non placé

Compt. kWh n°: 6449459 Index jour: \_\_\_\_\_ nuit: \_\_\_\_\_  Compt. kWh exclusif nuit:

Protection branchement (A):  020  025  032  040  050  063  080  100 230 n°: \_\_\_\_\_ Index nuit: \_\_\_\_\_

Données installation: Conçue pour U<sub>N</sub>:  230 V  3x230 V  3N400 V

Courant nominal maximum (A):  020  025  032  040  050  063  080  100

Câble d'alimentation tableau principal: 6 X 10 mm<sup>2</sup> - Type: EAB

Description installation: Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12

40 A / 300 mA (EFGM)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts dir.  Contacts indir.  Montage  Appareils  Matériel  >/section  Schémas  Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: 22.5 Ω  Isolement général: 1 MΩ  Continuité de terre  Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général:  était plombé  a été plombé  n'a pas été plombé  ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Infractions Installation existante	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Remarques	<input type="checkbox"/> Néant

Visa GRD ou mandataire: \_\_\_\_\_

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant \_\_\_\_\_

par le même organisme de contrôle (\*).

Agent visiteur: Mauroy R Agent n°: 1016 Date: 26.10.2017

Annexe(s):  Schéma(s) de position: \_\_\_\_\_  Schéma(s) unifilaire(s): \_\_\_\_\_

Pour le Directeur Général: Signature: Mauroy R

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation

- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.


- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(\* Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



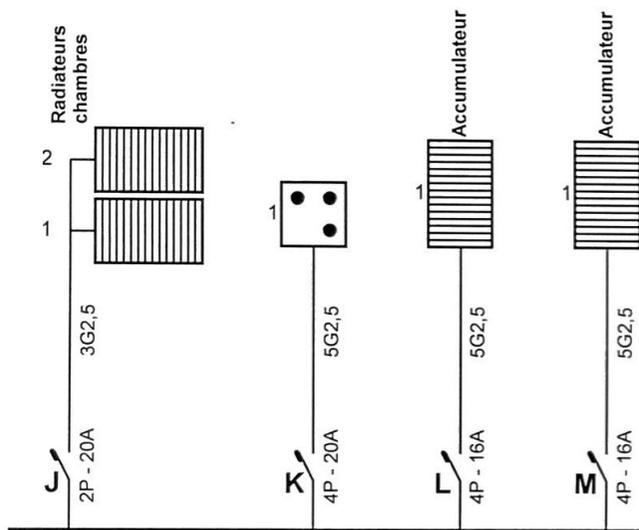

Roland FRANCOIS  
Agent 1075

Organisme agréé  
AIB Vinçotte


Adresse de l'installation électrique  
CEPHICA APPARTEMENT 2  
Avenue ALbert 1er 1  
6852 MAISSIN

Installateur  
Maison Istace S.A.  
Grand-Place 32  
6850 Paliseul  
Tél.: 061 53 31 12 GSM: 0495 82 50 95  
e-mail: maisonistace@skynet.be  
TVA BE 0859.630.529

p. 2/3  
Schéma unifilaire

Date: 19/01/2017

3 x 400V + N ~ 50Hz

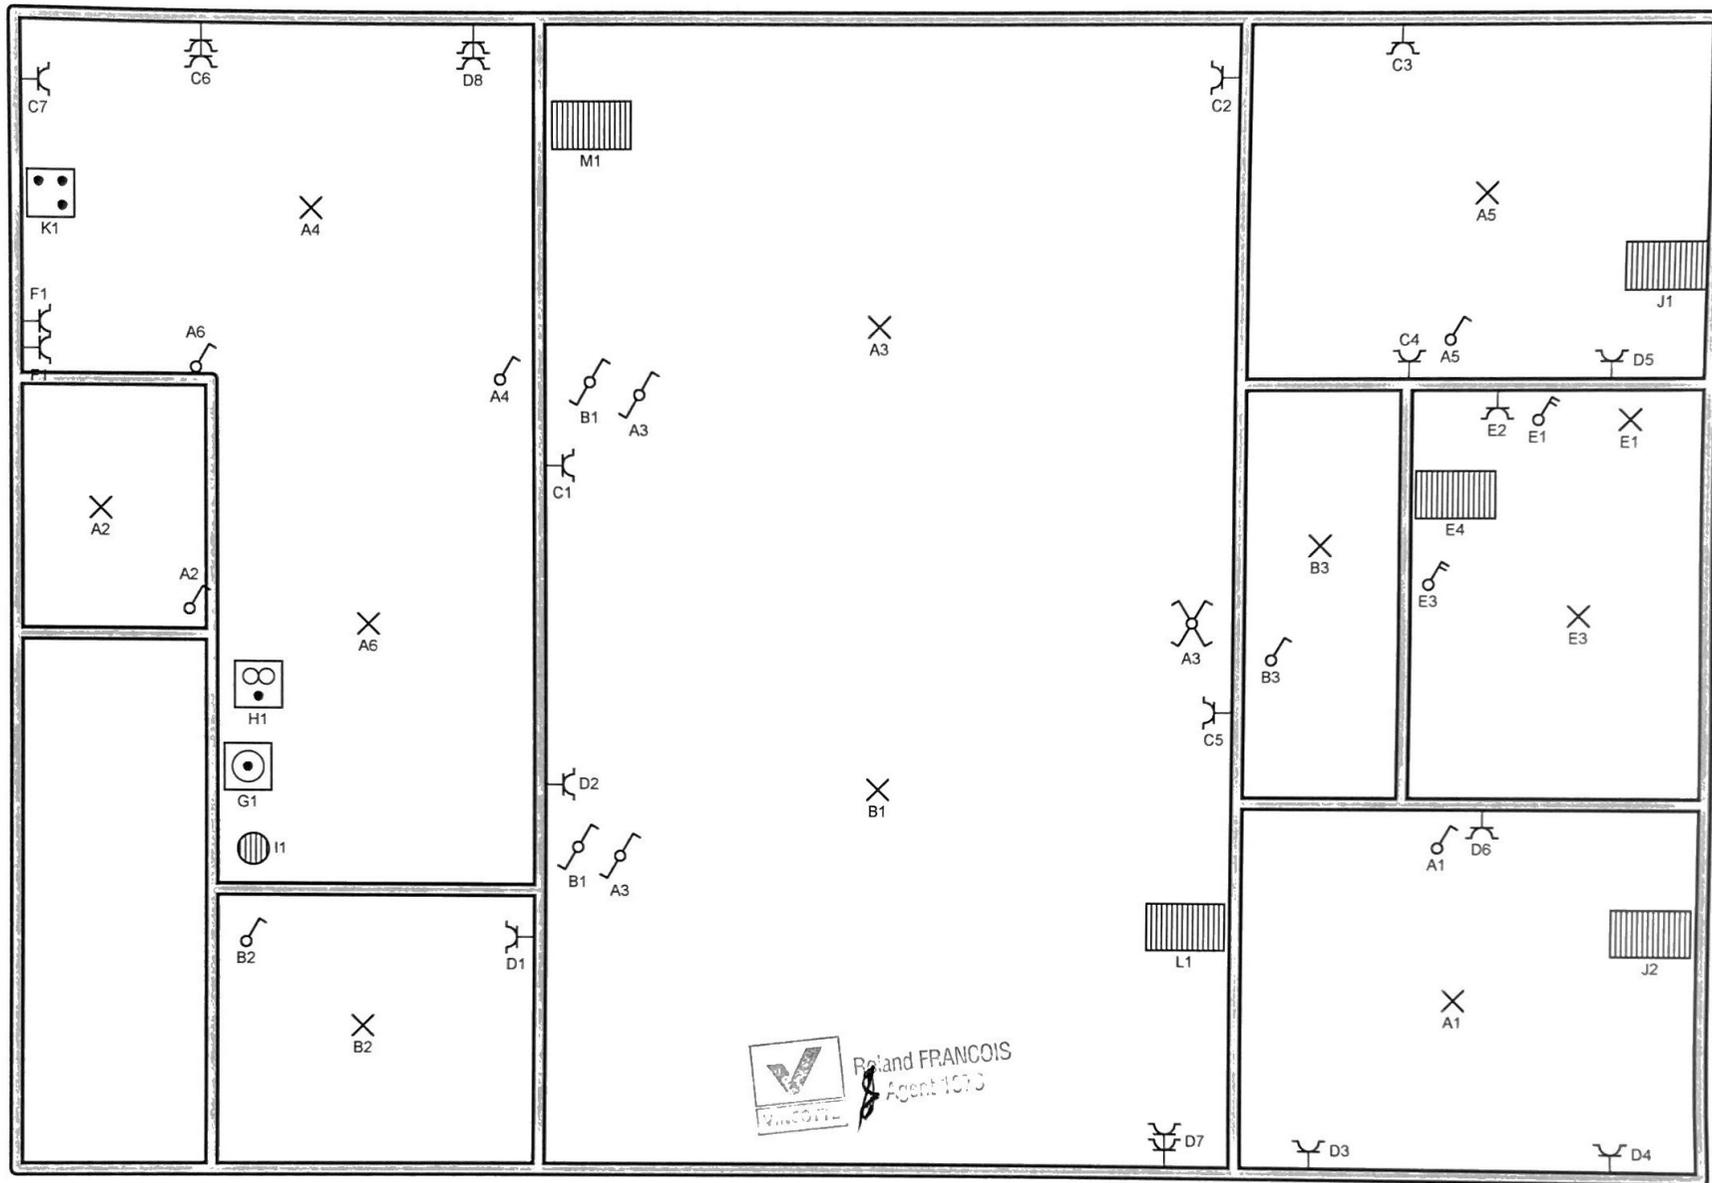

Organisme agréé  
AIB Vinçotte

Adresse de l'installation électrique  
CEPHICA APPARTEMENT 2  
Avenue ALbert 1er 1  
6852 MAISSIN

Installateur  
Maison Istace S.A.  
Grand-Place 32  
6850 Paliseul  
Tél.: 061 53 31 12 GSM: 0495 82 50 95  
e-mail: maisonistace@skynet.be  
TVA BE 0859.630.529

p. 3/3  
Schéma de position

Date: 19/01/2017

3 x 400V + N ~ 50Hz