

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Numéro de rapport:  
13.767

Date du contrôle:  
30/08/2022  
Lieu du contrôle:  
Grand'Rue 259 Charleroi 6000

Agent-visiteur:  
Julien Bosly  
Type de contrôle:  
Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:  
31/08/2022 08:22:39  
Prochaine visite avant le:  
30/08/2027

### Données générales

Adresse de l'installation Grand'Rue 259 Charleroi 6000  
Type de locaux Non-domestique Rez commercial  
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant T Layoun  
Adresse du propriétaire Grand'Rue 259 Charleroi 6000  
Installateur

### Données du raccordement

GRD Ores  
Numéro de compteur 50287221-2010  
Code EAN  
Liaison compteur-tableau XVB  
Tension de service 3 x 230 V  
Protection générale 80 A 3P

### Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir schémas		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	Autre (voir description de l'installation)		
Test BP du DDR	OK		
$\Delta I_n$	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre ( $\Omega$ )	10		
Isolement (M $\Omega$ )	> 0,5 MOhms		

### Remarques

Protection maximum = 100A

### Conclusions

**CONCLUSION : CONFORME**

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
 1170 Brussels  
 Belgium

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 5 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

*ZB*

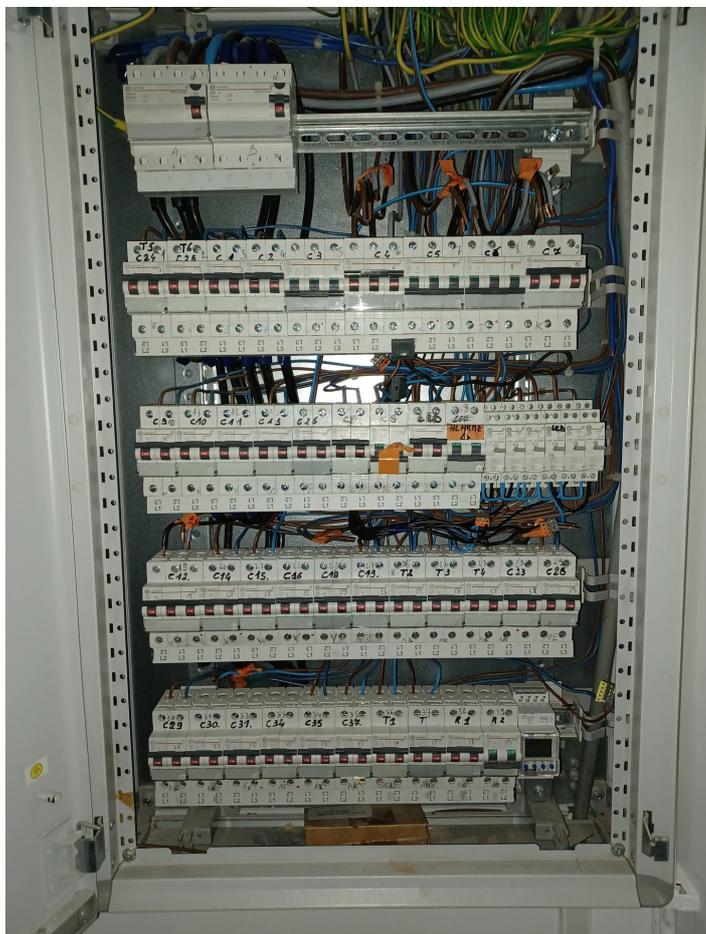


Tableau 1

Liste des remarques

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.	RDE2

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

---

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5

---