



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,

MA-BT-02/2015

Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 15,5 Ohm RI tot 20 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 2044 03 19 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0306 MICHEL DEHERVE

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
- Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, «du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition»
- Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
- Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
- Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
- Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette

VMA - 45



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

N° Rapport: 0306-190319-01

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstruire de nouveau.

Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 2044 03 19.

BTV Brabant Wallon reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

N° Rapport: 0306-190319-01



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ
T: 081 65 84 59, E: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

Rapport N°: 0306-190319-02 Date du contrôle : 19/03/19
Extra date du contrôle:

**DONNEES
GENERALES:**

**ADRESSE DE
L'INSTALLATION :**

PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122 - REZ
6000 CHARLEROI

PROPRIETAIRE:

Adresse : PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122
6000 CHARLEROI

DEMANDEUR :


Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

INSTALLATEUR :

Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

TVA ou CI : 0896593962

Location de l' installation

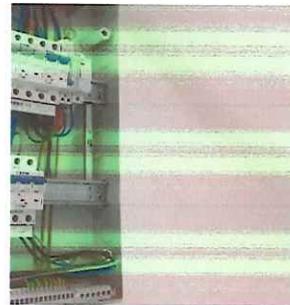

EAN : **Compteur n°** 33766041 **Index :** 046330,4

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Modification /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm ²	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	2p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	2	Nombre de circuits term. :	11
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TN-C-S

VMA - 45



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,

MA-BT-02/2015

Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 15,5 Ohm RI tot 20 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCCR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 2044 03 19 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

pour le directeur,

0306 MICHEL DEHERVE

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
- Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, «du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition»
- Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
- Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
- Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
- Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette

VMA - 45



2 / 3



seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

N° Rapport: 0306-190319-02

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstrôler de nouveau.

Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 2044 03 19.

BTV Brabant Wallon reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

N° Rapport: 0306-190319-02

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ
T: 081 65 84 59, E: btv.brabantwallon@btvcontrol.beRapport N°: 0306-190319-03 Date du contrôle : 19/03/19
Extra date du contrôle:DONNEES
GENERALES:ADRESSE DE
L'INSTALLATION :PATRIMMO JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122 - 1ER
6000 CHARLEROI

PROPRIETAIRE:

Adresse :

PATRIMMO JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122
6000 CHARLEROI

DEMANDEUR :

Adresse :

BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

INSTALLATEUR :

Adresse :

BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

TVA ou CI : 0896593962

Lieu de l'installation



EAN : Compteur n° 5701699 Index : 93627,5

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Modification /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	XVB 4 x 10 mm ²	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	2	Nombre de circuits term. :	11
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

VMA - 45



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,

MA-BT-02/2015

Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 15,5 Ohm RI tot 50 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCCR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 2044 03 19 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur
0306 MICHEL DEHERVE

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
- Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, «du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition»
- Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
- Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
- Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles déprisés de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
- Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette

VMA - 45



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

N° Rapport: 0306-190319-03

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstrôler de nouveau.

Un reconstrôle de l'installation est obligatoire avant 2044 03 19.

BTV Brabant Wallon reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

N° Rapport: 0306-190319-03



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ
T: 081 65 84 59, E: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

Rapport N°: 0306-190319-04 Date du contrôle : 19/03/19
Extra date du contrôle:

DONNEES GENERALES:


ADRESSE DE L'INSTALLATION : PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122 - 2EME
6000 CHARLEROI

PROPRIETAIRE:
Adresse : PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122
6000 CHARLEROI

DEMANDEUR :
Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

INSTALLATEUR :
Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

Location de l' installation

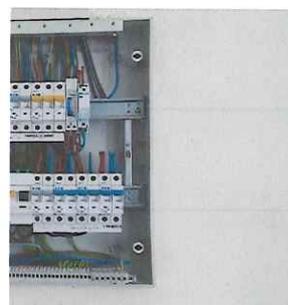

TVA ou CI : 0896593962

EAN : Compteur n° 5291181 - Index : 016860,5
2011

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Modification /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	XVB 4 x 10 mm ²	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	2	Nombre de circuits term. :	11
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

VMA - 45



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

MA-BT-02/2015

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 15,5 Ohm RI tot 50 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et
schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCCR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 2044 03 19 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur
0306 MICHEL DEHERVE

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
- Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, «du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition»
- Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
- Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
- Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles déprisés de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
- Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

VMA - 45



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

N° Rapport: 0306-190319-04

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

ETAPE 2

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstruire de nouveau.

ETAPE 3

Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 2044 03 19.

ETAPE 4

BTV Brabant Wallon reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

N° Rapport: 0306-190319-04



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ
T: 081 65 84 59, E: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

Rapport N°: 0306-190319-05 Date du contrôle : 19/03/19
Extra date du contrôle:

**DONNEES
GENERALES:**

**ADRESSE DE
L'INSTALLATION :** PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122 - 3EME
6000 CHARLEROI

PROPRIETAIRE:
Adresse : PATRIMMO'JB SPRL
RUE CAYAUDERIE 122
6000 CHARLEROI

DEMANDEUR :
Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

INSTALLATEUR :
Adresse : BISTON ELECTRICITE
RUE 1ERE DIVISION MAROCAINE 51
5030 ERNAGE

localisation de l' installation



TVA ou CI : 0896593962

EAN : **Compteur n°** 5202793 - **Index :** 012160,8
2006

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Modification /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	XVB 4 x 10 mm ²	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	2	Nombre de circuits term. :	9
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

VMA - 45



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

MA-BT-02/2015

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271,
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 15,5 Ohm RI tot 50 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 2044 03 19 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur pour le directeur,
0306 MICHEL DEHERVE

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
- Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, «du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition»
- Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
- Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
- Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
- Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

VMA - 45



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

N° Rapport: 0306-190319-05

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

ETAPE 2

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstruire de nouveau.

ETAPE 3

Un reconstruire de l'installation est obligatoire avant 2044 03 19.

ETAPE 4

BTV Brabant Wallon reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

N° Rapport: 0306-190319-05