



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 16391943
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N° 204/2012 3/6

EAN code 74444020208494362

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk Résidentiel	H/C.6.4 <input checked="" type="radio"/>	H/C.6.5 <input type="radio"/>	H/C.8.4.1 <input type="radio"/>	H/C.8.4.2 <input type="radio"/>	H/C.8.4.3 <input type="radio"/>	Netsysteem <u>55</u>	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input checked="" type="checkbox"/>
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019								

Plaats van het onderzoek : ruce Grande 85 Messancy
Lieu du contrôle :

Eigenaar Propriétaire : _____ Adres : HC
Adresse :

Installateur : SARL Meers BTW / TVA : 0036824202

Datum van het onderzoek : 3.12.2020 Ik. / C.I. : _____

Date du contrôle : _____ Inspecteur : Lansard

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 8512

Spanning : <u>3x230</u>	Meter / bord verbinding : <u>ALB 4 40</u>	Max. beveiliging : <u>25</u>
Tension	Liaison compteur-tableau	Protection max.

Aardelektrode : <u>3x230</u>	Isolatie : <u>112</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : _____ Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>10</u> Nombre de circuits terminaux :	TestΔIn		1.ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>6005</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>4</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : nearib
NOTE : Récepteurs + sensibilité min places
Datum/date :

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du 8.2.1 8.2.2

Bestuit / Conclusion :	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
<input checked="" type="checkbox"/> L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. <input type="checkbox"/> Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek: <u>3.12.2025</u>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> /
<input type="checkbox"/> L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1. <input type="checkbox"/> Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le..... <input type="checkbox"/> Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor..... <input type="checkbox"/> La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur. Lansard

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envisager une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.
Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 16391993
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 2020/12-3/6

EAN code: 7111149020208494362

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4,1	H/C 8,4,2	H/C 8,4,3	Netsysteem	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ST	Prescription du gest. de réseau de distr. <input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Rue Grande 85 Messancy

Eigenaar :
Propriétaire : Adres : H.C.
Adresse :

Installateur : SABL Meers BTW / TVA : 0036824202

Datum van het onderzoek : 3 12 2020 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 3 12 2020 Inspecteur : Lemuel

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 8512

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 466410	Max. beveiliging :
Tension : 230V	Liaison compteur-tableau :	Protection max. : 25

Aardelektrode : 3 230	Isolatie : 112 Mohm	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : 10	Test ΔIn		1. ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK
40	300	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
40	30	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : *nearib*

VISUM :
Datum/date :

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du 8.2.1 8.2.2

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek: 12-2025

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.

Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....


La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.....

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
	 /
	 /

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier (ont modification intervenue dans l'installation électrique); c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparation des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPPELS - NF - 25.05.2020 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

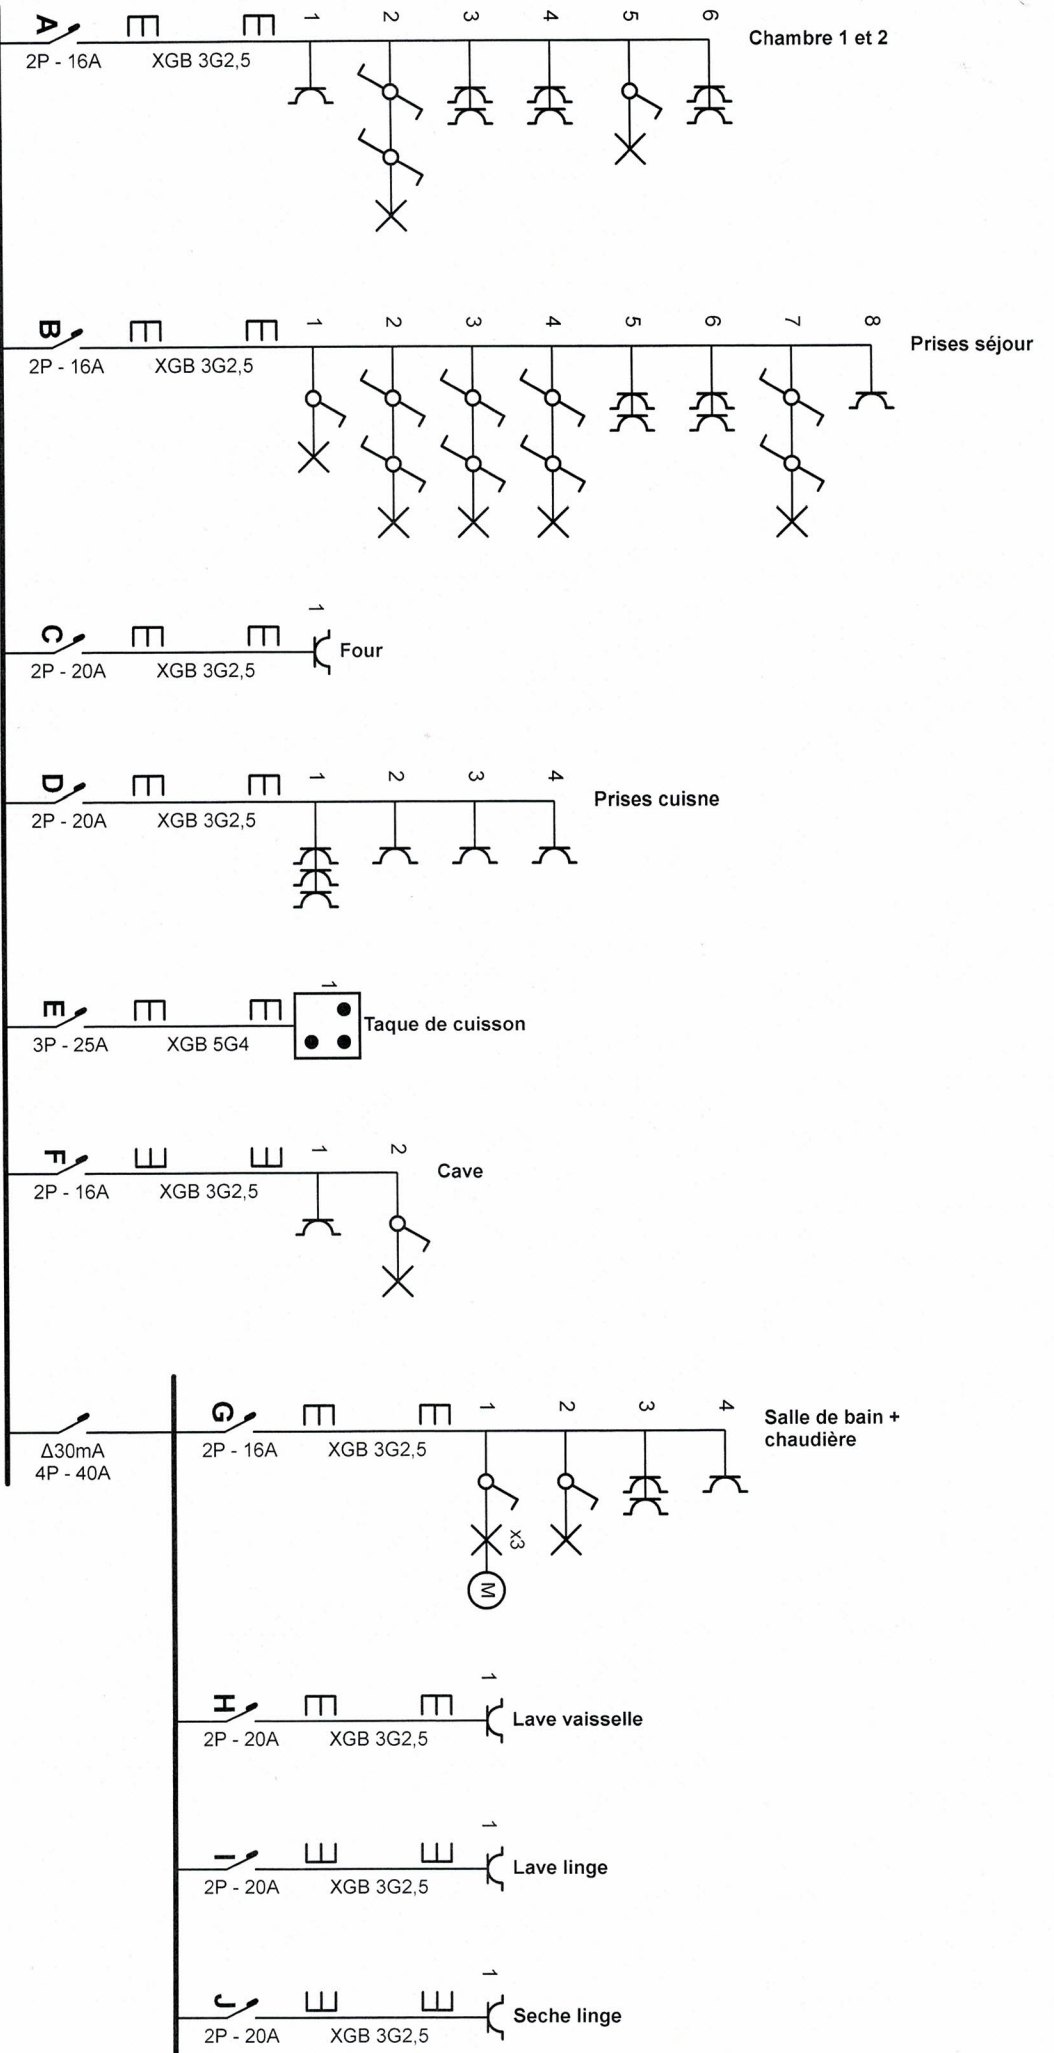

Organisme agréé
Laurent LOMBARD (SOCO TEC)
 Rue Grand Vinâve 61-63
 4101 Jemeppe-sur-Meuse

Inspecteur
 laurent.lombard@electro-tesis.be
 Gsm 0499 57 89 30

Adresse de l'installation électrique

Grand-Rue 85
 6780 Messancy


Installateur

Moers Michel sprl
 Allée du Beau Vivier 60
 4102 Ougrée
 Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
 e-mail: moers.michel@yahoo.com
 TVA BE 0636 824 202



p. 1/5
 Schema unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz

Zeme étage

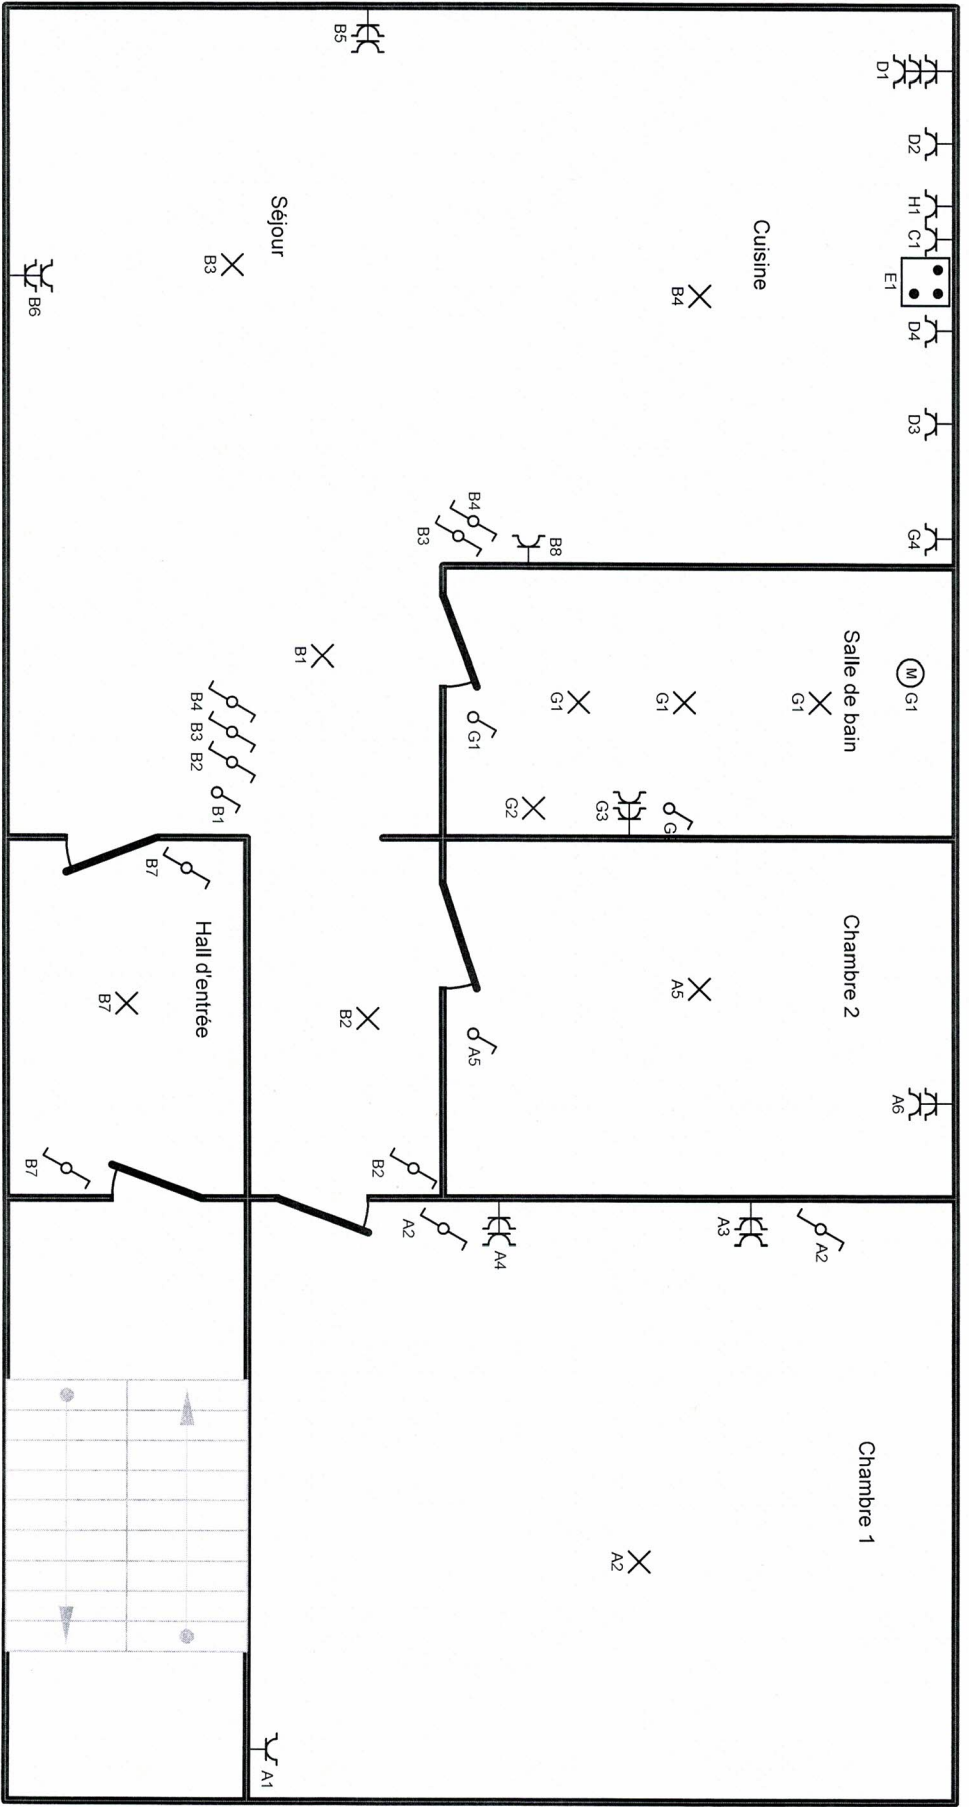

Organisme agréé
 Laurent Lombard (SOOCO TEC)
 Rue Grand Viravie 61-63
 4101 Jemeppe-sur-Meuse

03-12-2020

Inspecteur
 laurent.lombard@electrofest.be
 Gsm 0490 57 69 20


Adresse de l'installation électrique
 Grand-Rue 85
 6780 Messancy

Installateur
 Moers Michel sprl
 Allée du Beau Vivier 60
 4102 Ougrée
 Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
 e-mail: moers.michel@yahoo.com
 TVA BE 0636 824 202



p. 2/5
 Schema de position
 3 x 230V ~ 50Hz

Entre sol

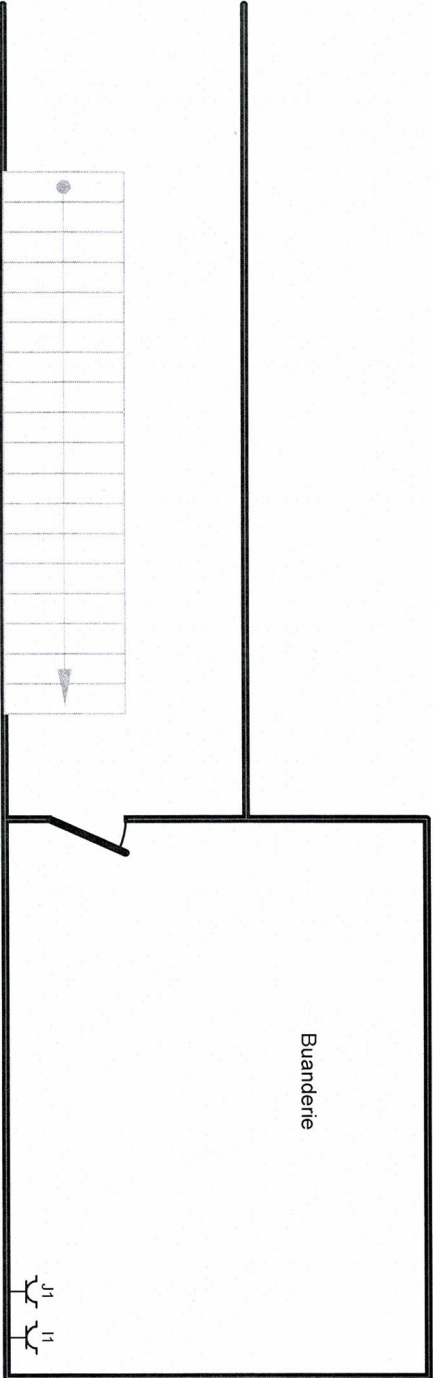

Organisme agréé:
Laurent Lombard (SOCO TEC) Laurent
Rue Grand Vinave 61-63
4101 Jemeppe-sur-Meuse - 2020

Inspecteur
laurent.lombard@electro-test.be
Gsm: 0490 57 89 30

Adresse de l'installation électrique

Grand-Rue 85
6780 Messancy


Installateur

Moers Michel sprl
Allée du Beau Vivier 60
4102 Ougrée
Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
e-mail: moers.michel@yahoo.com
TVA BE 0636.824.202



p. 3/5
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz

Sous sol

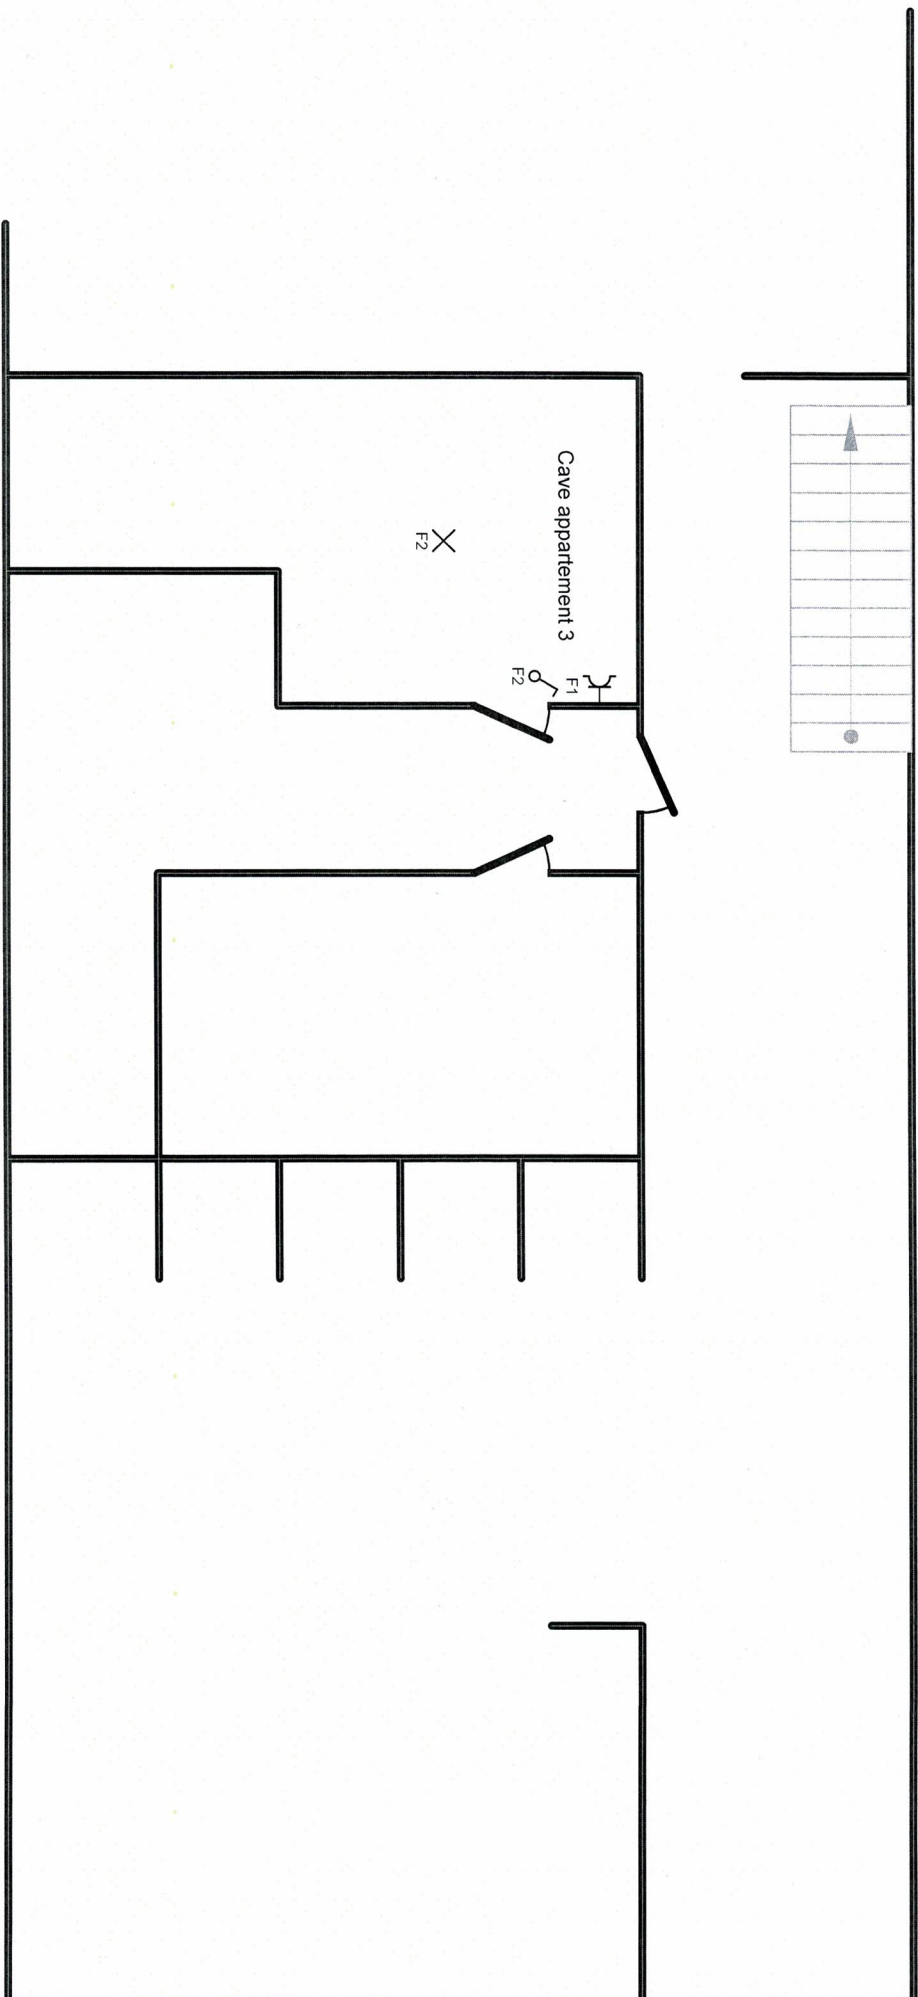

ELÉCTROTEST
L. LOMBARD Laurent

Organisme agréé
Laurent Lombard (SOCOTEC)
Rue Grand Vinave 61-63
4101 Jemeppe-sur-Meuse

Inspecteur
laurent.lombard@electro-test.be
GSM 0490 57 69 30

Adresse de l'installation électrique

Grand-Rue 85
6780 Messancy

Installateur

Moers Michel sprl
Allée du Beau Vivier 60
4102 Ougrée
Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
e-mail: moers.michel@yahoo.com
TVA BE 0636.824.202



p. 4/5
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

- A Chambre 1 et 2
- B Prises séjour
- C Four
- D Prises cuisine
- E Taque de cuisson
- F Cave
- G Salle de bain + chaudière
- H Lave vaisselle
- I Lave linge
- J Seche linge

ELECTROTEST

Organisme agréé
 Laurent Lombard (SOCOTEC)
 Rue Grand Vhàve 61-63
 4101 Jemeppe-sur-Meuse

Inspecteur
 laurent.lombard@electro-test.be
 Gsm: 0490.57.89.30

Adresse de l'installation électrique
 Grand-Rue 85
 6780 Messancy

Installateur
 Moers Michel sprl
 Allée du Beau Vivier 60
 4102 Ougrée
 Tél.: 04 338 06 40 GSM: 0477 63 92 68
 e-mail: moers.michel@yahoo.com
 TVA BE 0636.824.202




p. 5/5
 Liste des circuits
 3 x 230V ~ 50Hz