



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/61440278/00/FR/002

Original



Votre numéro de client : 94396001

Numéro de contrat : 2236649/40000



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Au-Gris-Han 8-8A, 6970 Tenneville



Effectué le :

20/01/2025 09:40 - 11:32



Effectué par : DAVID POSTAL (4546)

Conforme

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	201 585 192
Adresse	Au-Gris-Han 8-8A, 6970 Tenneville
Code EAN	Non communiqué
Nom gestionnaire de réseau	Ores
Précision Installation	Conciergerie hall de droite
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage
Date de réalisation de l'installation	- A partir du /après 01/06/2020

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Compteur non placé ou pas sous tension
Valeur max. autorisée de la protection de branchement (A)	40
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	16
Canalisation d'alimentation - Type	XGB
Tension (V)	- 3N400V AC


DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : TD1

Emplacement	Hall
Nombre de circuits	15




(Tableau électrique)

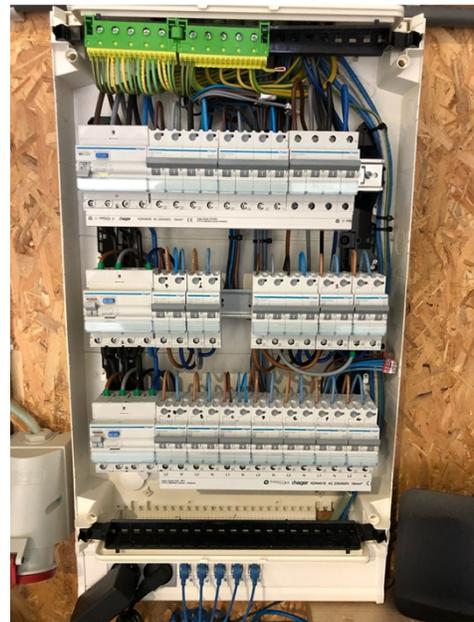

(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : TD2

Emplacement	Conciergerie
Nombre de circuits	15

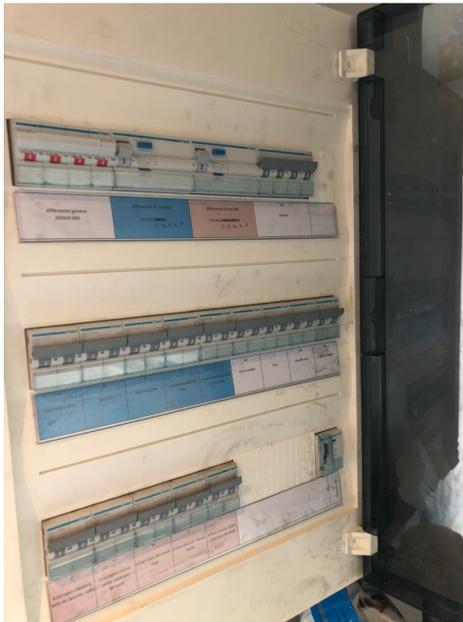

(Tableau électrique)



(Tableau électrique - intérieur)

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas unifilaires	Référence	Tissot
	Date	20/01/2025
	Version	2025-01-18
Plans de position	Référence	Tissot
	Date	20/01/2025
	Version	2025-01-18



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/61440278/00/FR/002

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Pas d'application / vérification pas possible
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Pas d'application / vérification pas possible
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Boucle(s) de terre
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	30
Valeur d'isolement général (Mohms)	1.7

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/61440278/00/FR/002

CONCLUSION DU CONTRÔLE


L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique non-domestique est tenu d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

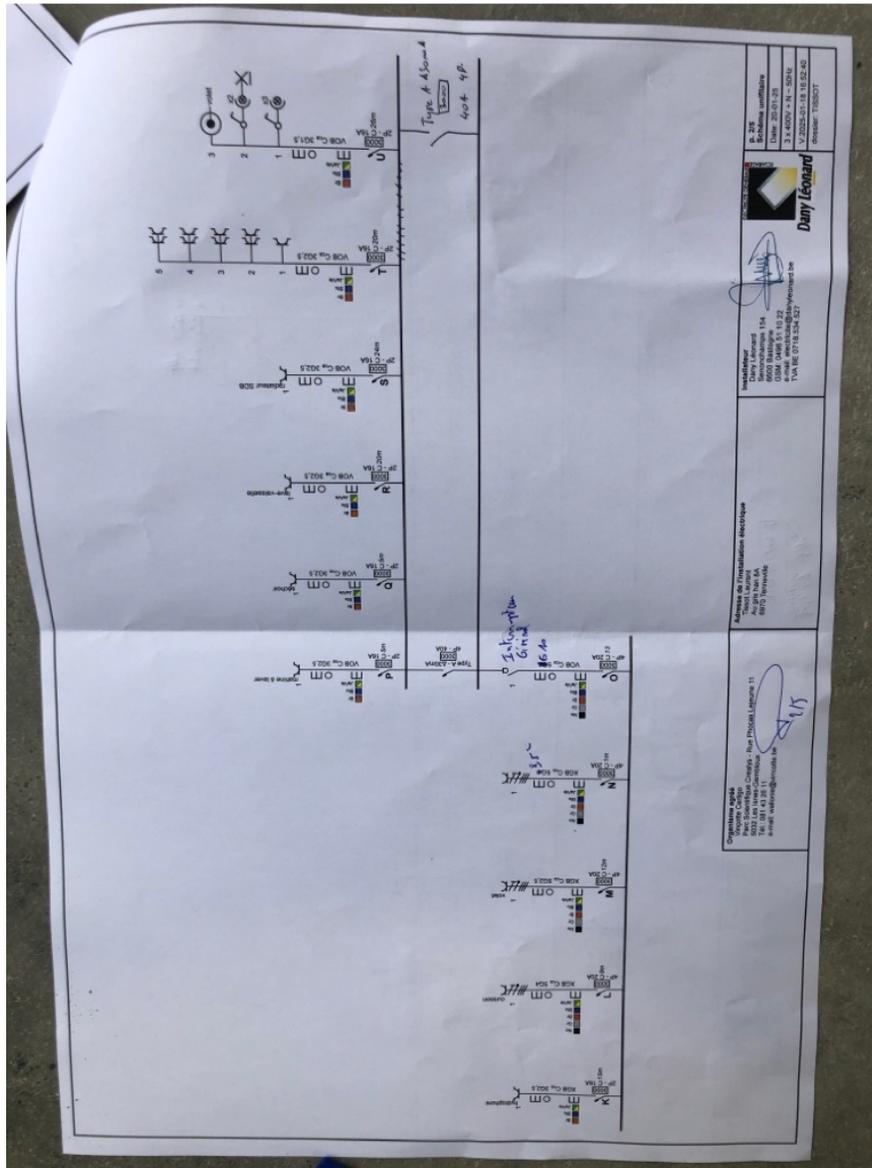


(Schémas unifilaires)


<p>Responsable Dany Léonard 69007 Saint-Etienne 6 rue de la République Tél: 04 77 13 52 57</p>	<p>Adresse de l'installation électrique Aéroport de Lyon 69100 Bron</p>	<p>Client Société Générale 11 rue de la République 69007 Saint-Etienne</p>
---	--	---

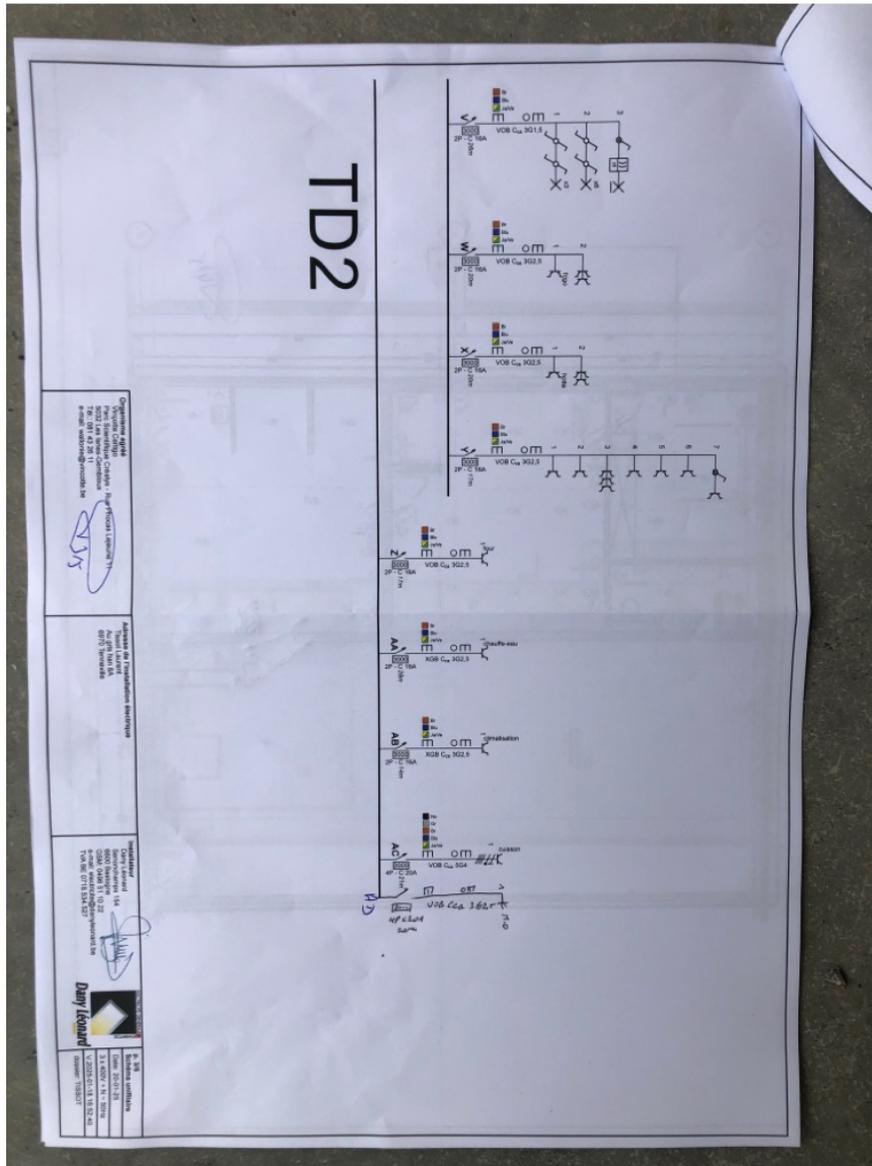

(Schémas unifilaires)

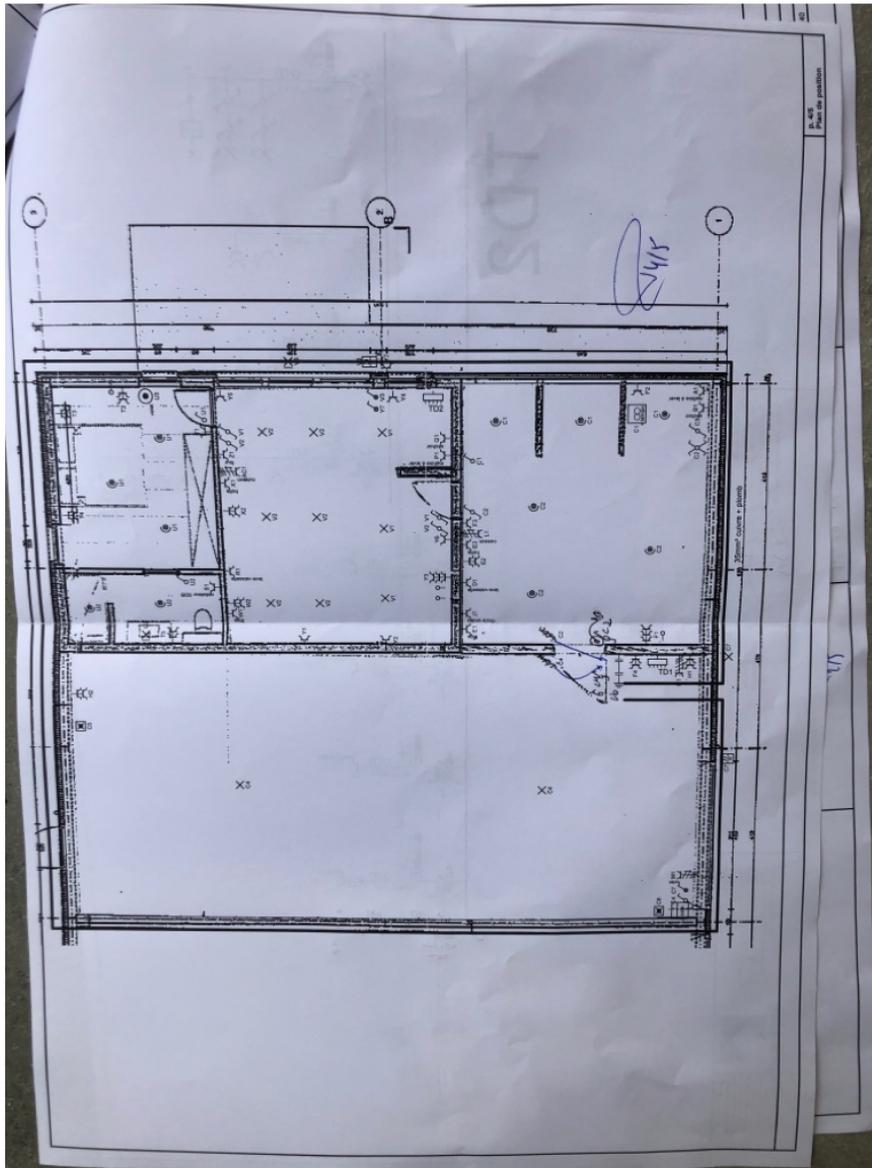

(Plans de position)

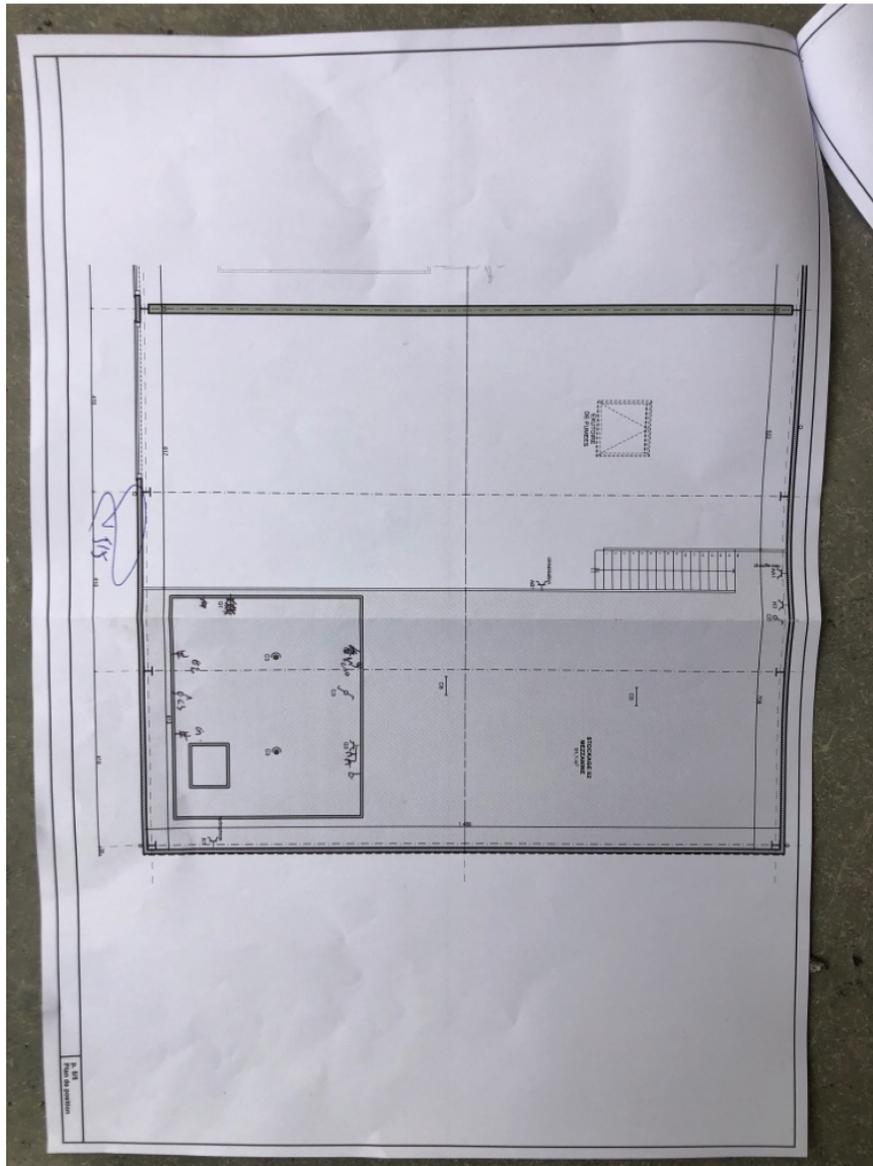

(Plans de position)