



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: 103274-1227/Vil

F 068325

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rés. Code:

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: NOEL R.

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: Multirenové Nom, Prénom: NOEL
N° carte d'identité: N° carte d'identité: Adresse: Av. du Vorsegat 41
N° TVA: BE 0433684.822 CP + Commune: 1180 BXL 1083 BXL
Tél: 1083 BXL

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐
☒ Art 270 ☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art 276bis ☐ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation ☐ Art 276 ☐ Art 276bis ☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN 541448520708876513 ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
Compt. kWh n°: 47954888 Index jour: nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ N.V. n°: Index nuit:
Données installation: Conçue pour U_n: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐ Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ boucle de terre ☐ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 6 mm² - Type: Terre existante
Description installation: ☐ Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12
☐ Voir annexe(s) Appart 507 (lever de remarcques)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☐ Appareils ☒ Matériel ☒ l-/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 18 Ω ☐ Isolement général: 260 MΩ ☒ Continuité de terre ☒ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
☐ Néant		
Remarques		Visa:
☐ Néant		

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.


L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 18/02/2035
par le même organisme de contrôle (*)

Agent visiteur:

Nom: DE HAES Agent n°: 3274 Date: 18/02/2010
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: 1 ☐ Schéma(s) unifilaire(s): 1

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

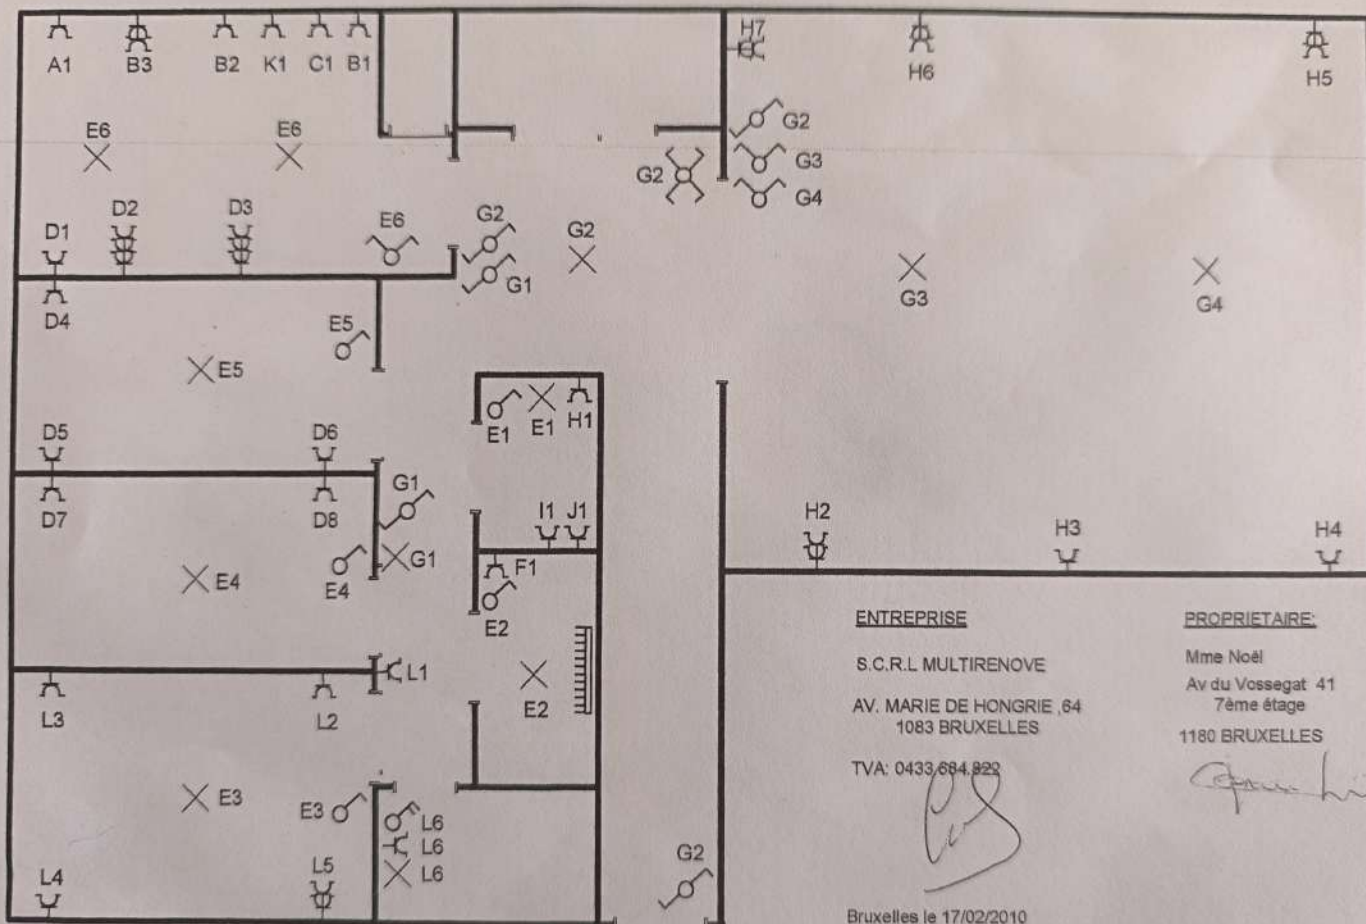

ENTREPRISE

S.C.R.L MULTIRENOVE
 AV. MARIE DE HONGRIE, 64
 1083 BRUXELLES
 TVA: 0433.684.822


PROPRIETAIRE:

Mme Noël
 Av du Vossegat 41
 7ème étage
 1180 BRUXELLES

Bruxelles le 17/02/2010

Vingotte

TENSION
3 X 220 V

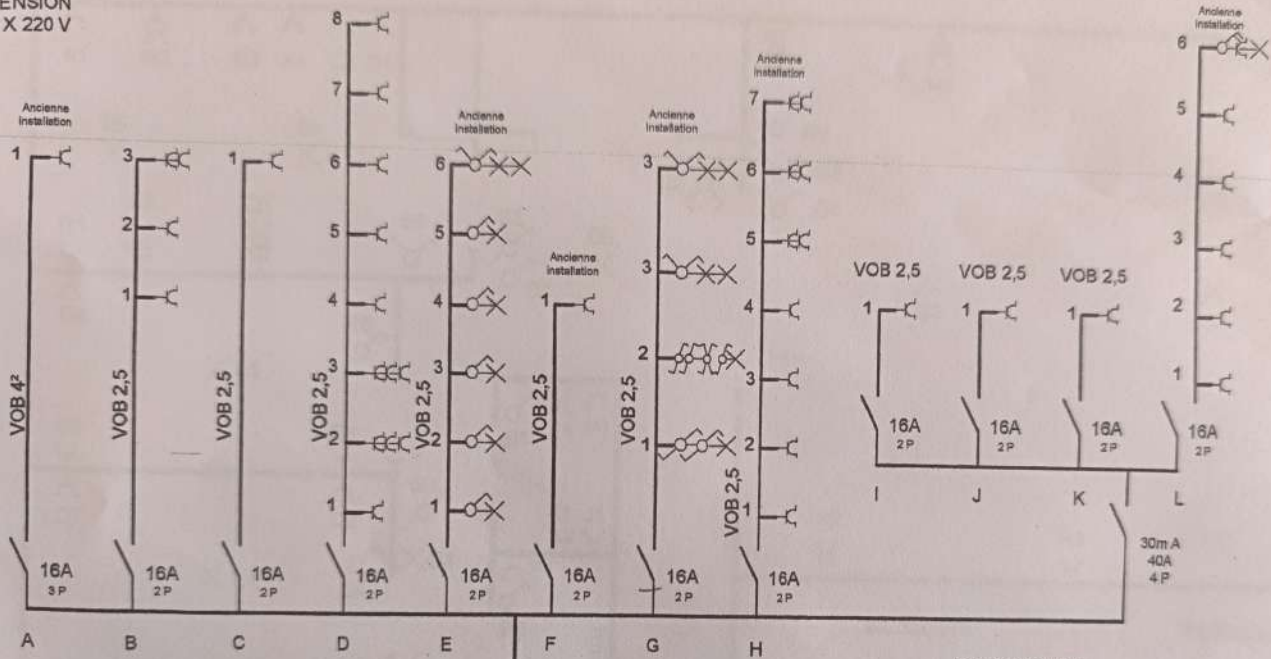

PROPRIETAIRE:


Mme Noël
Av du Vossegat 41 7ème étage
1180 BRUXELLES

ENTREPRISE

S.C.R.L MULTIRENOVE
AV. MARIE DE HONGRIE, 64 1083 BRUXELLES
TVA: 0433.684.822

BRUXELLES
le 16/02/2010

Vingotte
Dehaes V. 3274
18-02-10



Description des circuits

- A PRISE / TAQUE DE CUISSON
- B PRISE / FRIGO, PLAN DE TRAVAIL
- C PRISE / FOUR
- D PRISES / CUISINE COTE GAUCHE + 2 PETITE CHAMBRE
- E ECLAIRAGE / ^{BUANDERIE}~~DEBARRAT~~, W-C, CHAMBRE 1, 2,3 ET CUISINE
- F PRISE / W-C
- G ECLAIRAGE / HALL ET LIVING
- H PRISES / ^{BUANDERIE}~~DEBARRAT~~ / LIVING
- I PRISE / MACHINE A LAVER
- J PRISE / SECHOIR
- K PRISE / LAVE VAISSELLE
- L PRISES / HALL , GRANDE CHAMBRE , SALLE DE BAIN