

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue De

PROPRIETAIRE (nom-prénom) : MD 76-4684 Haccourt

Adresse :

DEMANDEUR : DV ECFE

Adresse :

INSTALLATEUR : DV ECFE

Adresse :

TVA CI : BE0725 514 360



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Date de contrôle : 15/09/19 Agent visiteur : G. Labou Nom du GRD : RBSA Code EAN : ✓
 Compteur n° : - Index* ⚡ {HP} (kWh) : - Index* ⚡ {HC} (kWh) : -

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT ET TBT

Type de locaux : unité d'habitation unité de travail domestique parties communes d'un ensemble résidentiel
 Type d'installation : nouvelle modification extension existante (avant après 1.10.81)
 Type de contrôle : examen de conformité RGIE art.270 visite de contrôle périodique RGIE art.271 visite de contrôle avant renforcement de puissance RGIE art.276 visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation RGIE art. 276bis examen de conformité d'une installation photovoltaïque (RGIE art. 270)
 - Dérogations appliquées : RGIE art. 271 bis art. 278
 - Procédure interne : check- list-INS- E-10 E-11 E12
 Tension nominale de l'installation (A.C) : 1N400V 2X230V 3X230V 3N400V Autre :
 Protection du branchement : In 63 A présente selon devis GRD I_{max} autorisé pour la validité du présent rapport
 Câble d'alimentation tableau principal : section 4 x 10 mm², type : EKWB Inter sec général : int. différentiel autre :
 Type prise de terre : boucle à fond de fouille piquet(s) : nbre nc
 Mesures : R_A = 5.69 Ω ; R_{iso tot} = 7.21 MΩ (appareils de mesure utilisés : appareils dont l'agent est titulaire)
 Description de l'installation visitée :

Protection contre les contacts indirects										
Différentiel(s)	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _Δ (A)	Circuit(s) protégé(s)	Type
	<u>63</u>	<u>3</u>	<u>0,3</u>	<u>Tous</u>	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B					<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
	<u>63</u>	<u>3</u>	<u>0,03</u>	<u>8</u>	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B					<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 25 détail voir plans et schéma(s) en annexe voir croquis en annexe (RGIE art 276bis)

Résultats du contrôle	
DDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Le différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> n'a pu être plombé. <input type="checkbox"/> a été plombé. <input type="checkbox"/> n'est pas plombable. <input type="checkbox"/> est absent	
Contrôle du fonctionnement des DDR par leur bouton test <input type="checkbox"/> via un courant de défaut (art. 271)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Protections contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Correspondance et conformité des plans et schémas <input type="checkbox"/> ceux-ci ont été visés et signés pour approbation	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Etat du matériel électrique fixe ou à poste fixe et mobile si d'application <input type="checkbox"/> récepteurs non placés (points lumineux ; appareils fixes)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Matériel installé correspond aux facteurs d'influences externes présents <input type="checkbox"/> récepteurs non placés (points lumineux ; appareils fixes)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires <input type="checkbox"/> en attente à connecter lors du placement des équipements	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO
Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Inf <input type="checkbox"/> Rem <input type="checkbox"/> SO

Référence rapport précédent : _____ date de visite : _____ O.A :

INFRACTIONS (voir code au verso) Néant :

REMARQUES Néant :

CONCLUSION : (Information générales au verso)

- L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE. Le prochain contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur
- L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
 - Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de la signature de l'acte de vente au terme du délai d'un an prenant cour le jour de la visite avant la mise en usage avant le :

Nom et signature de l'agent visiteur
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nom et signature du demandeur
pour réception

Visa du distributeur

[Signature]

[Signature]


DV ELEC

Rue Michel de la Brassine 23
4051 Vaux sous Chèvremont
0499 27 32 65 & 0476 31 28 01 - DVELEC@hotmail.com

Tableau électrique


- A. 300 mA 63A
- B. DISCO BAR 16A
- C. WC + HALL D'ENTREE 16A
- D. LAMPE EXTERIEUR + PORTE AVANT CREPUSCULAIRE 16A
- E. CHAMBRE AVANT DROITE 16A
- F. GRENIER 2^E 16A
- G. DRESSING 16A
- H. PRISES CUISINE 16A
- I. TV + PELET + PRISE EXTERIEUR 16A
- J. CHAMBRE AVANT GAUCHE 16A
- K. BUANDERIE 16A
- L. CHAMBRE ARRIERE 16A
- M. LAMPE HALL DE NUIT 16A
- N. PRISE SOL SALON 16A
- O. PRISES EXTERIEUR AVANT 16A
- P. HOTTE + LAMPE INDIRECT 16A
- Q. TAQUE DE CUISSON 32A
- R. PARLOPHONE + VOLET CHAMBRE AVANT GAUCHE 10A
- S. TELERUPTEUR
- T. TELERUPTEUR
- U. LAMPE CUISINE + FOUR + MICRO-ONDE 20A
- V. LAMPE SALON + PRISES 20A
- W. PRISES CUISINE + FRIGO + CONGELATEUR 16A
- X. FUTURE PISCINE 32A - ALARME
- Y. LIBRE
- Z. LIBRE
- AA. LIBRE
- BB. 30 mA 63A
- CC. CAVE 20A
- DD. SECHOIR 20A
- EE. SALLE DE BAIN 20A
- FF. MACHINE A LAVER 20A
- GG. LAVE VAISSELLE 20A
- HH. ADOUCISSEUR D'EAU + CIRCULATEUR 20A
- II. CHAUDIERE 20A
- JJ. POMPE A EAU DE PLUIE 20A



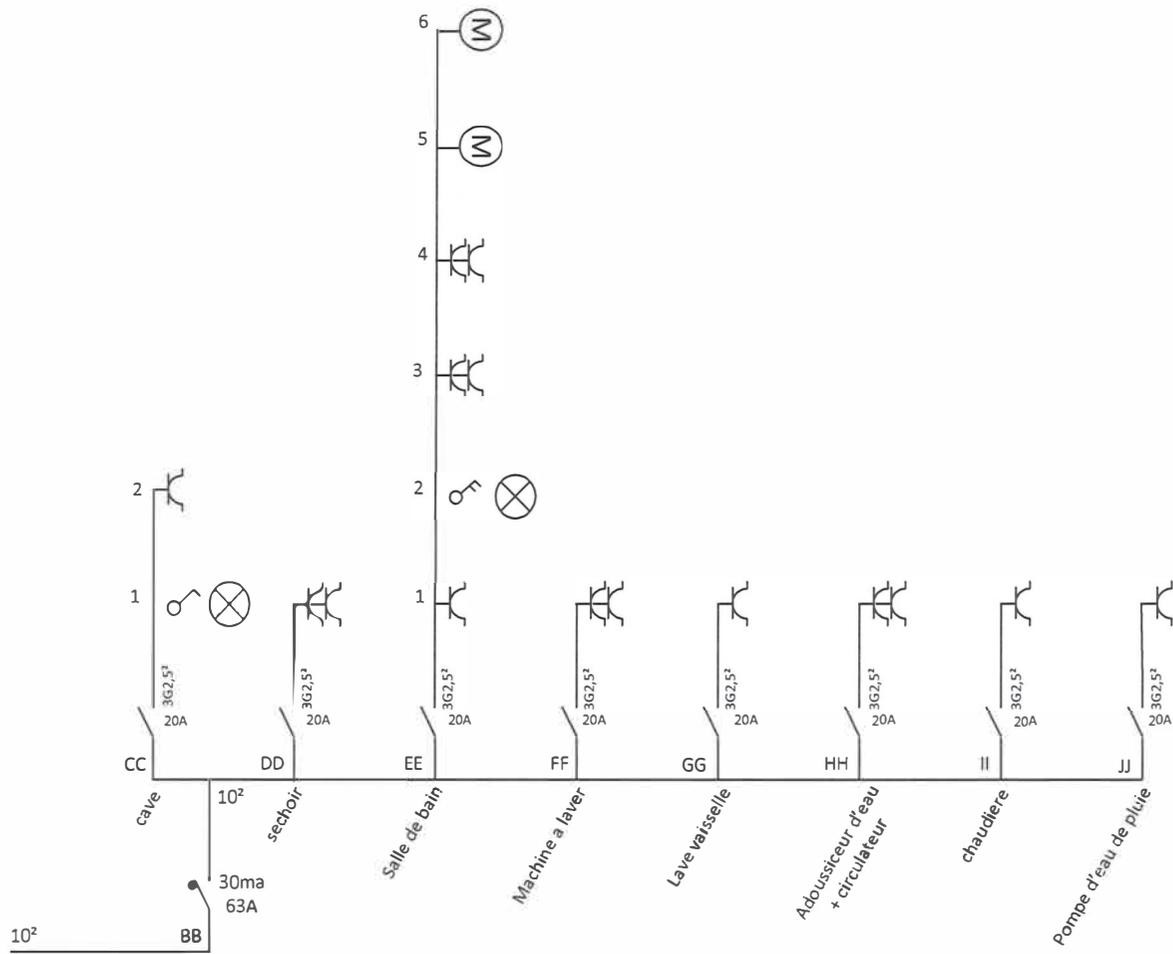

<p>Propriétaire</p>	<p>Adresse de l'installation</p> <p>Rue de Tongres 376 4864 Haccourt</p>	<p>Installateur</p> <p>Dvelec</p>	<p>Organisme de réception</p> 
---------------------	--	-----------------------------------	---

202109109

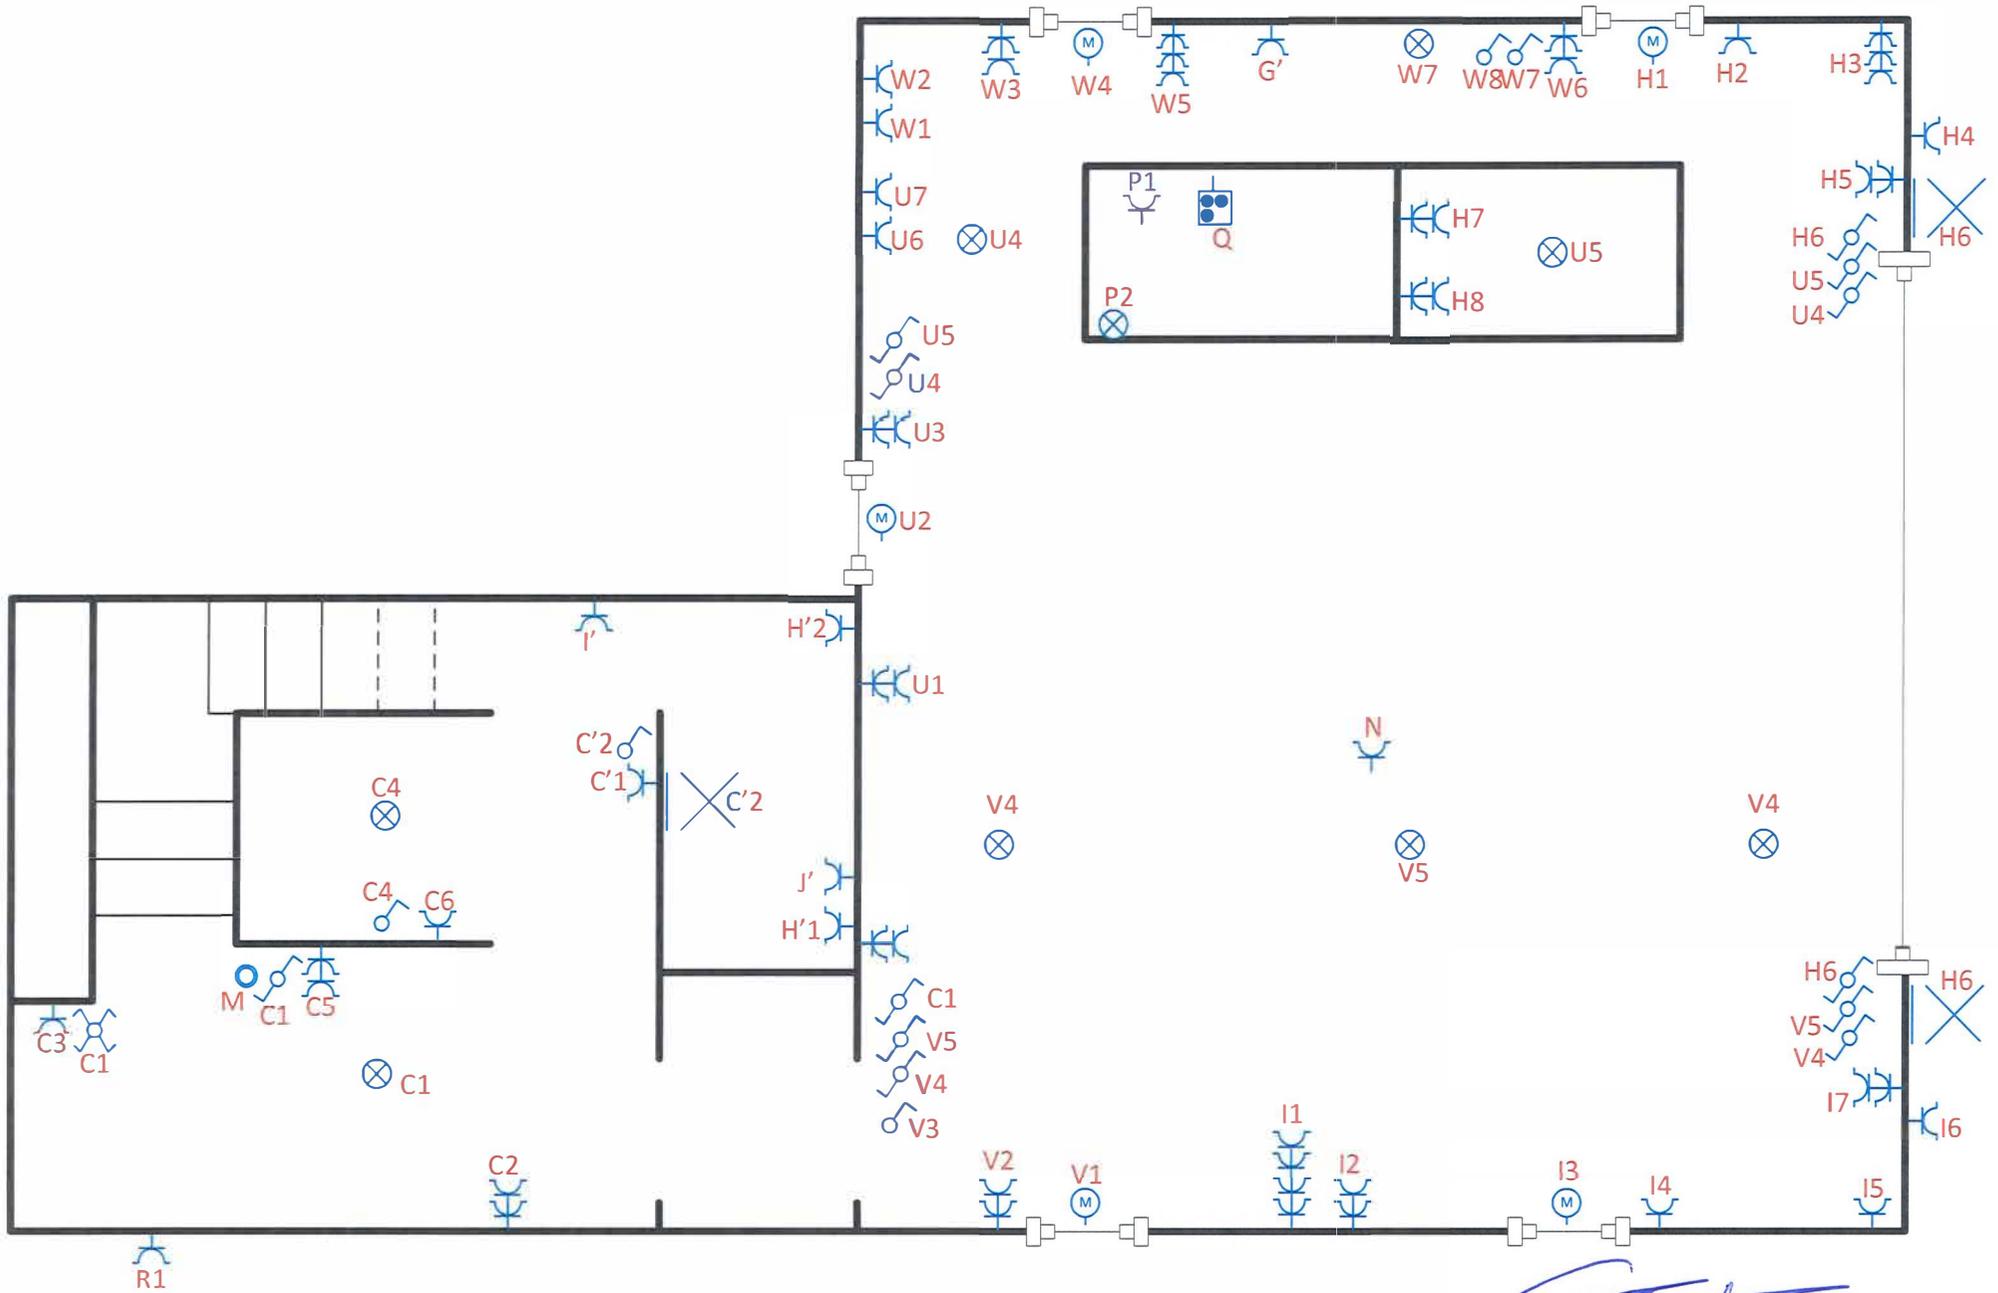


Rue de tongres 376 , 4684 Haccourt

RDC

Propriétaire :

Organisme de réception :

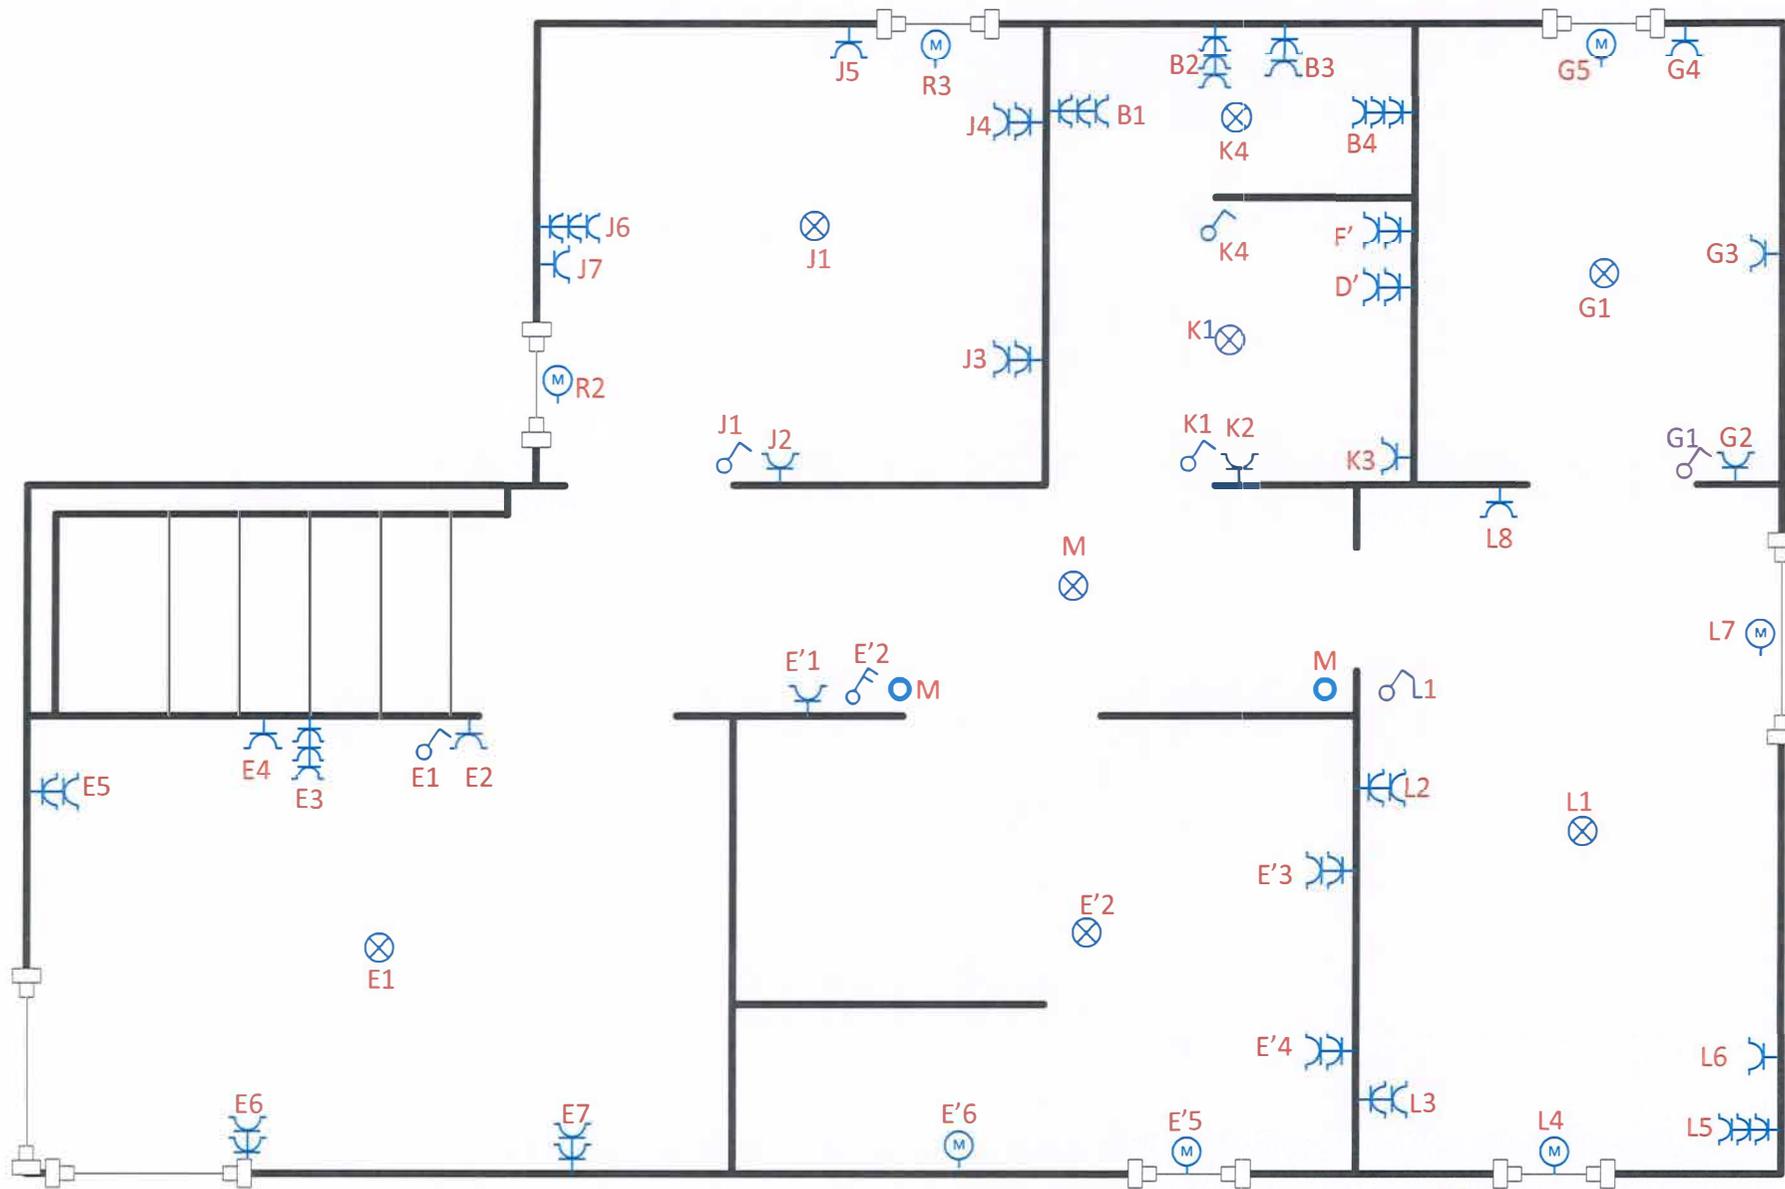


[Handwritten signature]

Rue de tongres 376 , 4684 Haccourt


Etage

Propriétaire :

Organisme de réception :

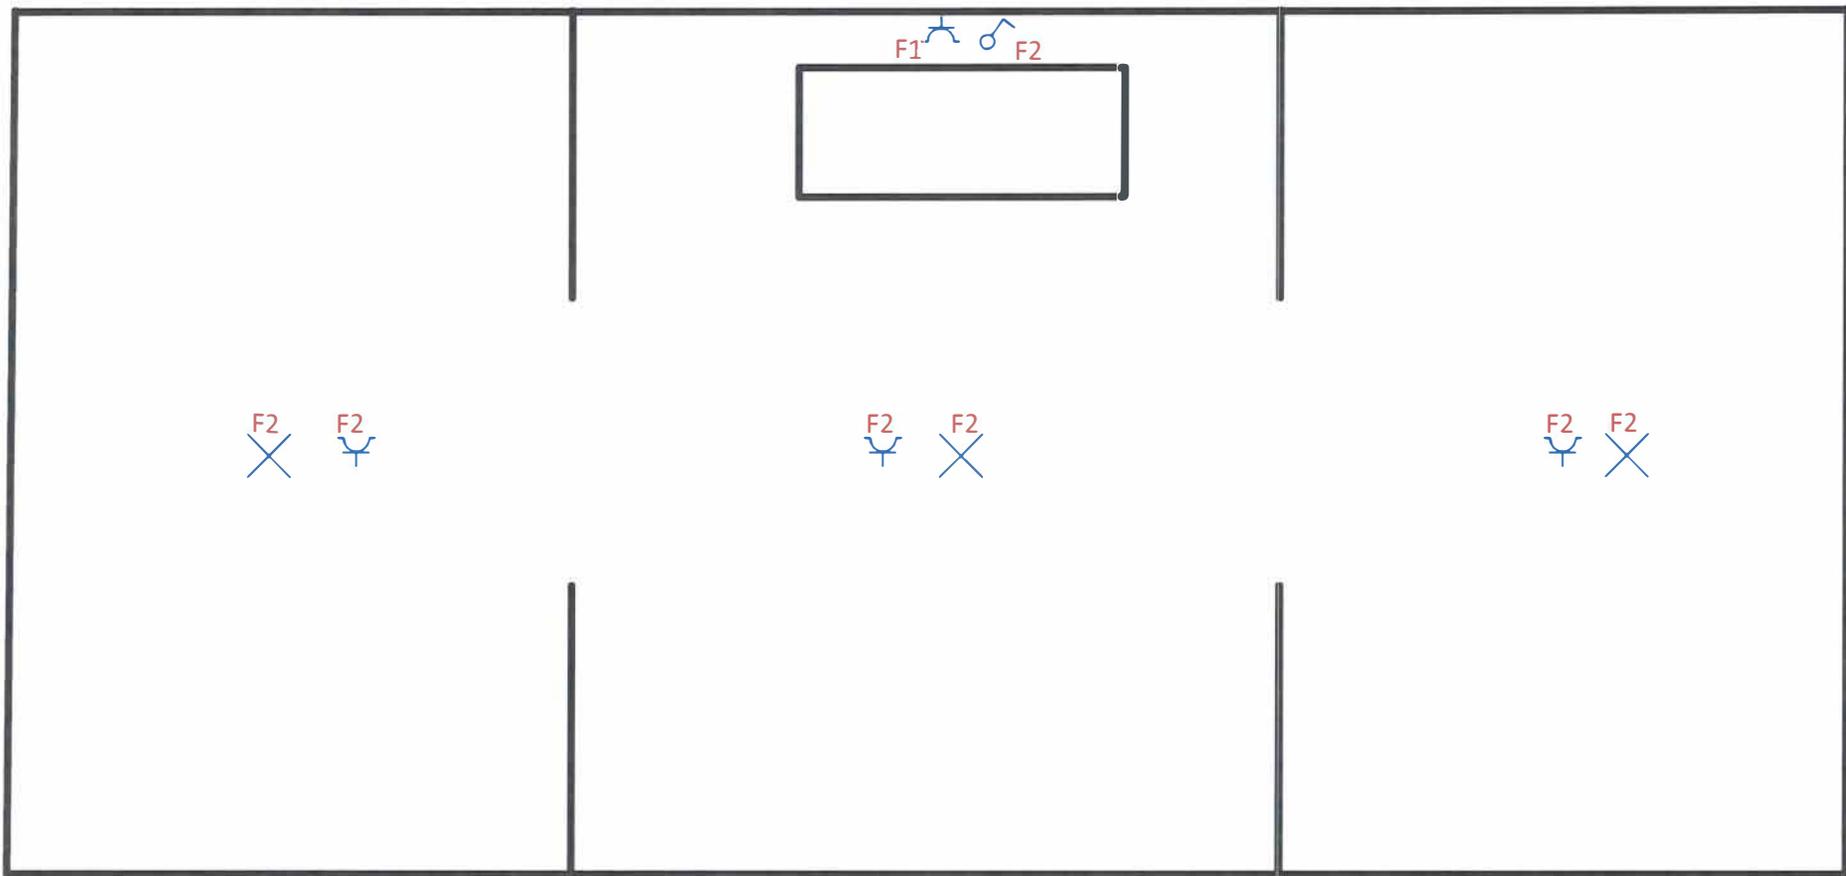

Signature

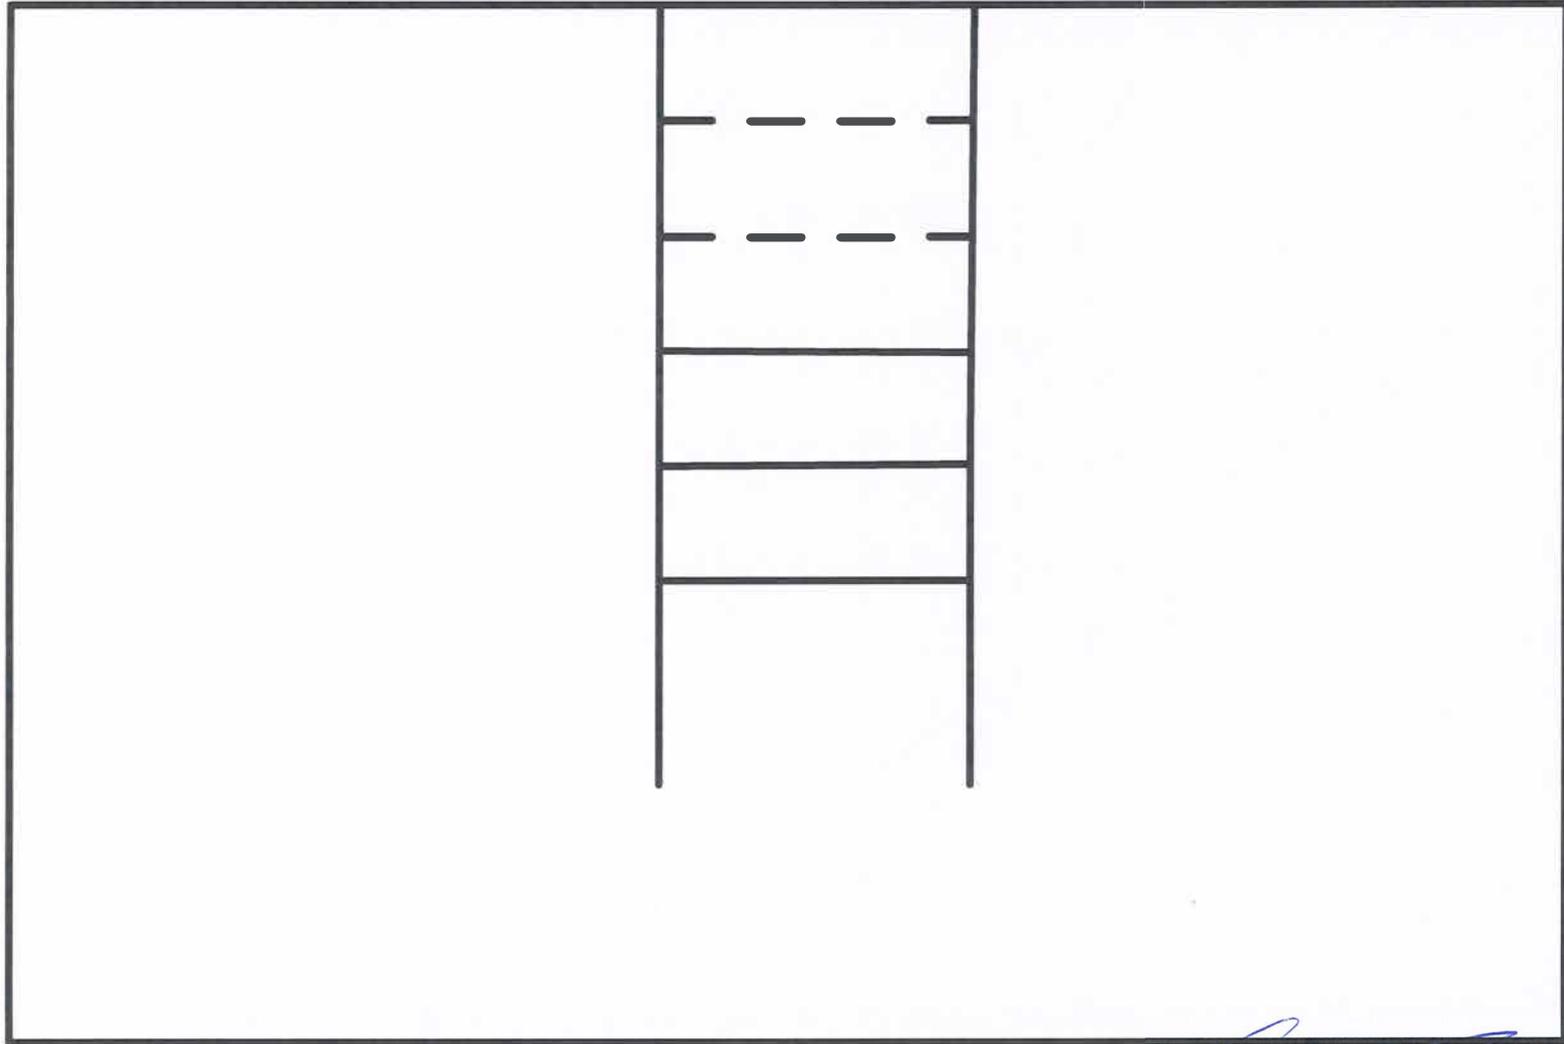


Locher

Rue de tongres 376 , 4684 Haccourt


cave

Propriétaire :

Organisme de réception :

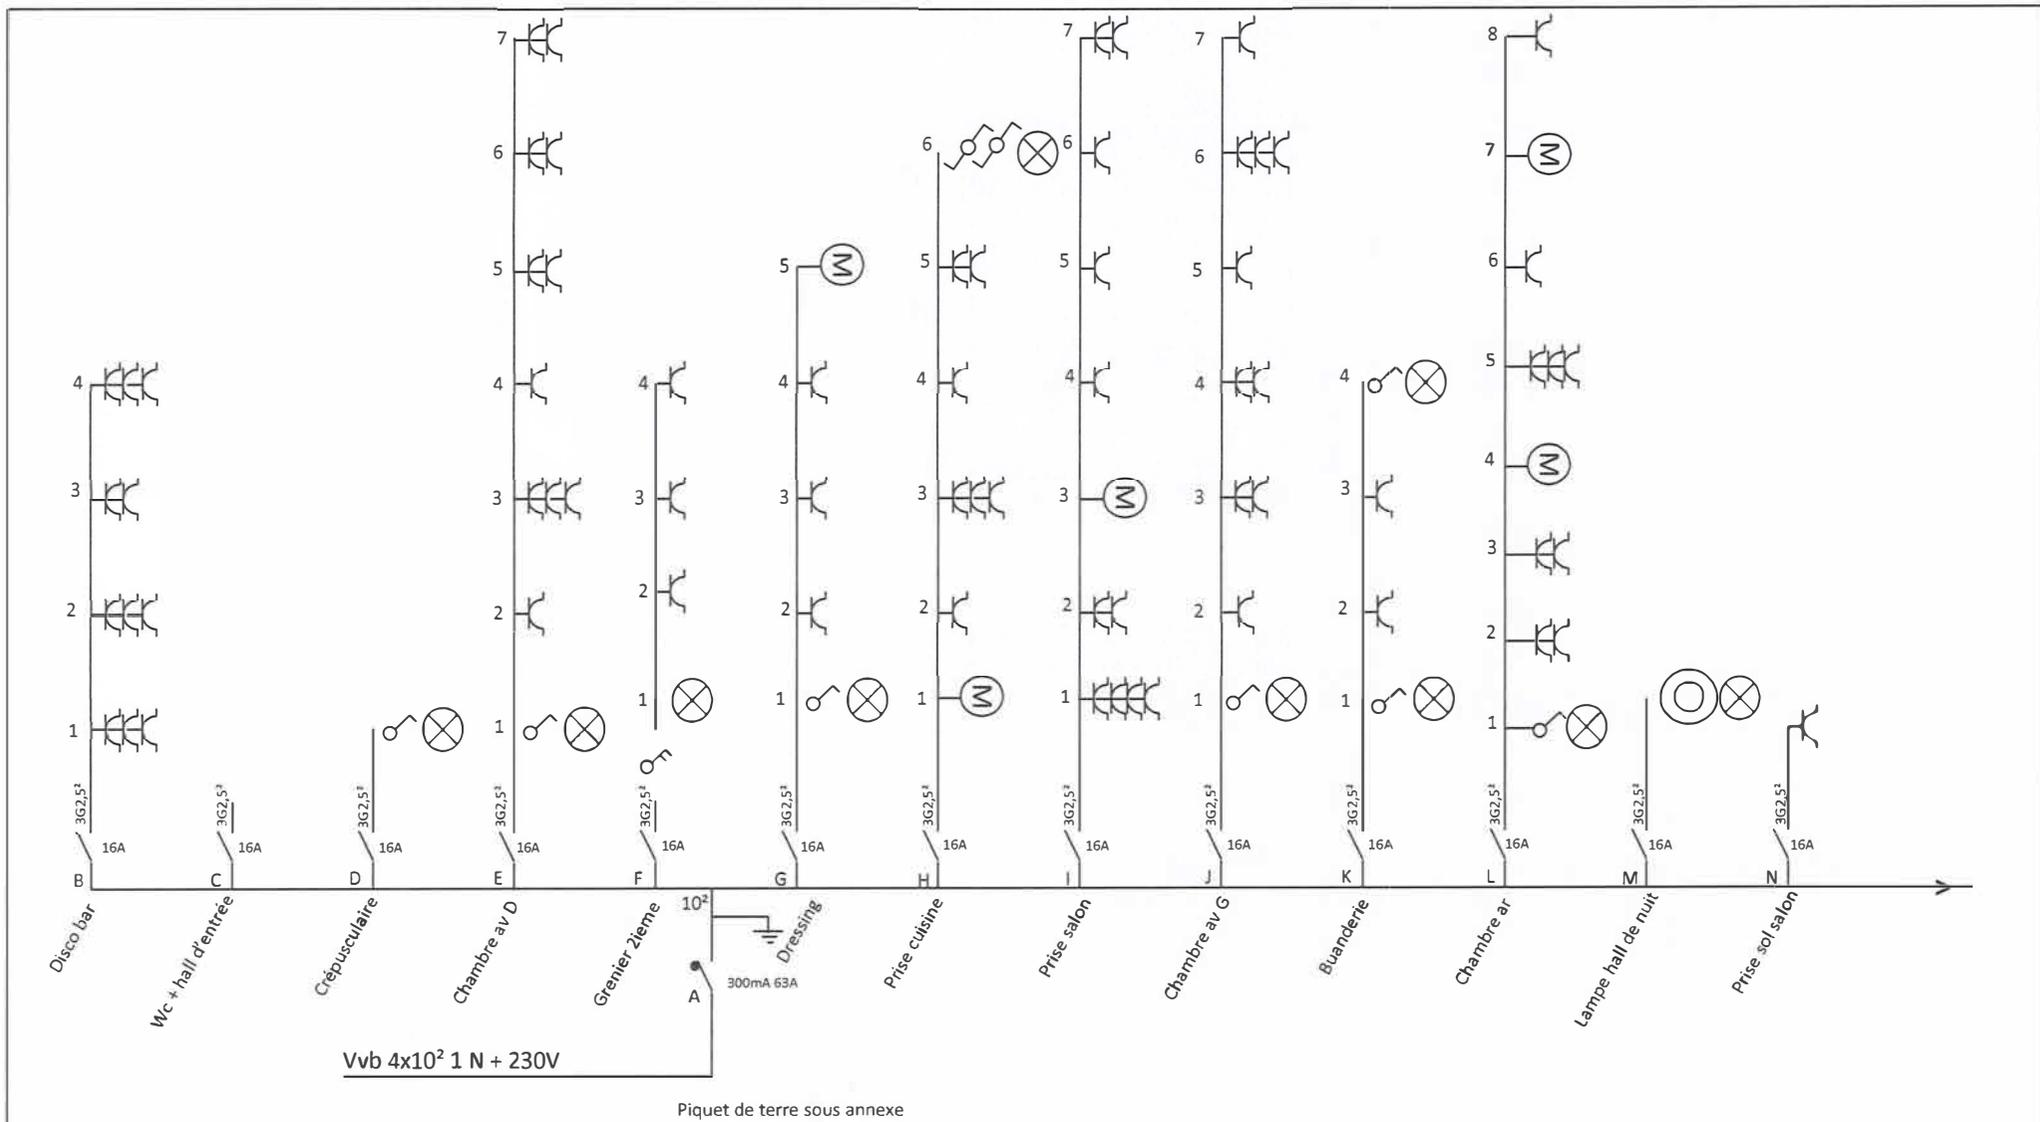

<p>Propriétaire</p>	<p>Adresse de l'installation</p> <p>Rue de Tongres 376 4864 Haccourt</p>	<p>Installateur</p> <p>Dvelec</p>	<p>Organisme de réception</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>29/09/09</p>
---------------------	--	-----------------------------------	---

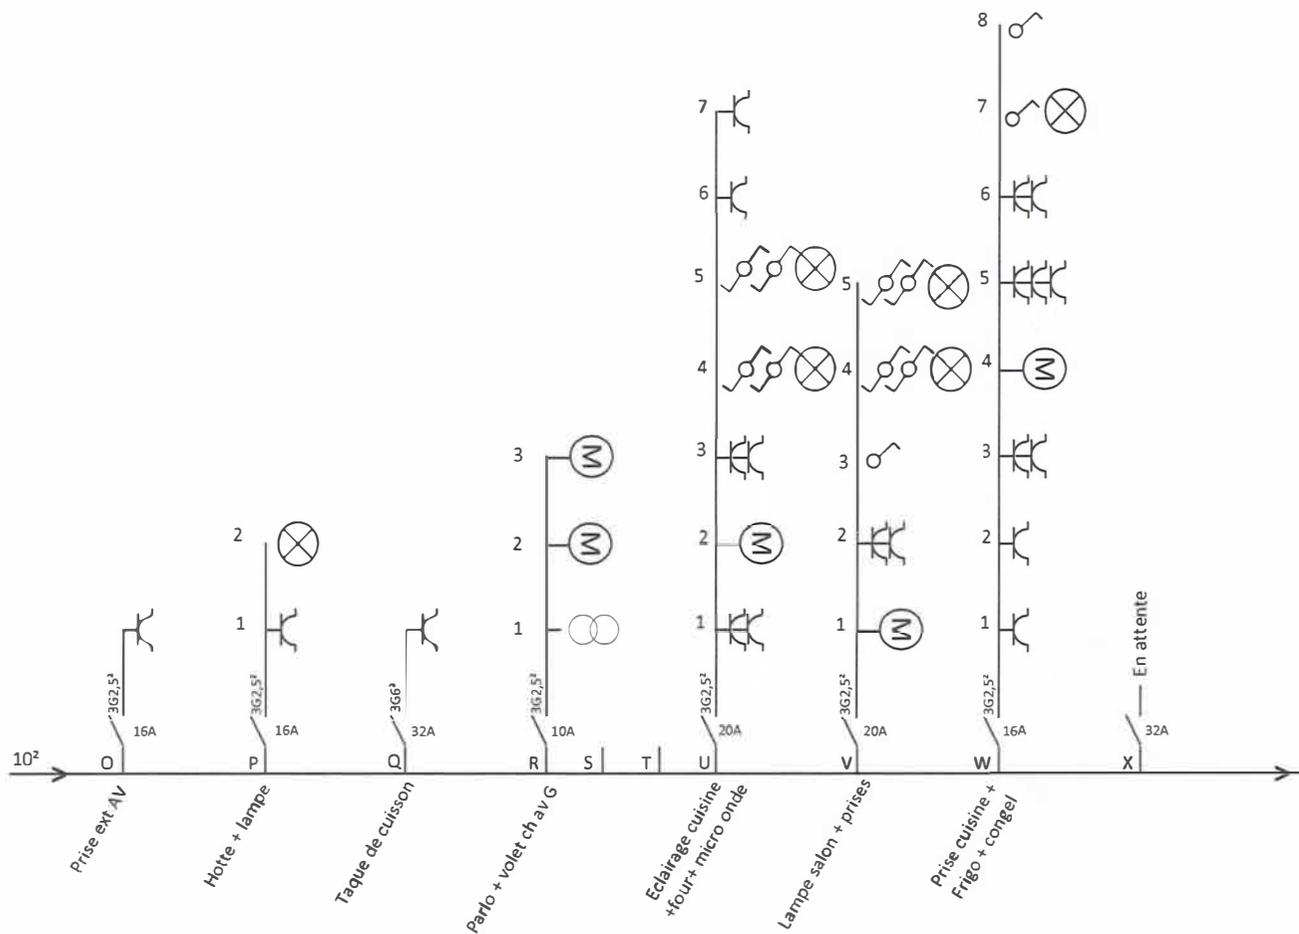

Propriétaire

Adresse de l'installation

Installateur

Organisme de réception

Rue de Tongres 376
4864 Haccourt

Dvelec

*Stefan
2010/09/19*