

Resp. client:
 N° commande.
 N° client: 34710
 Pers.cont.: Denies Freddy
 Tél.: -
 Fax: -
 GSM: 0475/84.94.33
 e-mail: electfred@hotmail.com



ProKo.: LS01
 N° rapport : 5500613-2
 N° rapp. prov.:
 Date: 28/10/2020

Client / Mandant :
 FRED'ELECT
 RUE DE L'ANCIENNE GARE 31
 1480 SAINTES

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
 (exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 60 MOENS JURGEN
 Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: DIAZ Adresse:
 Installat. / respons. travaux: Nom: FRED'ELECT Adresse: RUE DE L'ANCIENNE GARE 31 SAINTES
 1480 T.V.A.: BE0.454.342.060
 Adresse installation: DIAZ RUE FONTAINAS 1 SAINT-GILLES 1060 Cabine HT - privée: NON
 Type installation: Appartement, 3e étage Appareil/Install. ID: 3^e
 EAN nr.: Fournisseur: SIBELGA Compteur: Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres tension.
 Type: visite de contrôle (chap. 6.5) Dérégulation partie 8 livre 1: pas appliqué
 Date: 26/10/20 20 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/10/2045 Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020
 Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
 Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: réseau souterrain Fourreau: - Plaque d'isolat.: -
 Tension nominal: 1 x 230V Protection max.: 40A Protection princip.: Interr. princip.: interr. diff. général
 Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 2 section: 10 mm²
 Câble de raccordement au réseau: type câble: - nombre conduct.: - section: - mm²
 Electrode de terre: type: barres section: 16 mm²
 Interrupteur Diff.: général: 2p 40A/300mA supplémentaire: 2p 40A/300mA
 Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références: Fred'Elect
 Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre
 Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
 Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
 Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 0 + 12

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 240 MOhm Résistance de dispersion: 25 Ohm
 Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
 Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
 Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

Klantnr.: 34710

Verslagnr.: 5500613-2

Pag. 2/2

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant.

I Néant.

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

 **Jurgen Moens**
-0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/information_prescriptions_reglementaires.pdf

OCB Group – Kon. Astridlaan 60 – 2550 Kontich – Tel.: 03/451.37.00 – Fax: 03/451.37.10 – www.ocb.be – info@ocb.be


26/10/2020
OCB Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Schema Unifilaire

M. DIAZ rue Fontainel n°1
 Savit-Gilles 1060

le 26/11/2020

Av. Bel Horizons 3
 1640 Rhode St Genise
 3^{ème} Etage

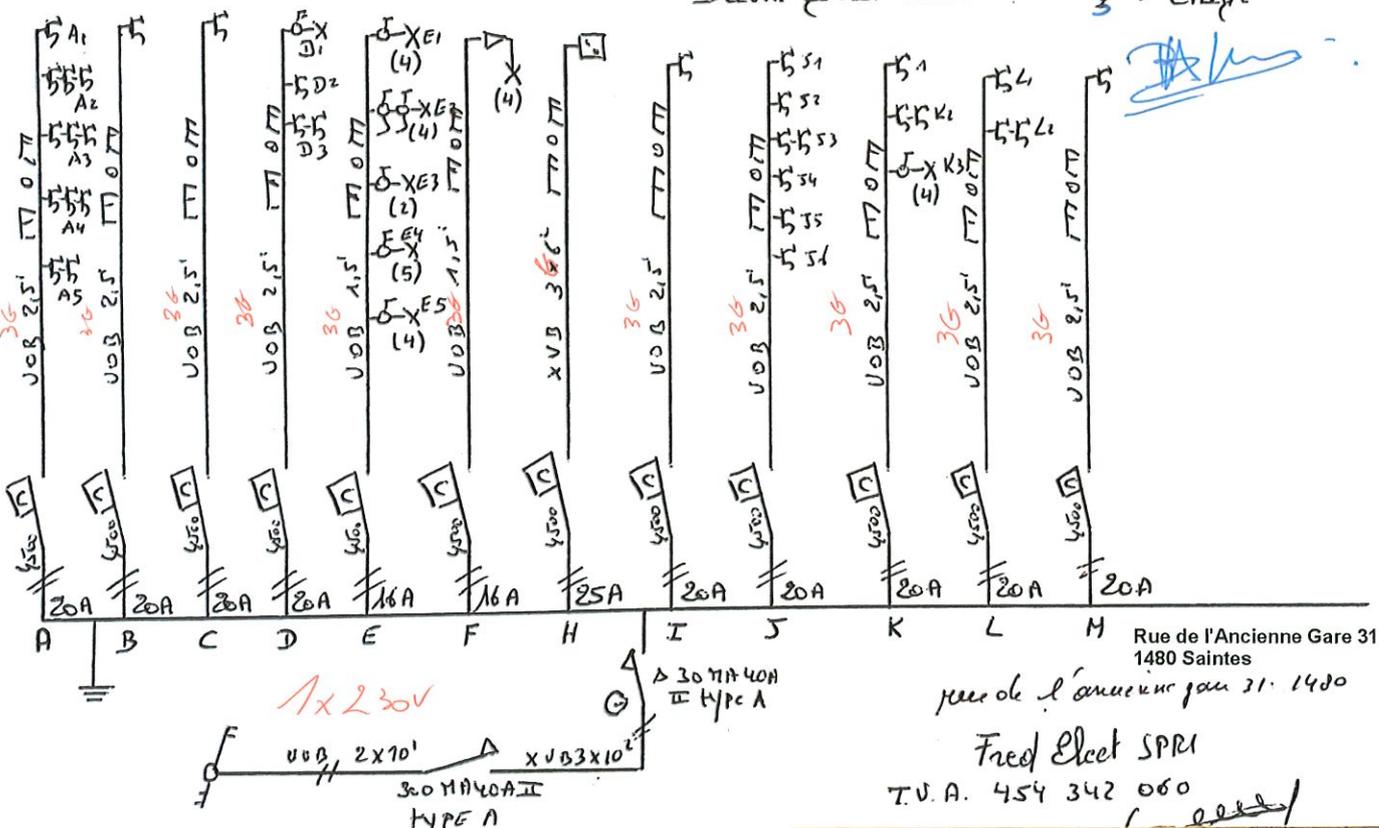




Le 26/11/2020

Schema d'implantation M DIAZ : Av. Bel Horizons. 3
 1640 Rhode-Saint-Genise.
 rue Fontaines n° 1 Saint-Gilles 1060

3^{em} étage

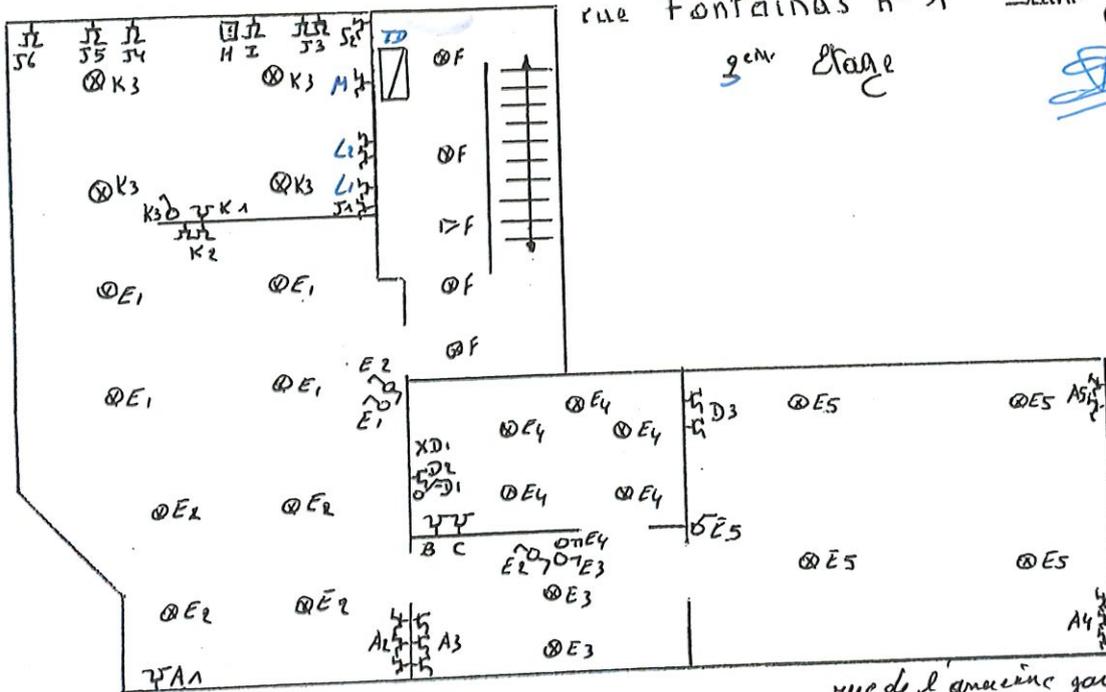

rue de l'ancien gaz 31 1400
 Fred Elect SPRL
 T.V.A. 454 342 060