

Resp. client:  
 N° commande.  
 N° client: 34710  
 Pers.cont.: Denies Freddy  
 Tél.: -  
 Fax: -  
 GSM: 0475/84.94.33  
 e-mail: electfred@hotmail.com



ProKo.: LS01  
 N° rapport : 5500613-1  
 N° rapp. prov.:  
 Date: 28/10/2020

**Client / Mandant :**  
 FRED'ELECT  
 RUE DE L'ANCIENNE GARE 31  
 1480 SAINTES

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
 (exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 60 MOENS JURGEN  
**Propriét. / exploit./gestionn.:** Nom: DIAZ **Adresse:**  
**Installat. / respons. travaux:** Nom: FRED'ELECT **Adresse:** RUE DE L'ANCIENNE GARE 31 SAINTES 1480 **T.V.A.:** BE0.454.342.060  
**Adresse installation:** DIAZ RUE FONTAINAS 1 SAINT-GILLES 1060 **Cabine HT - privée:** NON  
**Type installation:** Appartement, 2e étage **Appareil/Install. ID:** 2°  
**EAN nr.:** **Fournisseur:** SIBELGA **Compteur:** **Compteur nuit :**

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres tension.  
**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5) **Dérogation partie 8 livre 1:** pas appliqué  
**Date:** 26/10/20 **Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/10/2045** **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020  
**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -  
**Tension nominal:** 1 x 230V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** XVB **nombre conduct.:** 2 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm<sup>2</sup>  
**Electrode de terre:** type: barres **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** général: 2p 40A/30mA **supplémentaire:** 2p 40A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:**  voir annexe  références: Fred'Elect  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  luminaires  
**Ne sont pas encore raccordé:** liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 0 + 14

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 200 MOhm **Résistance de dispersion:** 25 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

organisme de contrôle  
association sans but lucratif  
siège régional: dans chaque province

siège social:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00  
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034  
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

Klantnr.: 34710

Verslagnr.: 5500613-1

Pag. 2/2

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant.

I Néant.

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer au **plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.  
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

 **Jurgen Moens**  
0475/45.23.82  
jurgen.moens@ocb.be

Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**


Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)

---

OCB Group – Kon. Astridlaan 60 – 2550 Kontich – Tel.: 03/451.37.00 – Fax: 03/451.37.10 – [www.ocb.be](http://www.ocb.be) – [info@ocb.be](mailto:info@ocb.be)

Le 26/10/2020

Schema d'implantation M DIAZ / Av. Bel Horizons 3  
1640 Rhode St Genes  
Saint-Gilles 1060  
rue Fontainas n° 1  
2<sup>e</sup> Etage

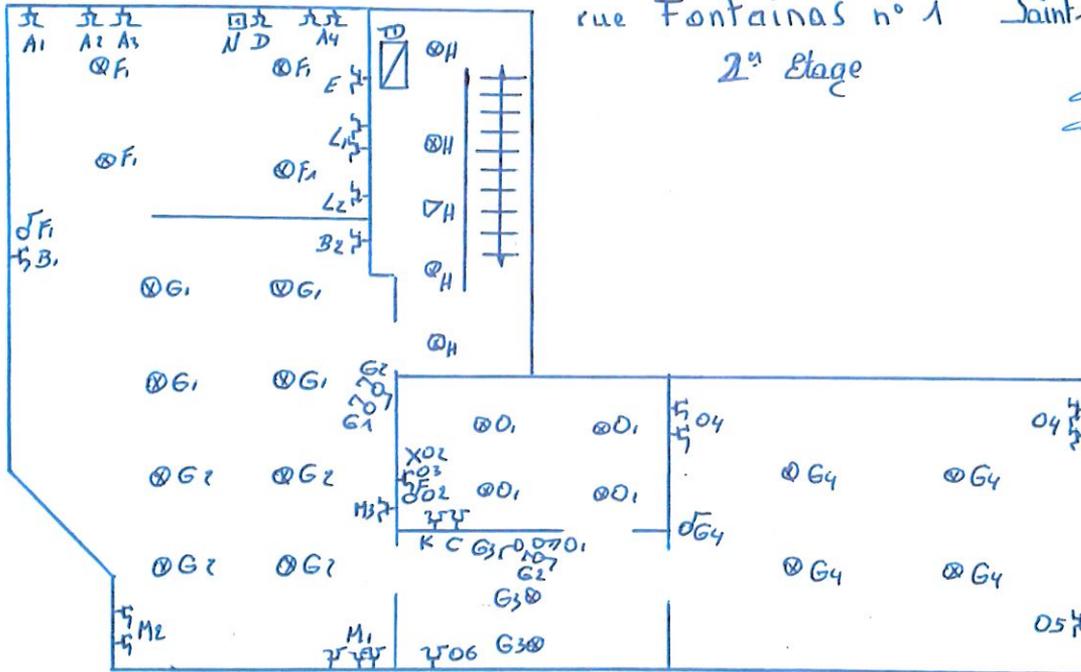

26/10/2020  
**OCB** Jurgen Moens  
 Kruiskouterstraat 59  
 1750 Lennik  
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82



meed l'ancien gare 31 1480  
 Fred Elect SPRL  
 T.V.A. 454 342 060  
 Rue de l'Ancienne Gare 31  
 1480 Saintes

