

ELECTROTEST

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
 Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
 T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
 E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle			
Verlagnummer: N° de rapport:	170/2018/1/25/7	Datum van bezoek: Date de visite:	25/01/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	COOLS ELECTRICITE Rue de la Cure 2 A - 1315 INCOURT BTW BE 0441.590.817	IK: CI:	
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Oris	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	EAN-rr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue du Bally 12 B14 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	Electricité Cools	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:							
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	AREI	Art. nr: 85	Art. onderzoek: 271				
Onderzoek / Contrôle:	Appartement						
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	1x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	36	x	10 mm ²	Max. beveiliging / Protection max.:	
						40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	13,9	Ohm	Isolatie / Isolation:	73,9	MOhm	
						Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1	
Differentieelcontacteers / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstrombanen / Nombre de circuits terminaux: 3						
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstrombanen / terminaux	TestΔIn	ΔΔIn	AREI/RGIE	
63A	300mA	A/s	GENERAL VOIR SCHEMAS.	OK	OK	271bs	
63A	30mA	A/s	SECONDAIRE. VOIR SCHEMAS.	OK	OK	271bs	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Overschietreukse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
						Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:	
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:	
Opmerkingen / Remarques:	
Nota's / Notes:	



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.


De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 25/01/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

VANOVERBERG Gilles

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die het ook te met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

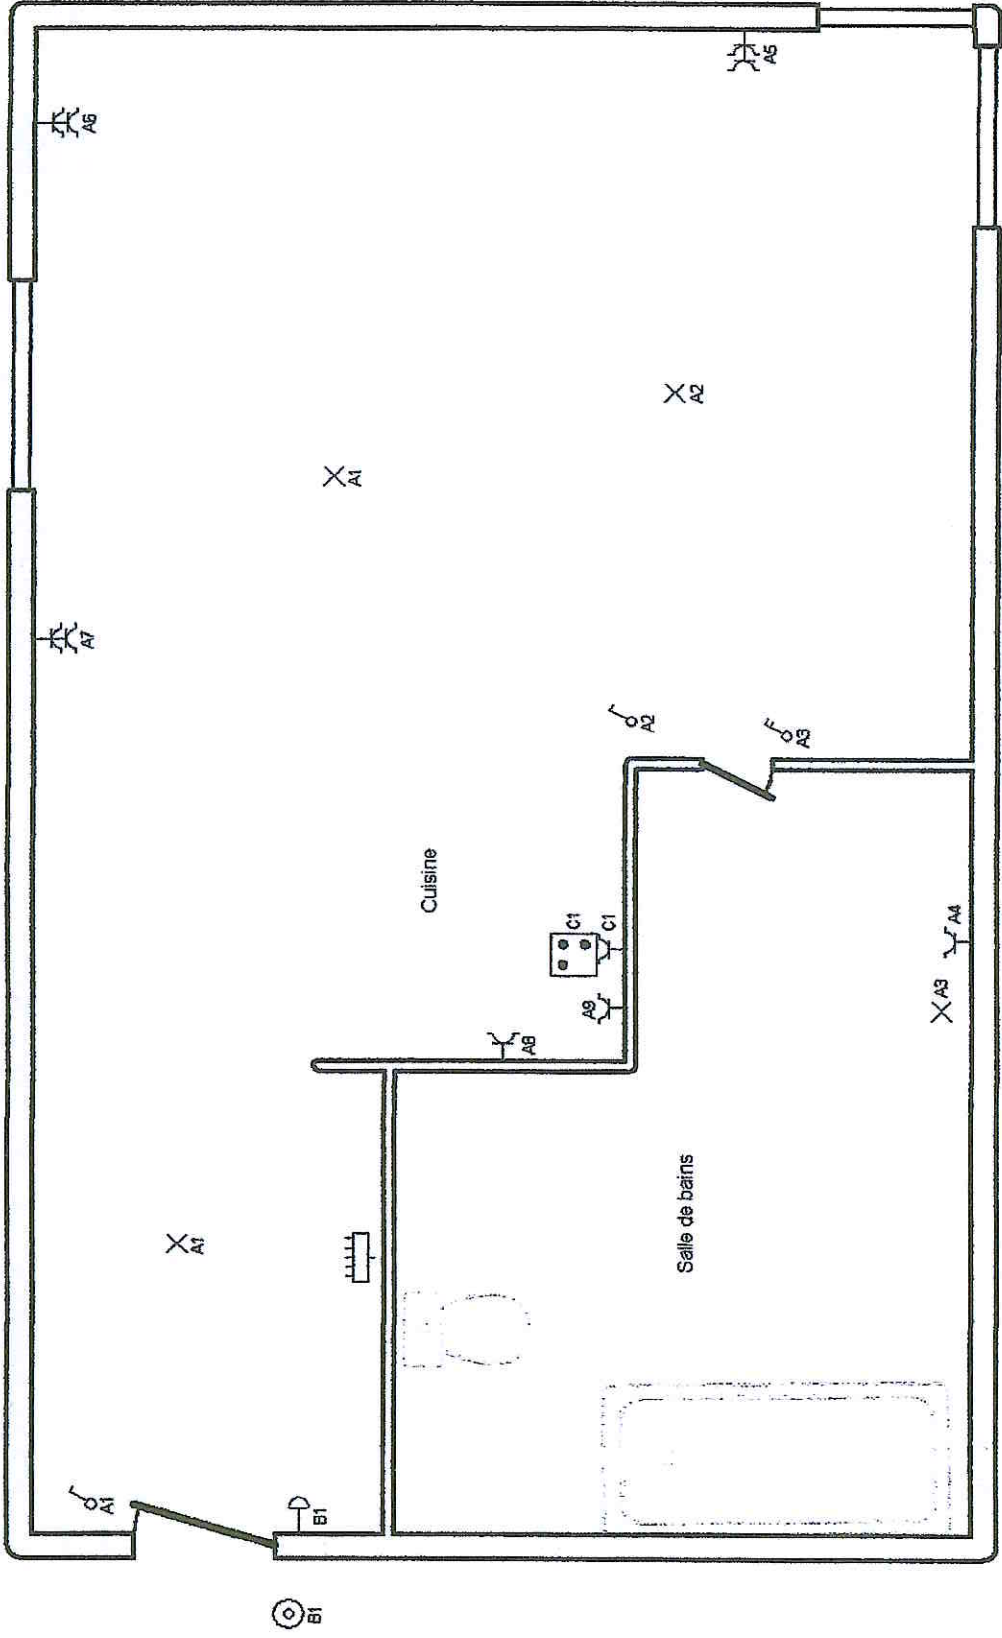

Organisme agréé
 Electro-Test - Gilles Vanoverberg
 Kerfstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tél: 02 751 98 39 GSM: 0475715 43 50
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be
 BE 0434 493 603

Adresse de l'installation électrique
 ROBIOLLE
 BATTY 12 Boite 4
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

Installateur
 Electricité Cools S.P.R.L.
 Rue de la Cure 2A
 1315 Opprebais
 Tél: 010 65 10 61 GSM: 0477 72 46 20
 e-mail: electricitcool@gmail.com
 TVA BE 0441.590.817

p. 2/2
Schéma de position
 1 x 400V + N ~ 50-Hz

