



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :*S. Belga*Nr teller : 5166499
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 34 / 0267 / 1

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : *Rue Ranson 35, 1130 Bxl*
Lieu du contrôle :Eigenaar : *[redacted]* Adres : *[redacted]*
Propriétaire : *[redacted]* Adresse : *[redacted]*Installateur : *[redacted]* BTW / TVA : *[redacted]*Datum van het onderzoek : *05/04/06* Ik. / C.I. : *[redacted]*Date du contrôle : *05/04/06* Inspecteur : *[redacted]*Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <i>3x230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>3x10mm²</i>	Max. beveiliging : <i>3x40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <i>Roest</i>	Isolatie : <i>5,5</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>13</i> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <i>A-R</i>		AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)			270	276
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>Generale / type A / 3000 A / 4p</i>		☒	☐
<i>40</i>	<i>300</i>			☒	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

*Neant**Recommandation : equipotentialité sûre gaz, eau
alle et retour des conducteurs
à l'installation et terminée*

VISUM :



ELECTRO-TEST V.Z.W. - ASBL

Michael PATERNOSTER

Inspecteur

G.s.m. : 0496/71 11 28

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is - *niet* - conform met het AREI en mag - *niet* - *tijdelijk* - in dienst gesteld worden - *in dienst blijven*.
L'installation est - *n'est pas* - conforme au RGIE et peut - *ne peut pas* - *temporairement* - être mise en service - *rester en service*.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *05/04/06* / *0631*.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur :pour directeur technique,
l'inspecteur :*[Signature]*

RAPP.ELSS1.02

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ; 3) de portier te laten in kennis stellen van de wijziging van elektriciteit.

3)

NOTE AUX ENTREPRENISES : Conformément à l'art. 14 du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier de l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

TEL. : (02) 751.98.39

Dexia 068-2117692-15

HBC : 734-1126000-33


IBAN : BE 79 7341 1260 0033

BE 0434.433.603
APR Brussel

Rue Samson N°60
1130 Bruxelles

Kundi, 27 mars 2006

Schéma de Portion (1^{ère} étages) côté jardin

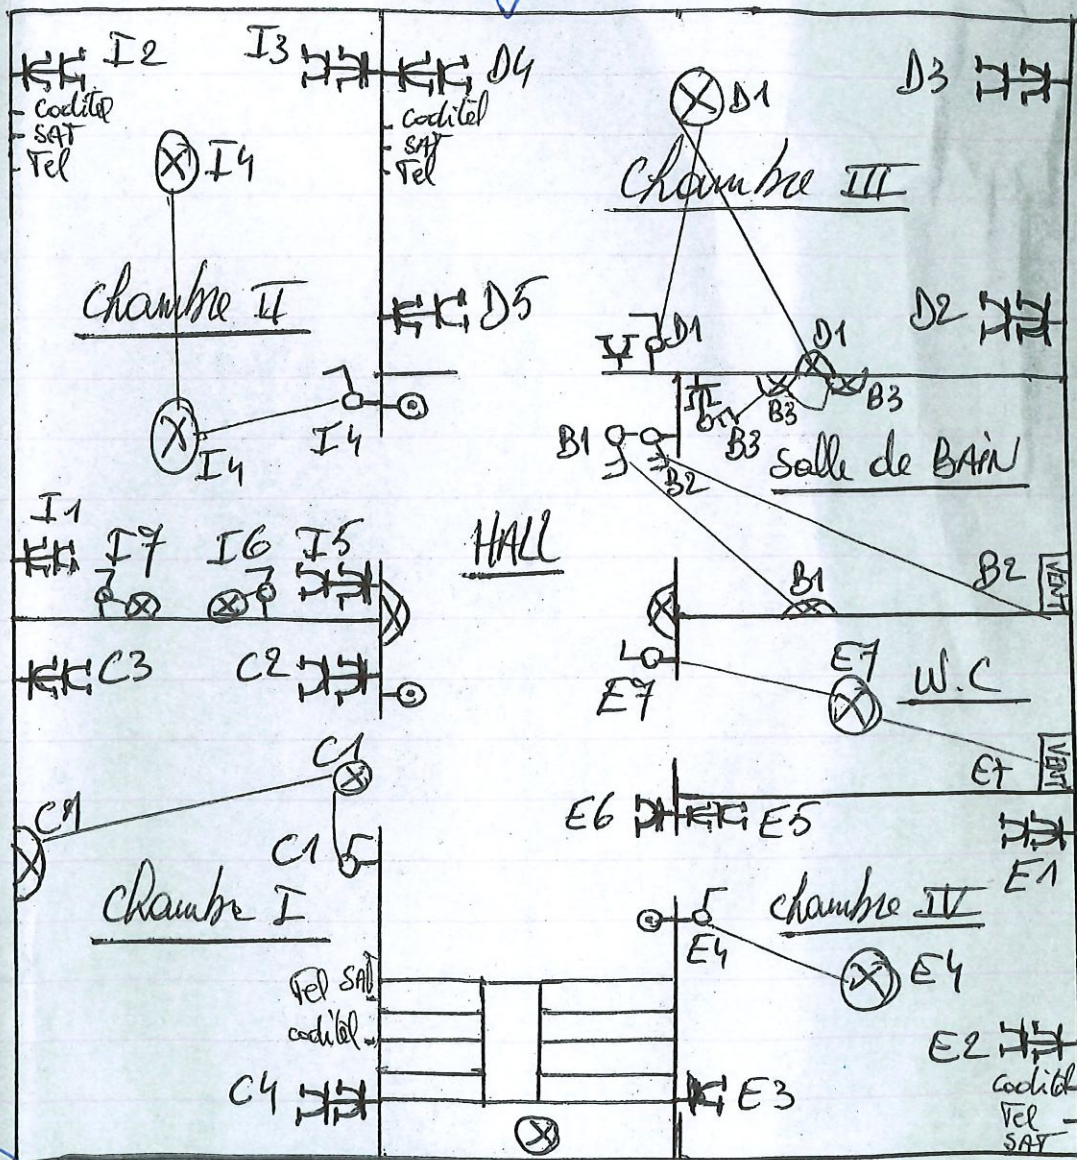

côté Rue

L'installateur
bha

Idem

de 27 mars 2006

L'organisme de
contrôle agré
de 05/04/2006


Paternoster

ELECTRO-TEST v.z.w. - ASBL
Michael PATERNOSTER
Inspecteur
G.s.m. : 0496/71 11 28

Rue Lamon No 60
13000 Mireille

Vendredi, 24 Mars 2006

Schema de Position (cave)

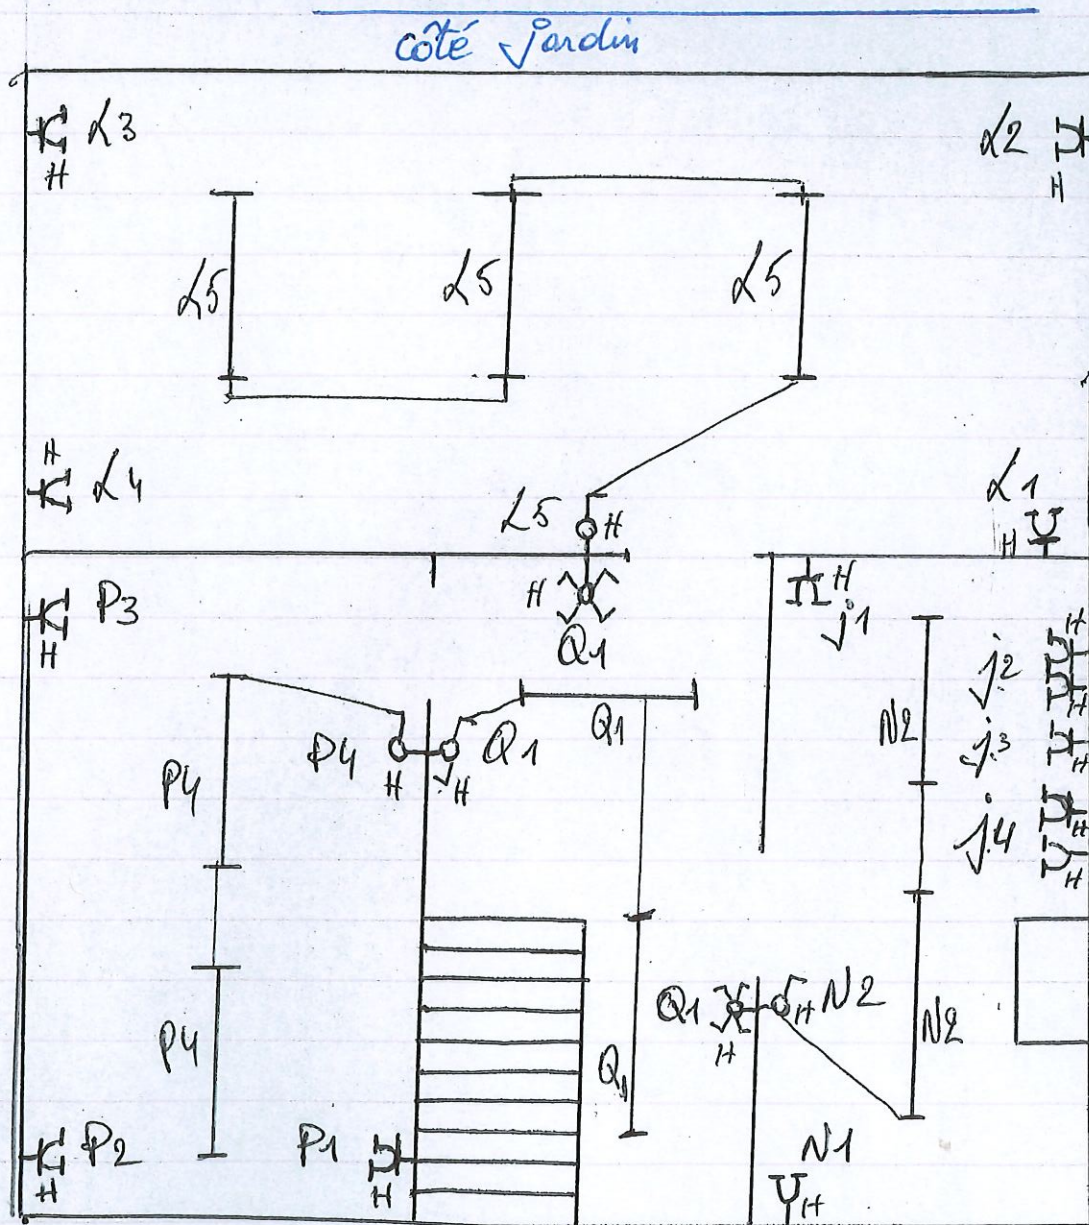

L'installateur

Jjem

de 24 Mars 2006

L'organisme de
contrôle agréé
de 05/04/2006

Paternoster




ELECTRO-TEST V.Z.U. - ASBL
Michaël PATERNOSTER
Inspecteur
G.s.m. : 0496/71 11 28

Rue Hamon N°60
1130 Gmelle

Lundi, 27 Mars 2006

Schéma de Traction (Rez-de-chaussée)

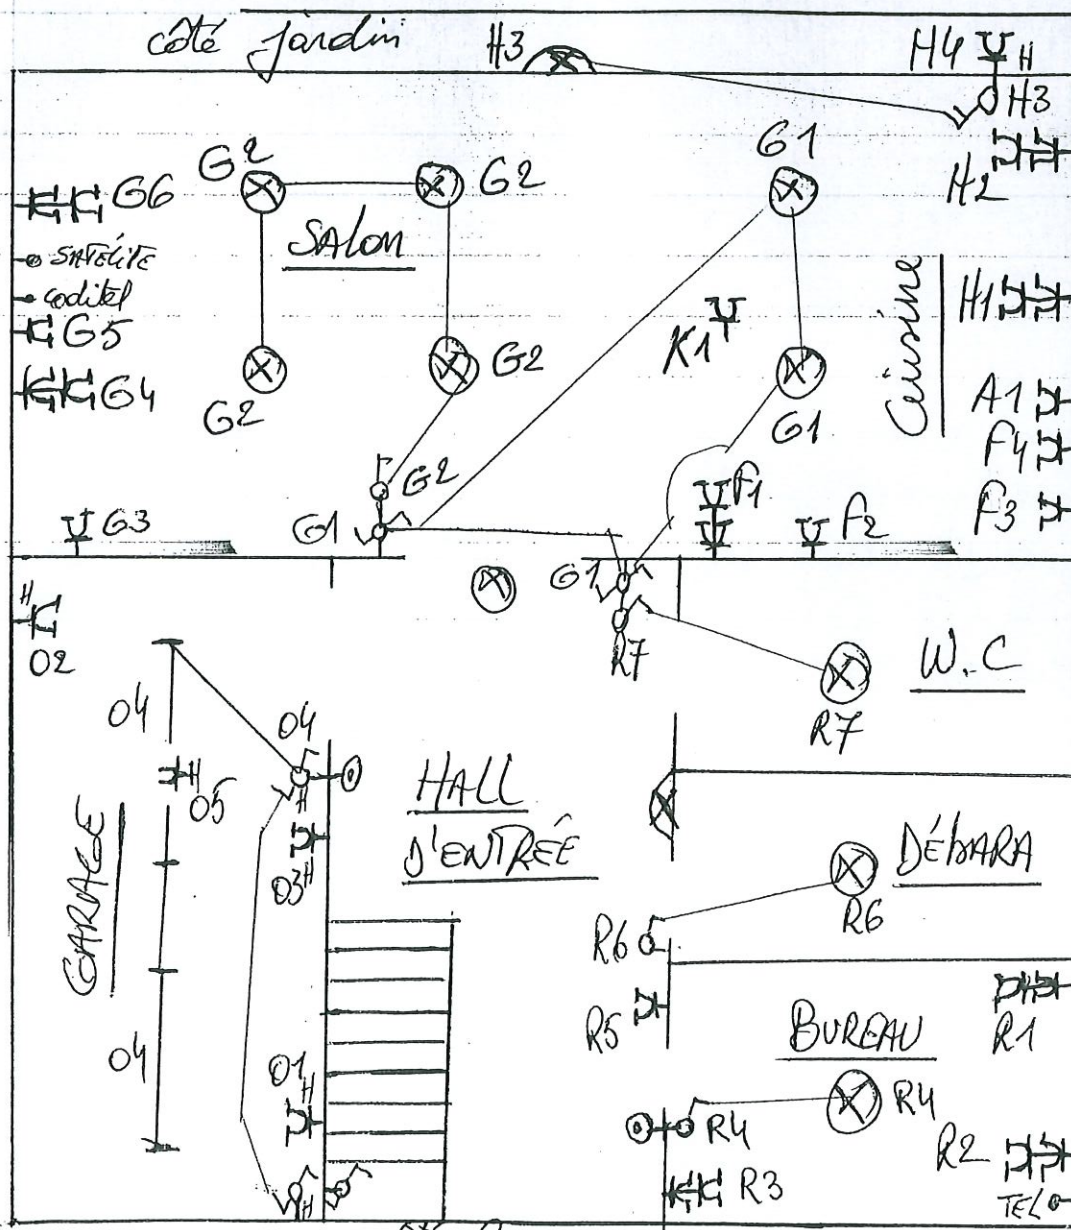

Sté Rue
Installation

Edem

le 27 Mars 2006

L'organisme de
Contrôle agréé

de 05/04/2006

PATEMONT



ELECTRO-TEST V.Z.W. - ASBL

Michael PATEMONT


Inspecteur

G.s.m. : 0496/71 11 28

Rue Samson, N°60
11300 Melle

Mundi, 27 Mars 2006

Schéma d'implantation

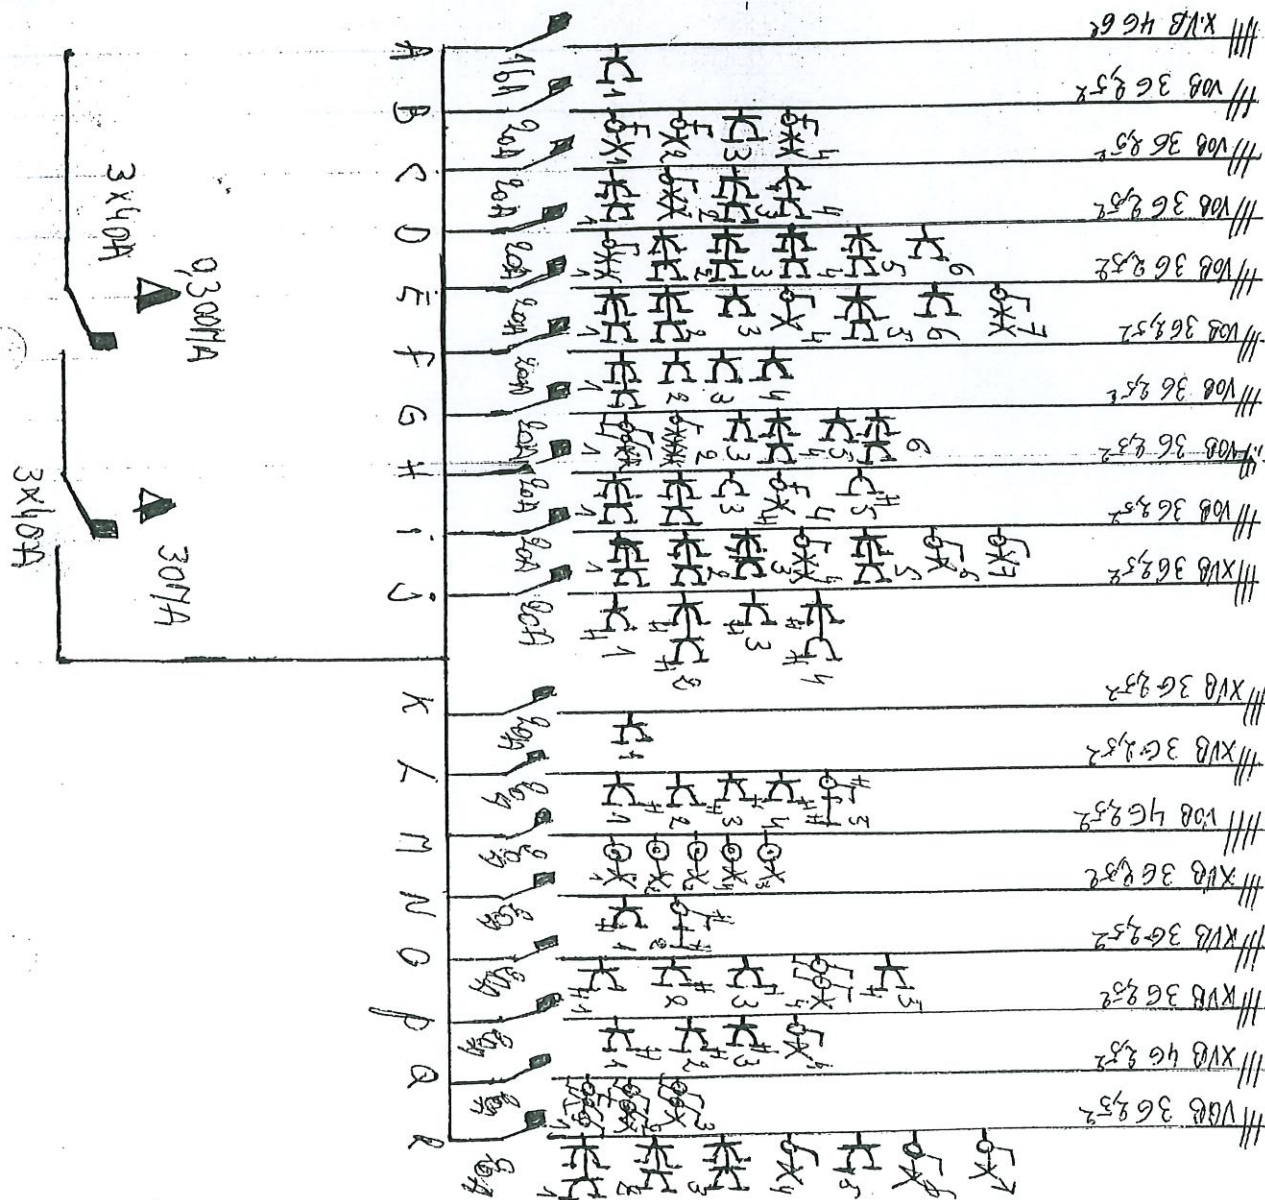

Installation

L'organisme de certification
de 05/04/2006

Dem

Le 27 Mars 2006

ELECTRO-TEST V.Z.W. - ASBL
Michael PATERNOSTER
Inspecteur
C.s.m. : 0495/71 11 28


Paternoster

1130 Bruxelles
N°60

Chundi, 24 mars 2006

Schéma de Tontion (1^{ère} étages)

côté jardin

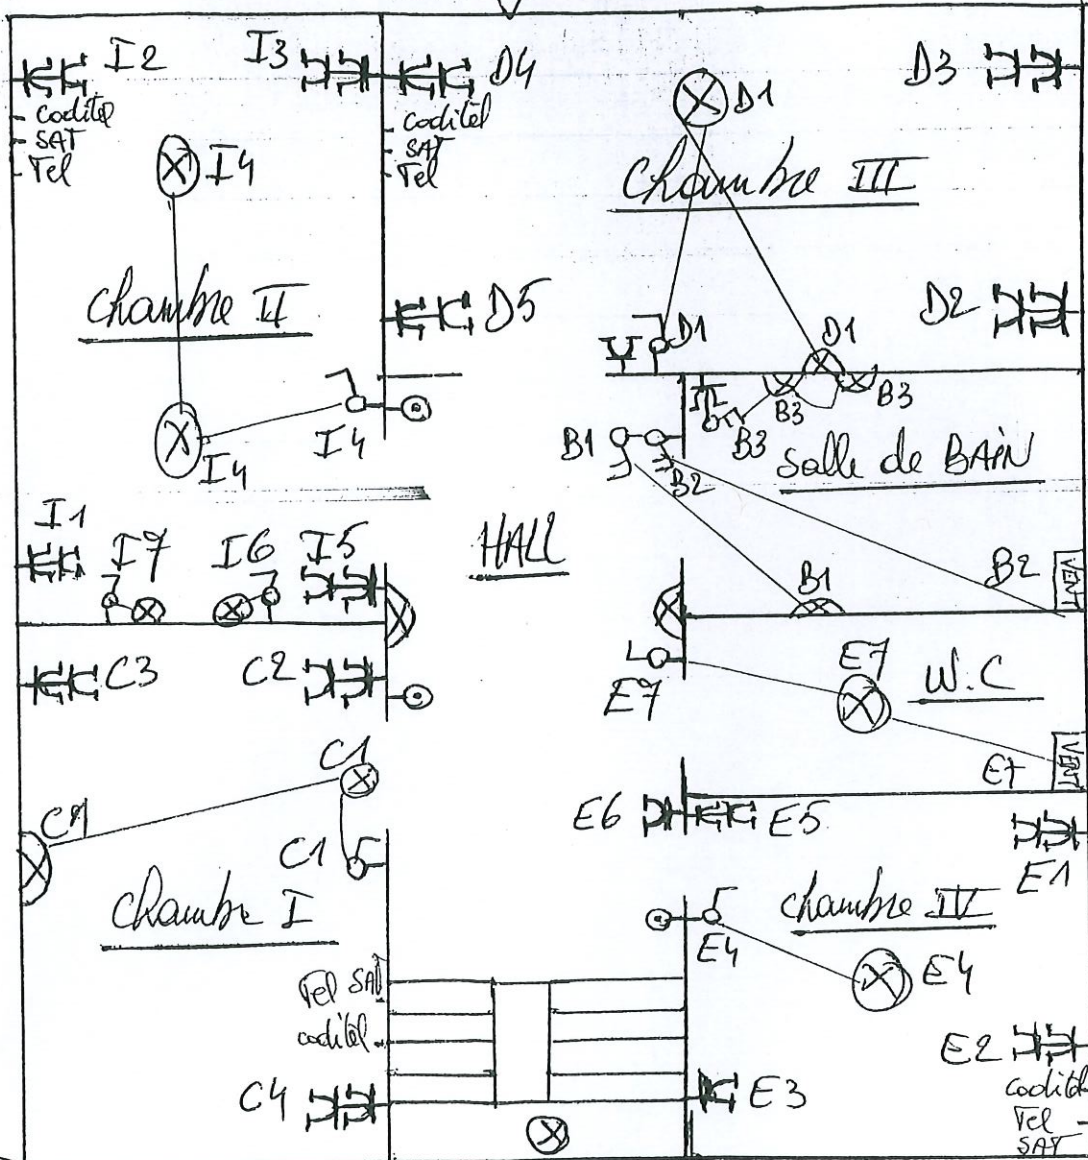

installations

L'organisme de
contrôle agréé
de 05/04/2006

dem.

24 mars 2006

ELECTRO-TEST V.Z.W. - ASBL
Michael PATEANOSTER
Inspecteur
G.s.m. : 0496/71 11 28

Pateanoster

