

PROCONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation:

Rue du Fond des Fourches 41
B-4041 VOTTEM
TVA : BE 0507 735 513

Tel : 04/227.15.77
Fax : 04/227.47.24
E-mail : secretariat@pro-control.be

Affaire : E06/0353/20200303/01

Date de visite : 03/03/2020

Date du rapport : 03/03/2020

RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE/ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite

Responsable des travaux

Propriétaire/Gestionnaire

Nom, Prénom : TC ELEC SRL

Carte ID :

Tva : BE0740754950

Conclusion : <https://bit.ly/2mn4GFd> - ART 86 : Portée des conclusions et Devoirs du propriétaire

L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 03-03-2045 délai prescrit par la réglementation en vigueur.

L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : --/--/-- ☐ Par le même organisme de contrôle.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max 1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés à la demande.

Type de contrôle Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-01 ☐ 02

Art:270 ☐ Temporaire

☒ Mise en usage

☐ Modification ☐ Extension

☒ Art:86

☒ Unité d'habitation

Art:271

☐ Périodique

☐ Contrôle

☐ Unité de travail domestique

Art:276 Renforcement

☐ Art:271b

☐ Partie commune

Art:276b Transfert de propriété

☐ Art:278

☐ Installation photovoltaïque

A. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : RESA Schéma de distribution TT

SN compteur bi-horaire : 19375842 marque : LANDIS GYR

EAN : Non Communiqué

☐ Compteur non placé

Indication de branchement : 50

☒ A/MAX. à placer.

Colonne d'alimentation type : EXVB Section : 4x10 mm²

Données installation :

Tension nominale : 2x230V - Courant nominal max : 63 A - Type de prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets ☐ non-visible

Colonne d'alimentation tableau principal => type : EXVB - section : 4x10 mm² - Nombre de tableau électrique : 1 - Nombre de circuits électrique : 10

Description installation : voir annexe de 1 à 7

Dép de Sect Gén : 63 A / 300 mA -

Plombage - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

Contact dir. ☒ Contact indir. ☒ Montage - ☒ Appareils - ☒ Matériels - ☒ I > section - ☒ Schémas - ☒ Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 28 Ω / Isolement général : 45,9

M Ω ☒ Continuité de terre - ☒ Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☒ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - ☐ n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel

Infractions : ☒ voir schéma(s) visés en annexe ☐ voir croquis réalisé en annexe (art 276bis)

Infractions: Néant

Remarques: Néant

Inspecteur (Nom et Signature)

Pro Control ASBL

M. Olivier Pousselle

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Ce rapport comporte 7 annexe(s)


DTT/R/E02-01/E02-02-Art 86


VERSION A-REV 06 - Date d'application 9/12/2019


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de Pro Control
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan




ventilateurs des transformateurs

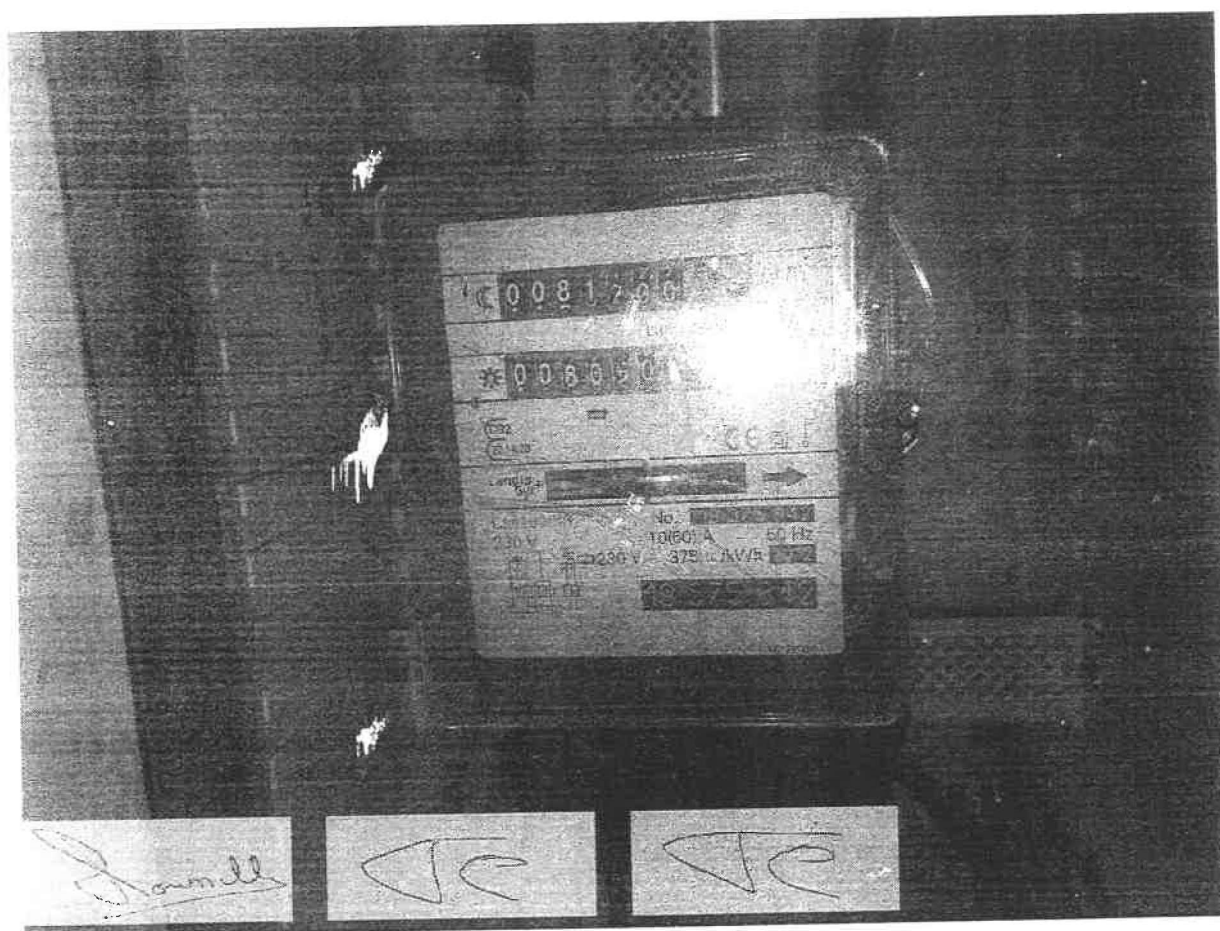


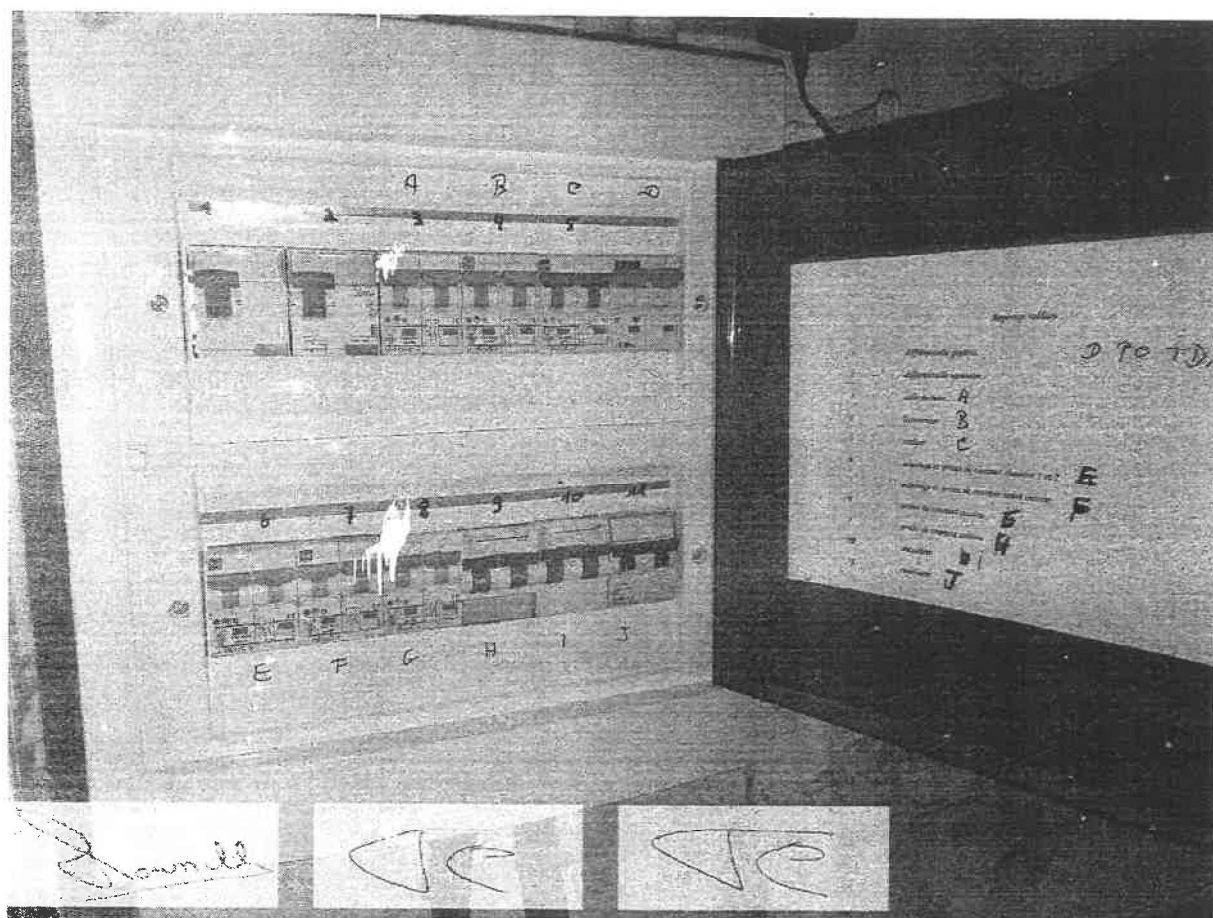


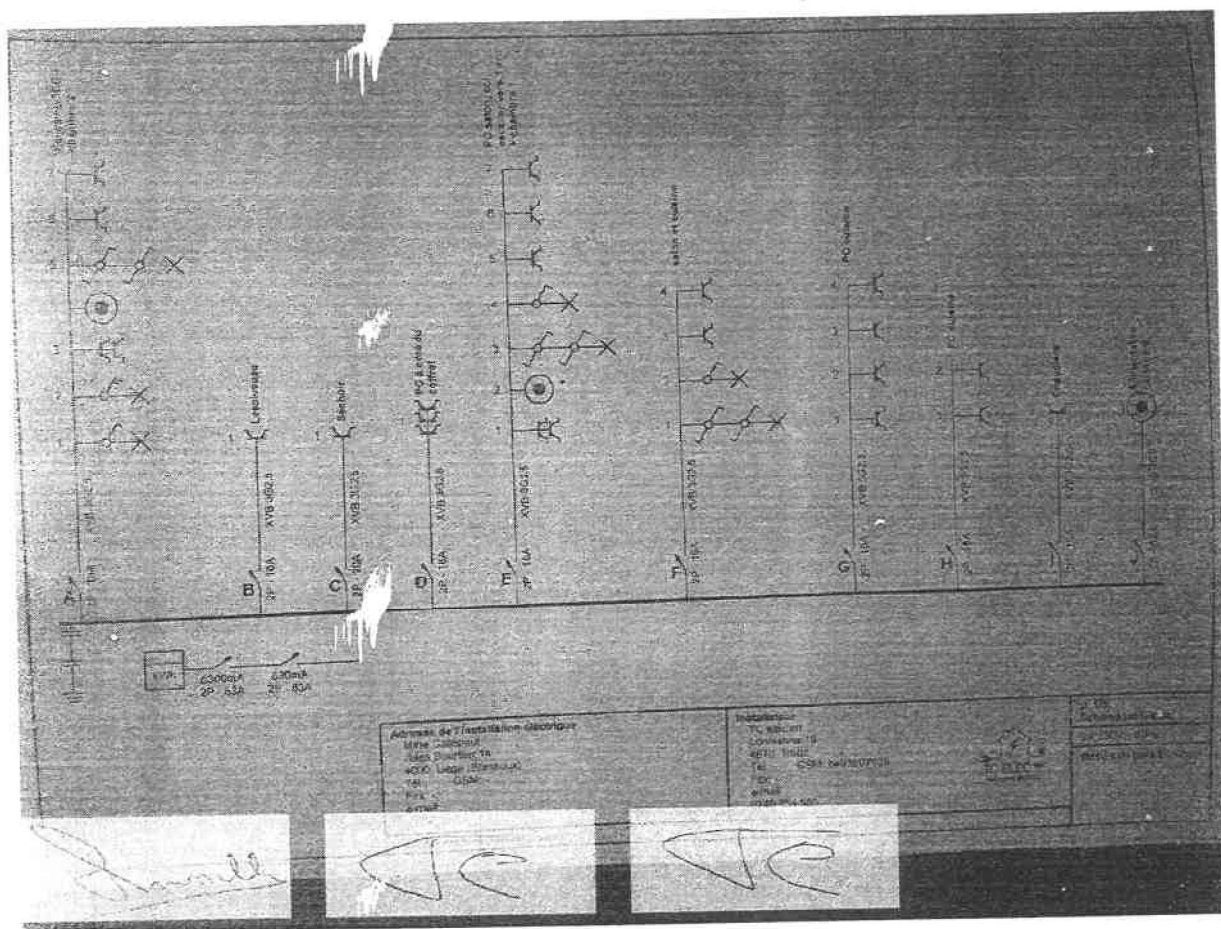




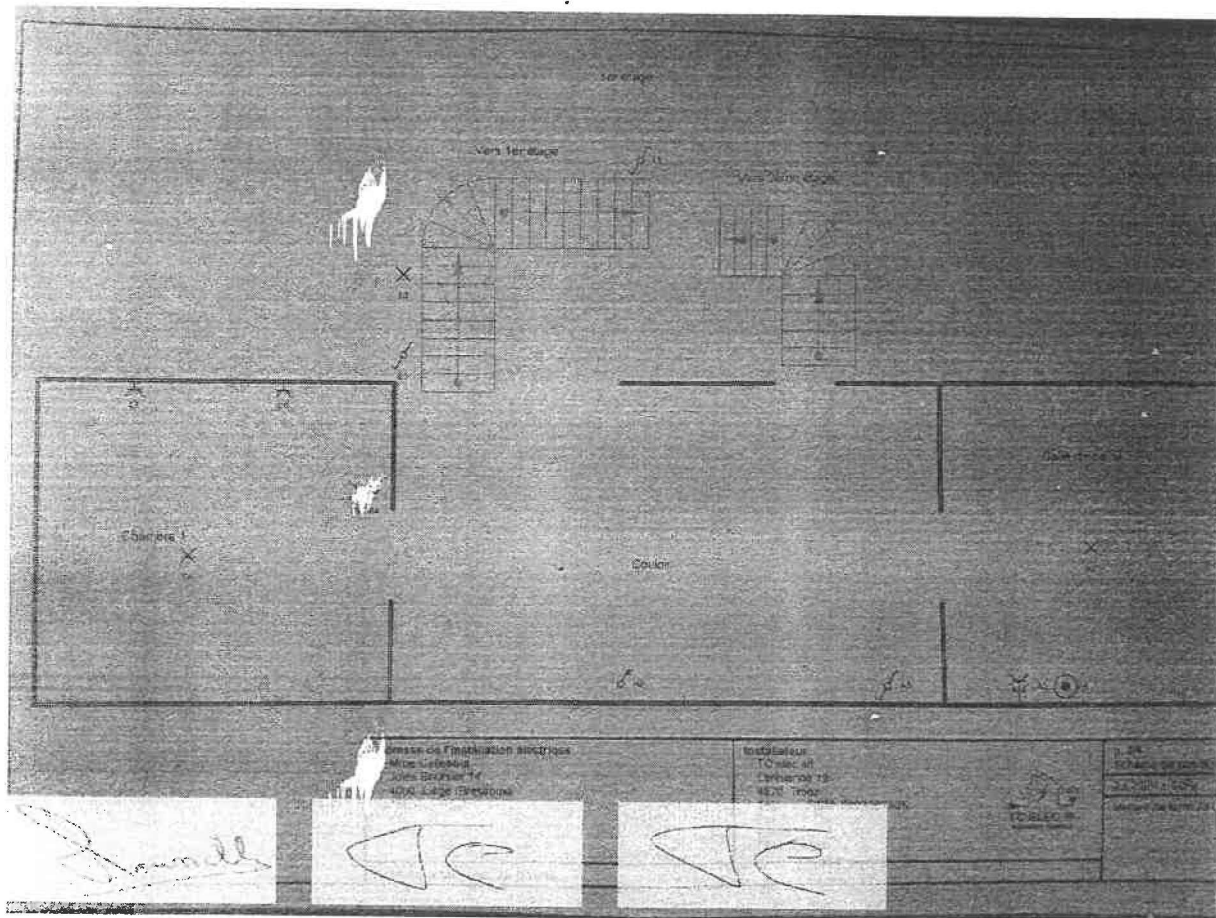

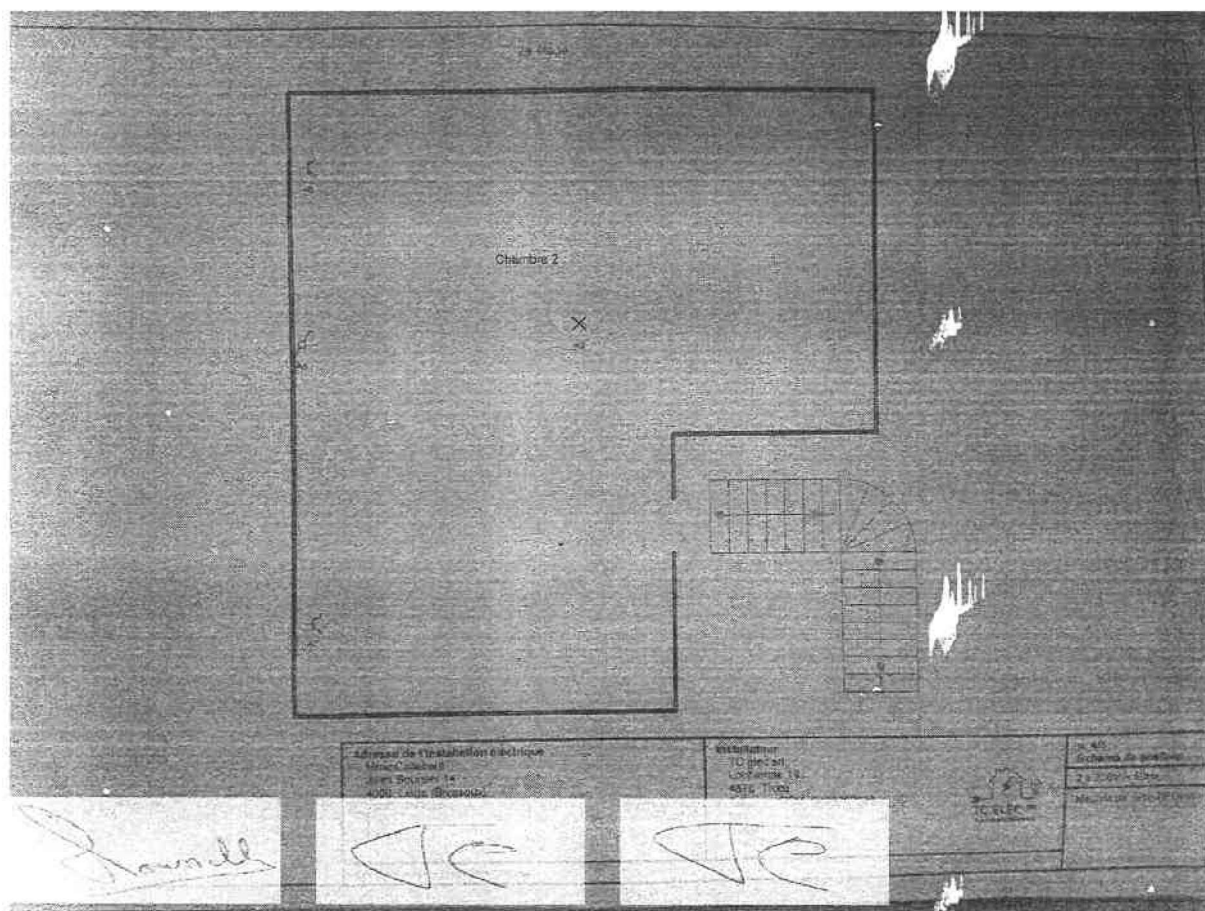

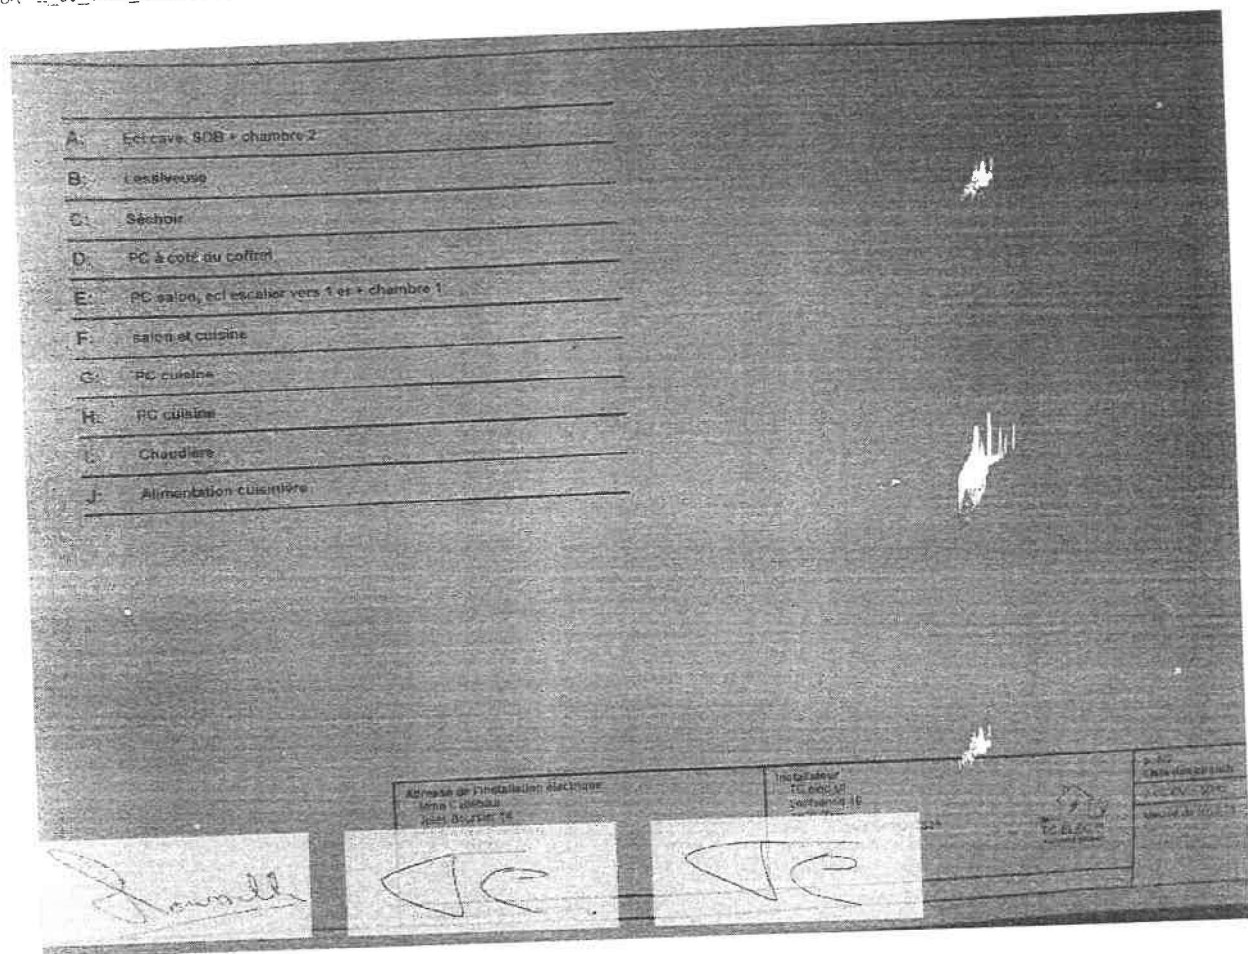

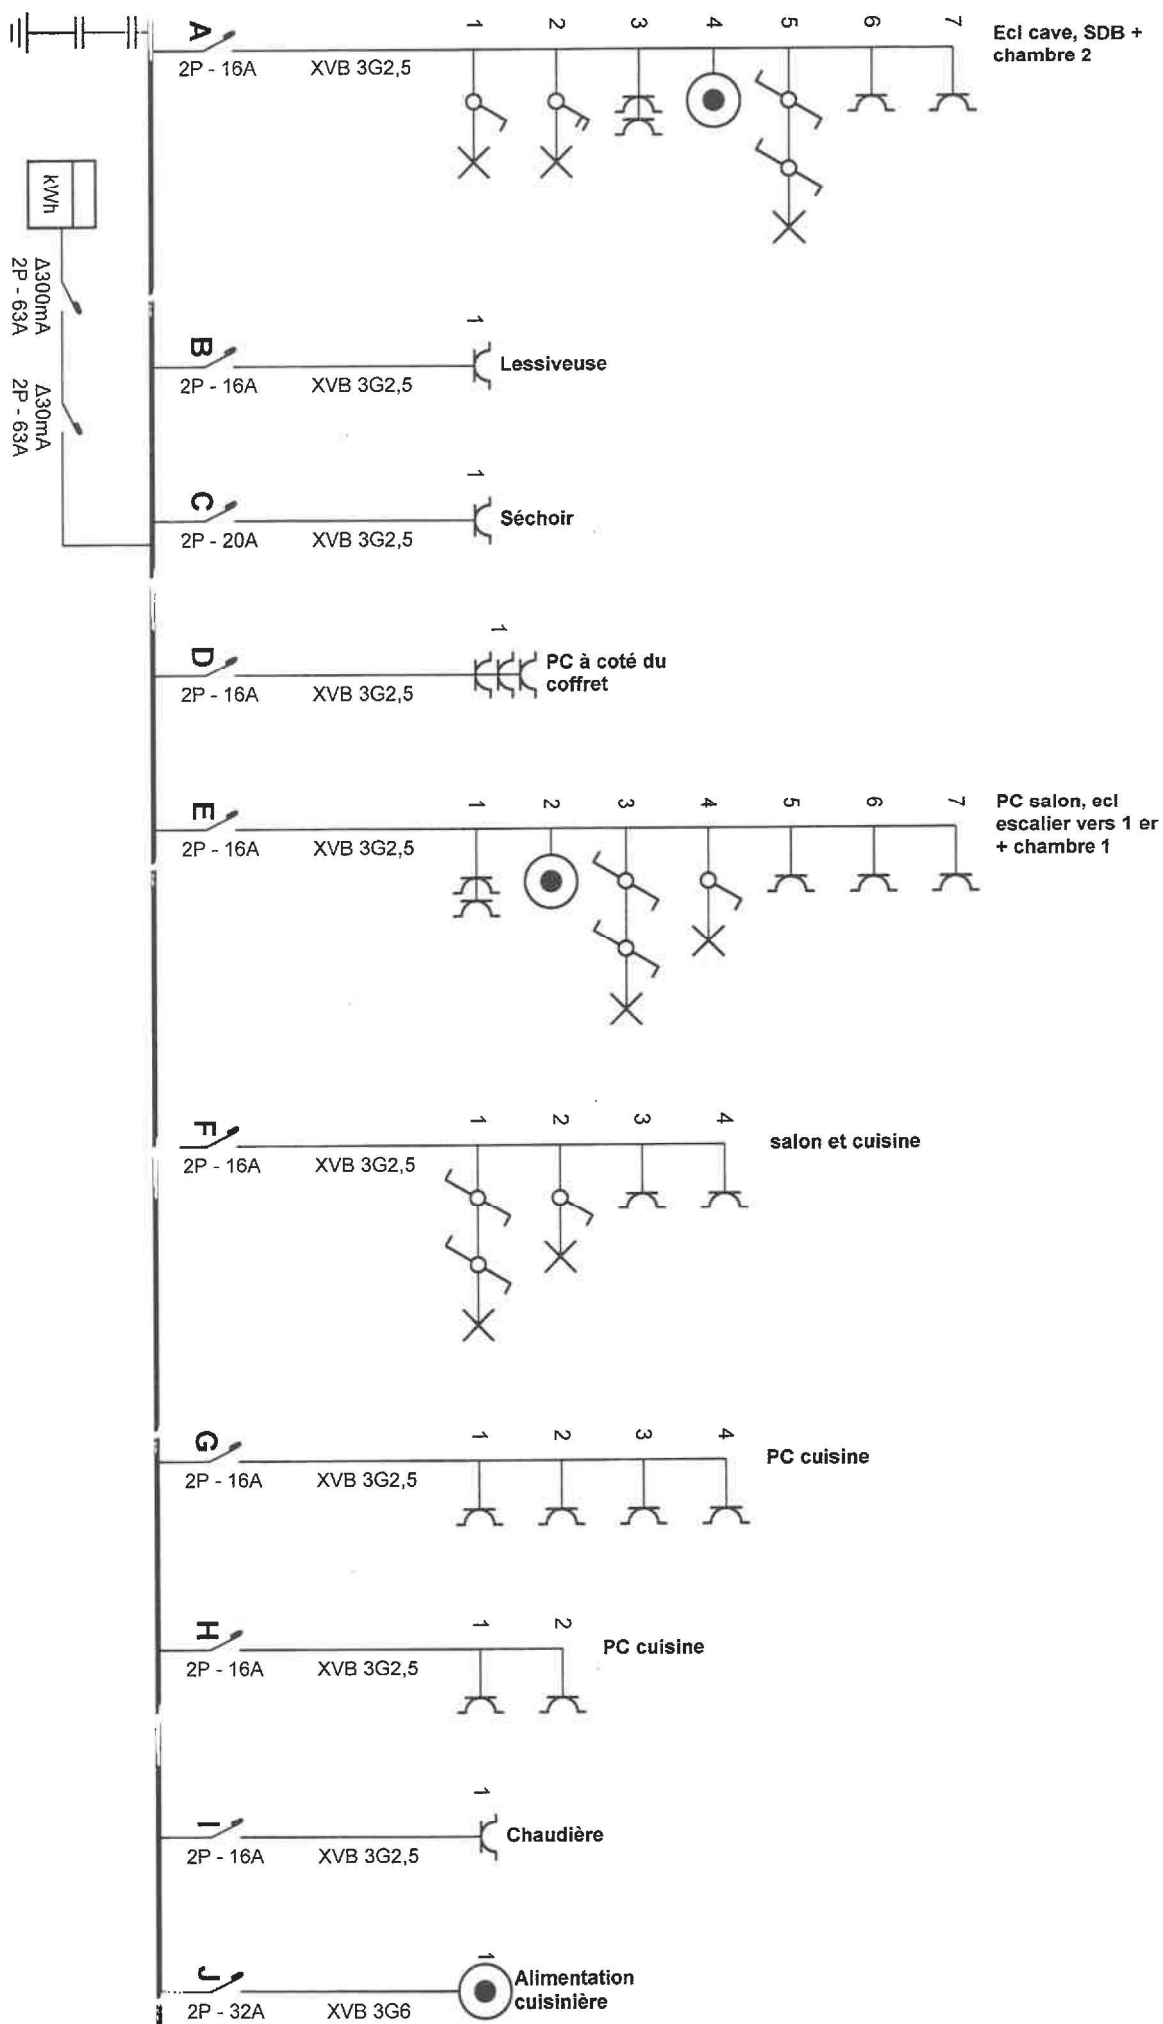

Adresse de l'installation électrique

Fax: -
e-mail: -

GSM: -

Schéma dessiné par: Mr Cosme

Installateur



TC elec srl
Lonhienne 19
4870 Trooz
Tél.: - GSM: 0493207525
Fax: -
e-mail: -
0740 754 950



p. 1/5
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz
Mesure de terre 28 Ohm

Rez-de-chaussée

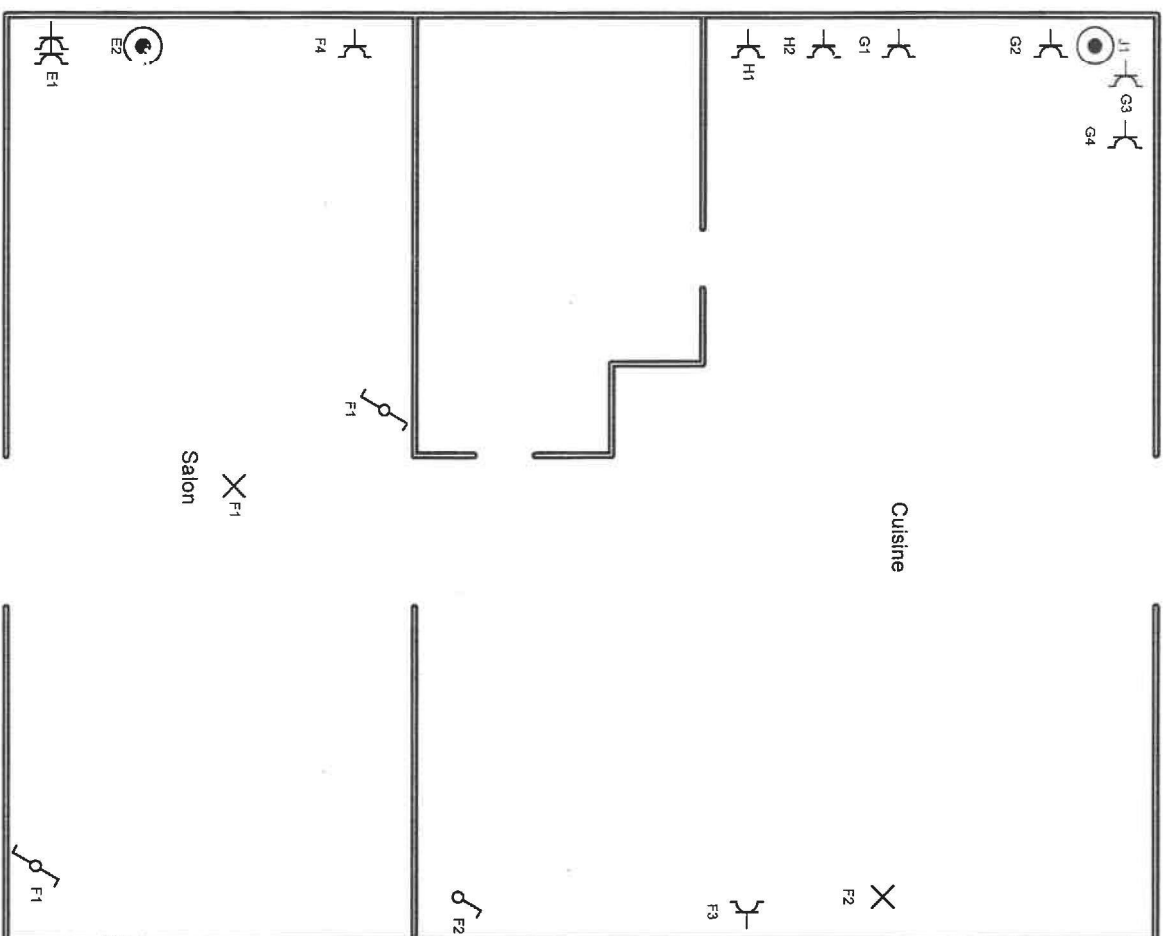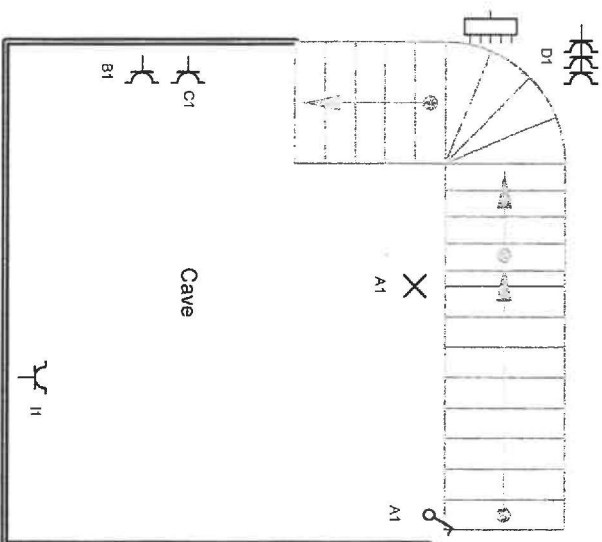

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

TC elec srl

Lonhienne 19

4870 Trooz

Tél.: - GSM: 0493207525

Fax: -

e-mail: - 0740 754 950



p. 2/5


Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Mesure de terre 28 Ohm

Schéma dessiné par: Mr Cosme

1er étage

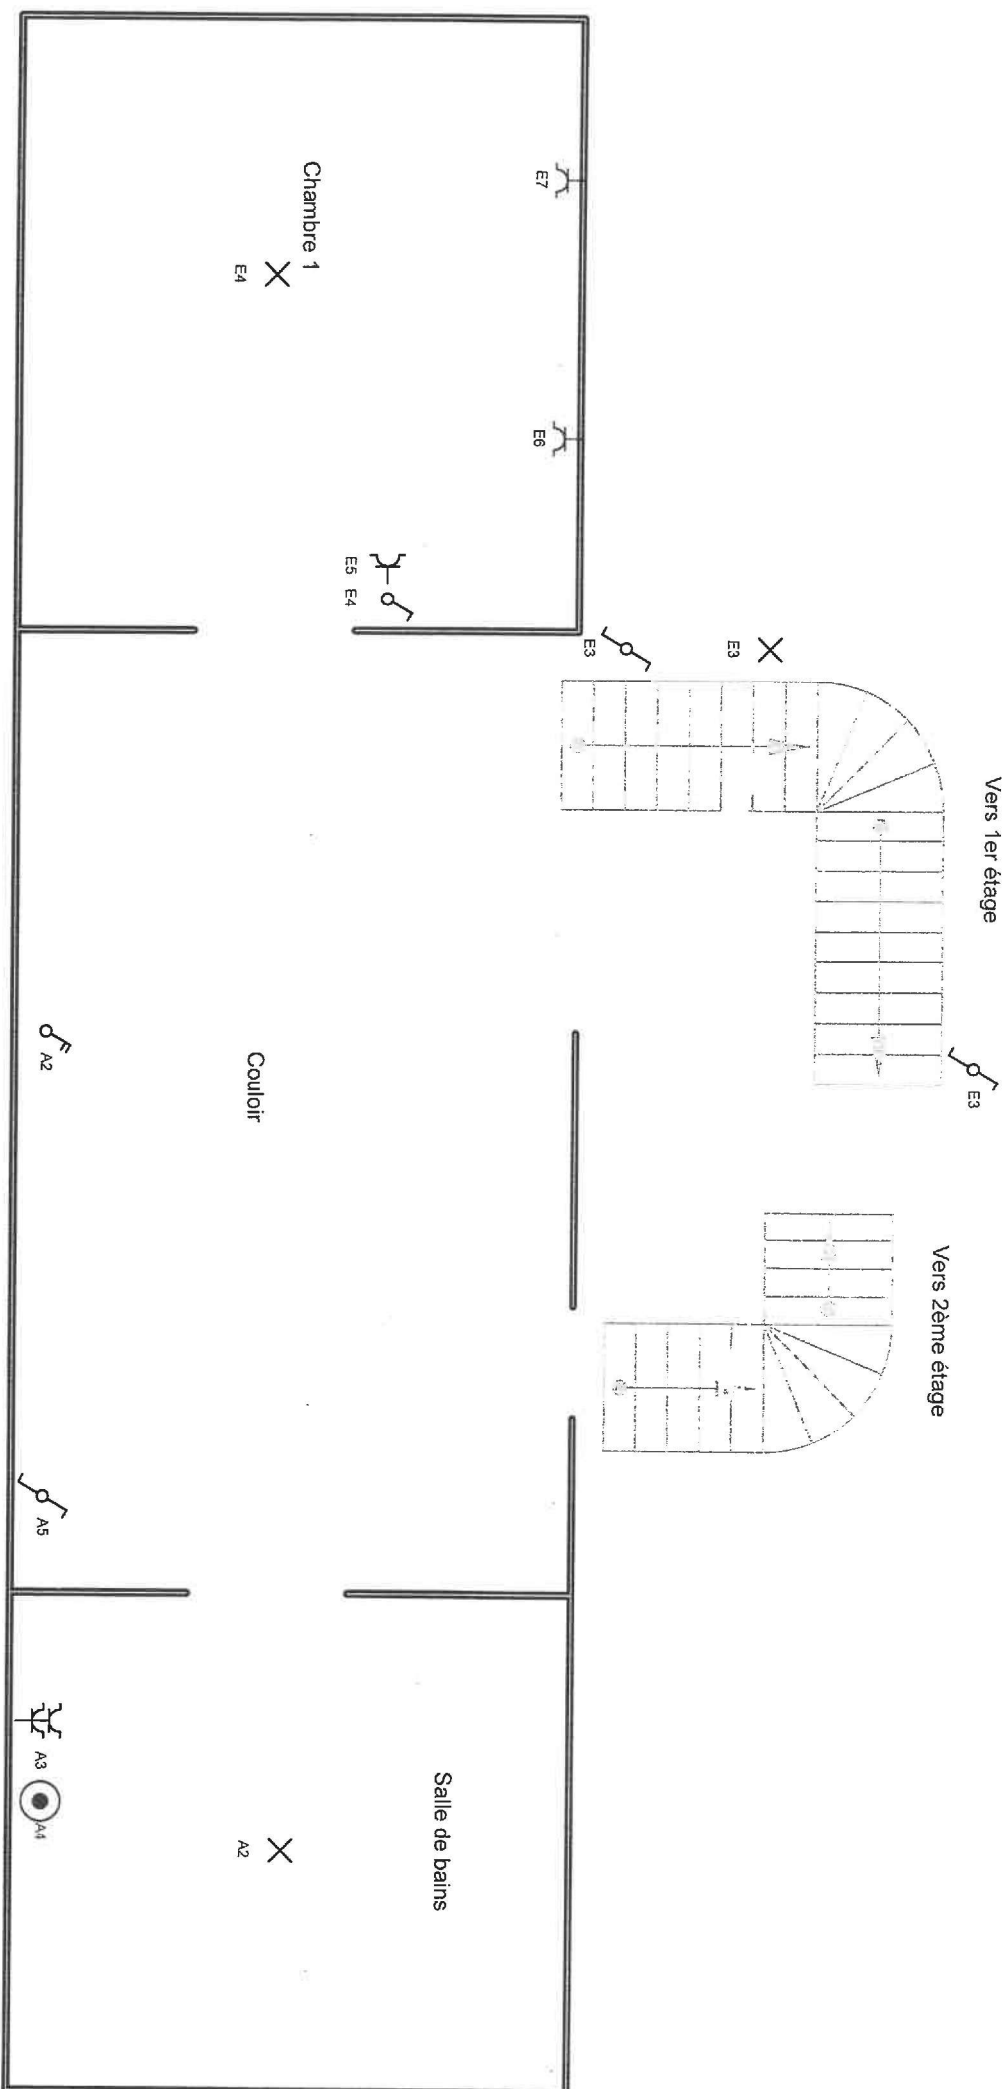

Adresse de l'installation électrique

4000 Liège (Bressoux)
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

GSM: -

Installateur

TC elec srl
Lonhienne 19
4870 Trooz
Tél.: - GSM: 0493207525
Fax: -
e-mail: -
0740 754 950



p. 3/5


Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Mesure de terre 28 Ohm

Schéma dessiné par: Mr Cosme

2e étage

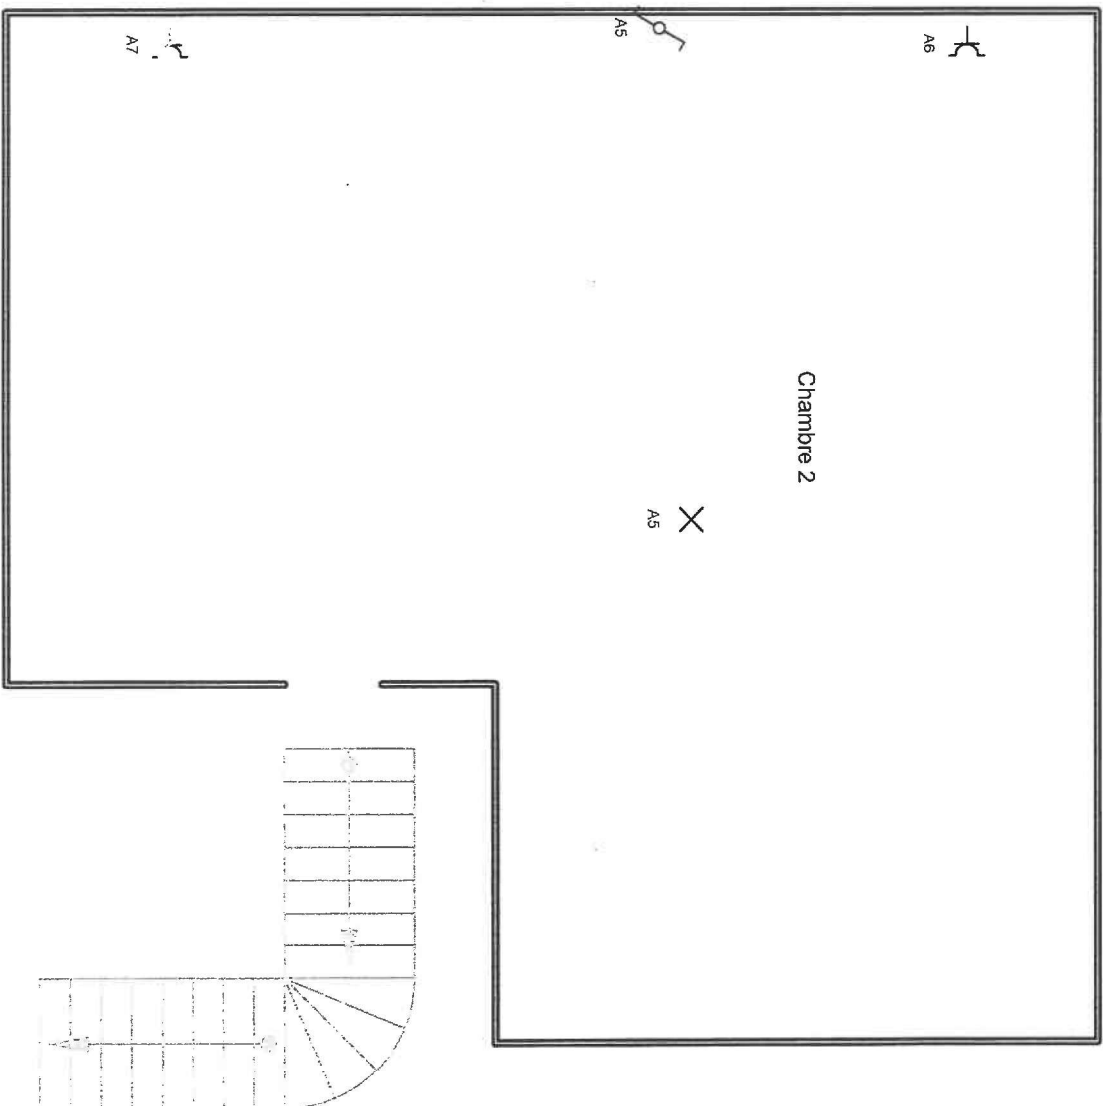

Adresse de l'installation électrique

Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

GSM: -

Installateur

TC elec srl
Lonhienne 19
4870 Trooz
Tél.: - GSM: 0493207525
Fax: -
e-mail: -
0740 754 950



p. 4/5
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Mesure de terre 28 Ohm

Schéma dessiné par: Mr Cosme

A:	Ecl cave, SDB + chambre 2
B:	Lessiveuse
C:	Séchoir
D:	PC à coté du coffret
E:	PC salon, ecl escalier vers 1 er + chambre 1
F:	salon et cuisine
G:	PC cuisine
H:	PC cuisine
I:	Chaudière
J:	Alimentation cuisinière

Adresse de l'installation électrique 00	
--	--

