

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 141516  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: cojasonth@gmail.com



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS18  
N° rapport : 6331347-001-REZ  
N° rapp. prov.:  
Date: 24/09/2024

Client / Mandant :  
COEMOTH JASON  
RUE HENRI LAMBLOT 15  
6591 MACON

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visitateur: 541 GOUDESEUNE PATRICK  
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: DELENNE JACQUES Adresse: RUE DU GOUTY 14  
6440 FROIDCHAPELLE  
Installat. / respons. travaux: Nom: COEMOTH JASON Adresse: RUE HENRI LAMBLOT 15  
6591 MACON T.V.A.: BE0721673268  
Adresse installation: DELENNE JACQUES RUE DU GOUTY 16A1 REZ Cabine HT - privée: NON  
FROIDCHAPELLE 6440  
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:  
EAN nr.: 542501390000xxxxxx Gestionn. Rés.: AIESH Compteur: 90 725 132 Compteur nuit :

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)  
Kies een item.  
Date installation:  avant 01/10/1981  entre 01/10/1981 et 01/06/2020  entre 01/06/2020 et 01/06/2023  dès 01/06/2023  
Dérégations: partie 8 du livre 1: pas d'applic. et point 1 du sous-section 6.5.8.1: pas d'applic.  
Date: 24/09/2024 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/09/2049

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: présente Raccordement: réseau aérien Fourreau: - Plaque d'isolat.: présente  
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: aut. 4p 40A Interr. princip.: interr. diff. général  
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 25 mm<sup>2</sup>  
Prise de terre genre: commune accessibilité: en ordre - sectionn.de terre commune est accessible  
Électrode de terre: type: boucle section: 16 mm<sup>2</sup>  
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA  
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:  
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre  
Installations spéciaux:  photovoltaïque  piscine  sauna  aliment. véhic. électrique  -  
Ne sont pas encore  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  
placés:  luminaires  principale -  supplémentaire liaison équipotentielle  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 16

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 6 MOhm Résistance de dispersion: 20 Ohm  
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

organisme de contrôle  
association sans but lucratif  
siège régional: dans chaque province

siège social:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00  
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034  
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

N	Néant
I	Néant


**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,




Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)

Appartement 1er étage

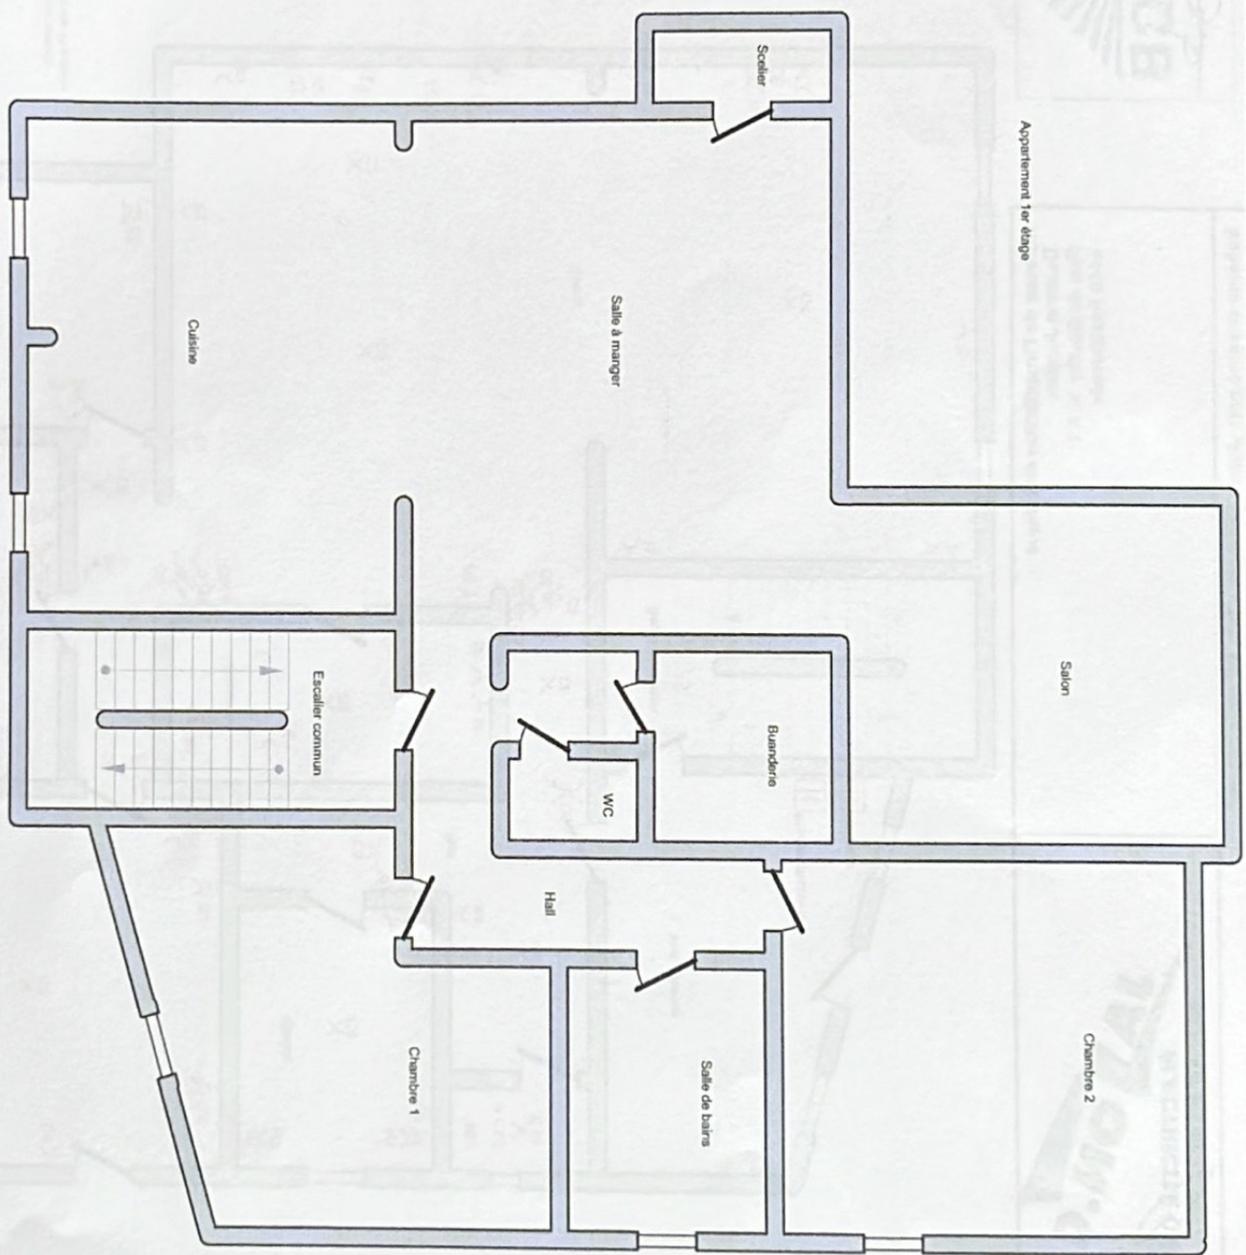

Installation contrôlée par  
Agent 541  
Mr Patrick Goudeseune  
0493.246.121  
Date 24/09/2024  
Rapport N° 6331347  
Signature




Adresse de l'installation électrique  
Delemme Jacques  
Rue du Gouthy 16 A 1  
6440 Frolichappelle

Schéma dessiné par: Jason Coemth - TVA BE 0721.673.268



P. 4/4  
Schéma de position  
3 x 400V + N ~ 50Hz

Appartement  
Rez-de-chaussée

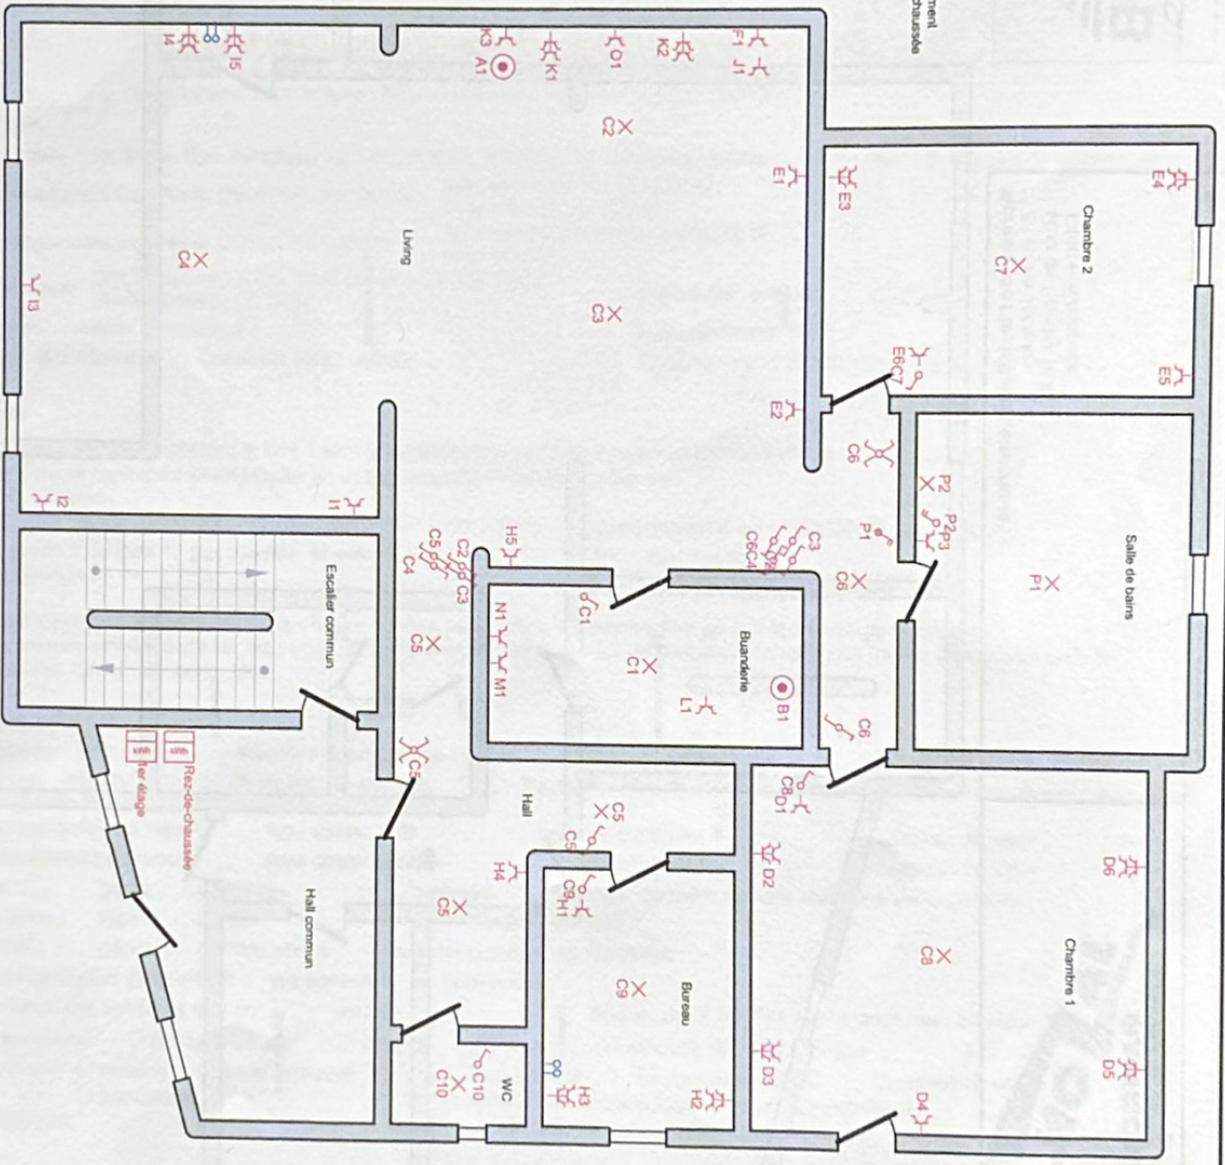

Installation contrôlée par  
Agent 541  
Mr Patrick Goudeseune  
0493.246.121  
Date 24/09/2024  
Rapport N° 6331347  
Signature




Adresse de l'installation électrique  
Delenne Jacques  
Rue du Gouthy 16 A 1  
6440 Froichapelle

Schéma dessiné par: Jason Coemont - TVA BE 0721.673.268



p. 3/4  
Schéma de position  
3 x 400V + N - 50Hz

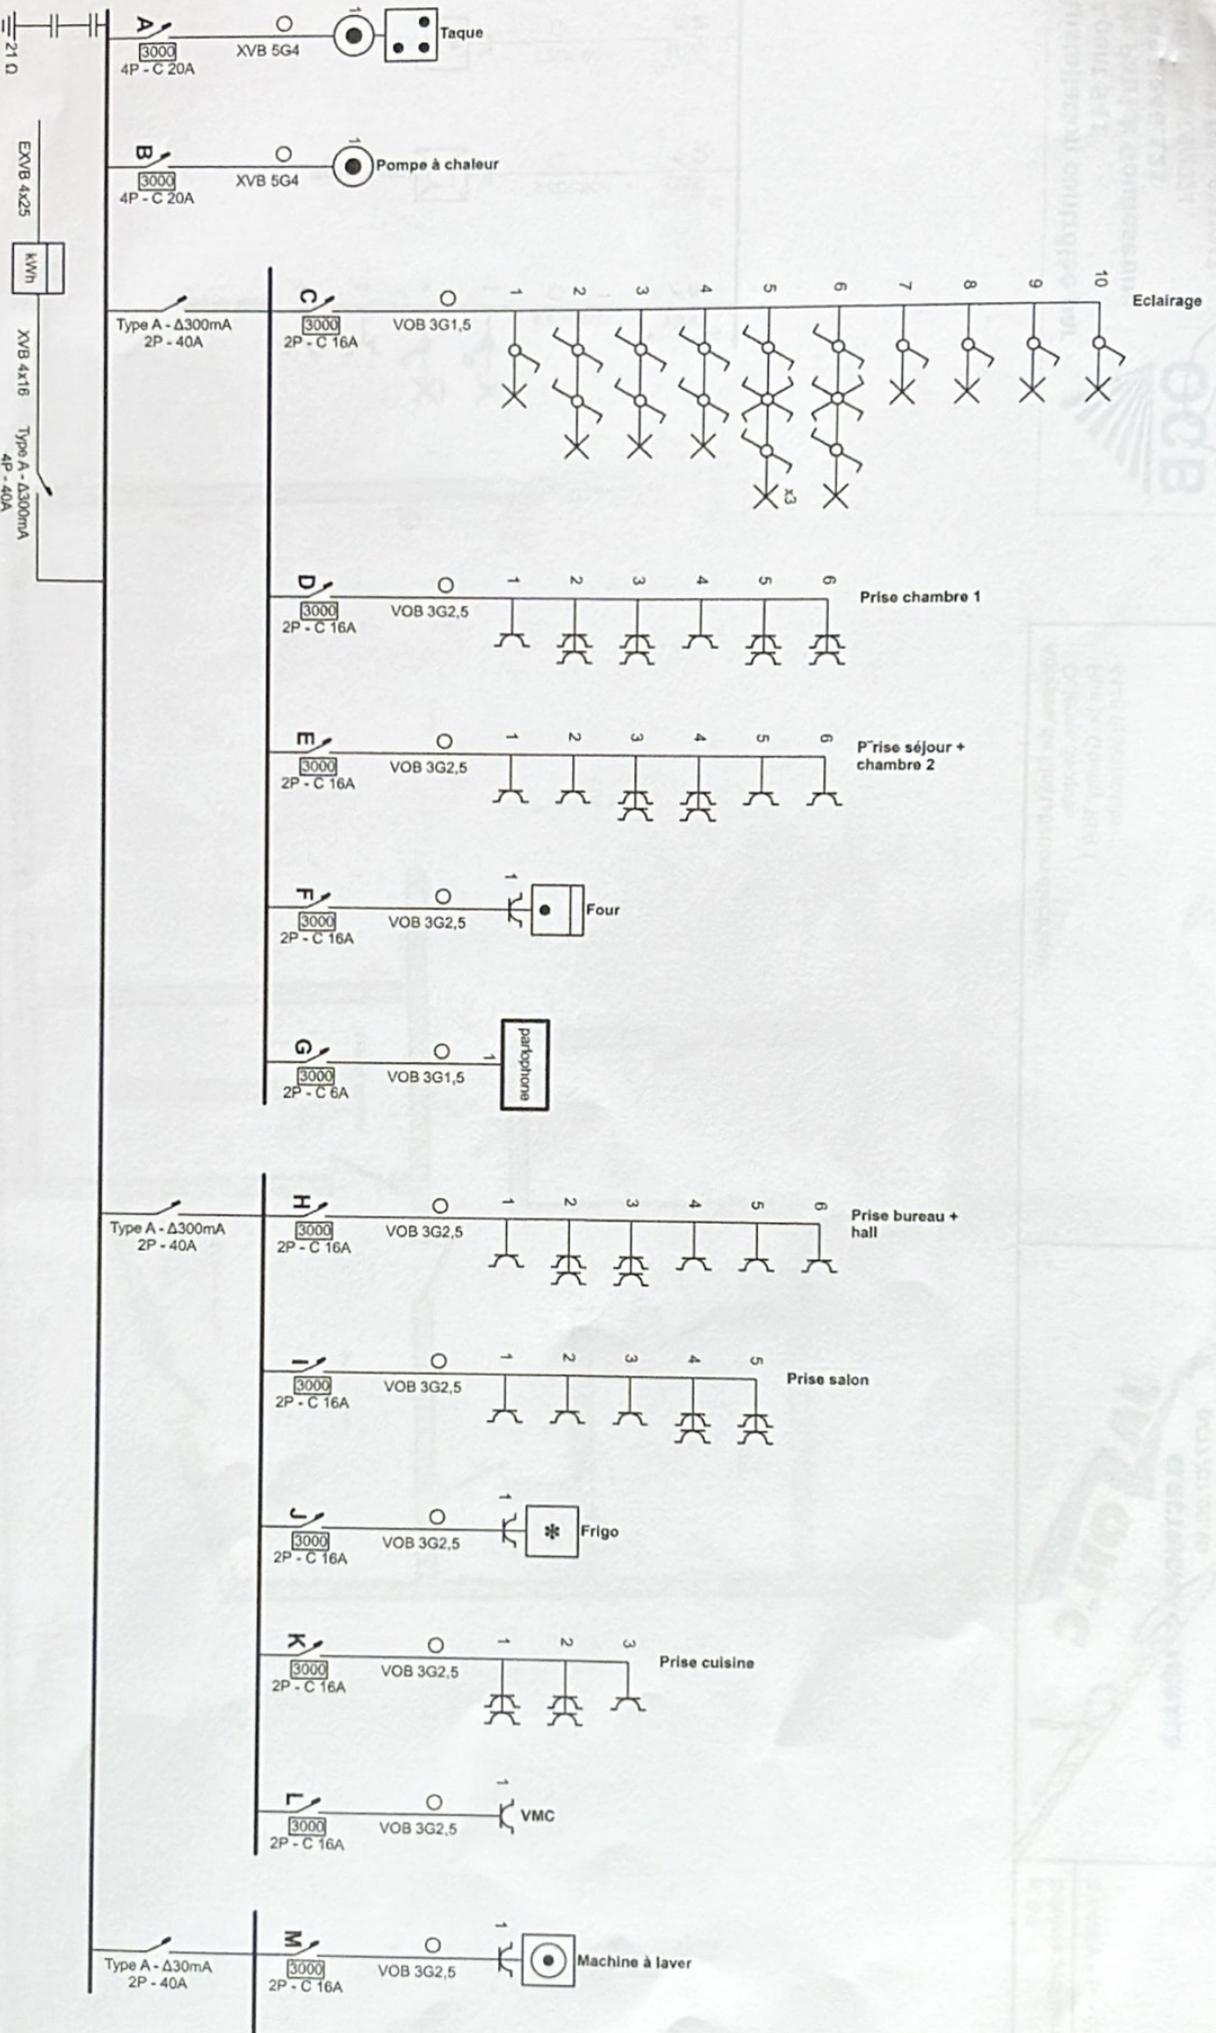

**Installation contrôlée par**  
 Agent 541  
 Mr Patrick Goudeseune  
 0493.246.121  
 Date 24/09/2024  
 Rapport N° 6331347  
 Signature



**Adresse de l'installation électrique**  
 Delenne Jacques  
 Rue du Gouthy 16 A 1  
 6440 Froichappelle

Schéma dessiné par: Jason Coemmoth - TVA BE 0721.673.268





P-1/4  
 Schéma unifilaire  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

ATTENTION  
Ces schémas  
sont destinés  
à être utilisés  
uniquement  
pour les  
installations  
d'éclairage  
et de puissance  
à basse tension  
dans les locaux  
résidentiels.



OCB  
Société Royale  
d'Électricité  
Générale

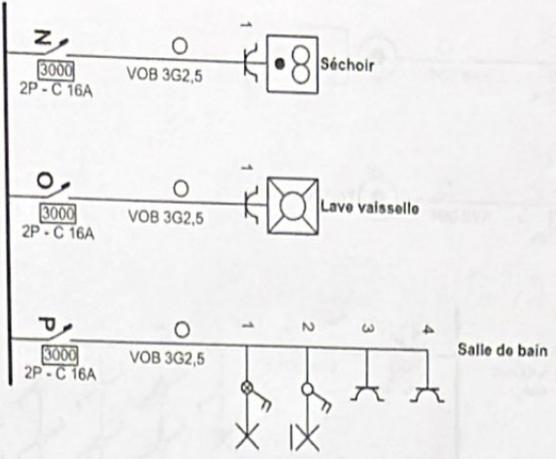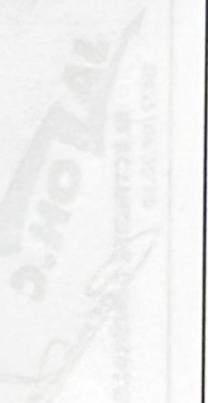

Installation contrôlée par  
Agent 541  
Mr Patrick Goudeseune  
0493.246.121  
Date 24/09/2024  
Rapport N° 6331347



Adresse de l'installation électrique

Delenne Jacques  
Rue du Gouthy 16 A 1  
6440 Frolichapelle

dessiné par: Jason Coemth - TVA BE 0721.673.268



P. 2/4  
Schéma unifilaire  
3 x 400V + N ~ 50Hz